


TAU2 $P_i = 10,00 \text{ KW}$, $P_s = 6,0 \text{ kW}$

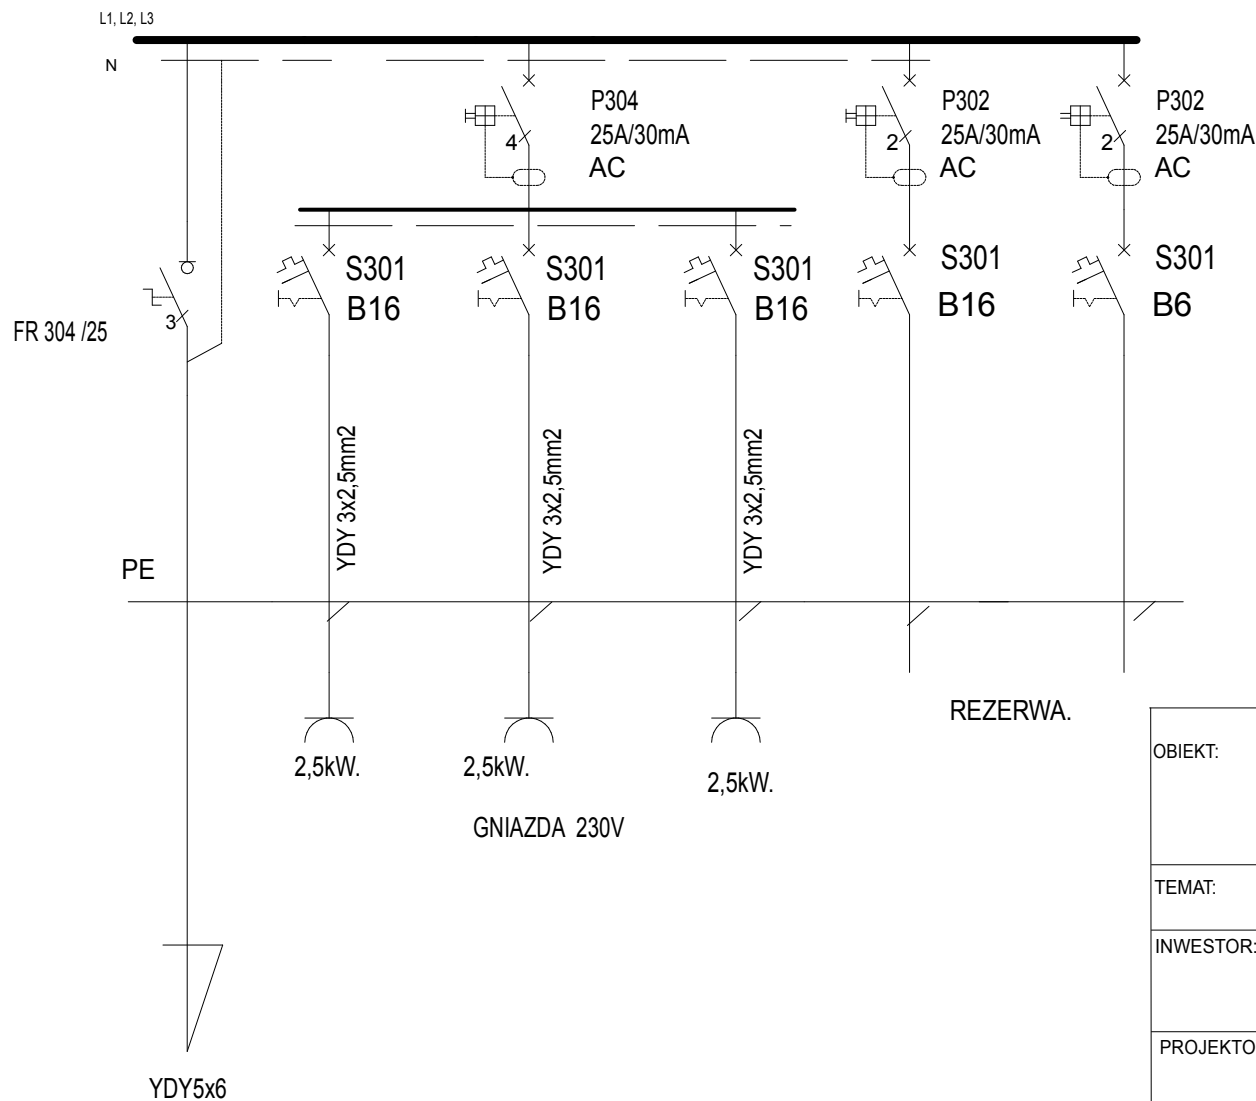

OBIEKT:	PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA SEGMENTÓW FI G BUDYNKU GŁÓWNEGO POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ CZĘSTOCHOWA ul. DĄBROWSKIEGO 73		
TEMAT:	SCHEMAT IDEOWY TAU2		
INWESTOR:	POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA CZĘSTOCHOWA ul. DĄBROWSKIEGO 73	DATA :	11.2012
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. ELŻBIETA PERZYŃSKA upr.bud. 332/74/KI ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SLK/IE/1358/02		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. TOMASZ CIEPLAK decyzja 22/02 ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SLK/IE/8888/03	RYS:	17