
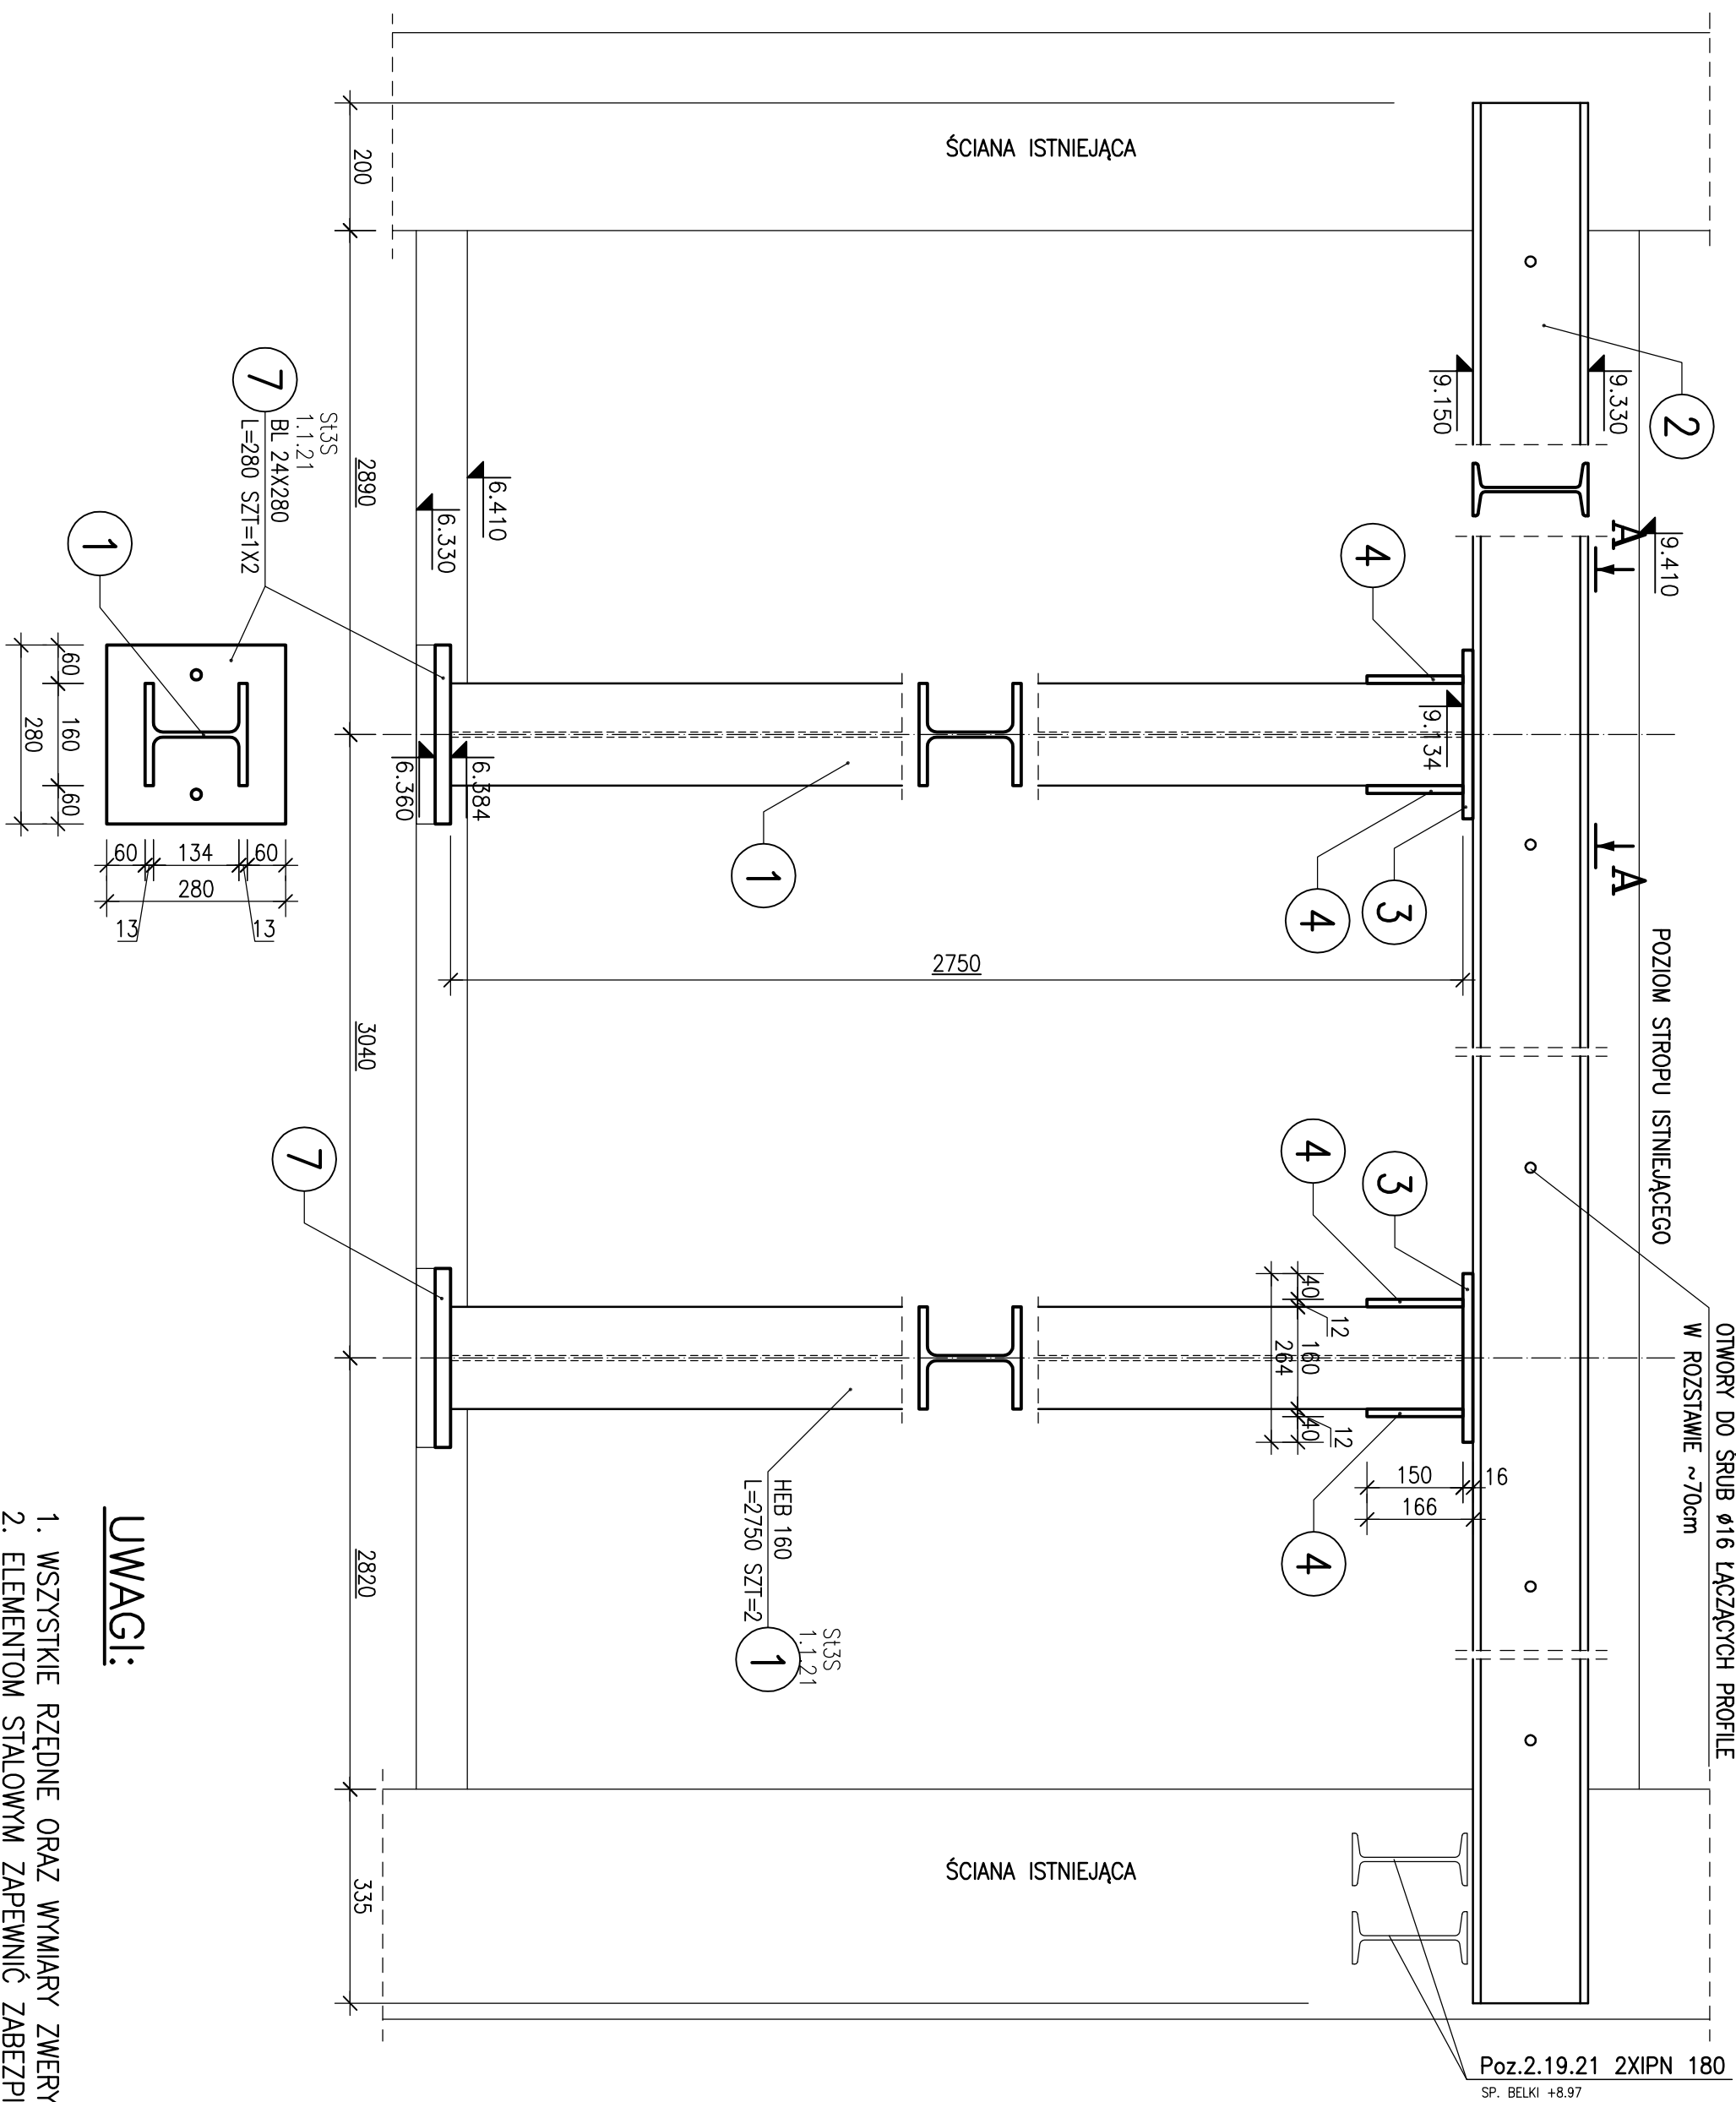


---

---

POZ. 1.1.21

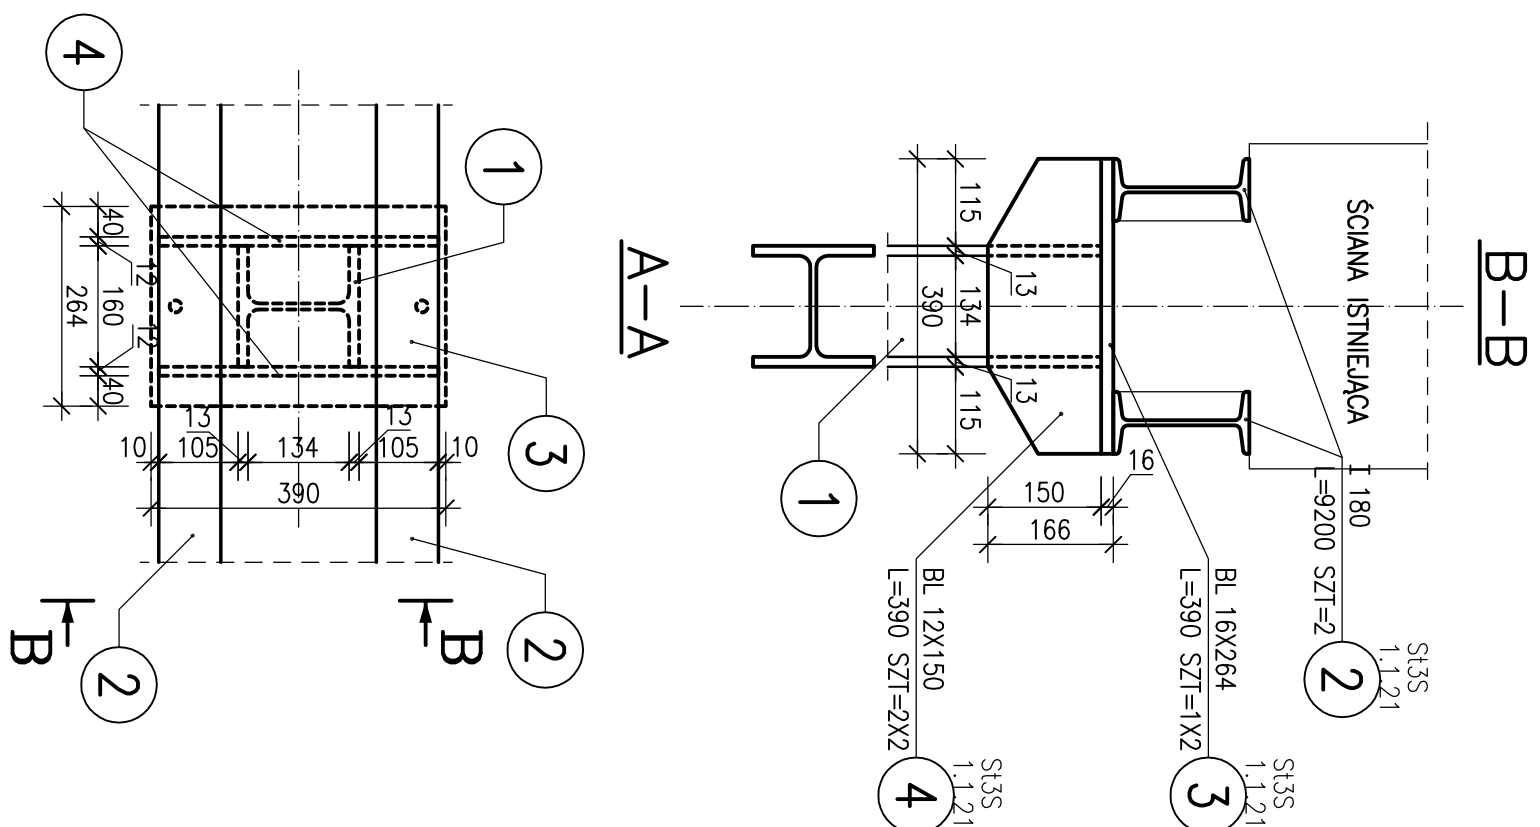

- UWAGI:**
1. WSZYSTKIE RZĘDNE ORAZ WYMIARY ZMIETYKOWAĆ I POTWIERDZIĆ Z NATURY,
  2. ELEMENTOM STALOWYM ZAPEWNIĆ ZABEZPIECZENIE P.POŻ. PRZECZ. OBUJOWE, LUB MALOWANIE TAK ABY SPEŁNIAŁY WYMÓG KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (NOŚNOŚCI OGNIOWEJ) R120, ORAZ ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE DO KLASY C2
  3. RZESUNEK ROZPARWYWAĆ ŁĄCZNIE Z KK-01-400 ORAZ OPRACOWANIAM I BRANŻOWYMI,
  4. KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ – KLASA 2
  5. PROFILE SKRĘCĄC PRĘTAMI GNINOTWANYMI Ø16 KL.8,8 CO OKOŁO 70cm.
- MIEDZY PROFILAMI STOSOWAĆ TULEJE DYSTANSOWE O DOPASOWANEJ DŁUGOŚCI

[illegible][illegible]