
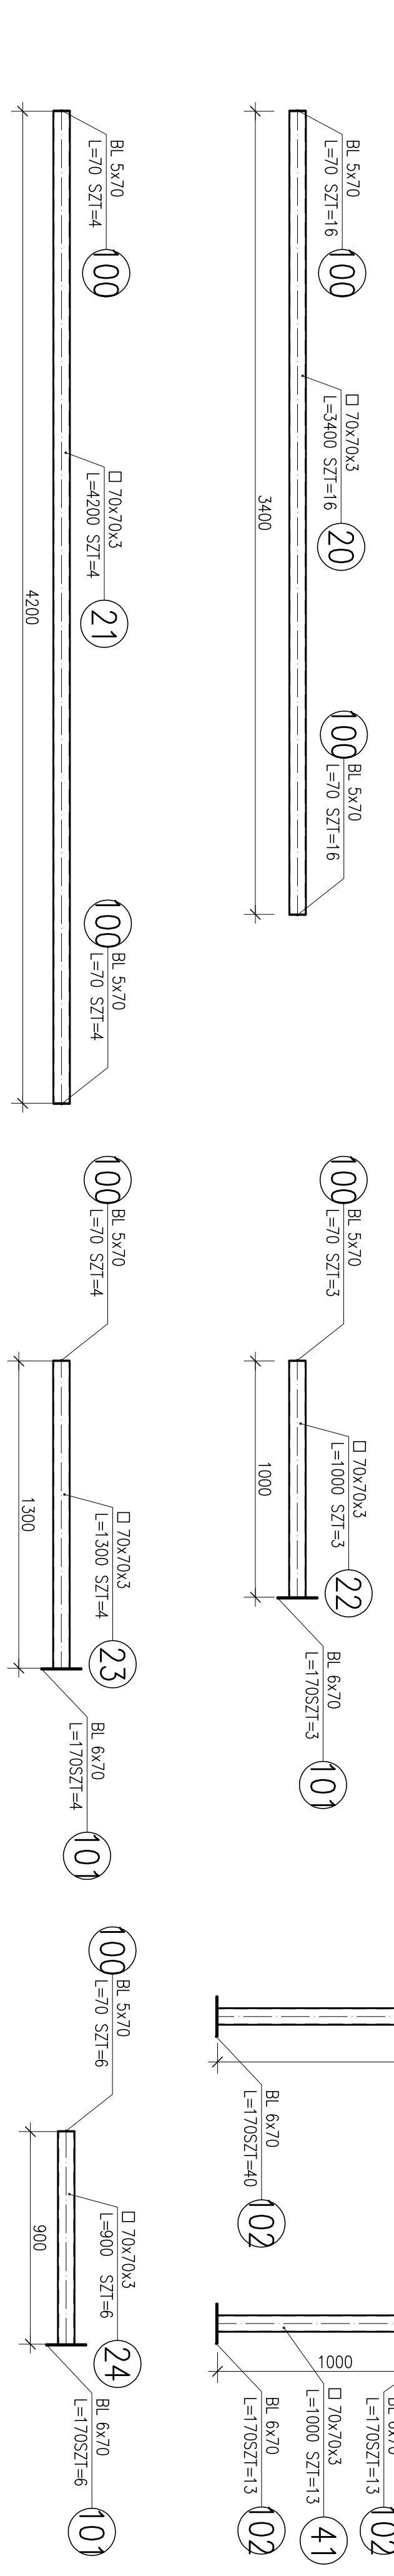
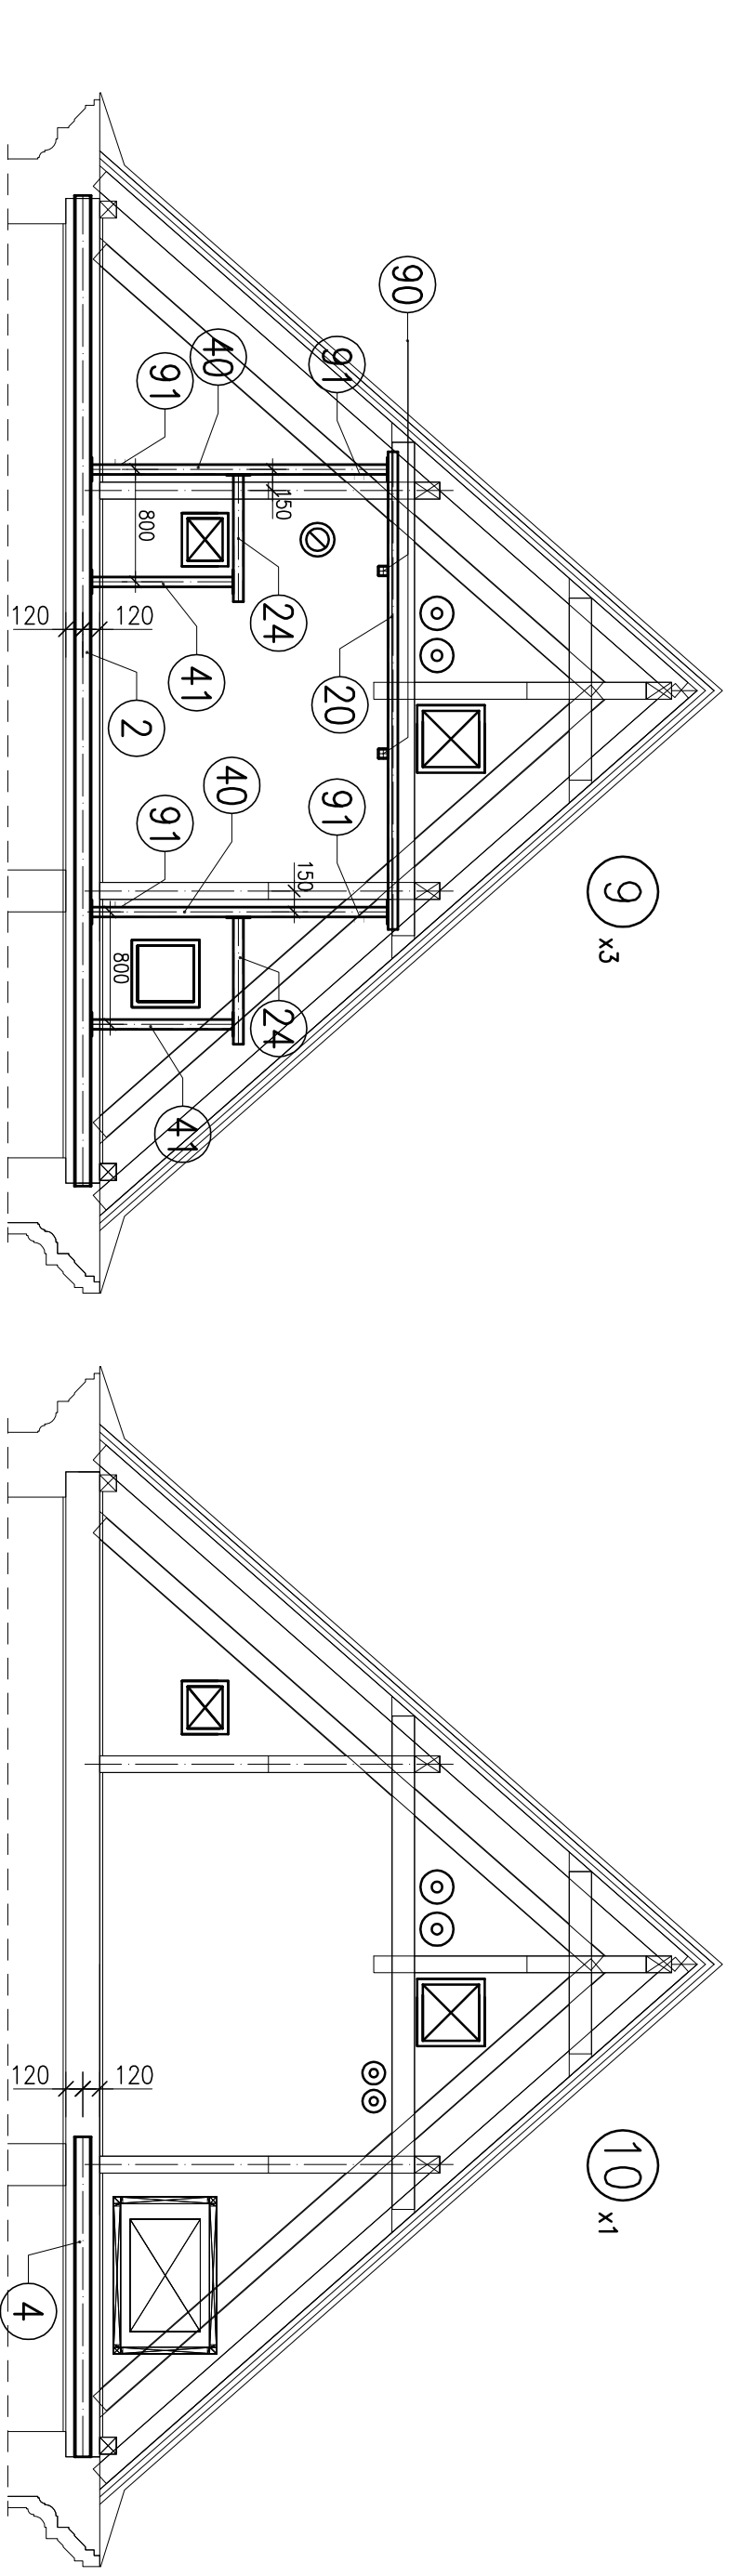
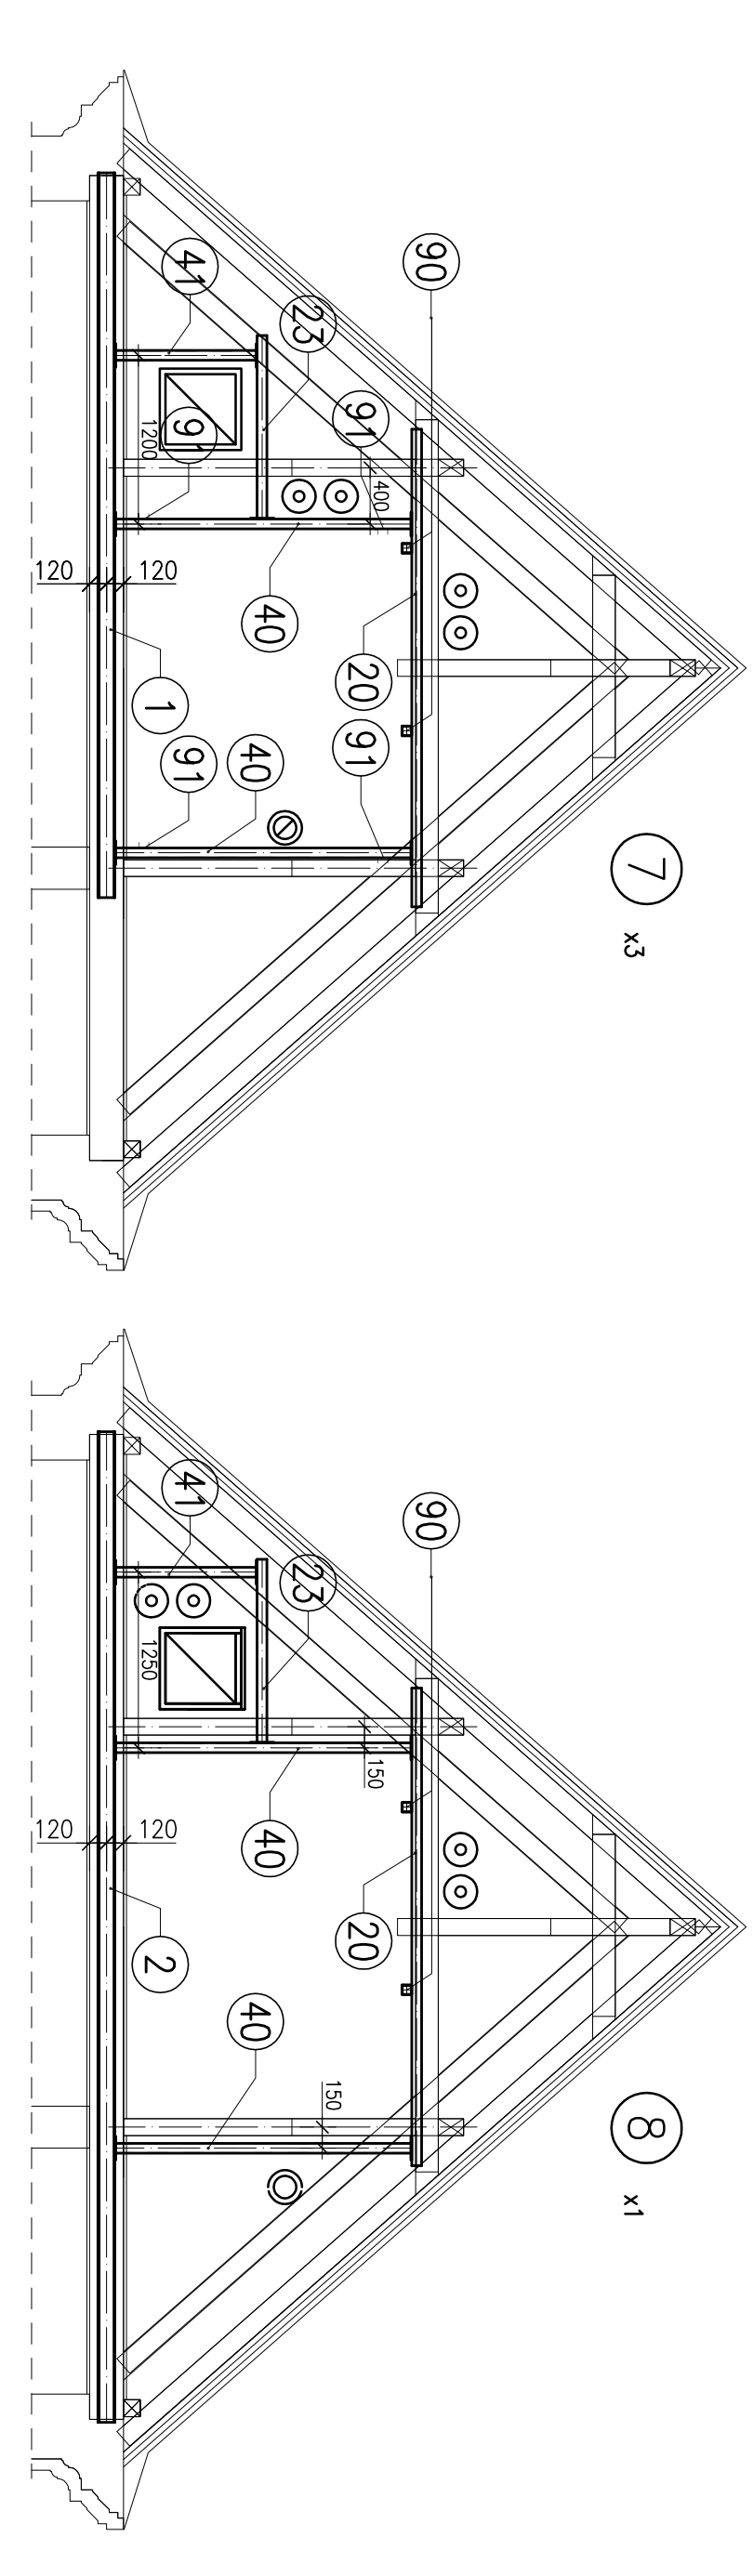
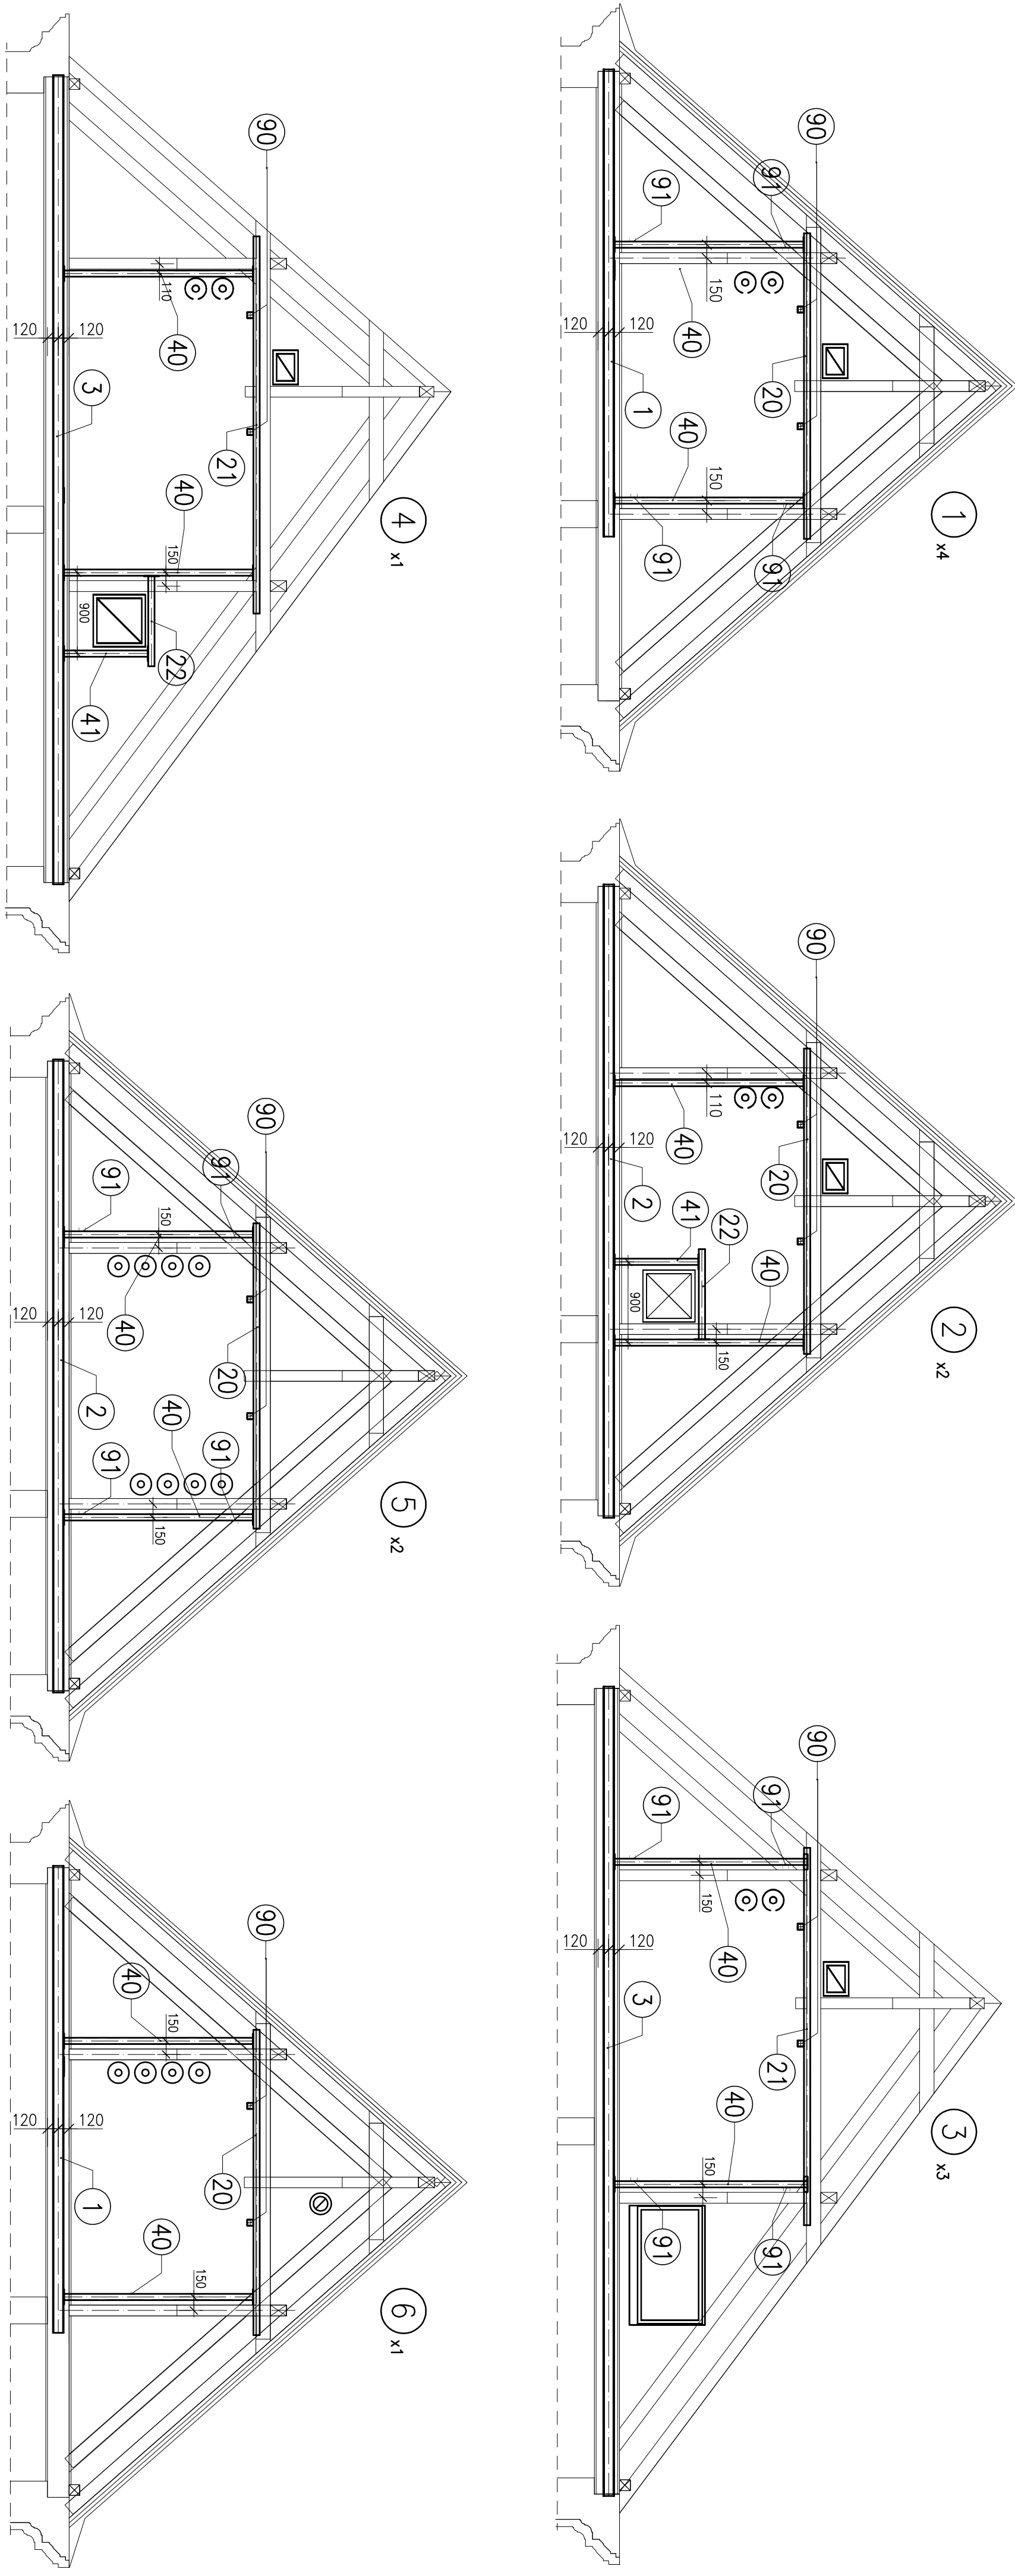
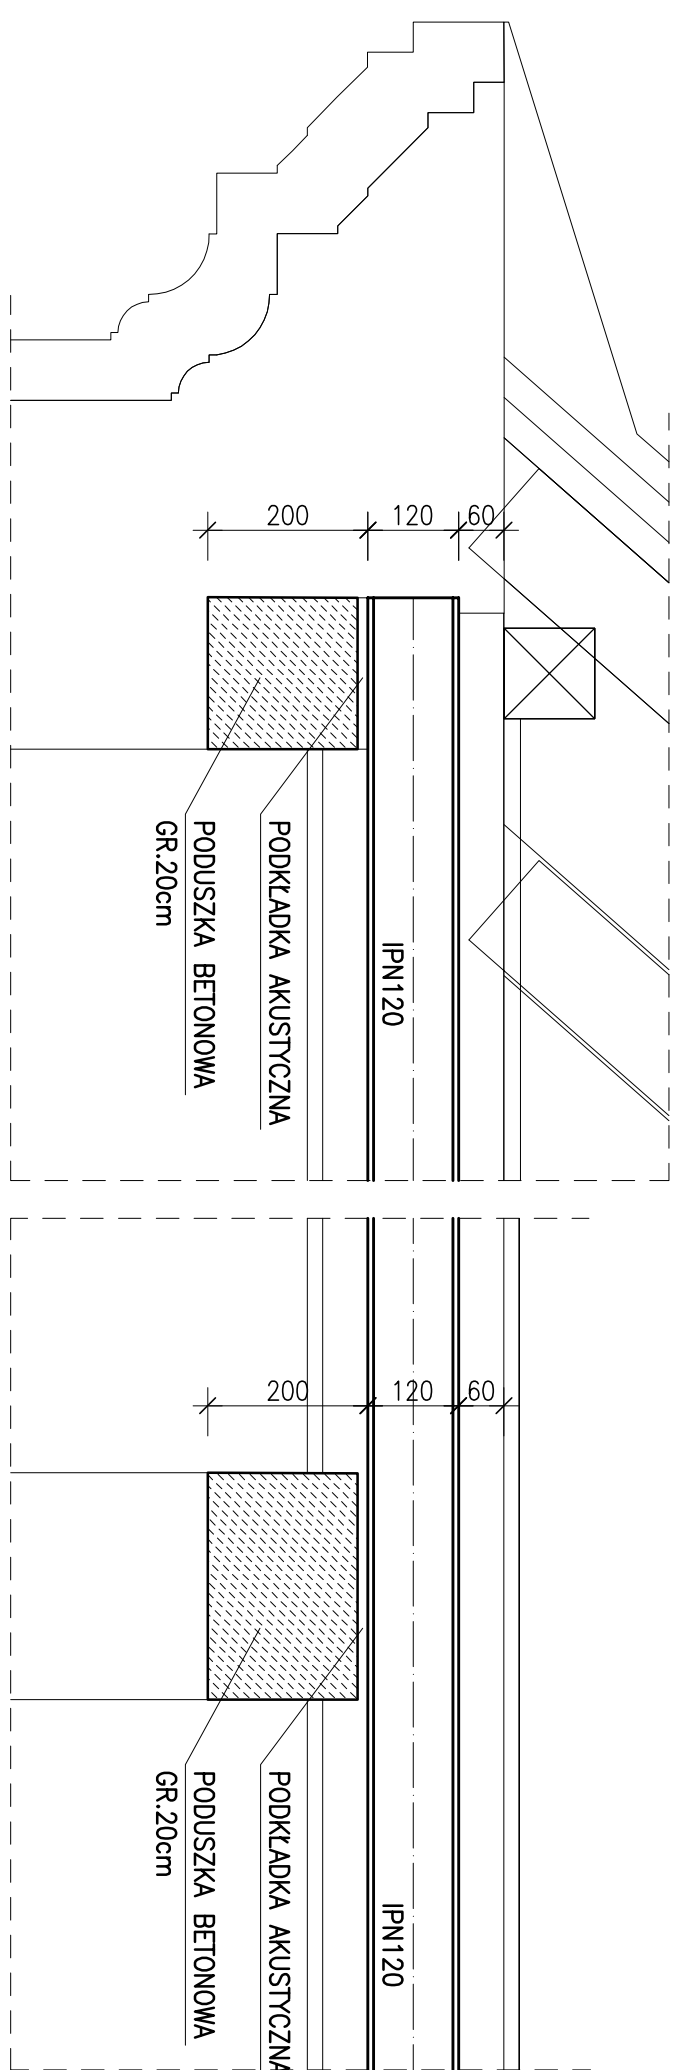



SZCZEGÓŁ OPARCIA BELEK
STAŁOWYCH NA ŚCIANIE

[illegible]

ZESTAWIENIE STALI

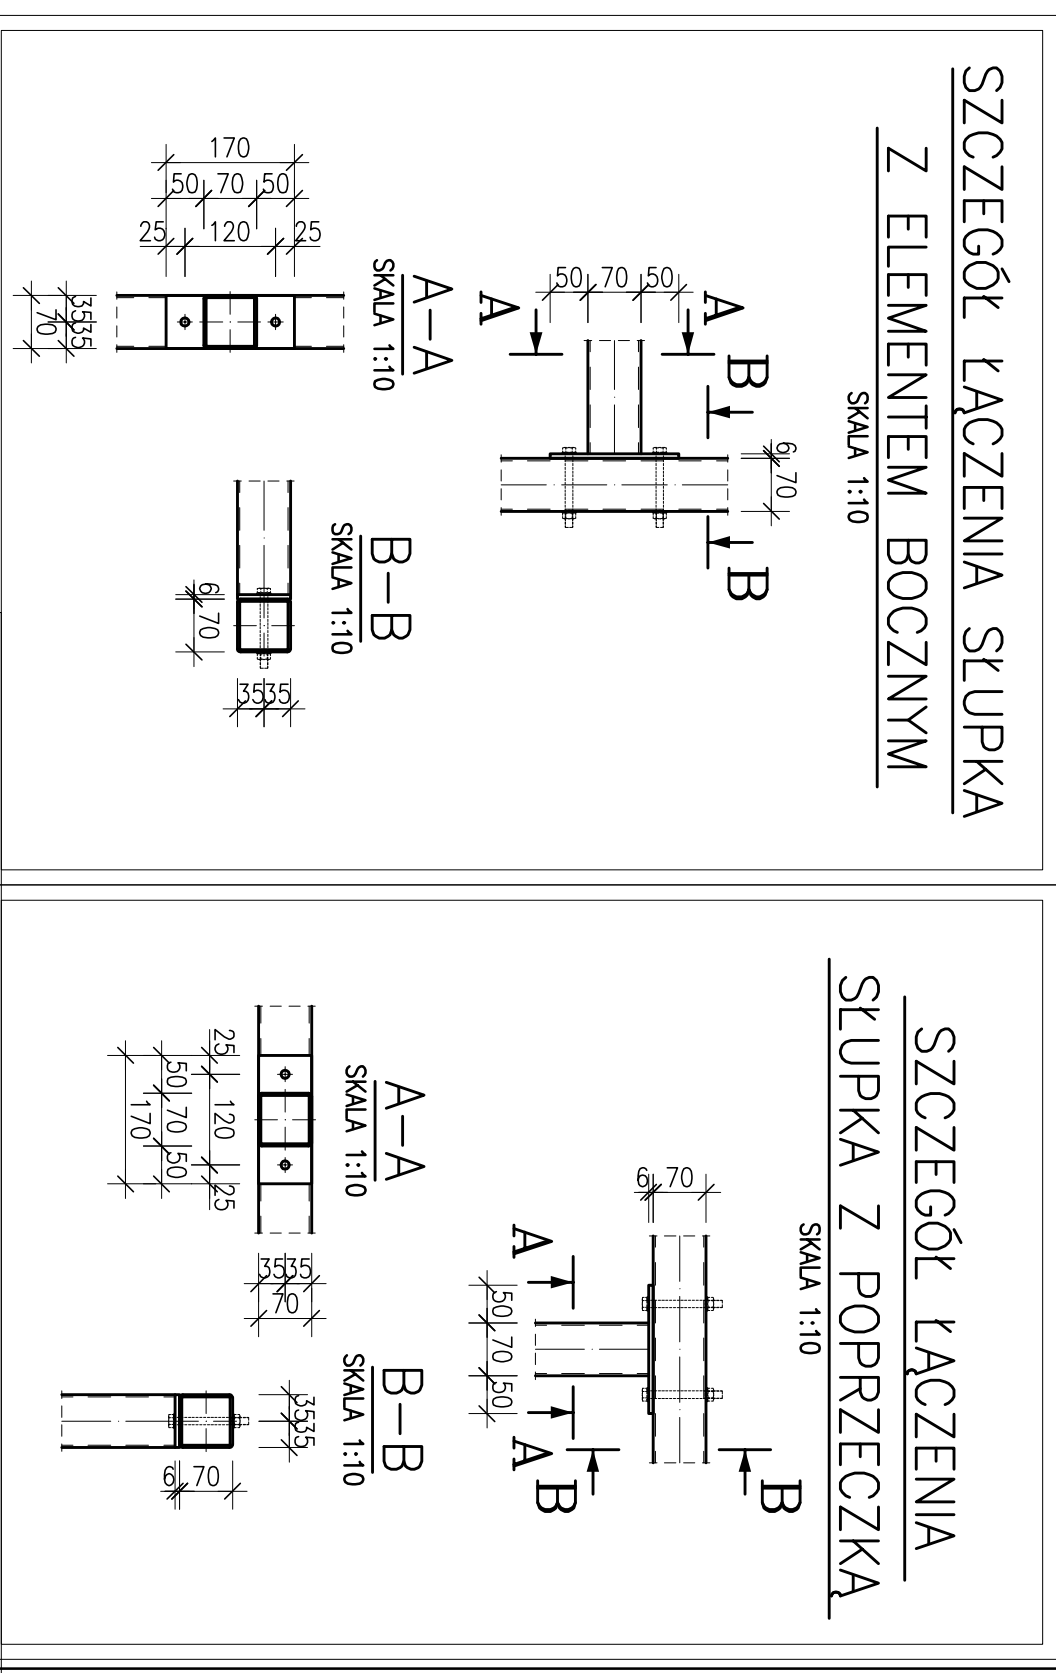

SZCZEGÓŁ ŁĄCZENIA
SŁUPKA Z BELKĄ W STROPIE

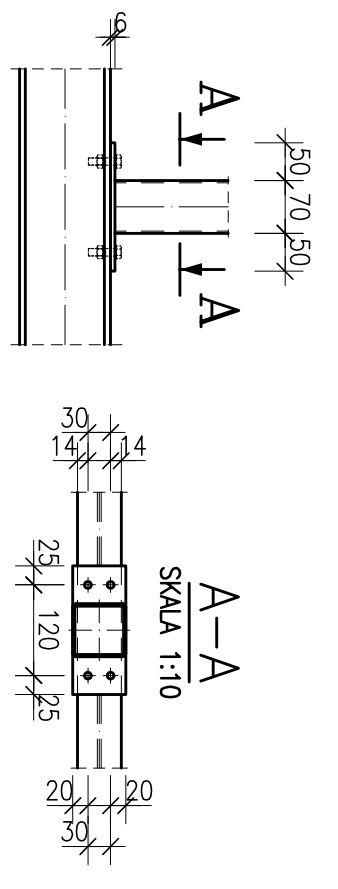

WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH:

- * KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI – KLASA 2
- * ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE DO KAT. KOROZYJNOŚCI C3
- * ZAPĘDZALNIENIE PŁOZ, BIEŁEK W POZIOŁMIE SIĘRUP
- * PRZEZ MALOWANIE NA OBUDOWIE TAK, ABY SPEŁNIAŁ WYMÓG KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (INNOŚNOŚCI OGNIOWEJ) R30

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Wszelkie rozbieżności projektu ze stanem istniejącym należy uzgodnić z projektantem.
3. W przypadku kolizji z istniejącymi elementami należy skontaktować się z projektantem.

PODUSZKA BETONOWA-BETON: C16/20
STAL PROFILOWA S355

[illegible]