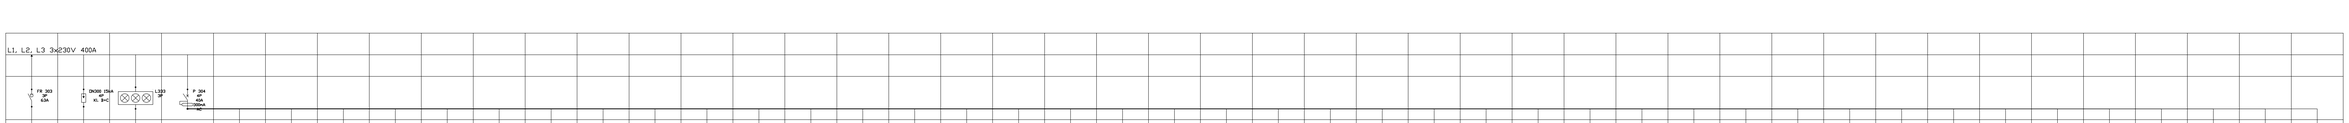

Nazwa	Zasilanie	Ochronnik	Sygnalizacja	RCD pozł.	Gniazda biuro 1, 2	Gniazda sekretariat	Gniazda aneks kuch.	Gniazda pok, Kier.	Gniazda biuro 3, 4	Gniazda biuro 5, 6	Gniazda biuro 7, 8	Gniazdo biuro 9, pom. techn.	Gniazda biuro 10	Gniazda komp. 1	Gniazda komp. 2	Gniazda komp. 3	Gniazda komp. 4	Gniazda komp. 5	Gniazda komp. 6	Gniazda komp. 7	Gniazda komp. 8	Gniazda komp. 9	Gniazda komp. 10	Gniazda komp. 11	Gniazda komp. 12	Gniazda komp. 13	Gniazda komp. 14	Gniazda komp. 15	Gniazda komp. 16	Gniazda komp. 17	Gniazda komp. 18	Gniazda korytarz	Ośw, korytarz	Ośw, biuro 1, 2	Ośw, sekretariat, pok, Kier.	Ośw, biuro 5, 6, 7	Ośw, biuro 3, 4	Ośw, biuro 8, 9 , poczekalnia	Ośw, biuro 10, pom. techn.	Ośw, awaryjne	Ośw, ewakuacyjne	Zasil. kolejkomat	Zasil. klimatyz, wewn.	Zasil. klimatyz, wewn.	Zasilanie klimatyz. zewn.
Zaciski	L1, L2, L3, N, PE	L1, L2, L3, N, PE	L1, L2, L3, N	L1, L2, L3, N	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE
Napięcie [V]	400	400	230	400	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	400
Moc zainstalowana Pi [kW]	44,85	-	-	-	1,60	1,20	2,20	1,20	1,80	1,80	2,20	1,90	1,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,90	0,18	0,41	0,61	0,61	0,41	0,71	0,37	0,01	0,05	0,70	0,40	0,20	13,00
Moc obciążenia Po [kW]	28,26	-	-	-	1,44	1,08	1,98	1,08	1,62	1,62	1,98	1,71	1,44	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,81	0,16	0,37	0,55	0,55	0,37	0,64	0,33	0,01	0,04	0,63	0,36	0,18	11,70
Prąd Io [A]	42,9	-	-	-	6,6	4,9	9,1	4,9	7,4	7,4	9,1	7,8	6,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,7	0,7	1,7	2,5	2,5	1,7	2,9	1,5	0,0	0,2	2,9	1,6	0,8	17,8
Typ przewodu	YDY 5x25	-	-	-	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 2x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 5x4
Przekrój przewodu [mm²]	25,0	-	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	4,0
Długość przewodu [m]	42,0	-	-	-	31,6	21,7	22,7	42,2	42,2	43,7	81,9	61,9	63,1	15,1	15,2	14,3	20,9	17,8	20,2	21,1	15,6	17,5	18,1	21,7	26,3	26,4	27,0	25,2	39,2	39,2	36,4	29,1	38,1	18,7	25,9	27,3	22,9	43,6	51,2	34,6	42,4	22,0	46,5	41,4	31,9
Spadek napięcia [%]	0,54	-	-	-	1,25	0,64	1,23	1,25	1,88	1,95	4,46	2,91	2,50	0,22	0,23	0,21	0,31	0,26	0,30	0,31	0,23	0,26	0,27	0,32	0,39	0,39	0,40	0,37	0,58	0,58	0,54	0,65	0,28	0,31	0,65	0,69	0,39	1,28	0,77	0,01	0,08	0,38	0,46	0,20	1,06

SIEĆ: TN-S
DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: SZYBKIE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA

GRUPA RMK Architektura i Budownictwo
ul. Raymonta 15, Pogórze, gm. Kosakowo
www.gruparmk.pl

Inwestor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz

	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant: mgr inż. Andrzej Nowak	492/G/d/91	08.03.2019r.	
Sprawdzający: mgr inż. Włodzimierz Mełzacki	GT-88-630788/77	08.03.2019r.	

Temat opracowania: Projekt przebudowy wewnętrznej fragmentu płytra III budynku B Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Skala: -

Tytuł rysunku: Schemata rozdzielnicy TR1

Nr rysunku: E4