


Widok z boku

Sekcja II, TRAFO NR2

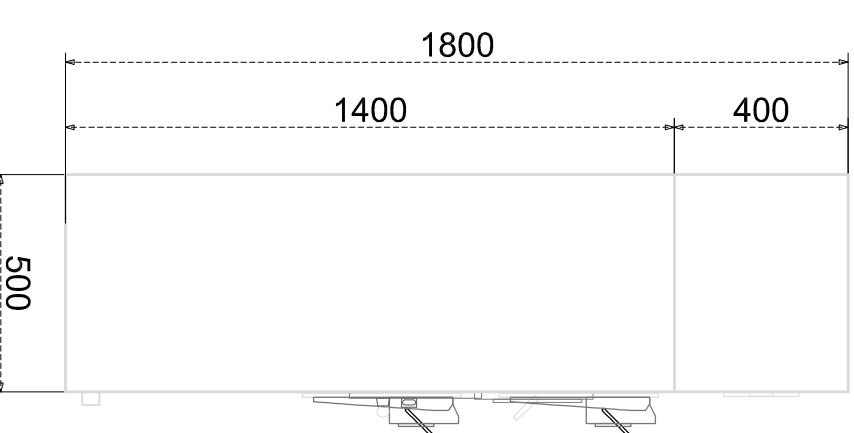

Uwaga:

1. Sekcja I - zabezpieczenie obwodów pożarowych z przed Wpóz1
 - 1x RB-2/400A - wykonać ramkę w kolorze czerwonym
2. Sekcja II - zabezpieczenie obwodów pożarowych z przed Wpóz2
 - 1x RB-1/250A - wykonać ramkę w kolorze czerwonym
3. Istniejące pomieszczenie RGnn - wymagane nie przekraczanie wymiarów długości rozdzielni tj. do 5675mm

1. Sekcja I - zabezpieczenie obwodów pożarowych z przed Wpóź1

2. Sekcja II - zabezpieczenie obwodów pożarowych z przed Wpóź2

3. Istniejące pomieszczenie RGn - wymagane nie przekraczanie

wymiarów długości rozdzielni tj. do 5675mm