

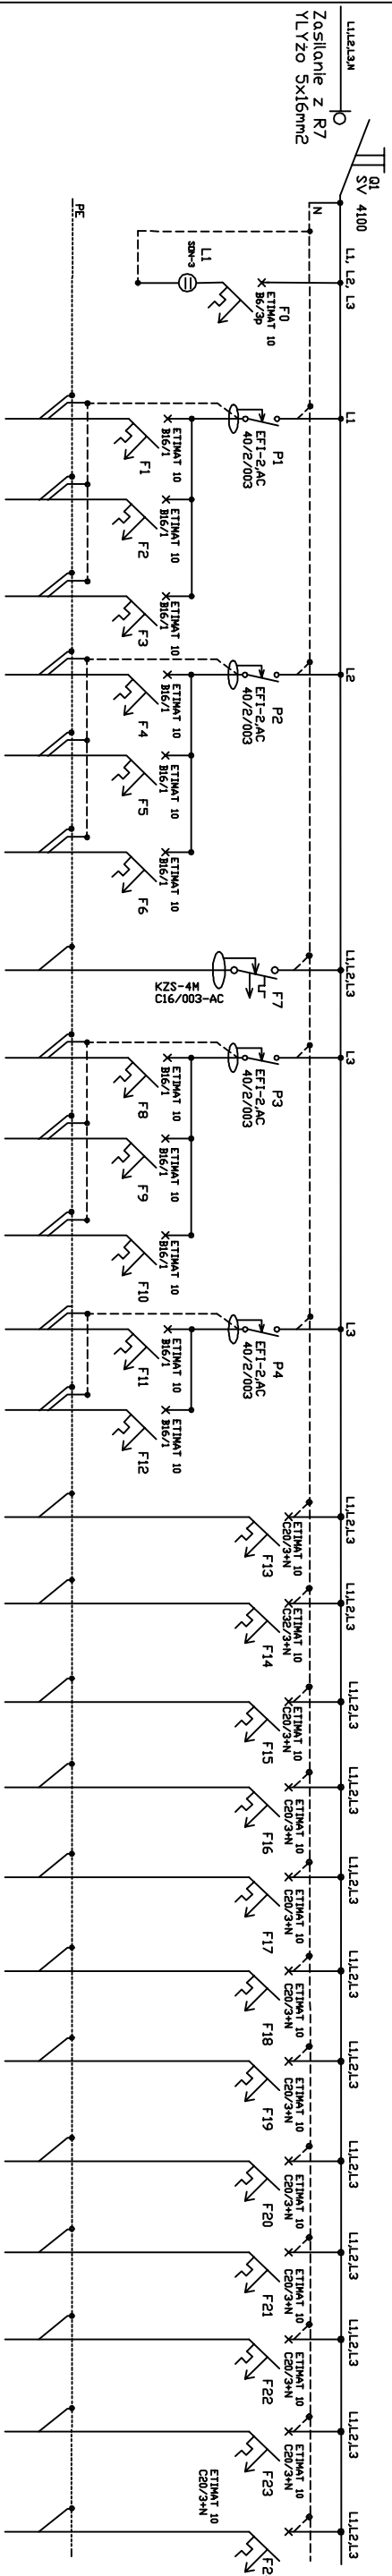


Zasilanie gniazd 5 piętro Rozdzielnia RPSB

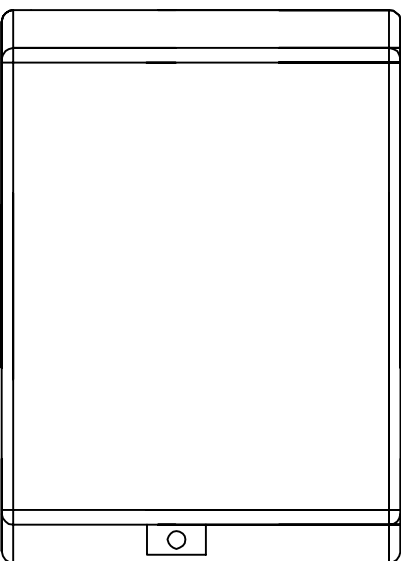

Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
obwód	głazozł 17, p351a	bol'ier, p341a	głazozł 17, p353	głazozł 3f, p356	głazozł 17, p351b	głazozł 3f, 17, p351.513	bol'ier, p351	bol'ier, p341c	głazozł 3f, p357.507	REZERWA	RS40	RS41B	RS03,	RS04	RS08	RS11	RS16	RS17A-1	RS17-A2	RS18	RS17-B
typ przewodu	YDYzO 3x6,5	YDYzO 3x6,5	YDYzO 3x6,5	YDYzO 3x6,5	YDYzO 3x6,5	YDYzO 3x6,5	YDYzO 3x6,5	YDYzO 3x6,5	YDYzO 3x6,5	REZERWA	YDYzO 5x4	YDYzO 5x10	YDYzO 5x6	YDYzO 5x6	YDYzO 5x6	YDYzO 5x4	YDYzO 5x4	YDYzO 5x4	YDYzO 5x4	YDYzO 5x4	YDYzO 5x4
P [kW]	0,4	1,2	1	1,2	0,8	3	0,4	1,2	1,2	0,5	2	29,2	15,6	14,8	13,9	11,1	2,6	5,8	6,4	5,8	12,4

Rozdzielnica-prefabrykat
wnekiowy ETI
(IP40) 3x36 moduły, drzwi pełne
720x550x200

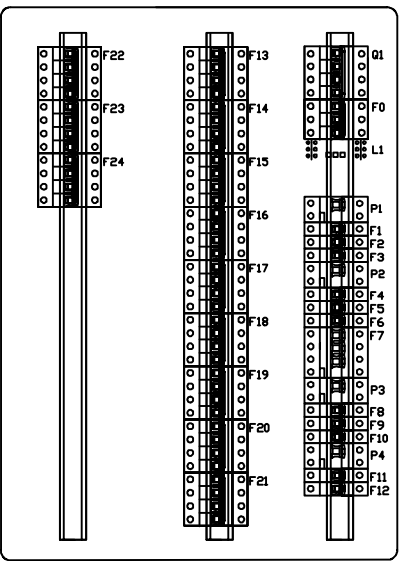

Urząd sieci TN-S 400/230V/50Hz/N/PE Ochrona przeciwprzepięciowa k. BFC			PV
	Montaż kmpo		
	SPRANDZAJĄCY		
	Nazwisko Kierownika	A.B.	
	UMDWA NR DT-2 /12/2016/10-35 z dn. 24.02.2016 r.		