




NAZWA	WDM2 piętro 7 (rezerwowane)	WDM3 piętro 7 (rezerwowane)	Zestaw hydroforowy
Pz [kW]	12	12	19,9
PRZEWÓD	YAKY4x70	YAKY4x70	(N)HXH 5x16 FE180/PE90
obwody bezpieczeństwa pożarowego, wydzielone wg linii rzeczoznawcy pożarowego z dn. 23.12.2009r.			

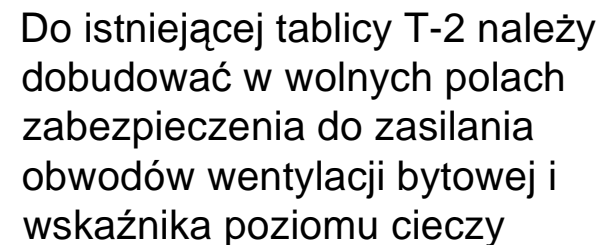

Układ sieci TN-S
400V/230V/50Hz/N/PE
Ochrona przed porażeniem:
Samoczynne wyłączenie napięcia

	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Skala	Nr rys.	Data
Projektował	inż. Tomasz Tokarz	MAP/0116/ PWOF/04		1: 100	E-2	12.2010
Współpraca	mgr inż. Michał Miziura mgr inż. Bartosz Bronarski					
Sprawdził	inż. Jacek Bałana	MAP/0384/ PWOF/08				