ODDZIAŁ INTENSYWNEGO NADZORU NAD CHORYMI Z UDAREM MÓZGU I ZESPOŁEM DS. STWARDNIENIA ROZSIANEGO

ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY

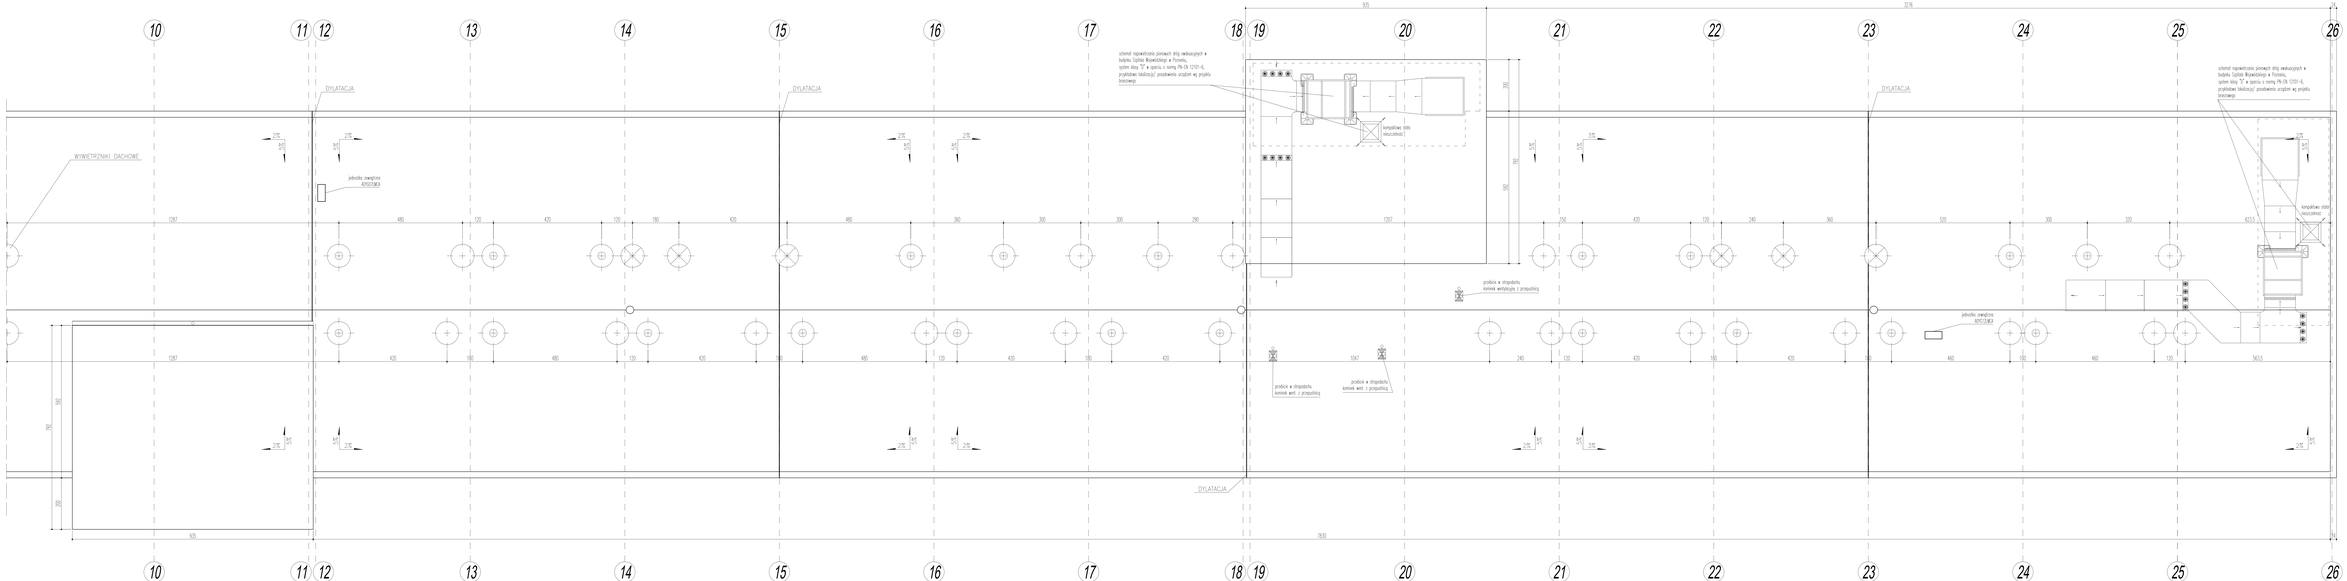
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
DYLATACJA
WYWIETRZNIKI DACHOWE
jednostka zewnętrzna KONDENSATORA
schemat napowietrzania pomieszczeń dróg ewakuacyjnych w budynku Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, system klasy "D" w oparciu o normę PN-EN 12101-6, projektowe ilości(krotność) przedstawione urządzeń wg projektu brzegowego
kompaktowa stacja nawiewowa
przebicie w stropodachu kanałem wentylacyjny z przepustnicą
przebicie w stropodachu kanałem wentl. z przepustnicą
przebicie w stropodachu kanałem wentl. z przepustnicą
9,15
32,16
7,87
7,87
7,87