



Obszar 1 – piętro 3

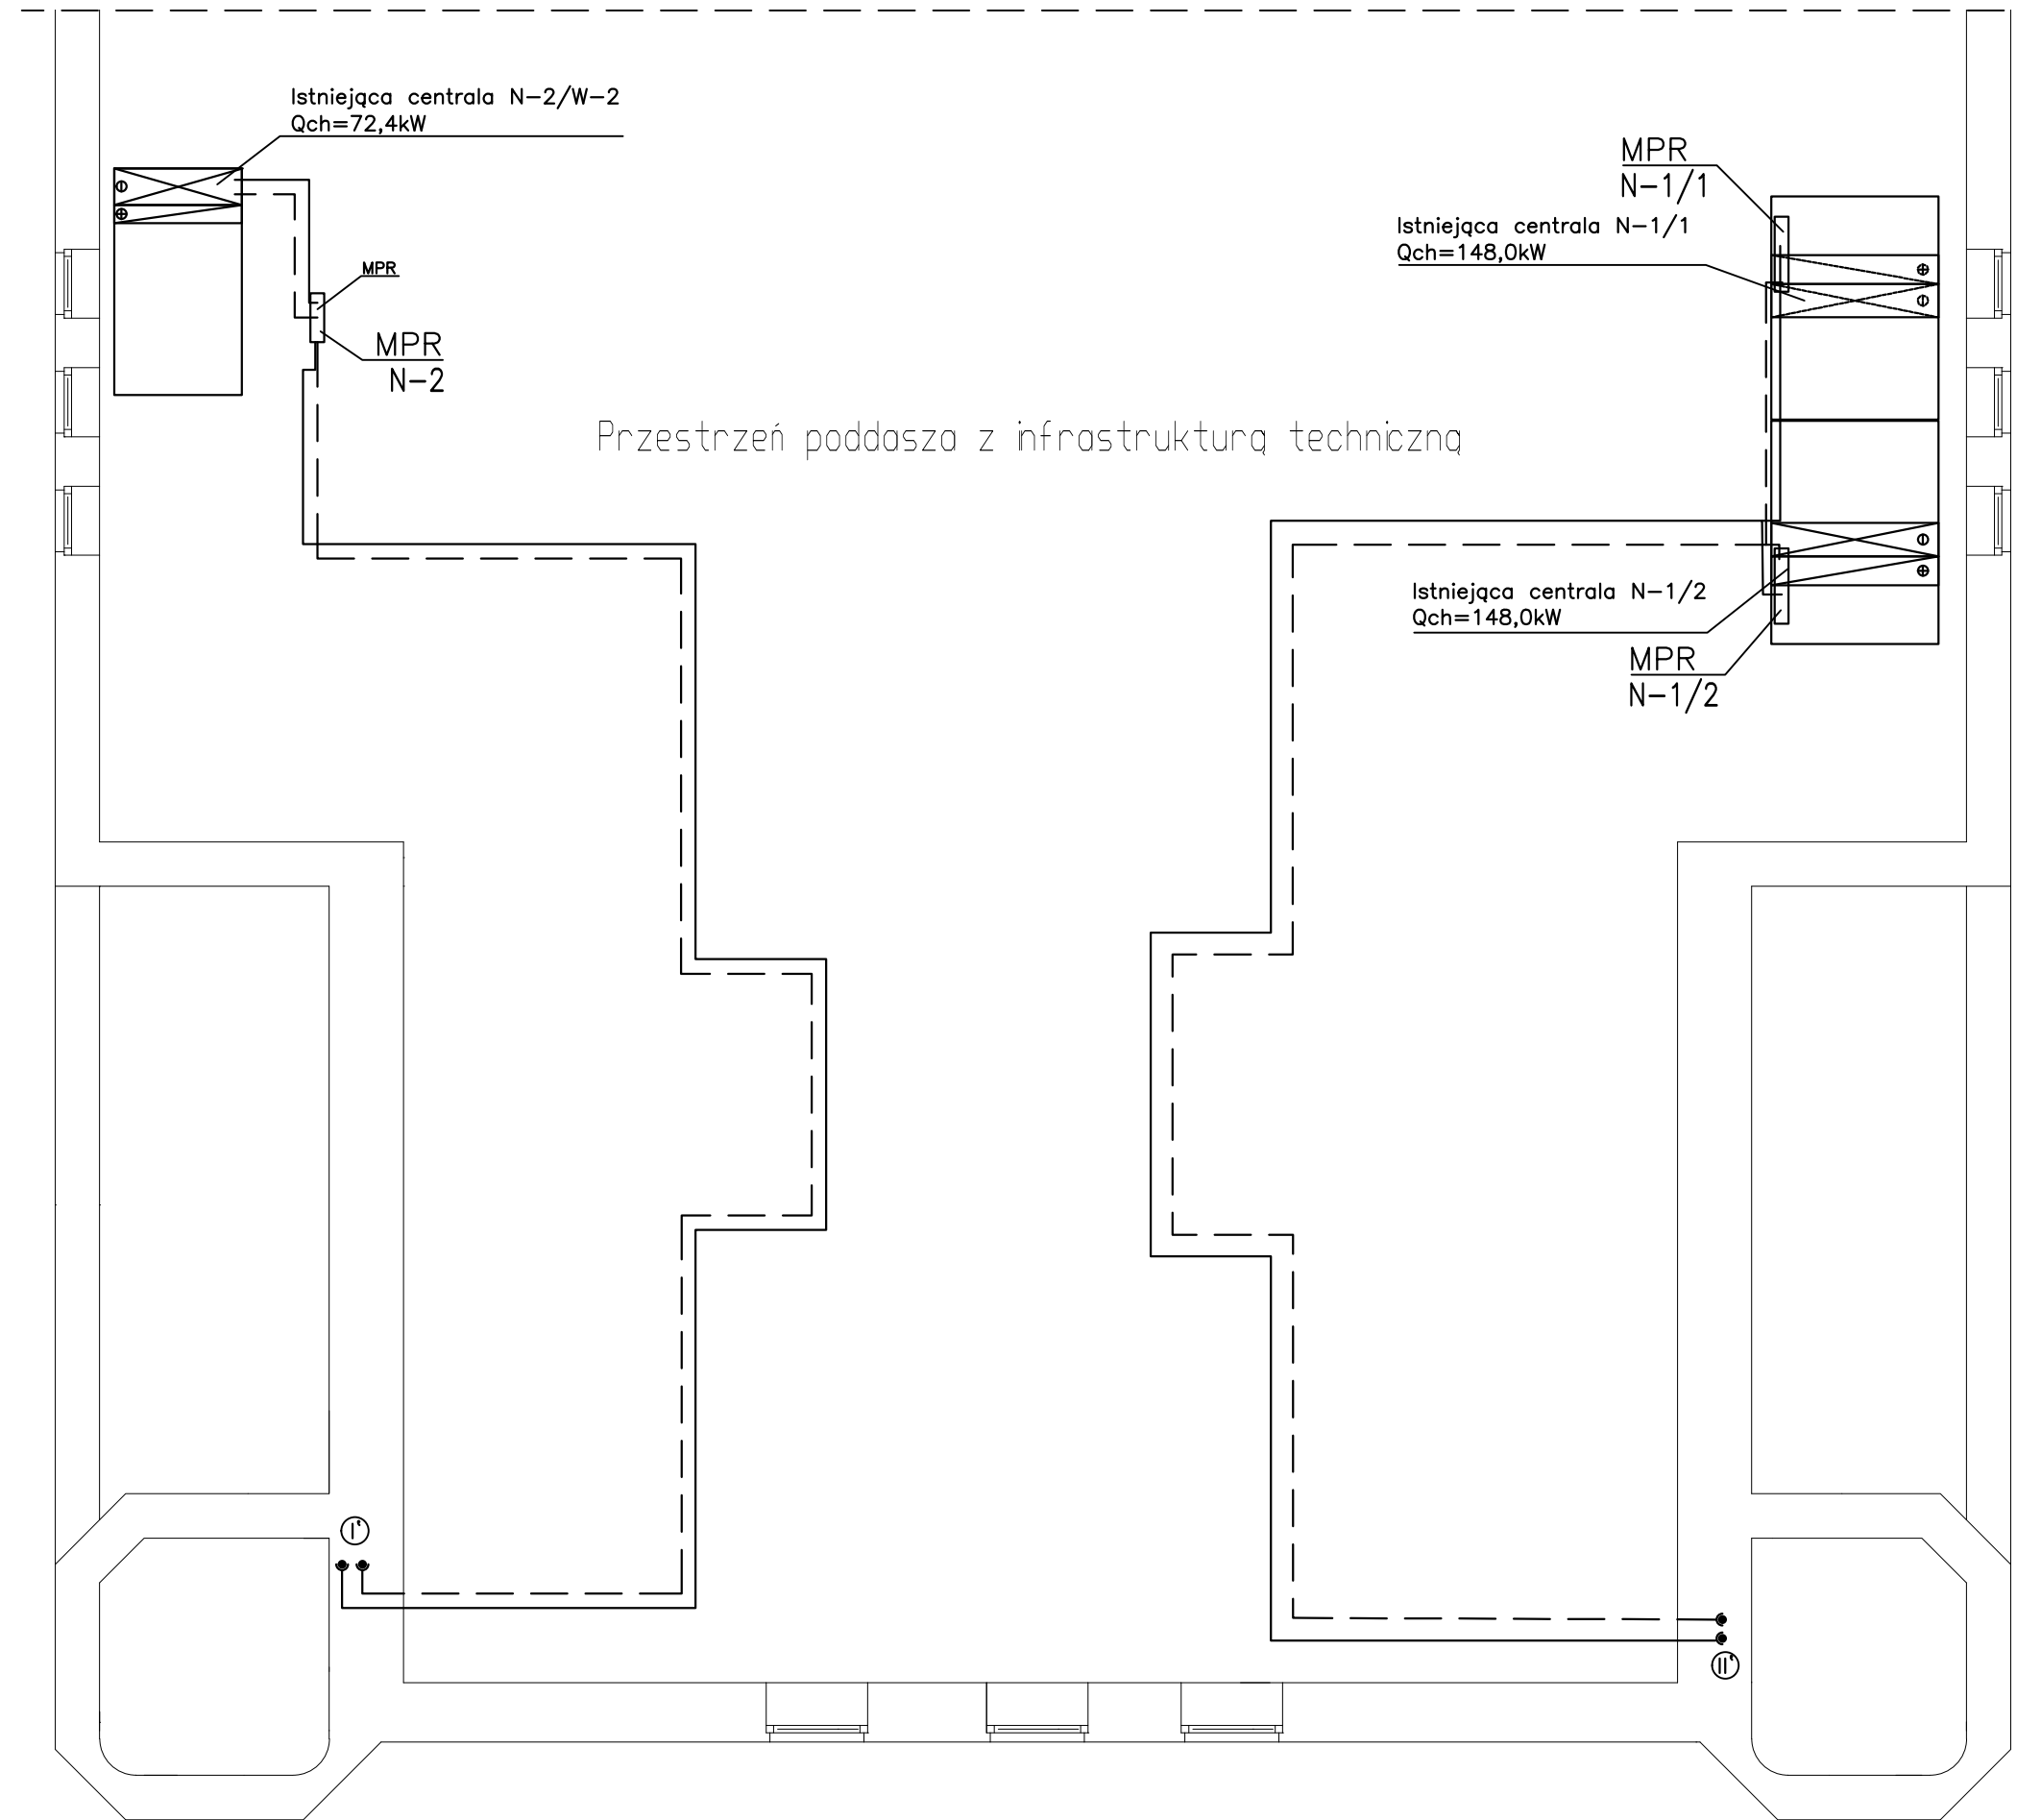

Obszar 2 – piętro 3

- Legenda:**
- istniejąca instalacja wody lodowej – woda – zasilanie 8°C
 - - - istniejąca instalacja wody lodowej – woda – powrót 13°C
 - projektowana instalacja wody lodowej wg pkt 1.1.3.e – woda – zasilanie 8°C
 - - - projektowana instalacja wody lodowej wg pkt 1.1.3.e – woda – powrót 13°C
 - ⑦ numer pionu
 - klimakonwektor
 - K-16 Qa=2,6kW

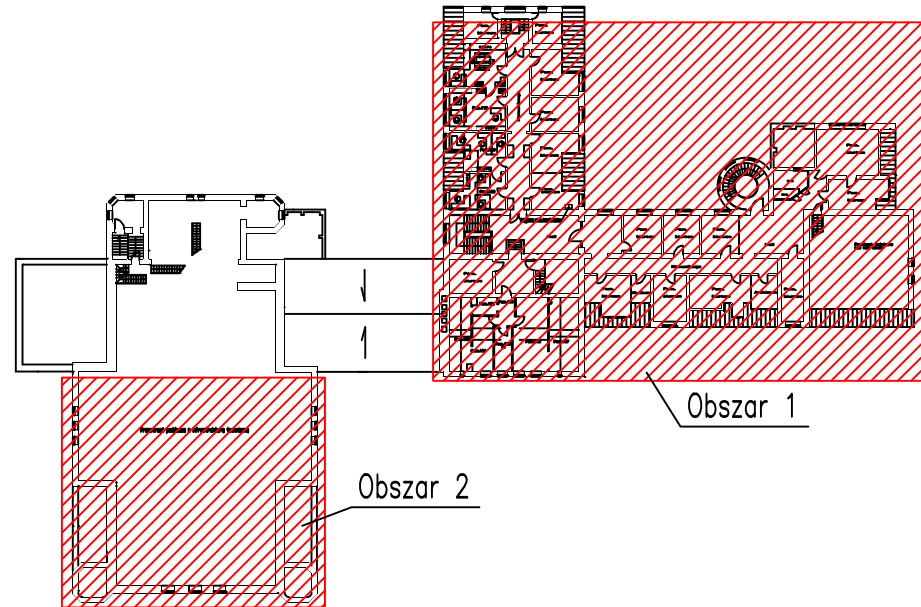

PPMP PRACOWNIA PROJEKTOWA MIECZYSLAW POROWSKI		Os. Rusa 62/2 61-245 Poznań tel./fax. (0-61) 876-96-13 e-mail: ppmp@pro.onet.pl
Inwestor : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań		
Obiekt: Budynek Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań Pokoje biurowe 2 i 3 piętro		
Nazwa inwestycji: Projekt regulacji instalacji wody lodowej dla Collegium Minus UAM przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu		
Temat: Projekt regulacji instalacji wody lodowej – rzut fragmentów piętra 3		
Projektował : dr hab inż. Mieczysław Porowski, prof. nadzw. PP upr. bud. 134/84/Pw		Skala: 1:100
Opracował : mgr inż. Patryk Firlej mgr inż. Łukasz Sosiński		rys.4
Data: 10.2016		