


Moc silnika	12,5 kW
Przekrój linii zasilającej (trójfazowej)	S3 nie mniej niż 5 x 16 mm ²
Przekrój linii zasilającej (jednofazowej)	S1 3x2,5 mm ²
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy	B3 63A
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy	B1 16A

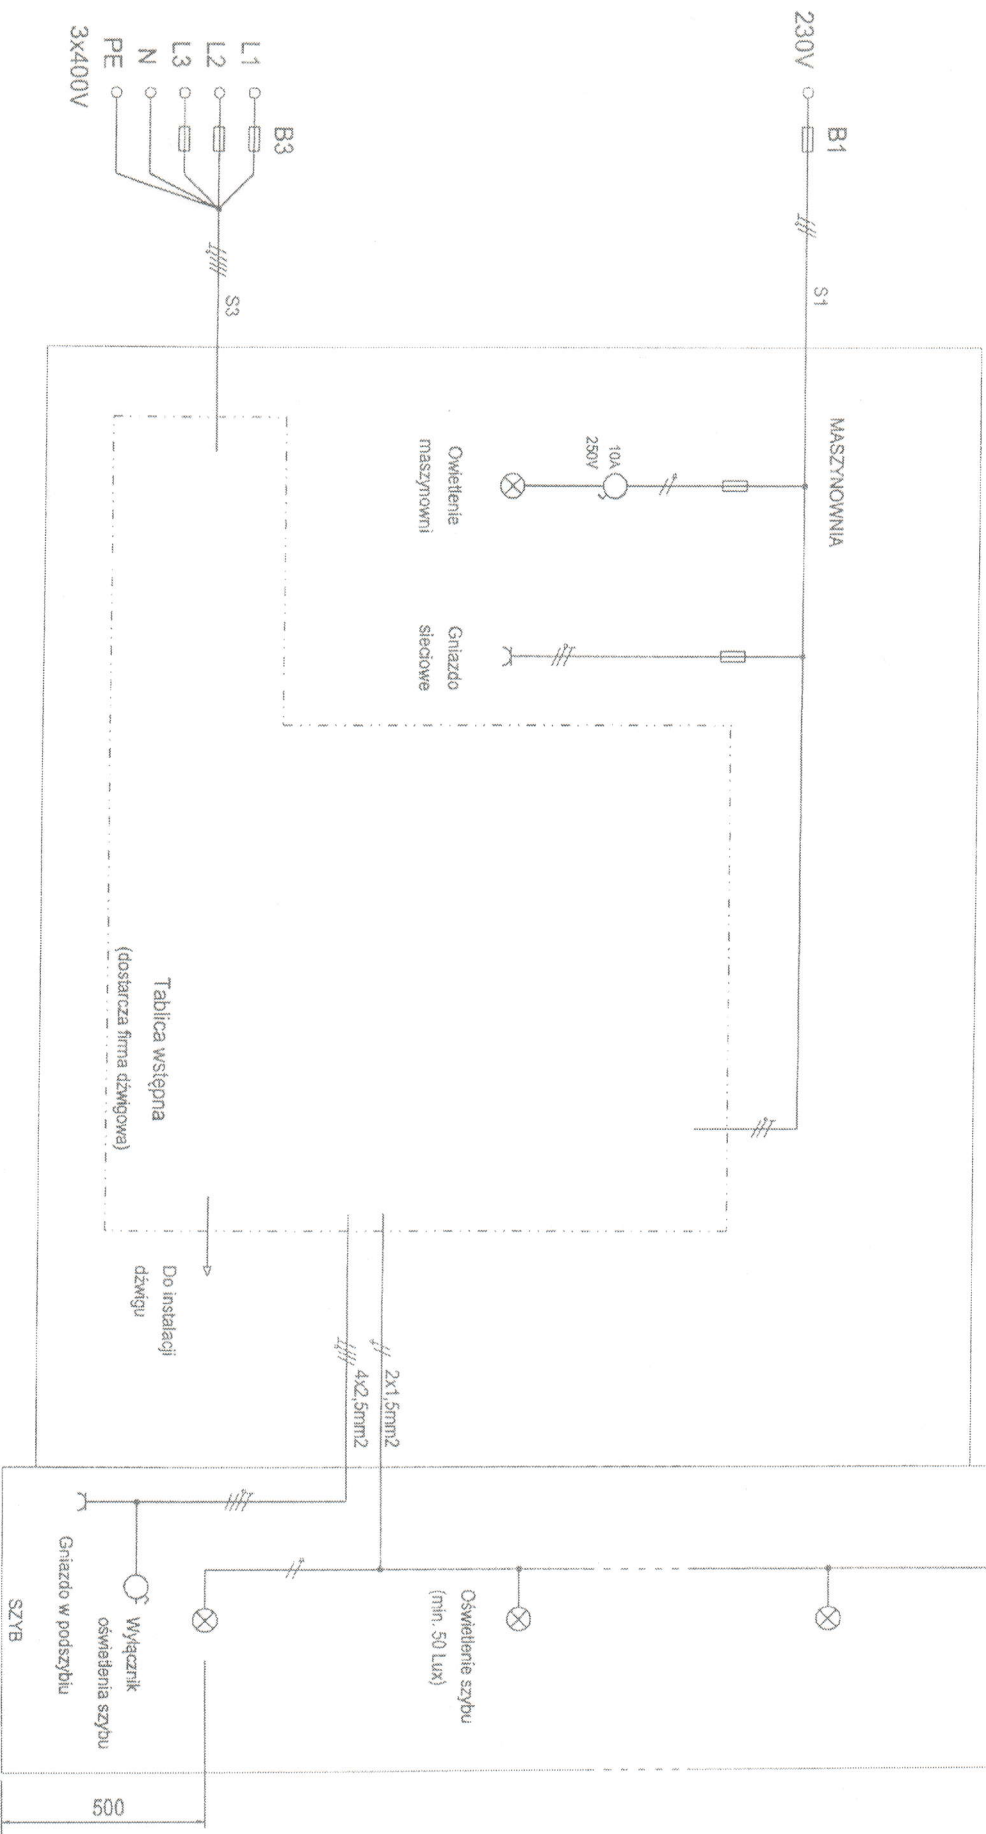

PROJEKTOWAŁ		TYTUŁ		Nr schematu:		Ilość ark.		ARKUSZ NR	
PODPIS		Schemat instalacji zasilania dźwigu		Zasilanie 12,5 kW		01		01	
NAZWISKO		DATA						SEE V. 3.00	