

UWAGA!!!

- Posadowienie przyjęto zgodnie z opinią geotechniczną w warstwie piasku drobnego, szarozrzedawego o $ID=0,48$.




Po wykonaniu wykopów pod fundamenty (przed wykonaniem warszwy chudego betonu) obowiązkowo należy wezwać kierownika budowy do oceny stanu nośności podłoża gruntowego i występujących warunków.

W przypadku stwierdzenia gorszych warunków gruntowych od przyjętych w projekcie, fundamenty należy dostosować do istniejących potrzeb.

- Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów w planowanej rozbudowie należy podjąć istniejący fundament do głębokości planowanego posadowienia nowego fundamentu wg wytycznych zamieszczonych w opisie technicznym.
- Pomiędzy istniejącym budynkiem a planowaną rozbudową konieczna jest dylatacja min. 3cm.
- Prace w wykopie i jego odbiór powinien odbyć się przez uwarunowanie geologia.
- Nieodpuszczanie jest posadowienie w gruntach zawierających części organiczne w przypadku ich występowania.
- Pod fundamenty należy obciążyć poziom posadowienia dostosować fundament do istniejących warunków gruntowych.
- Pod słupami wykonać warstwę chudego betonu min. 10cm.
- Pod słupami, dźmieniami betonowymi oraz kolumnami należy wykonać stopy żbrojne siatkami # 12 co 12cm.

- Przy wykonywaniu zbrojenia ław należy pamiętać o zachowaniu ciągłości prętów w narożach.
- Ośie ścian tarcz geodezyjne.
- Nad istniejącym wejściem do piwnic wykonać płytę żelbetową gr. 12cm, zbrojoną krzyżowo #10 15cm, krawędzie przy projektowanym wiąznie do podpiwniczenia zazbroić #12 z każdej strony

- Podany poziom posadowienia: wierzchołek chudego betonu.
- Umiejscowienie przebieg instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków branżowych.
- Opis stanowi integralną część konstrukcji.
- Rysunki części konstrukcyjnej rozprawywać łącznie z częścią architektoniczną oraz projektami branżowymi

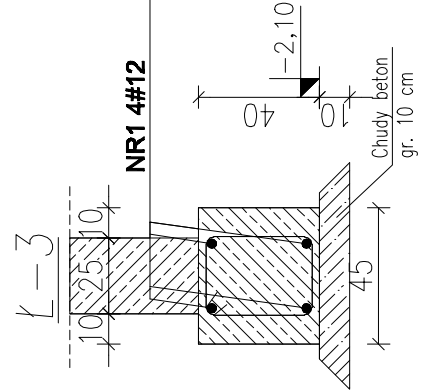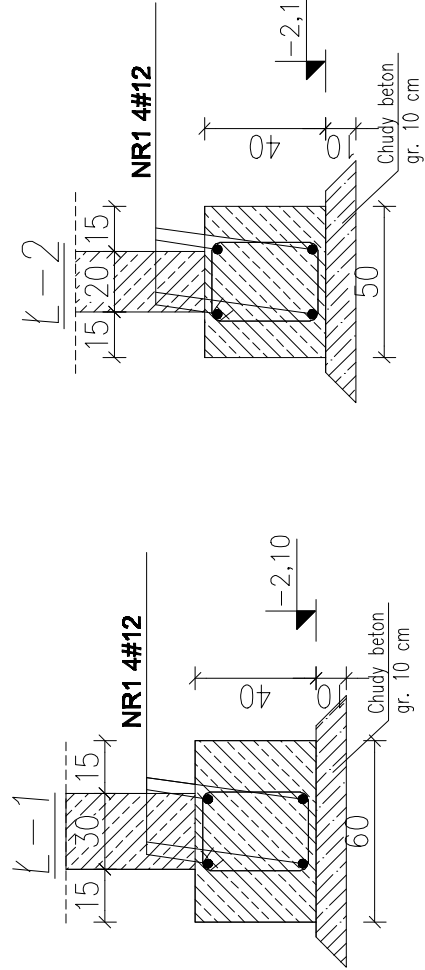

BIURO USŁUG PROJEKTOWO INWESTYCYJNYCH ul. Biała 21 32-700 Bochnia		SKALA 1:50	RYS NR: K-1
Przedmiot rysunku: RZUT FUNDAMENTÓW I PRZEKROJE	Objekt: Budynek Remizy O.S.P. Lokalizacja: Niedary dz.nr 259 Gmina Drwina 32-709 Drwina 57	Branża: KONSTRUKCJA Data: X 2015r. Podpisy:	
Projektant: Zdzisław Kubala	upr.nr. WBPP-NB-5346/Z7/181		
Sprawdzający: mgr inż. Monika Widelka	upr.nr. MAP/0175/P00K/13		