


Poziom porównawczy 590,00 m n.p.m.				
Rzędna terenu projektowanego	600,45			
Rzędna terenu istniejącego	600,45			
Rzędna osi rurociągu [m]	598,80 599,05	599,03	600,45	
Zagłębienie osi rurociągu	1,65 1,40	1,42		
Odległości [m]	2,00	11,17	1,30	
Średnice, materiał	Spadek 0,5 % PE100_SDR11_ZW 63x5,8			
Długość trasy [m]	0,00	2,00	10,15	10,90
			11,80	13,17
				-14,47

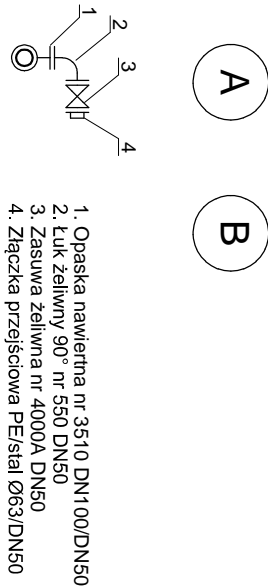

LEGENDA:

PROJEKTOWANY PRZYLĄCZ WODY MINERALNEJ ORAZ INSTALACJA ZEWNĘTRZNA
ISTNIEJĄCA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY MINERALNE DO BUDYNKU WYSOKIEGO
PROJEKTOWANE WŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

Uwagi:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na miejscu budowy.
2. Rysunki należy czytać łącznie ze wszystkimi projektami branżowymi, opisami i specyfikacjami techn.

Temat	Przebudowa pomieszczeń pralni na gabinety zabiegowe w budynku szpitalnym przy ul. Puławskiego 10 wraz z przystosowaniem pomieszczeń garaży do działalności pralni w budynku przy ul. Świdzińskiego 4		
Adres	ul. Świdzińskiego 4 33-380 Krynica-Zdrój		
Faza	PROJEKT BUDOWLANY		
Nazwa rys.	PROFIL PRZYLĄCZA I INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ WODY MINERALNEJ		
Inwestor	20 Wojskowy Szpital Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Krynicy –Zdroju		
Temt:	PRZYLĄCZ WODY MINERALNEJ		
Projektował	mgr inż. Marek Wołszewski upr. nr 166/99		
Skala	1:100/100	Data	04.2017
		Numer rys.	4