



SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA W WODĘ MINERALNĄ BUDYNKÓW SZPITALA

WŁĄCZENIE DO SIECI WODY MINERALNEJ DN100
W STUDZIENIE PO DRUGIEJ STRONIE ULICY PUŁASKIEGO

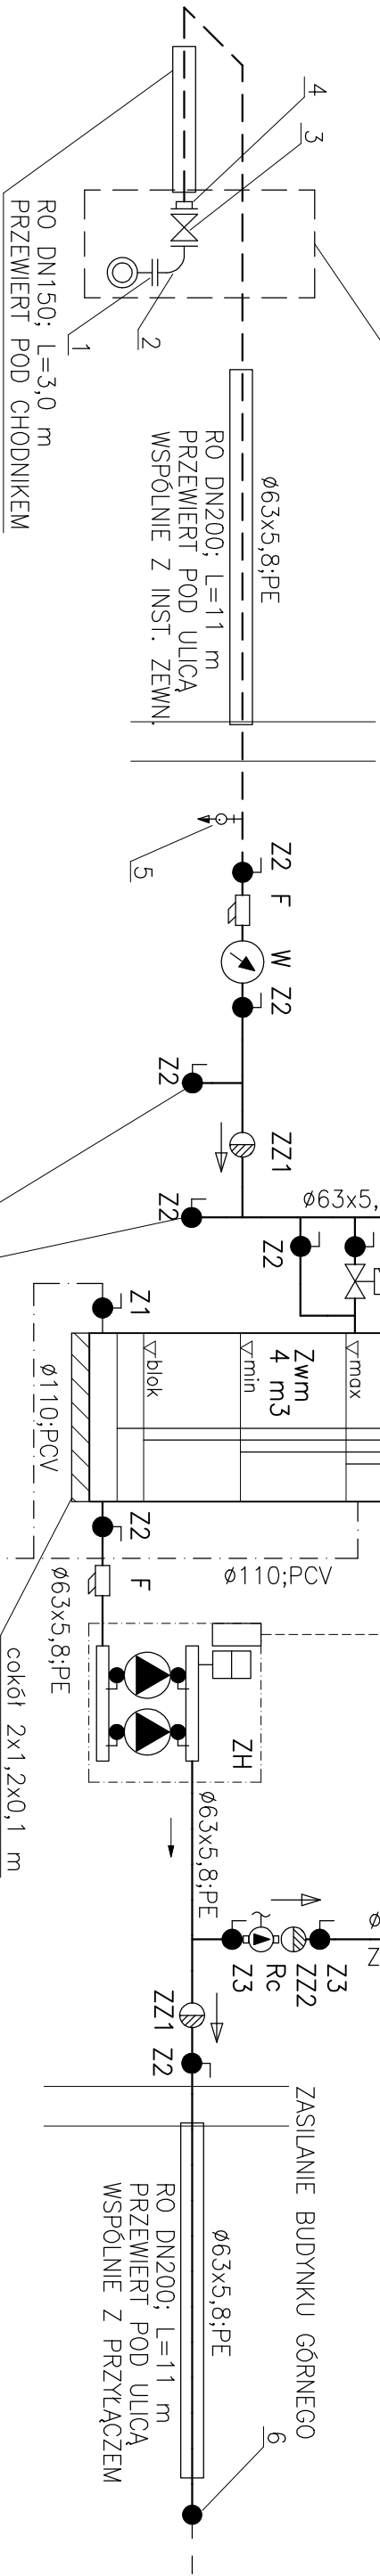

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA W SOLANKĘ BUDYNKU NISKIEGO

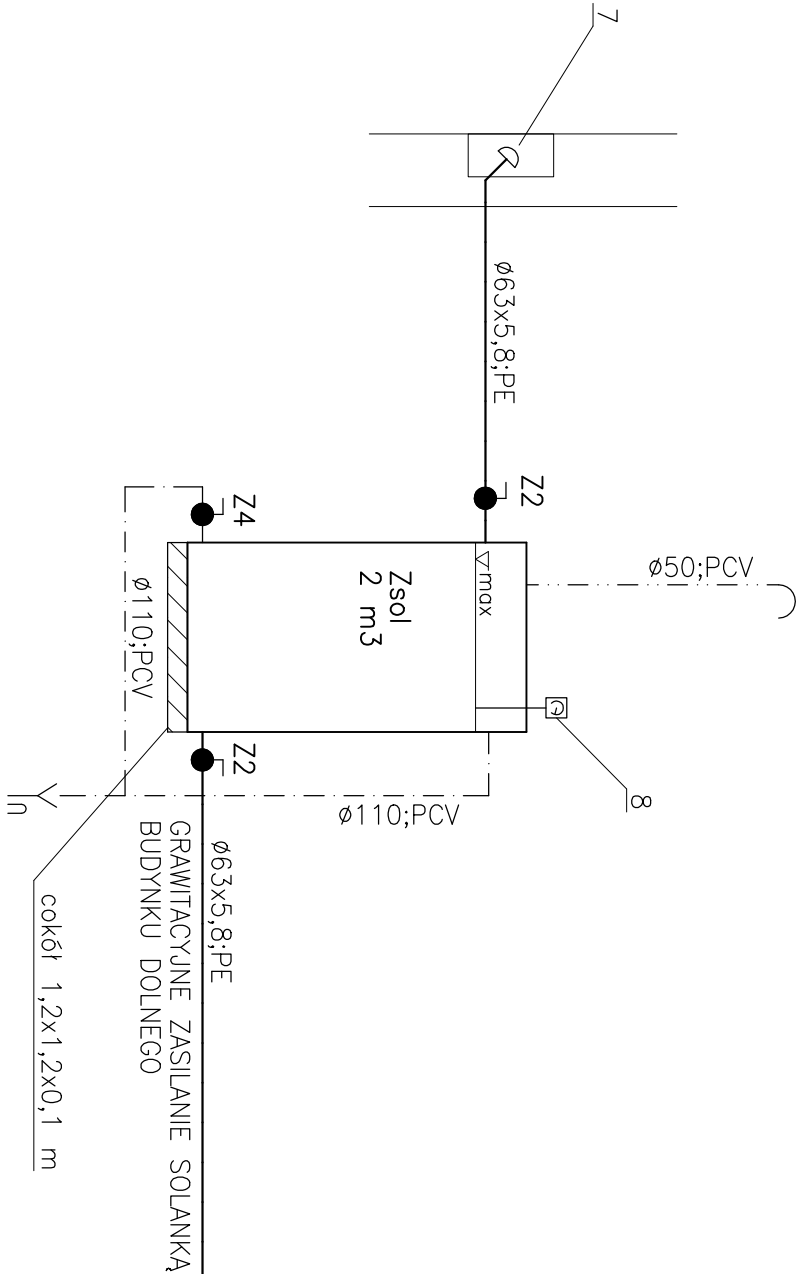

LEGENDA:

- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODY MINERALNEJ
- PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY MINERALNEJ
- ISTNIEJĄCA INSTALACJA WODY MINERALNEJ DLA BUDYNKU GÓRNEGO
- RUROCIĄGI PRZELEWOWE I SPUSTOWE WODY ZE ZBIORNIKÓW
- RUROCIĄGI ODPWIETRZAJĄCE
- PRZEWODY AUTOMATYCZNEJ REGULACJI

Temat	Przebudowa pomieszczeń pralni na gabinety zabiegowe w budynku szpitalnym przy ul. Pułaskiego 10 wraz z przystosowaniem pomieszczeń garaży do działalności pralni w budynku przy ul. Świdzińskiego 4
Adres	ul. Świdzińskiego 4 33-380 Krynica-Zdrój
Faza	PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa rys.	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA W WODĘ MINERALNĄ I SOLANKĘ BUDYNKÓW SZPITALA
Inwestor	20 Wojskowy Szpital Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Krynicy -Zdroju
Temt:	PRZYŁĄCZ WODY MINERALNEJ
Projektował	mgr inż. Marek Wołszewski upr. nr 166/99
Skala	-----
Data	04.2017
Numer rys.	7