



Wykonać podłączenia do warstw
zabiegowych wg rysunku nr 2

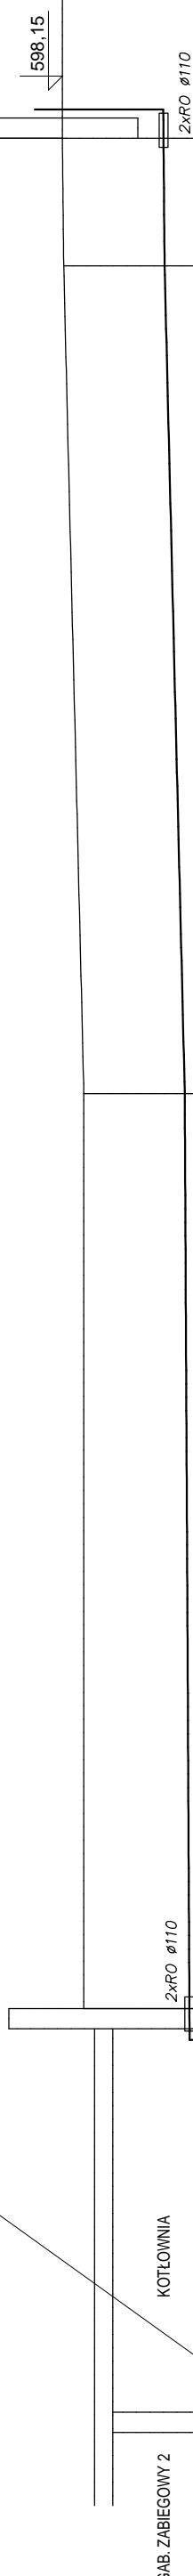

Poziom porównawczy 590,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	598.13	598.15	598.16
Rzędna terenu istniejącego	598.13	598.15	598.16
Rzędna osi rurociągu [m]	598.13	598.15	598.16
Zagłębienie osi rurociągu	1.50	1.50	1.50
Odległości [m]	13,60	12,30	1,90
Średnice, materiał	PE100 SDR11_ZW 50x4,6 mm	PE100 SDR11_ZW 50x4,6 mm	PE100 SDR11_ZW 50x4,6 mm
Długość trasy [m]	13,60	25,90	27,80

H

G

F

D

LEGENDA:

INSTALACJA ZEWNĘTRZNA WODY MINERALNEJ I SOLANKI

Uwagi:
1. Wzrostki wyniesy sprawdzić na miejscu budowy.
2. Wzrostki należy czyścić i wyciągać ze wszystkich projektami branżowymi, opisać i specyfikacjami techn.

Temat	Przebudowa pomieszczeń prolni na gabinet zabiegowy w budynku szpitalnym przy ul. Pułaskiego 10 wraz z przystosowaniem pomieszczeń garaży do działalności prolni w budynku przy ul. Świdzińskiego 4
Adres	ul. Świdzińskiego 4 33-380 Krynica-Zdrój
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa rys.	PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY MINERALNEJ I SOLANKI DO BUD. DOLNEGO
Inwestor	20 Wojskowy Szpital Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Krynicy -Zdroju
Temat:	PRZYLĄCZ WODY MINERALNEJ
Projektował	mgr inż. Marek Wojszewski upr. nr 166/99
Skala	1:100/100
Data	04.2017
Numer rys.	5