


R6.PR.01

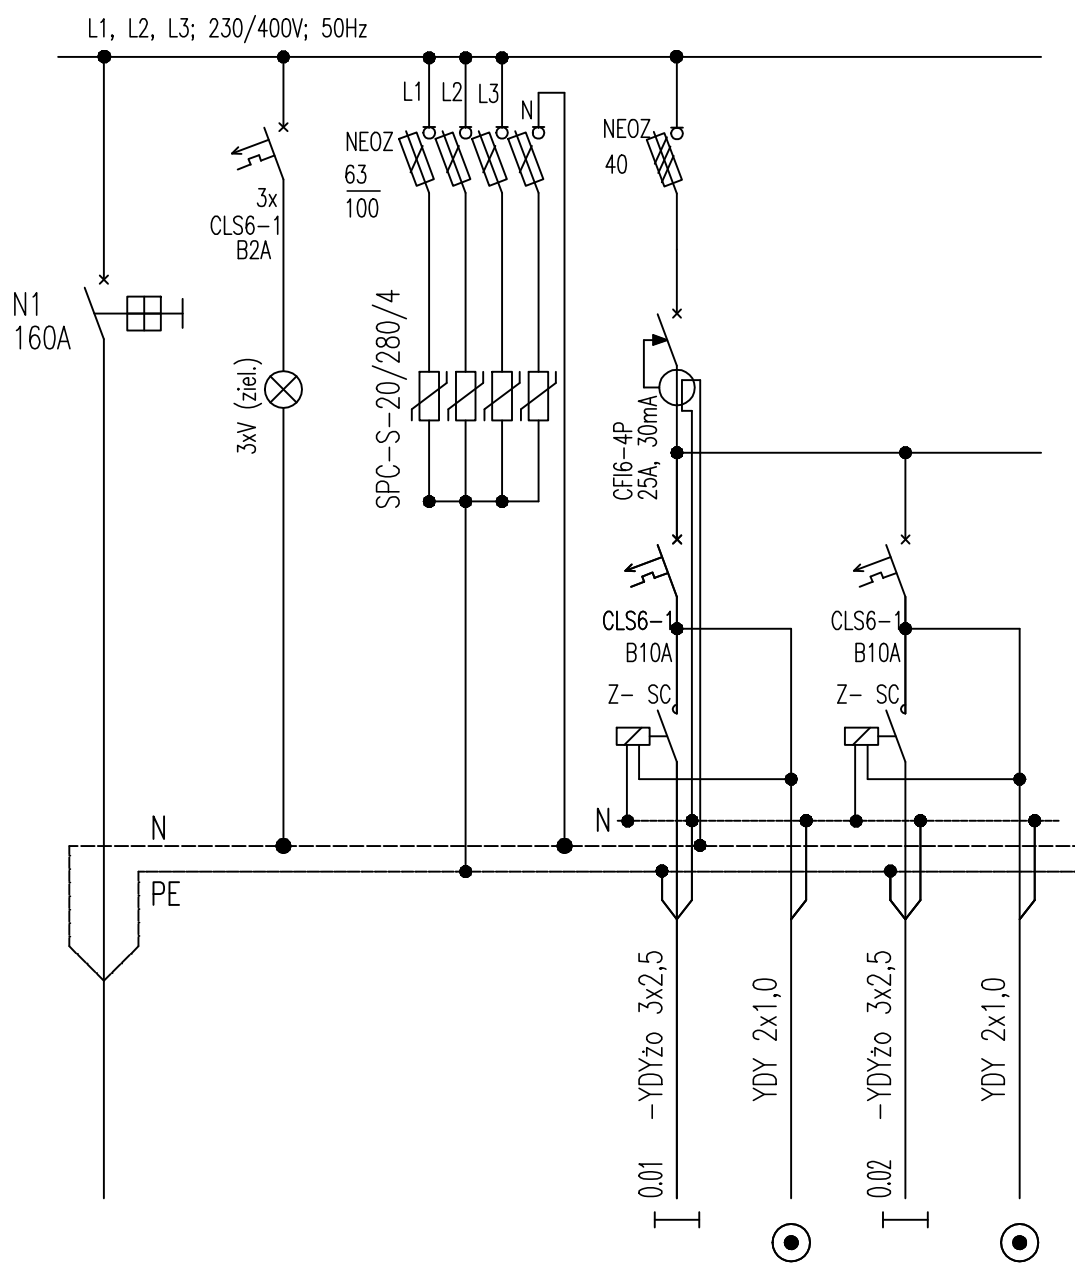

kW	nazwa
	ZASILANIE
	sygnalizacja obecności napięcia
	ochronniki przepięciowe II stopnia (2,5kV)
0,210	przysiemie klatka schodowa
	sterowanie oświetlenia
0,245	przysiemie korytarz 53
	sterowanie oświetlenia

REZERWA
MIEJSCA