


R6.P2.01

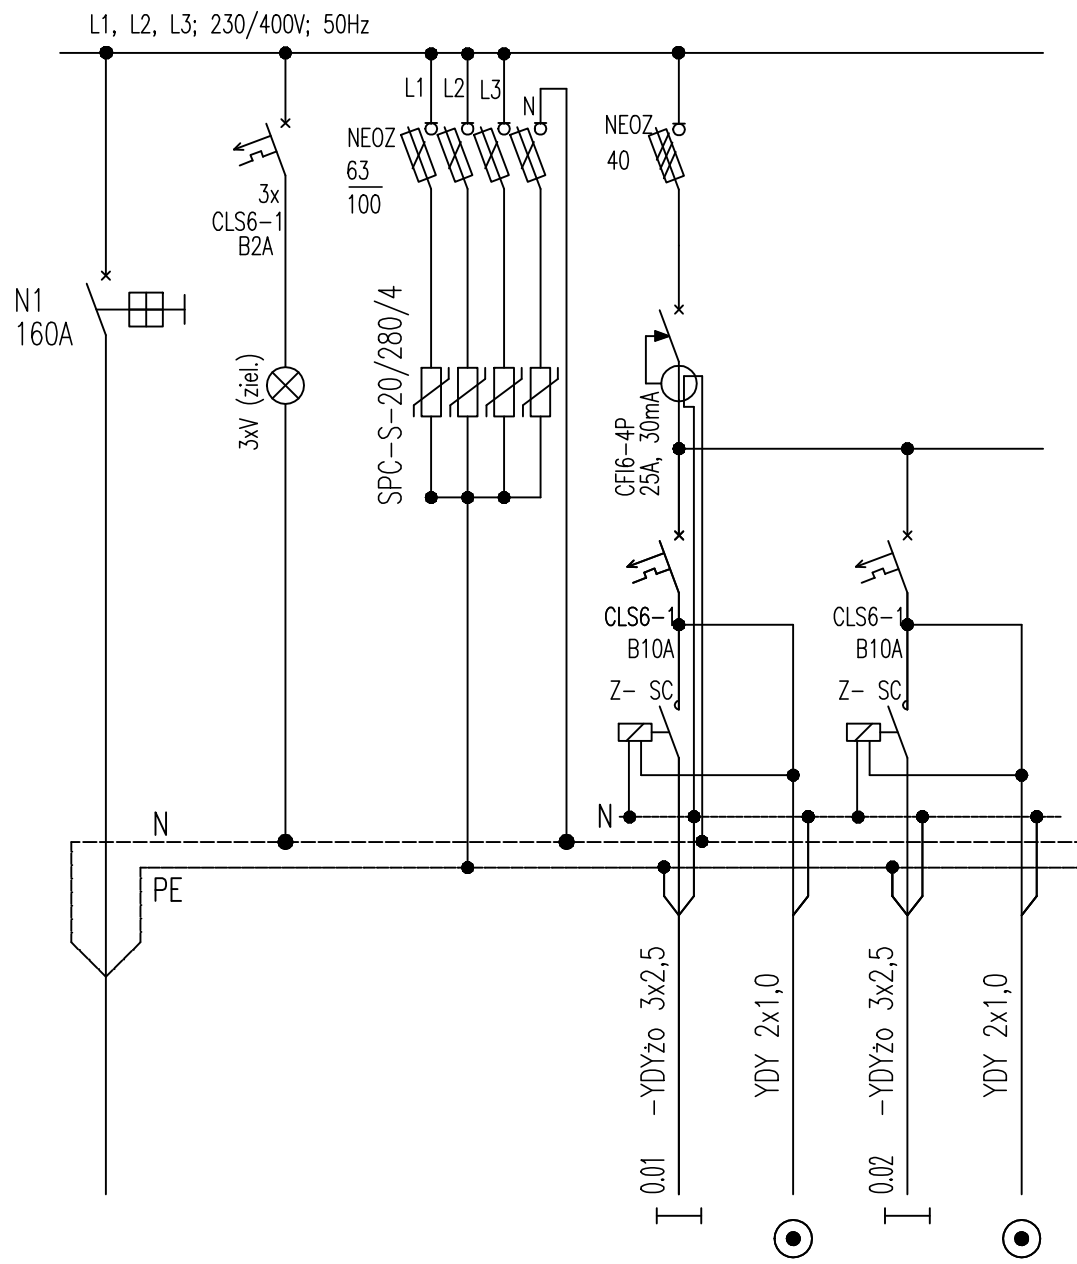

kW	nazwa
	ZASILANIE
	sygnalizacja obecności napięcia
	ochronniki przepięciowe II stopnia (2,5kV)
0,105	2 piętro korytarz 38
	sterowanie oświetlenia
0,105	2 piętro korytarz 38
	sterowanie oświetlenia

REZERWA
MIEJSCA