


# R6.PA.01

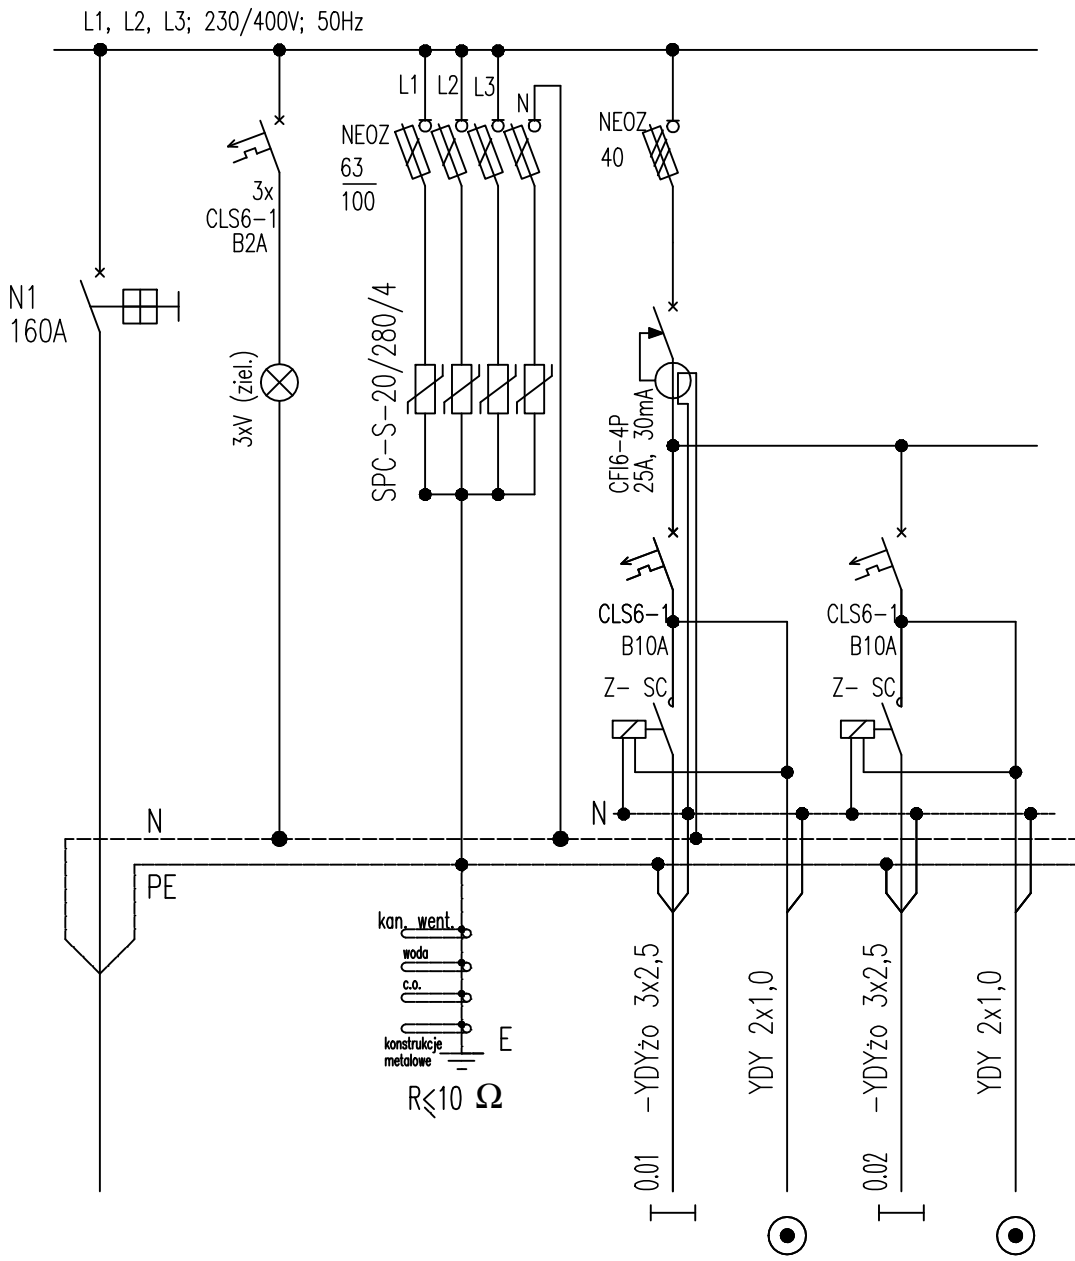

kW	nazwa
	ZASILANIE
	sygnalizacja obecności napięcia
	ochronniki przepięciowe II stopnia (2,5kV)
0,105	parter korytarz 52
	sterowanie oświetlenia
0,105	parter korytarz 60
	sterowanie oświetlenia

REZERWA  
MIEJSCA