


1.1	GARAŻ	beton przemysłowy	43,37
1.2	GARAŻ	beton przemysłowy	65,77
1.3	KOMUNIKACJA	plytki terakota	5,89
1.4	ŁAZIENKA	plytki terakota	4,19
1.5	BIURO OSP	plytki terakota	22,24
1.6	POM. PORZĄDKOWE	plytki terakota	1,95
1.7	WIATROŁAP	plytki terakota	5,74
1.8	WC NIEPEŁNOSP.	plytki terakota	6,14
1.9	KUCHNIA	plytki terakota	24,46
1.10	MAGAZYN	plytki terakota	16,00
1.11	PRZEDSIONEK	plytki terakota	2,21
1.12	POM. TECHN.	plytki terakota	3,67
1.13	KOMUNIKACJA	plytki terakota	4,84
1.14	SALA SPOTKAŃ	plytki terakota	52,25
1.15	WC	plytki terakota	2,18
1.16	PRZEDSIONEK	plytki terakota	1,94
1.17	KOMUNIKACJA	plytki terakota	20,73
1.18	WIATROŁAP	plytki terakota	5,39
SUMA			288,96

- OZNACZENIA:
- projektowana instalacj PE-RT/AL/PE-RT, firmy UPONOR
 - stalowy grzejnik płytowy firmy PURMO typu Ventil Compact
 - R-3 rozdzielacz — 3 obwody
 - 20°C projektowana temperatura
 - nr. pionu

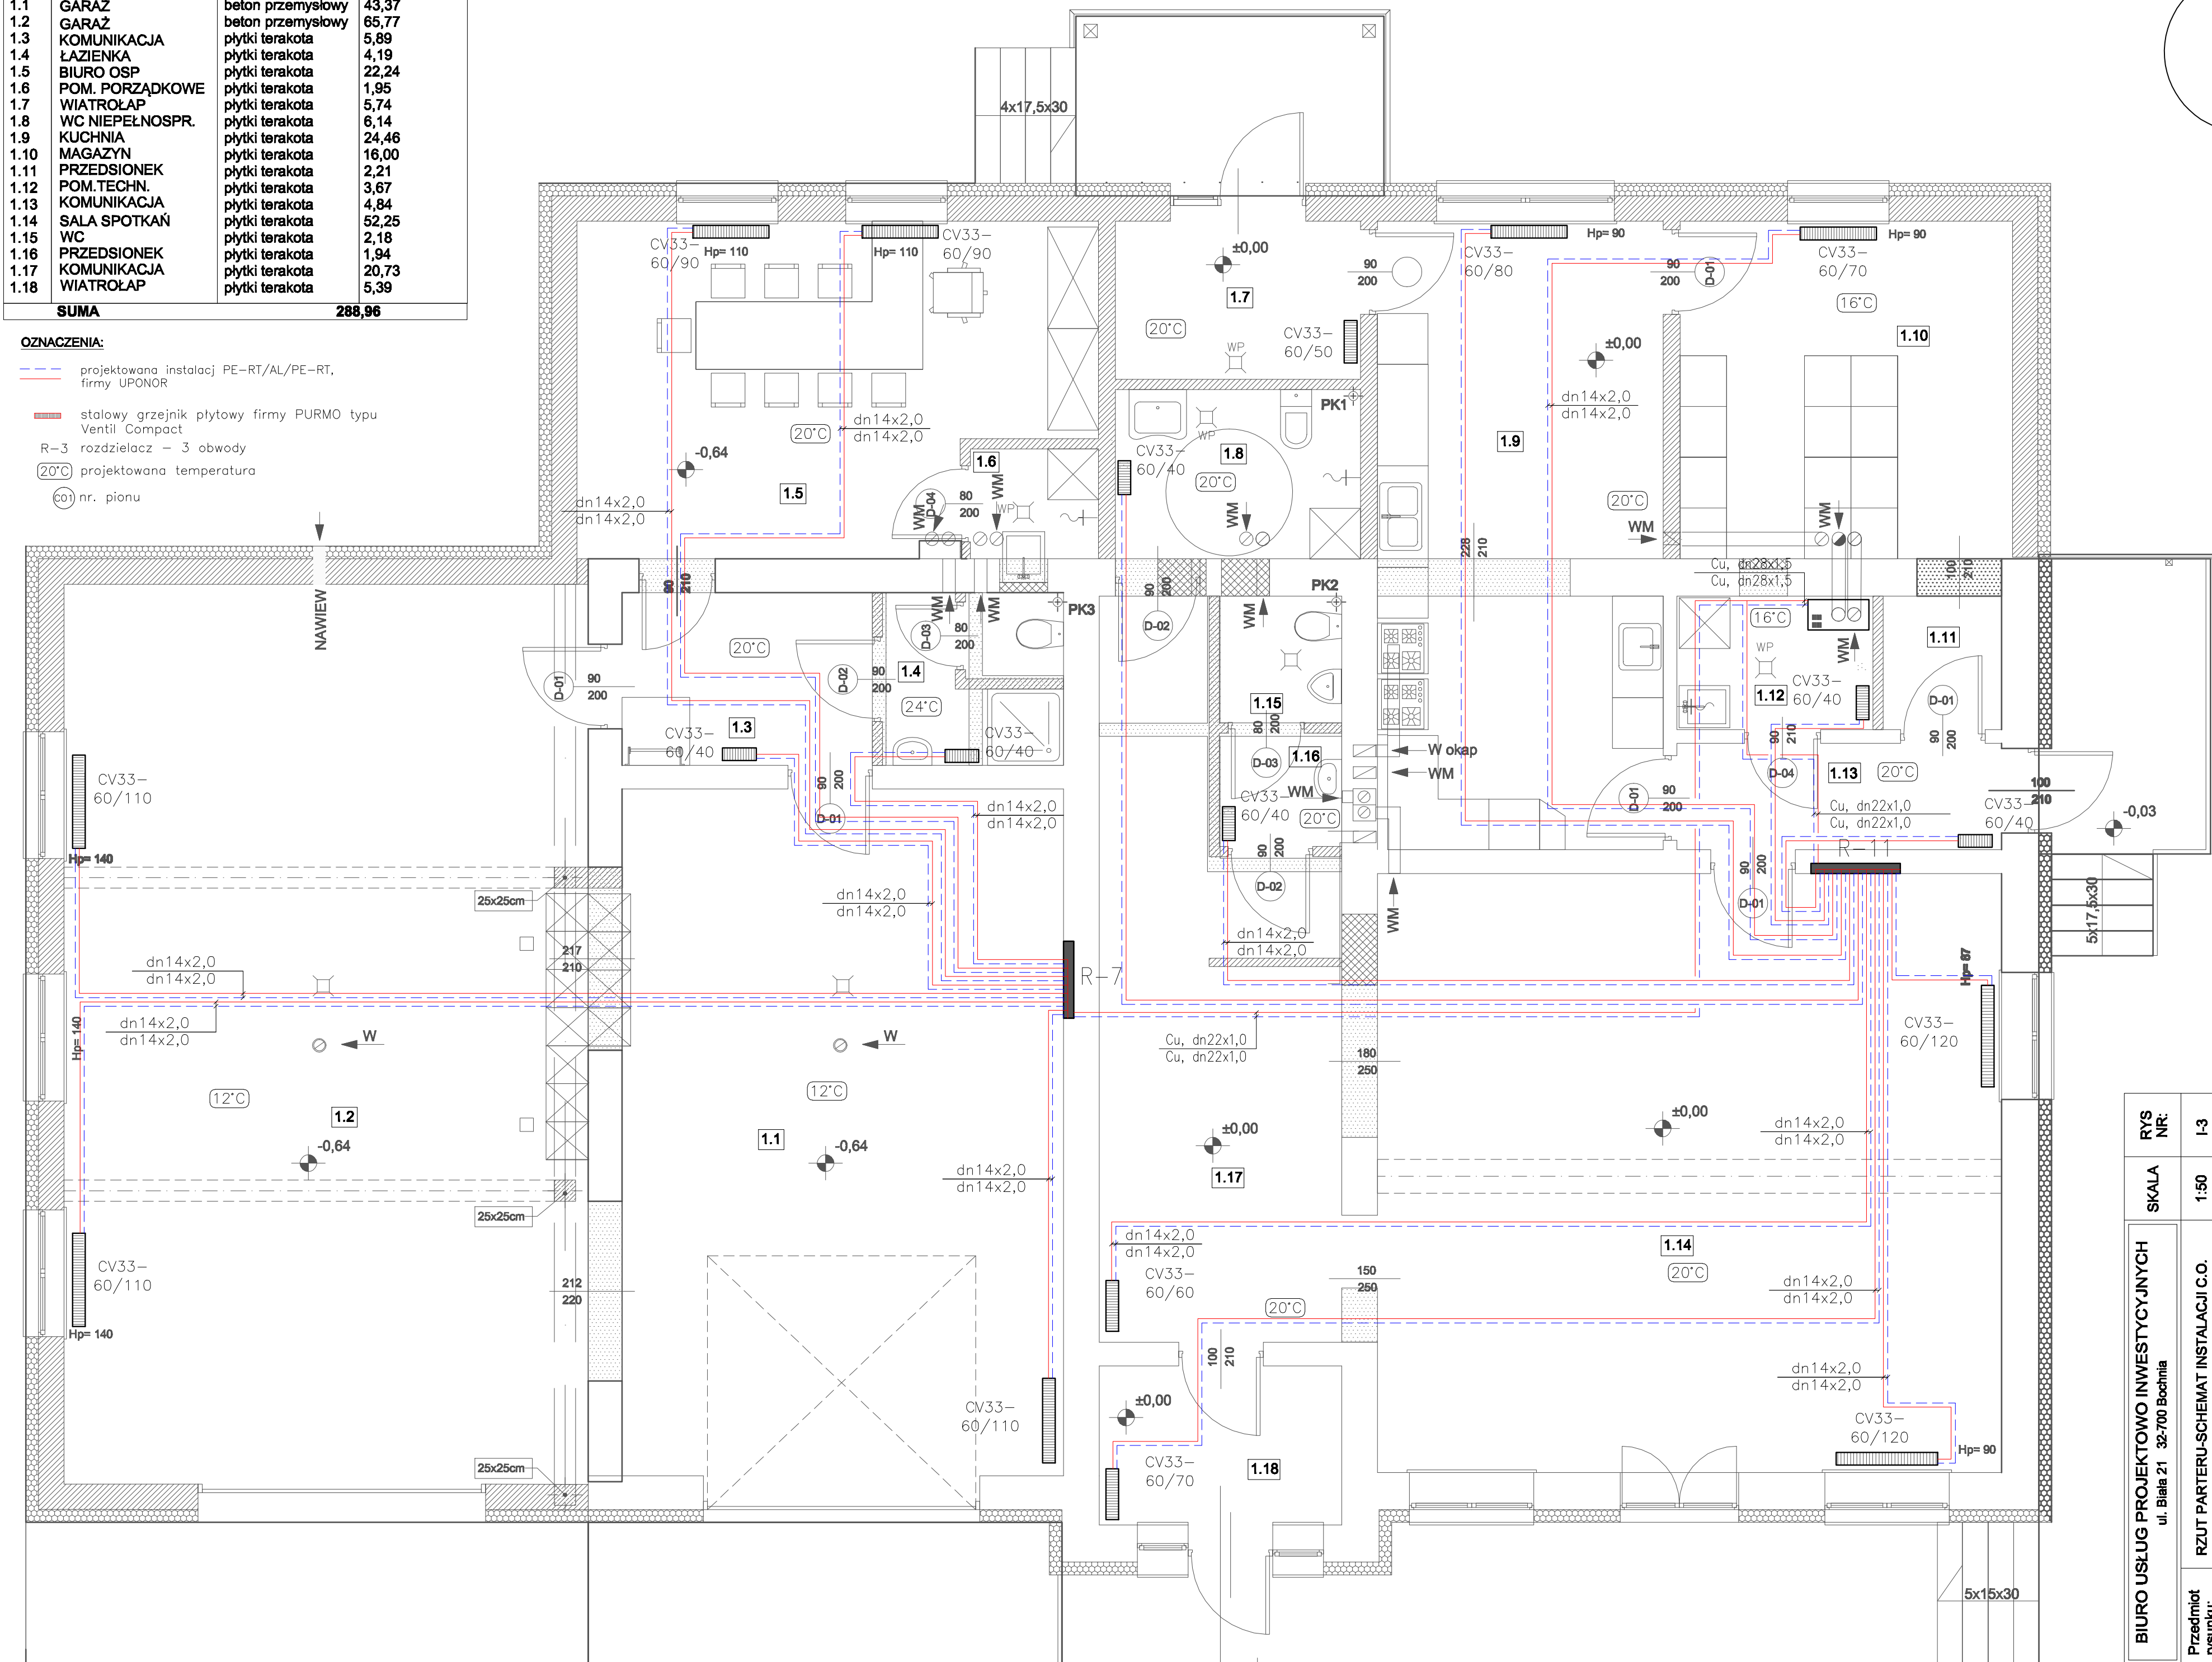

BIURO USŁUG PROJEKTOWO INWESTYCYJNYCH		RYS NR:	I-3
ul. Biała 21 32-700 Bochnia		SKALA	1:50
Przedmiot rysunku:	RZUT PARTERU-SCHEMAT INSTALACJI C.O.	Branża:	
Obiekt:	Budynek Remizy OSP	Data:	10.2015
Lokalizacja:	Niedary dz.nr 259	Podpisy:	
Inwestor:	Gmina Drwinia 32-705 Drwinia 57		
Projektant:	mgr. inż. Marcin Szewczyk		
Sprawdzający:	mgr. inż. Sławomir Siwado		