


OZNACZENIA:

- PL - licznik energii
FW - zabezpieczenie WLZ - rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkości "00" 160A przystosowany do plombowania
FZ - ogranicznik mocy wyposażony w człon przeciążeniowy, ale bez członu zwarciovego, z funkcją ręcznego rozłączania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty zabudowane w osłonie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostępną dla Odbiorcy dźwignią załącz/wyłącz.
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przyłączenia kabli magistralnych

PARAMETRY TECHNICZNE					
Znamionowe napięcie izolacji	500 V	Odporność obudowy na wew. trójf. zwarcie łukowe (cz. złączowa) - 0,1s	min. 10 kA	Stopień ochrony obudowy zestawu przed uderzeniami mechanicznymi	IK 10
Częstotliwość znamionowa	50 Hz	Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane części złączowej	min. 6 kV	Klasa ochronności izolacji	II
Znamionowe napięcie pracy	400/230 V	Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane części pomiarowej	min. 4 kV	Stopień ochrony obudowy zestawu	IP 44
Temperatura pracy	-25°C ÷ +40°C			Stopień ochrony wnętrza zestawu	IP 2X
Znamionowy prąd ciągły szyn	min. 400A/630A			Układ pracy sieci nN	TNC i TT
Znamionowy prąd ciągły zestawu z PP	min. 400 A				

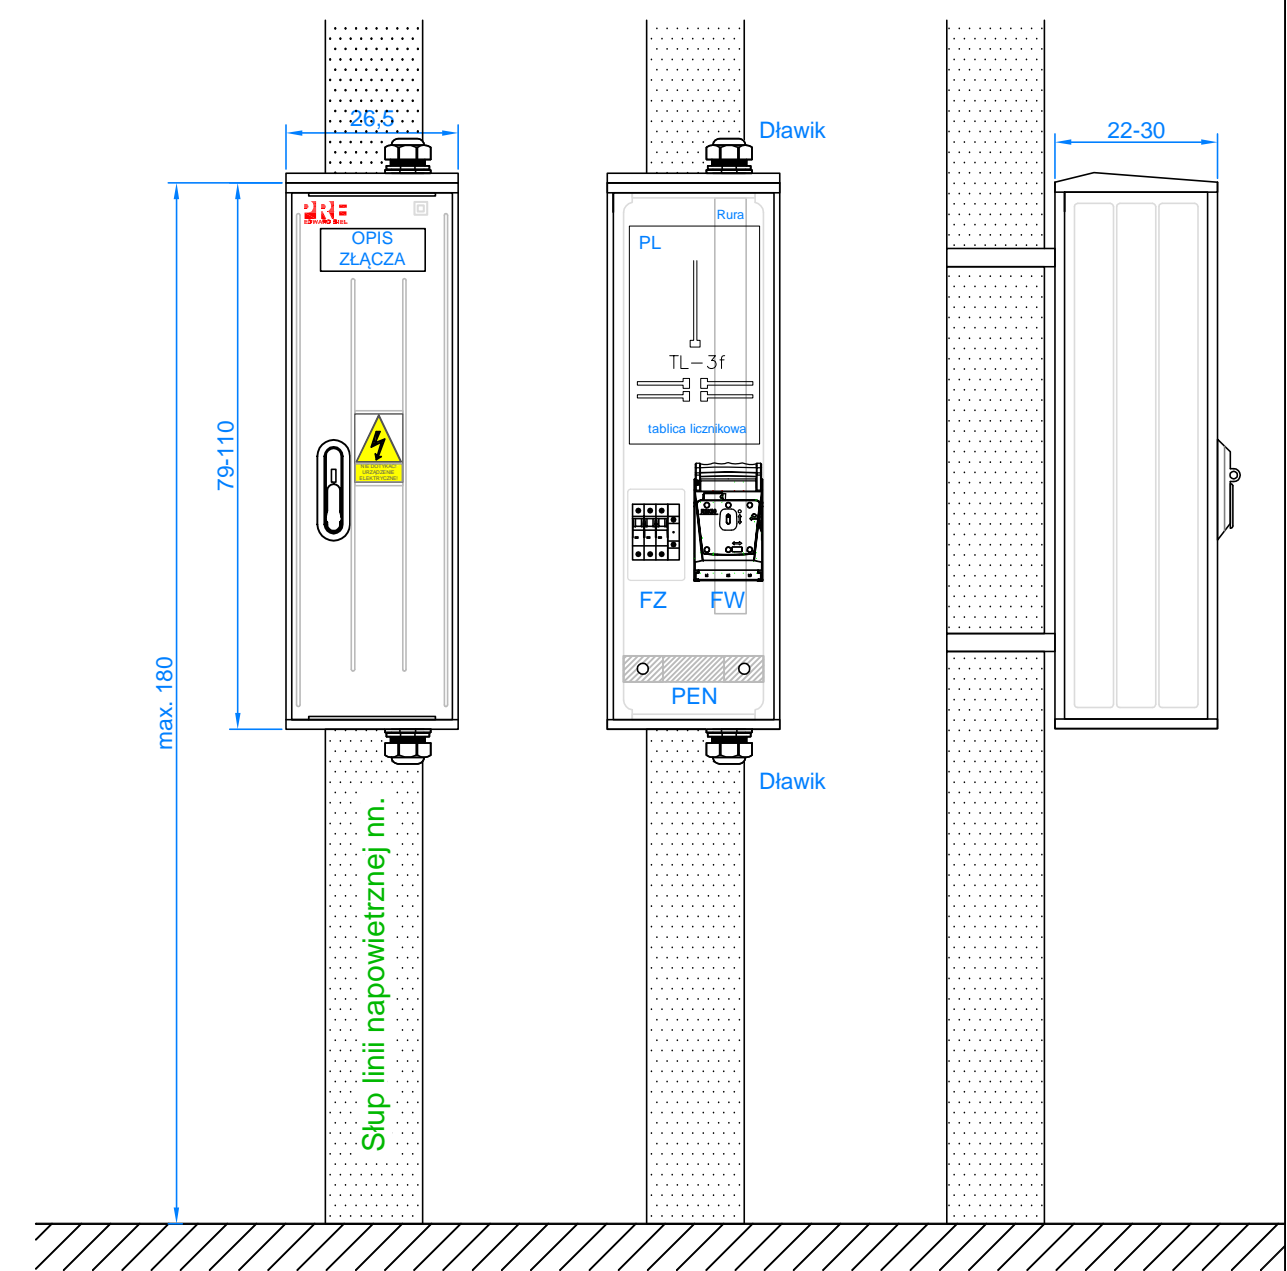

					
GreenLanding		Wąbrzych 58-316		Ul. Forteczna 8/14	
Andrzej Rapacz		NIP: 886-10-13-787		REGON: 022197617	
		tel. 601227585		greenlandingpartners@gmail.com	
INWESTOR	GMINA DRWINIA, 32-709 DRWINIA 57				
TEMAT	DUŻY "MOR GROBLA"				
LOKALIZACJA	GROBLA działka nr: 1092/3				
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA	PODPIS		
PROJEKTANT	mgr inż. Dariusz Ożóg	ELEKTRYCZNA			
PROJEKSYST	mgr inż. Kamil Ożóg	ELEKTRYCZNA			
NAZWA RYS.	Zestaw złączowo - pomiarowy				
DATA	10.2015	SKALA	----	RYS NR	E-03