


CZĘŚĆ I

DZIAŁ ORGANIZ

BUDYNEK

BUDYN

CZĘŚĆ I

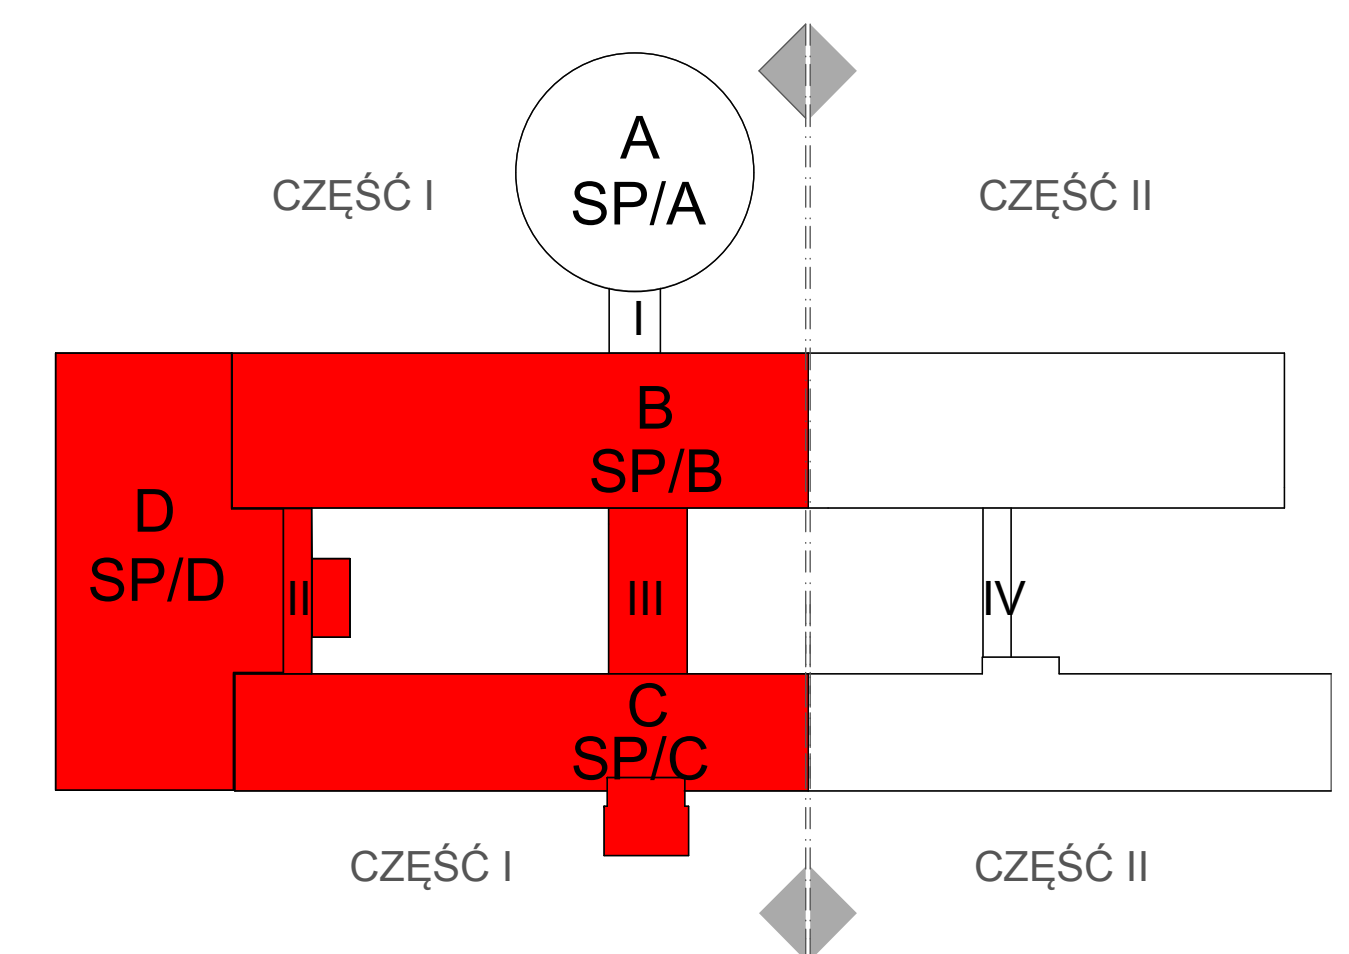

- LEGENDA:**
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 120
  - ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 60
  - ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 120
  - ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 60
  - ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI EI 60
  - DRZWI ISTNIEJĄCE EI 120
  - DRZWI ISTNIEJĄCE EI 30
  - DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 60
  - DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 30
  - DRZWI NOWOPROJEKTOWANE DYMOSZCZELNE
  - WYMIAR EWAKUACYJNY DRZWI
  - WYMIAR ARCHITEKTONICZNY DRZWI
  - ISTNIEJĄCY RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
  - GAŚNICA
  - HYDRANT
  - GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU
  - GAZY TECHNICZNE
  - NIEZGODNOŚCI W ZAKRESIE PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH I PRZECIWOPOŻAROWYCH, KTÓRE NIE ZOSTANĄ DOPROWADZONE W BUDYNEK DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI
  - ODOŚNIK NUMERYCZNY DO CZĘŚCI OPISOWEJ EKSPERTYZY
  - NIEZGODNOŚCI W ZAKRESIE PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH I PRZECIWOPOŻAROWYCH, KTÓRE ZOSTANĄ USUNIĘTE
  - ISTNIEJĄCE DRZWI W KLASIE USYTIUOWANE NA GRANICY STREF - WYMAGANY ATTEST (dodatkowo potwierdzenie istnienia ścianki w klasie nad sufitem podwieszonym)

**UWAGA!**

Część opisowa i graficzna Ekspertyzy, stanowi integralną całość i należy je rozpatrywać wspólnie.

**PRZEBUDOWANA  
KLATKA SCHODOWA**

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ OBJEKTÓW SZPITALA WOJEWÓDZKICH w Poznaniu			
Logo CUBE 7 STUDIO PROJEKCYJNE CUBE 7 ul. Karmelicka 17 60-620 Poznań t. 61 831 11 11 e. biuro@cube7.pl www.cube7.pl	Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Jurażów 7/19		Wzrost
	Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Jurażów 7/19		Wzrost
Wzrost	1:100	06/2015	18