


ODDZIAŁ NOWORODKOWY Z PODODDZIAŁEM  
INTENSYWNEJ OPIEKI NEONATOLOGICZNEJ - 71 os.

**LEGENDA:**

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 120
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 60
- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 120
- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 60
- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI EI 60
- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 120
- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 60
- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 30
- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 60
- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 30
- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE DYMOSZCZELNE
- WYMIAR EWAKUACYJNY DRZWI
- WYMIAR ARCHYTEKTONICZNY DRZWI
- ISTNIEJĄCY RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- GAŚNICA
- HYDRANT
- GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- GAZY TECHNICZNE
- NIEZGODNOŚCI W ZAKRESIE PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH, KTÓRE NIE ZOSTANĄ DOPROWADZONE W BUDYNKU DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI
- 6.3.15.** - ODNOŚNIK NUMERYCZNY DO CZĘŚCI OPISOWEJ EKSPERTYZY
- NIEZGODNOŚCI W ZAKRESIE PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH, KTÓRE ZOSTANĄ USUNIĘTE
- ISTNIEJĄCE DRZWI W KLASIE USYTUOWANE NA GRANICY STREF - WYMAGANY ATTEST (dodatkowo potwierdzenie istnienia ścianki w klasie nad sufitem podwieszanym)

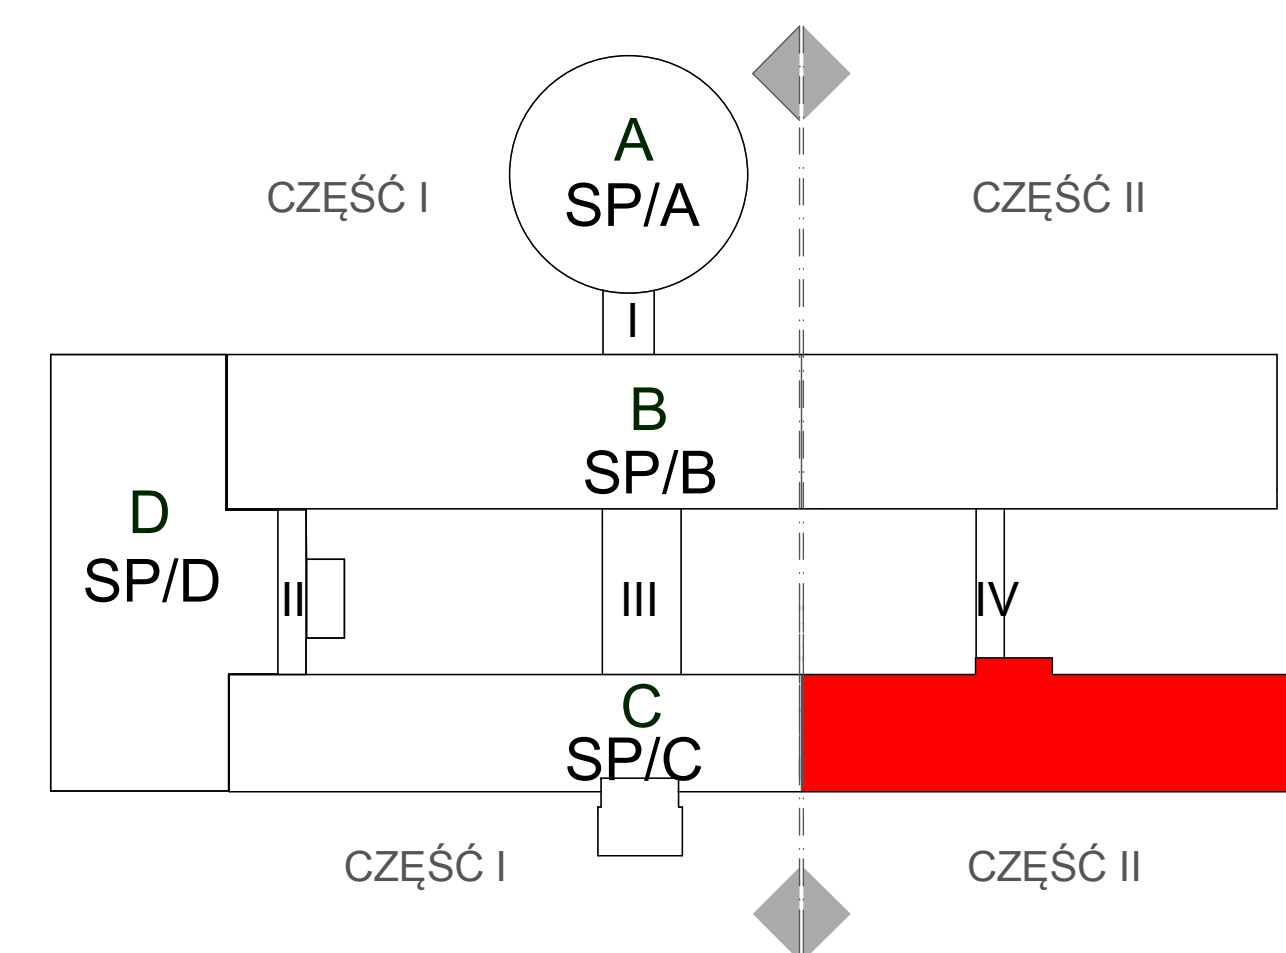

Część opisowa i graficzna Ekspertyzy, stanowi integralną całość i należy je rozpatrywać wspólnie.

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ OBJEKTOW SZPIITALA WOJEWÓDZKIEGO w Poznaniu				
Logo:		Nazwa:		
		<b>WIELKIE NAZWIŚCIE</b> <b>Spółtala Województwa w Poznaniu</b>		
<b>STUDEO PROJEKTÓW CUBE 27</b> Studio Projektów i Usług Architektonicznych Al. Wolności 40 Biuro: 46-109 Poznań t. 61 834 71 40 f. 61 337 49 22 e-mail: biuro@cube27.pl www.cube27.pl www.talozapoznan.pl		<b>Przełatki architektura</b> mgr inż. arch. Barbara Urban-Słabek Autorska architektura: mgr inż. arch. Justyna Stefaniaka Specjalistyczne budowlany: mgr inż. arch. Renata Kuc Projekt budowlany: Tomasz Lewandowski Specjalistyczne projekt: mgr inż. Naborcel Piotrowski 508/2009		
<b>Spółtala Województwa w Poznaniu</b> ul. Juraszów 7/19		<b>CRK</b> <b>91/CRK</b> <b>267/PP/P</b>		
Stalo:	Data:	Rzyl niywu:		
1:100	06/2015	Bzeta/Część II		
		Architektura		
		Nr		