



SCHEMAT PODWIESZENIA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH

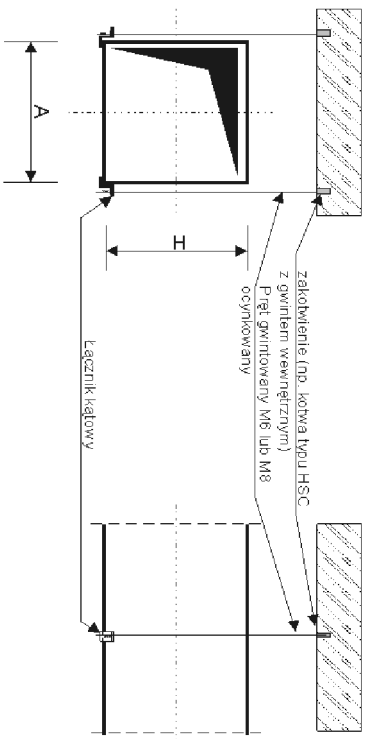

wymiar A, H ≤ 400

UWAGA

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY ZAWIESZENIAMI
MAX. 2,5m

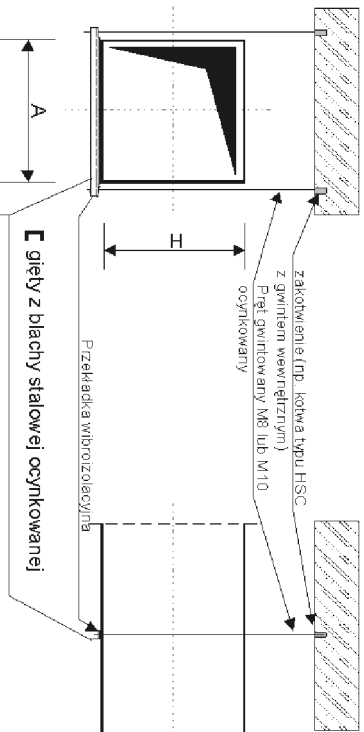


| | | |
|---|------------|-------------------------|
| C | 30x30x1,75 | dla A od 500 do 800mm |
| C | 50x30x2 | dla A od 1000 do 1600mm |
| D | 40x40x2,5 | dla A >1600mm |


Kzg wg BN-79/0656-01/01 ocynkowany

UWAGA

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY ZAWIESZENIAMI
MAX. 2,0m

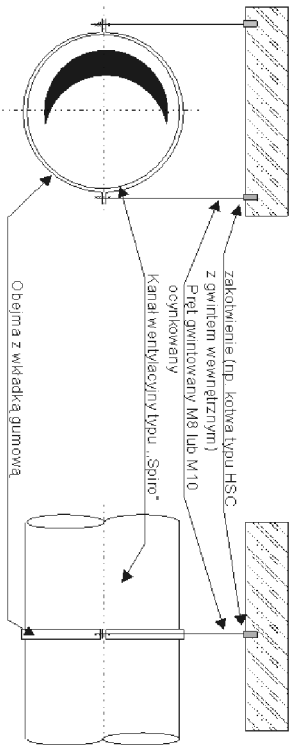

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY ZAWIESZENIAMI
MAX. 2,5m

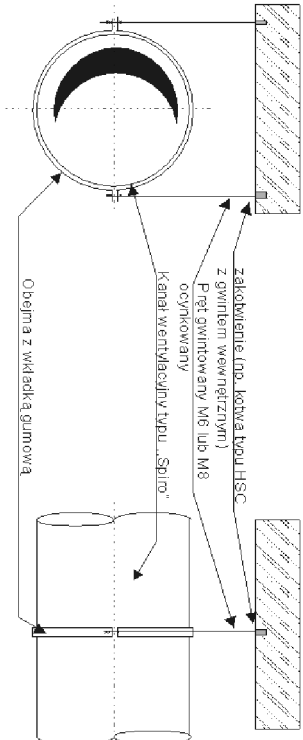

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY ZAWIESZENIAMI
MAX. 2,5m

| | | |
|---|--|----------------|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Halina Piotrowska-Hirsberg | | |
| OBJEKT: | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ - PAWŁON NR 4 OŚWIECIM, ul. WYSOKIE BRZEGI4; Dz. nr 2007/16; obr. 0001 Oświecim ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY I DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATR. | |
| RODZAJ OPRACOWANIA: | PROJEKT WYKONAWCZY - INST. WENTYLACJI SCHEMAT PODWIESZENIA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH | |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Adam BLACHUT | NR UPR. 464/02 |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Tomasz PLEWIŃSKI | |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. Arkadiusz ŚWISTEK | NR UPR. 1802 |
| DATA 03.2015r. | SKALA == | NR RYS. W-08 |