


ZK
ZŁĄCZE KABLOWE

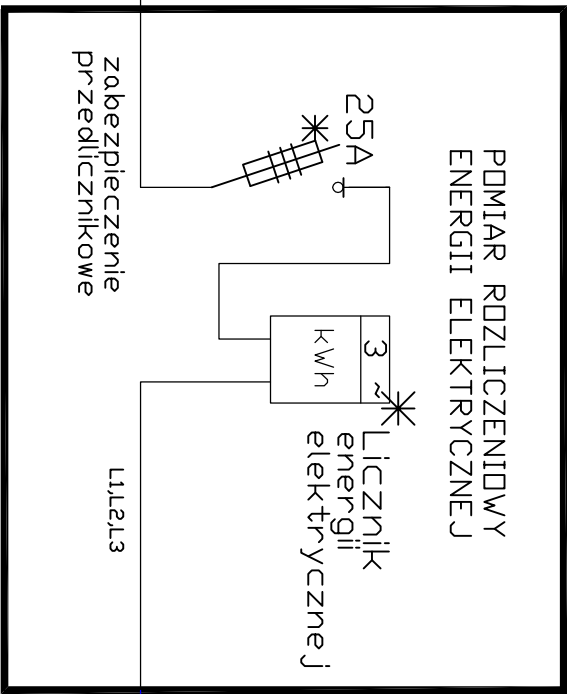

istniejące złącze kablowe
w wykonaniu naściennym)


Zakres ENEA

Granica opracowania

TE
TABLICA ELEKTRYCZNA TE 0,4kV


Pi=25,8kW

Pz=8,2kW

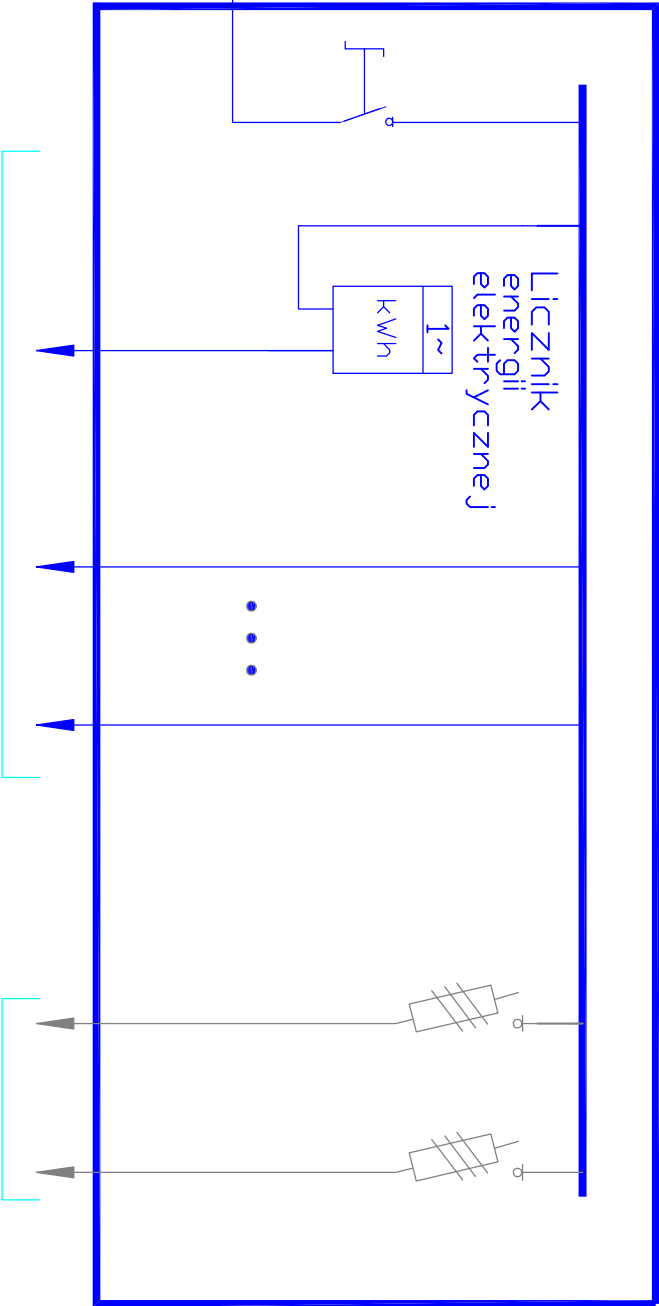

Łączy
projektowane
wewnątrz budynku

Łączy przeniesione
z istniejącej rozdzielnicy,
(poza zakresem
opracowania)

<div><div></div><div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA 77</div><div>ul. Grodzińska 87/4, 60-888 Poznań tel. +48 61-6824412 www.pracownia077.pl</div></div></div>		
INWESTOR:	NADLEŚNICTWO SMOLARZ KLESNO 3, 66-530 DREZDENKO	
OBIEKT:	REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI OSADA LEŚNA DĘBNIK 1, SARBINOWO, GM. DOBIEGNIEW, CZĘŚĆ DZ. NR 255	
SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA	BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
	SKALA:	-:-
	PROJEKT BUDOWLANY	
PROJEKTANT:	MGR INŻ. PAWEŁ POMYKAŁSKI	
SPRAWDZAJĄCY:		
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. ARKADIUSZ ZAKASZEWSKI	
IE-05		
05.2017		