

SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE
W SIECI TN-S


	LEGENDA
	Gniazdo elektryczne podwójne z stykiem ochronnym 2x(1P+NN+PE), 10/16A, 230V, IP44, hermetyczne
	Gniazdo elektryczne pojedyncze z stykiem ochronnym 2x(1P+NN+PE), 10/16A, 230V, IP20
	Gniazdo elektryczne podwójne z stykiem ochronnym 2x(1P+NN+PE), 10/16A, 230V, IP20
	Gniazdo elektryczne pojedyncze 10A, 24V, IP44, p/ł lub n/ł
	Gniazdo elektryczne pojedyncze 10A, 24V, IP44, p/ł lub n/ł
	Wypust kablowy do zasilania kurtyny powietrznej
	Wypust kablowy do zasilania bramy wjazdowej
	(GSU) Główna szyna uziemiająca
	(LSU) Lokalna szyna uziemiająca
	Tablica elektryczna

Uwagi ogólne:

1. Plany instalacji elektrycznych należy rozpatrywać z dokumentacją pozostałych branż.

2. Głazaria marmurkowe montować na wysokości 0.3 m

L.p.	POMIESZCZENIA	LEGENDA:
1.1	HOL. WEJŚCIOWY	A - projektor multimedialny
1.2	SALA DUŻA	B - ekran do projektora
1.3	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	C - szafa okryć wierzchnich
1.4	KĄCIK PORZĄDKOWY	D - regały
1.5	PRZEDSIÓNEK	E - piec gazowy
1.6	WC	F - płyta indukcyjna
1.7	POM. GOSPODARCZE	G - stół z krzesłami
1.8	KOMUNIKACJA	H - lodówka
1.9	POM. SOCJALNE - KUCHNIA	I - szafka z wodomierzem
1.10	SALA KAMERALNA	J - szafa na środki czystości

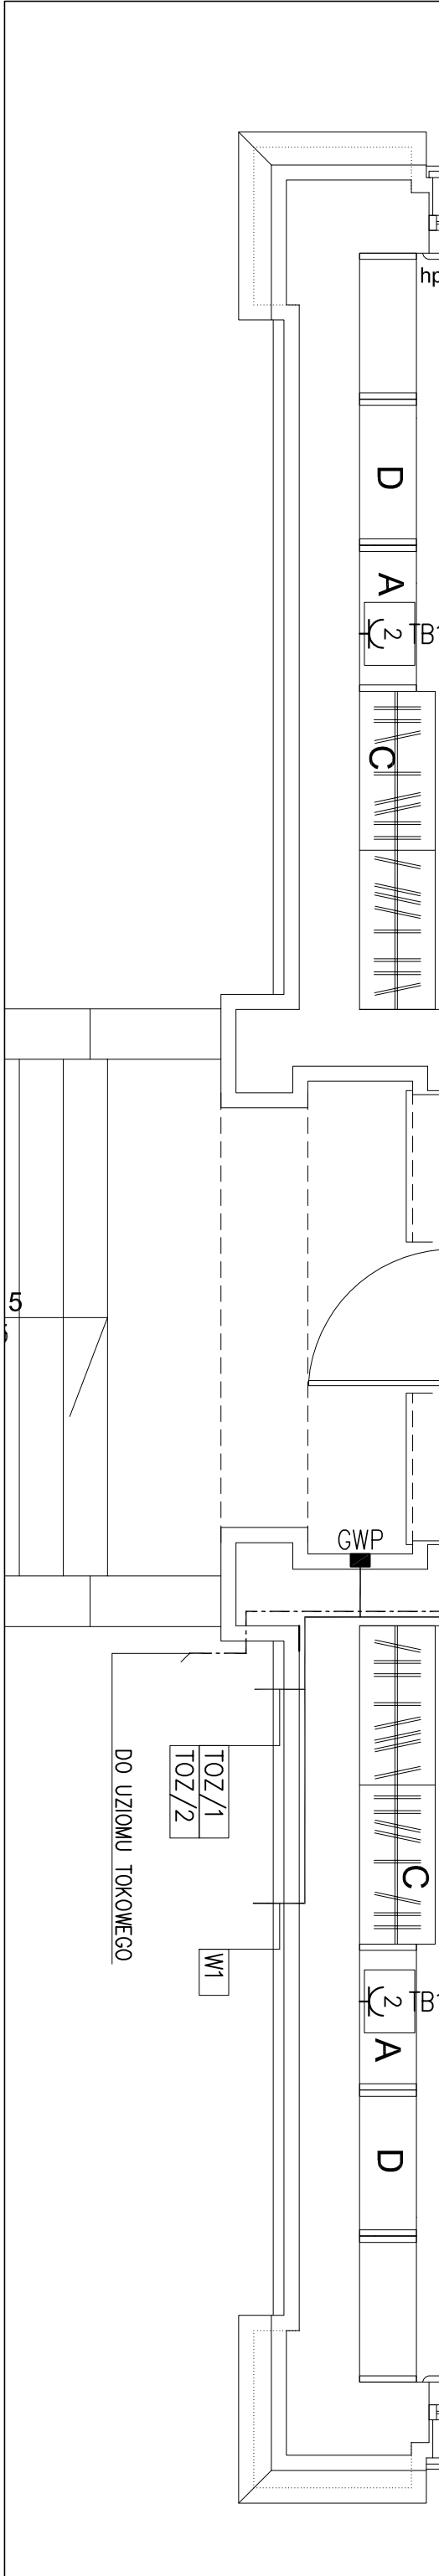

BIURO USŁUG PROJEKTOWO INWESTYCYJNYCH		SKALA	RYS. NR:
ul. Biała 21 32-700 Bochnia			
Przedmiot rysunku:	PLAN INSTALACJI GNAZD WTYCZKOWYCH	1:50	EL.4.02
Obiekt:	PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU "STAREJ SZKOŁY"	Branża: ELEKTRYCZNA	
Lokalizacja:	Niedary dz.nr 599	Data: 03.2016	
Inwestor:	Gmina Drwina 32-709 Drwina 57	Podpisy:	
Projektant:	mgr inż. Leszek Obuszko	upr. nr: 597/90 w spec. elektrycznej	
Sprawił:			