


LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA TB												
NUMER OBWODU				TB-1	TB-2	TB-3	TB-4	TB-5	TB-6	TB-7	TB-8	TB-9	
NAZWA OBWODU	Zasilanie	Kontrola napięcia	Ochrona przepięciowa	Oświetlenie obwód 1	Oświetlenie obwód 2	rezerwa	Gniazda 230VAC pom. 14	Gniazda 230VAC pom. 14	Gniazda 230VAC pom. 12	Gniazda 230VAC pom. 2	Gniazda 230VAC pom. 4	Gniazda 230VAC pom. 11, 5 korytarz	
MOC ZAINST.	80,8			0,57	0,55	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
PRĄD OBC.	73,1			1,5	2,4	-	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	

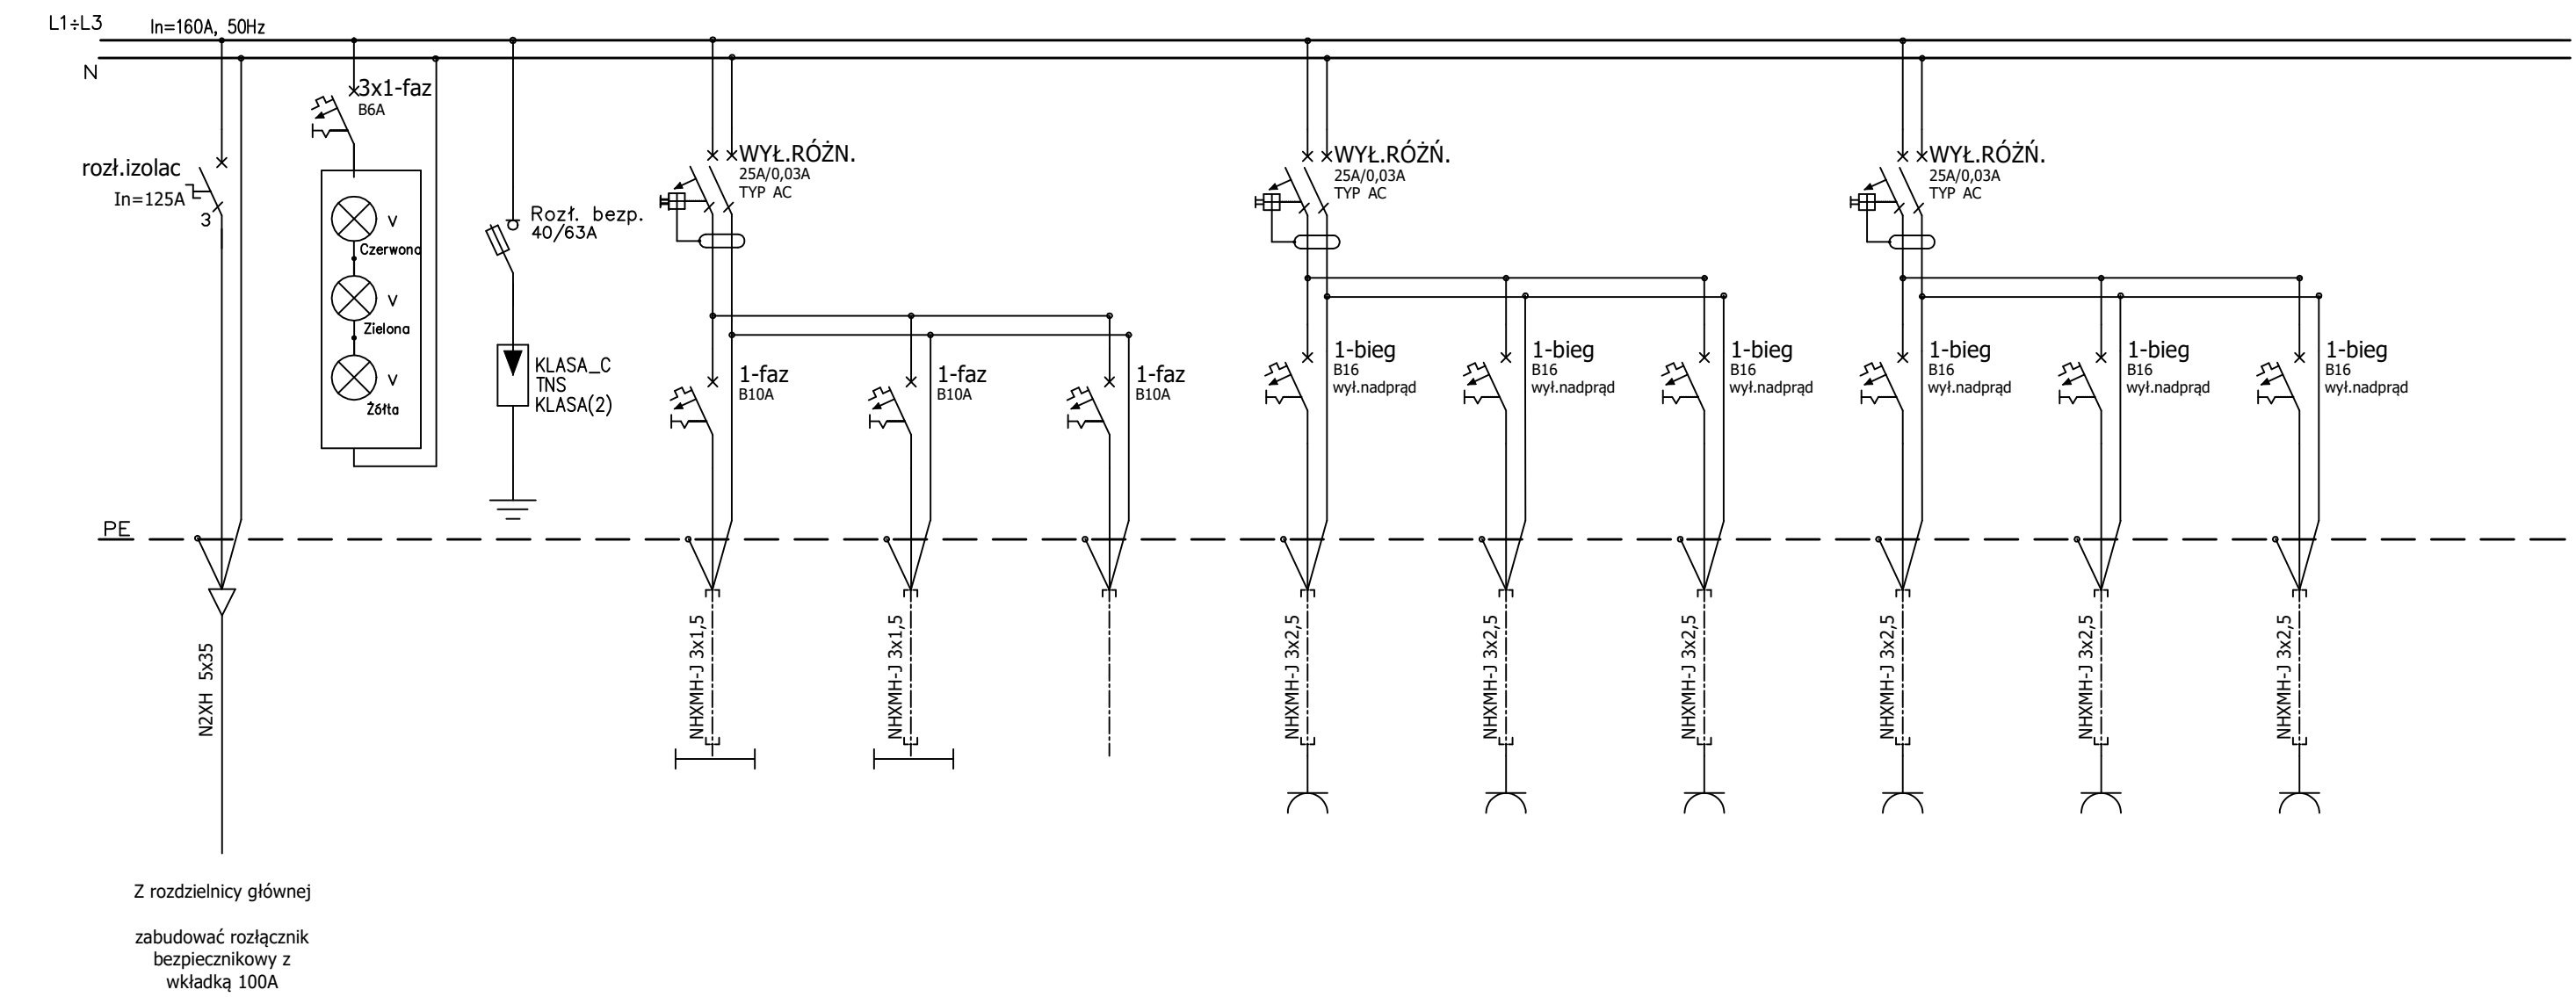


Środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej: **SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA**
Układ sieci: **TNS**
Moc zainstalowana: **53,1kW**
Moc zapotrzebowana: **40,5kW**
Prąd obciążenia: **61,5A**

UWAGA:
1. W tablicy pozostawić 30 % wolnego miejsca dla dalszej rozbudowy
2. Tablica w wykonaniu podtynkowym min. IP40

Inwestor: SZPITAL POWIATOWY W LIMANOWEJ im. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO UL. PIŁSUDSKIEGO 61, 34-600 LIMANOWA		Jednostka projektowa: PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI			
Temat projektu: "PRZEBUDOWA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII W SZPITALU POWIATOWYM W LIMANOWEJ im. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO".		44-100 Gliwice ul. Lipowa 14			
Nazwa rysunku: Tablica zasilająca TB. Schemat strukturalny		Projektował: mgr inż. Tomasz Gliniecki UPR. BUD SLK/5096/PWOWE14	Specjalność: Elektryczna	Podpis:	Data: 02.2018
		Sprawdził: mgr inż. Ireneusz Piwko UPR. BUD SLK/5094/POOE13	Specjalność: Elektryczna	Podpis:	
		stadium PW	nr rys. E-02	ark. / l.ark 1 / 4	Rew.: 0


LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA TB											
NUMER OBWODU	TB-10	TB-11	TB-12	TB-13	TB-14	TB-15	TB-16	TB-17	TB-18	TB-19	TB-21	
NAZWA OBWODU	rezerwa	rezerwa	rezerwa	Gniazda 230VAC pom. 2	Gniazda 230VAC pom. 4	Gniazda 230VAC pom 6,7	Gniazda 230VAC pom 13a	Gniazda 230VAC komputerowe pom. 2	Gniazda 230VAC komputerowe pom. 4	Gniazda 230VAC komputerowe pom. 6, 7	Gniazda 230VAC komputerowe pom. 13a	
MOC ZAINST.				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
PRĄD OBC.				8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	

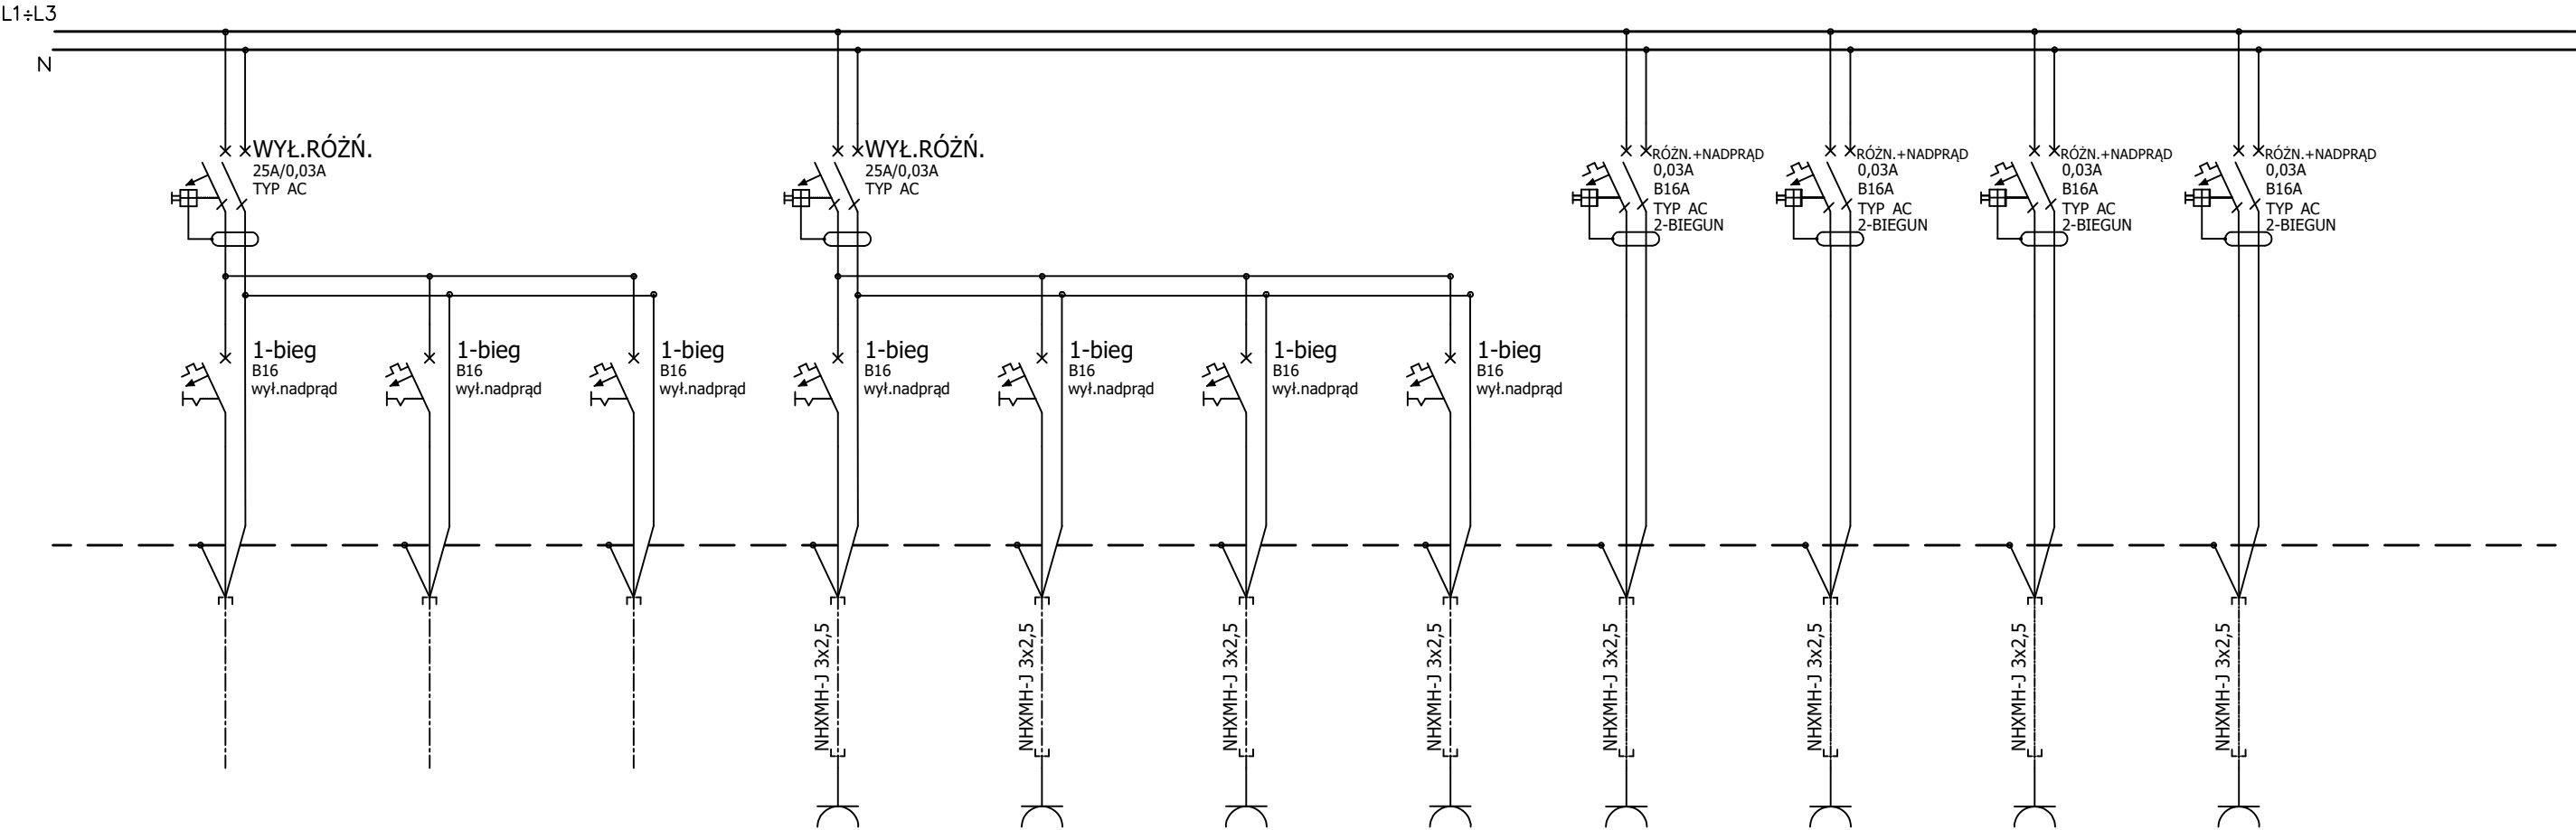

Środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
Układ sieci: TNS

Inwestor: SZPITAL POWIATOWY W LIMANOWEJ im. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO UL. PIŁSUDSKIEGO 61, 34-600 LIMANOWA		Jednostka projektowa: PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI			
Temat projektu: "PRZEBUDOWA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII W SZPITALU POWIATOWYM W LIMANOWEJ im. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO".		44-100 Gliwice ul. Lipowa 14			
Nazwa rysunku: Tablica zasilająca TB. Schemat strukturalny		Projektował: mgr inż. Tomasz Gliniecki UPR. BUD SLK/5096/PWOE14	Specjalność: Elektryczna	Podpis:	Data: 02.2018
		Sprawdził: mgr inż. Ireneusz Piwko UPR. BUD SLK/5094/POOE13	Specjalność: Elektryczna	Podpis:	
		stadium PW	nr rys. E-02	ark. / l.ark 2 / 4	Rew.: 0

LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA TB											
NUMER OBWODU	TB-21	TB-22	TB-23	TB-24	TB-25	TB-26	TB-27	TB-28	TB-29	TB-30	TB-31	TB-32
NAZWA OBWODU	Gniazda 400VAC z rozł. 0-1 myjka pom. 8	Gniazda 400VAC z rozł. 0-1 myjka pom. 8	rezerwa	Zasilacz wideodomofon	Zasilacz klap ppoż	Zasilacz klap ppoż	rezerwa	Zasilacz do drzwi do kontroli dostępu	Lokalny punkt dystrybucyjny	Zasilanie rozdzielnicy TIT1	Zasilanie rozdzielnicy TIT2	Rezerwa
MOC ZAINST.	4,6	4,6	-	0,1	0,1	0,1	-	0,1		6,0	3,0	
PRĄD OBC.	7,8	7,8	-	0,4	0,4	0,4	-	0,4		28,0	13,0	

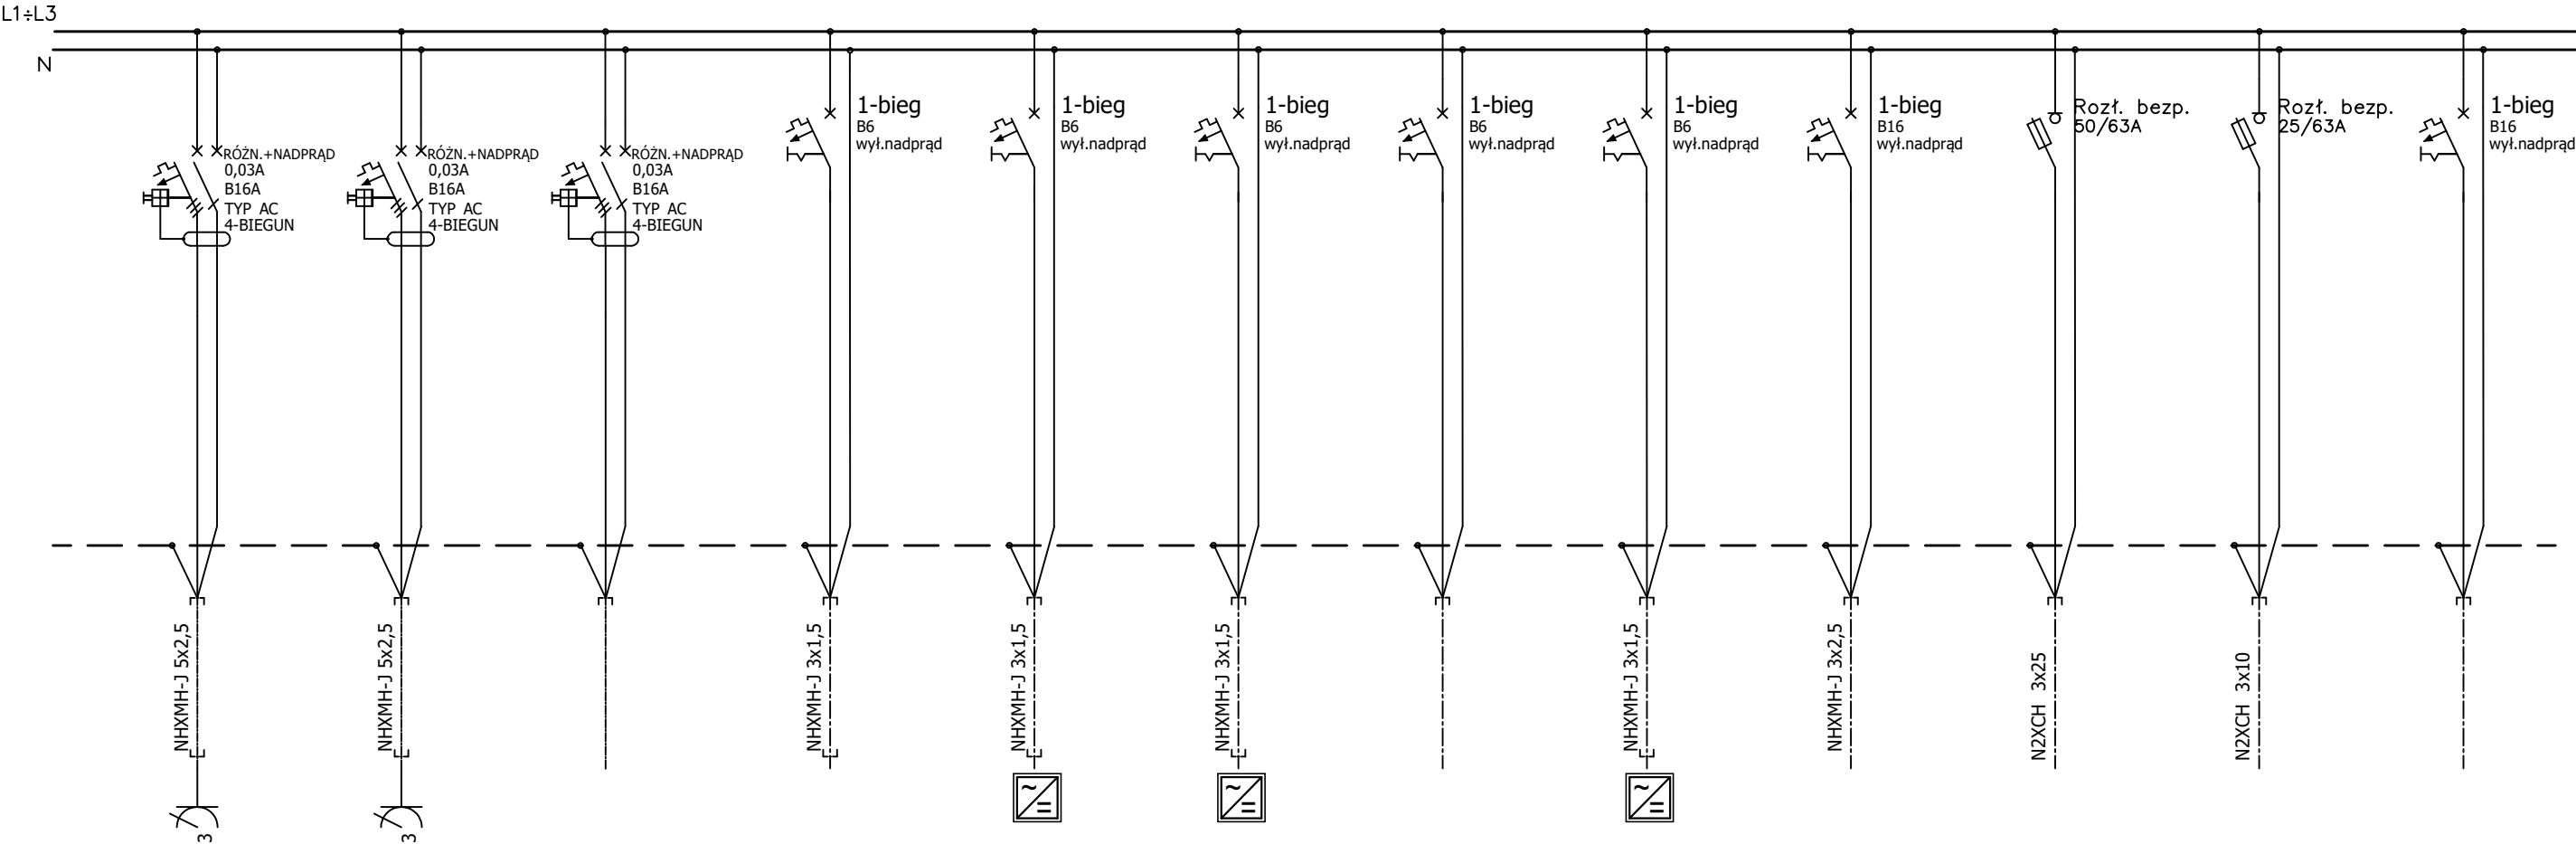


UWAGA:
Ilość obwodów oraz zasilacze zweryfikować po ostatecznym wyborze klap pożarowych

Środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
Układ sieci: TNS

Inwestor: SZPITAL POWIATOWY W LIMANOWEJ im. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO UL. PIŁSUDSKIEGO 61, 34-600 LIMANOWA		Jednostka projektowa: PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI			
Temat projektu: "PRZEBUDOWA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII W SZPITALU POWIATOWYM W LIMANOWEJ im. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO".		44-100 Gliwice ul. Lipowa 14			
Nazwa rysunku: Tablica zasilająca TB. Schemat strukturalny		Projektował: mgr inż. Tomasz Gliniecki UPR. BUD SLK/5096/PWOE14	Specjalność: Elektryczna	Podpis:	Data: 02.2018
		Sprawdził: mgr inż. Ireneusz Piwko UPR. BUD SLK/5094/POOE13	Specjalność: Elektryczna	Podpis:	
		stadium PW	nr rys. E-02	ark. / l.ark 3 / 4	Rew.: 0

LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA TB					
NUMER OBWODU	TB-33	TB-34	TB-35	TB-36	TB-37	TB-38
NAZWA OBWODU	Centrala wentylacyjna	Centrala wentylacyjna na dachu	Wentylator kanałowy	Wentylator kanałowy	Agregat wody lodowej	Wyłączenie z SSP
MOC ZAINST.	5,5	3,7	0,05	0,05	23,0	
PRĄD OBC.	8,8	6,5	0,2	0,2	41,5	

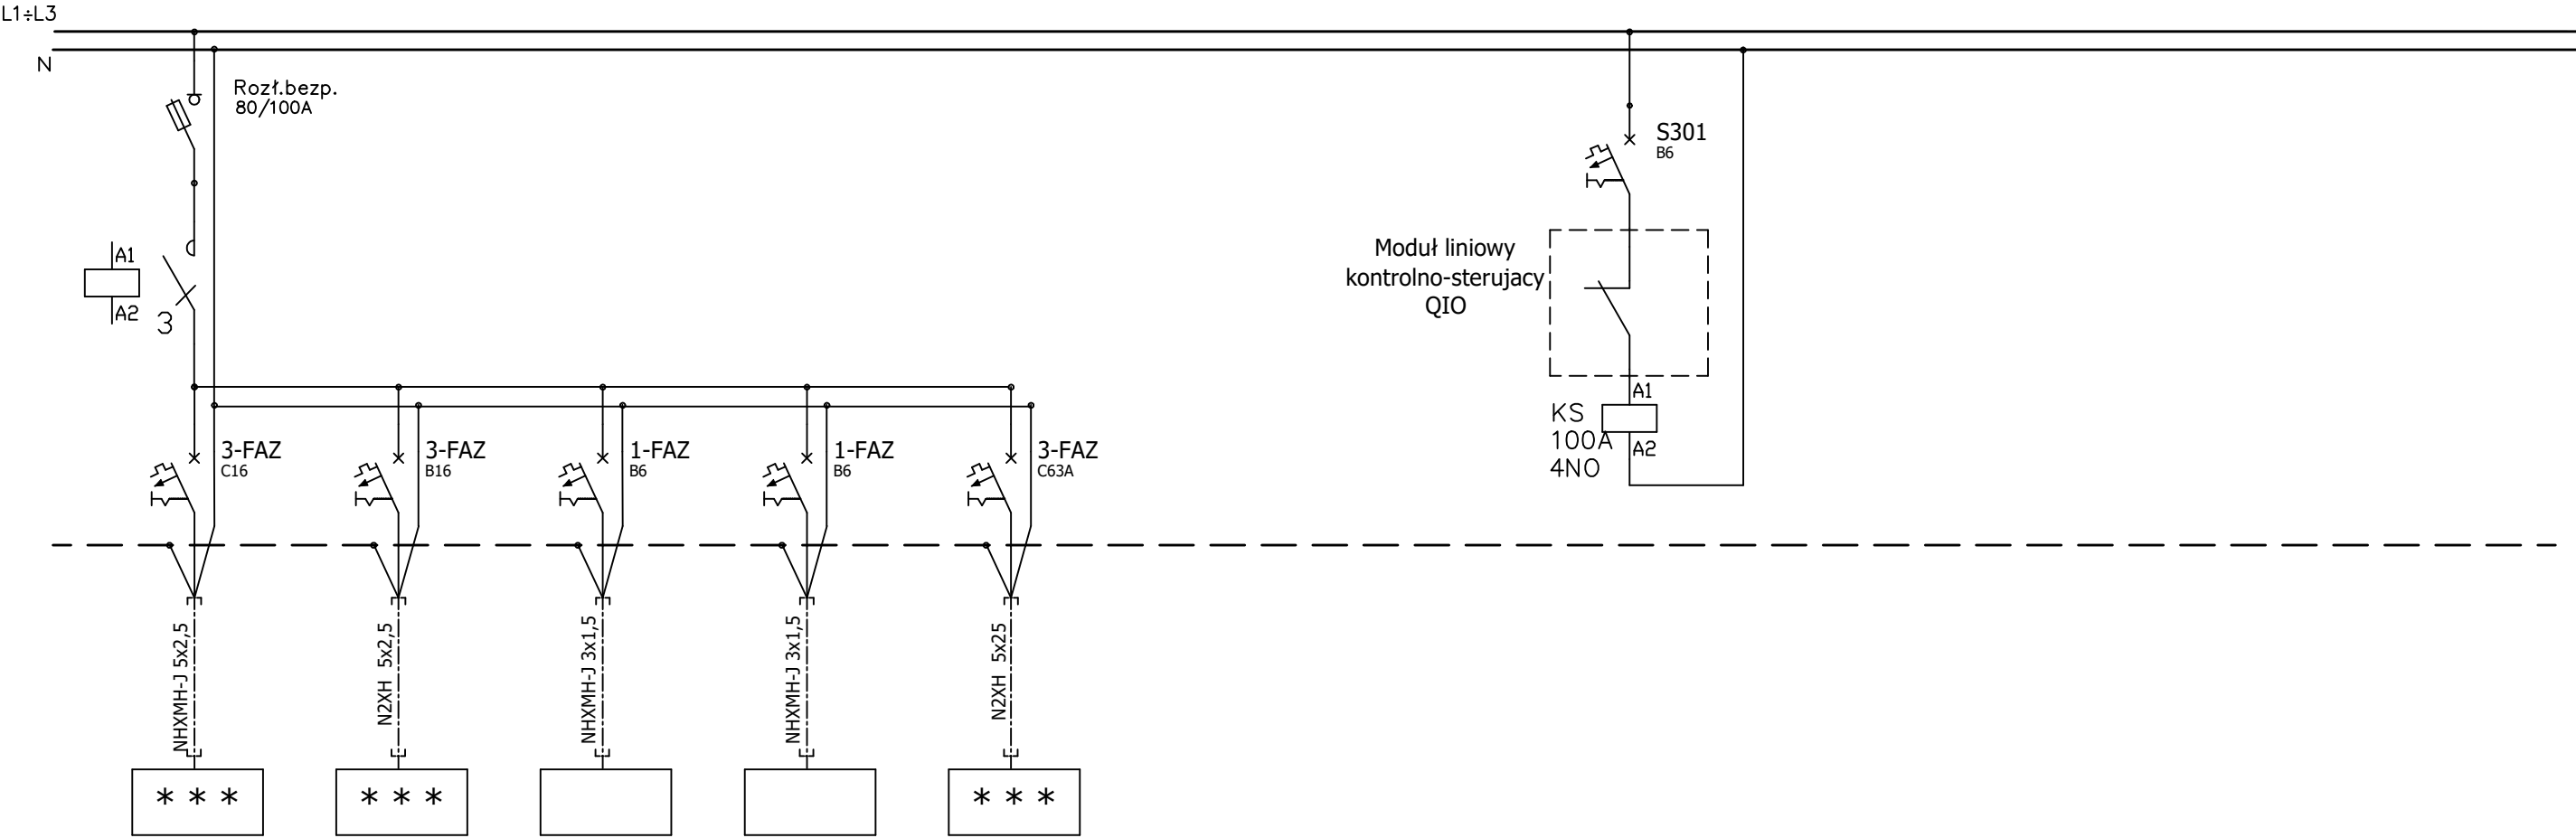

UWAGA:
Dobór zasilai zweryfikować z DTR ostatecznie wybranych urządzeń w odniesieniu do prądów rozruchowych (agregat wody lodowej)

Środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
Układ sieci: TNS

Inwestor: SZPITAL POWIATOWY W LIMANOWEJ im. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO UL. PIŁSUDSKIEGO 61, 34-600 LIMANOWA		Jednostka projektowa: PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI			
Temat projektu: "PRZEBUDOWA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII W SZPITALU POWIATOWYM W LIMANOWEJ im. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO".		44-100 Gliwice ul. Lipowa 14			
Nazwa rysunku: Tablica zasilająca TB. Schemat strukturalny		Projektował: mgr inż. Tomasz Gliniecki UPR. BUD SLK/5096/PW0E14	Specjalność: Elektryczna	Podpis:	Data: 02.2018
		Sprawdził: mgr inż. Ireneusz Piwko UPR. BUD SLK/5094/POOE13	Specjalność: Elektryczna	Podpis:	
		stadium PW	nr rys. E-02	ark. / l.ark 4 / 4	Rew.: 0