






PRZEKROJE WYKOPÓW

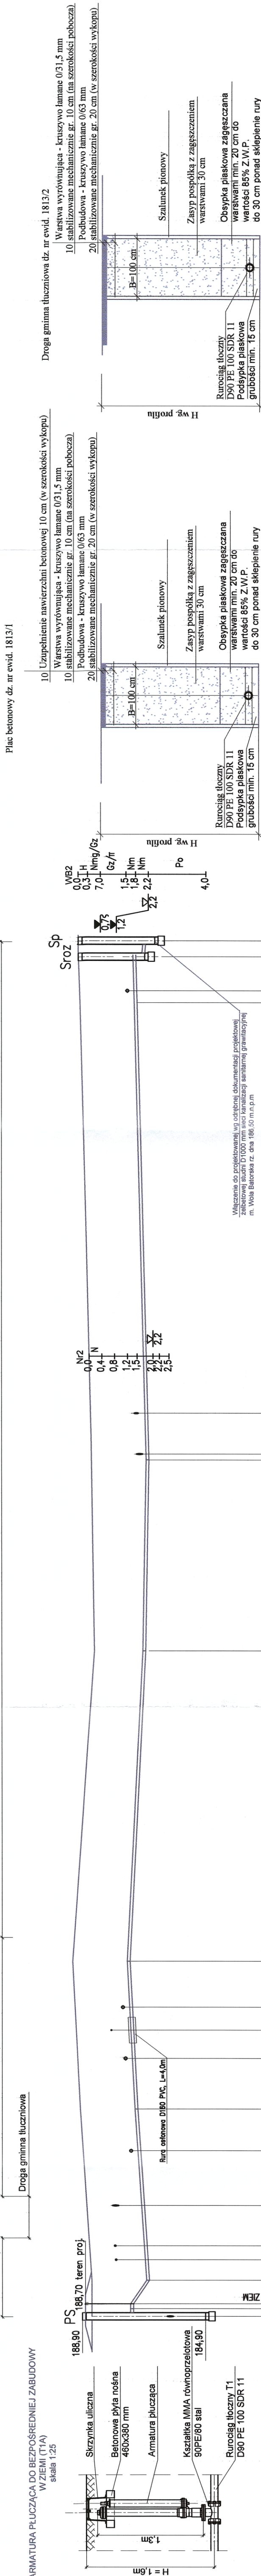

Studnia rozprężna DN 800

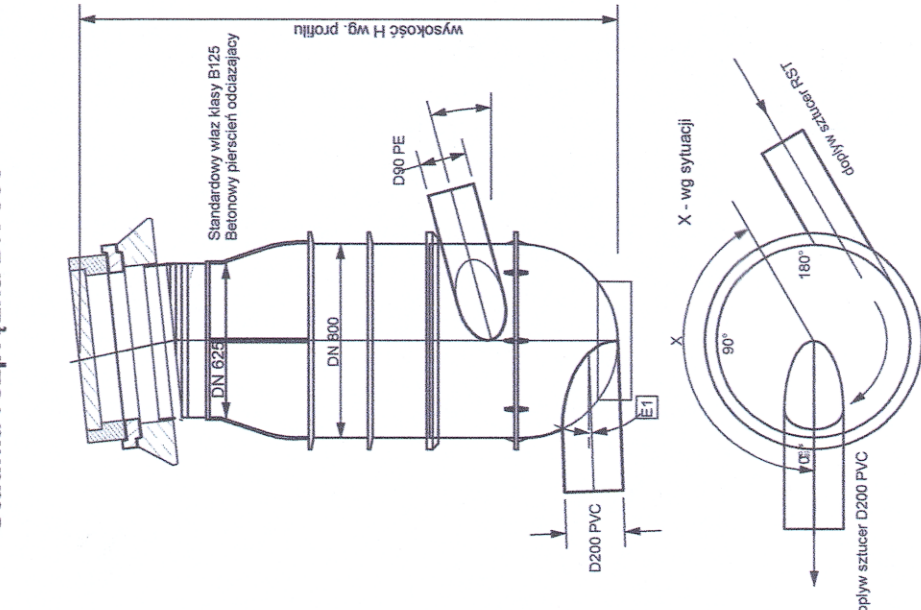

PROFIL PODŁUŻNY RUROCIĄGU TŁOCZNEGO  
SIECIOWEJ POMPOWNI ŚCIEKÓW PS

Objekt:	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową i przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Wola Batorska dla przysiółka Pagórki, Gmina Niepołomice"	Data:	12.2017	Skala:	1:100/500	Branża:	INSTALACYJNA
		Nr rysunku:	5	Stadium:	PB		
Tytuł rysunku:		Inwestor:					
PROFIL PODŁUŻNY RUROCIĄGU TŁOCZNEGO SIECIOWEJ POMPOWNI ŚCIEKÓW PS		„WODOCIĄGI NIEPOŁOMICZE” Sp. z o.o. ul. Droga Królewska 27 32-005 Niepołomice					
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień / specjalność	Podpis				
Projektował:	Projektant:	99/2001					
Sprawdził:	Sprawdzający:	MA/PI/148/POOS/04					
				Przedsiębiorstwo Usługowo-Instalacyjne "bmt" 30-380 KRAKÓW ul. Westerhewicza 5/13			