
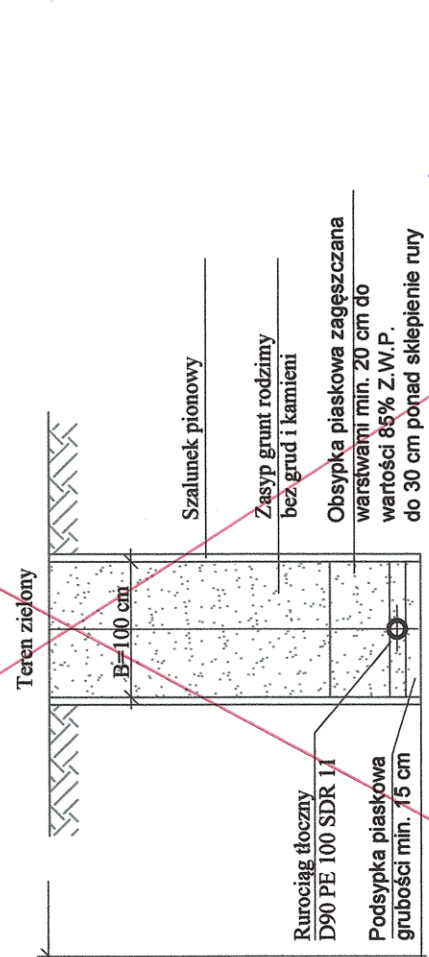
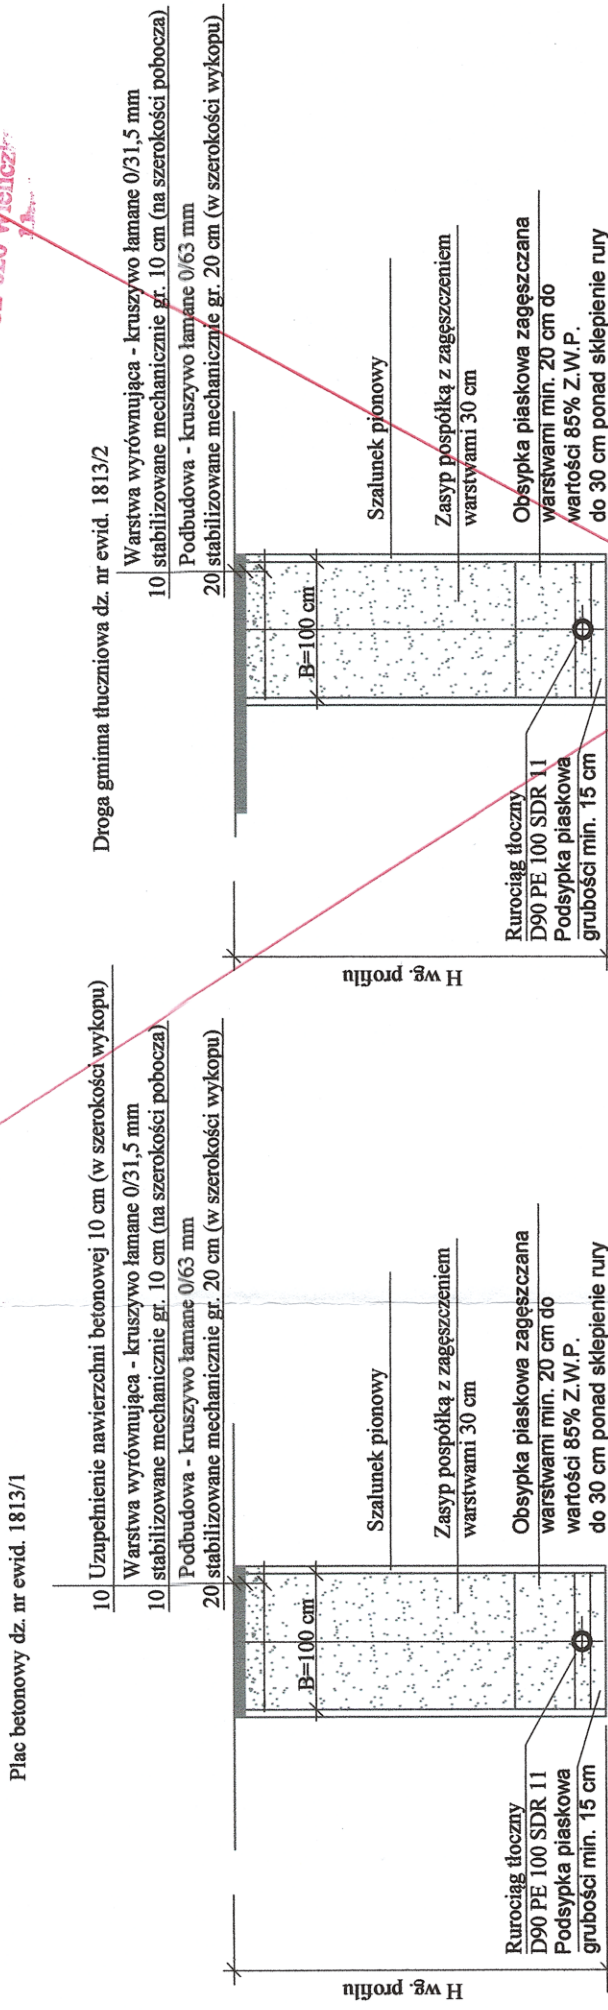
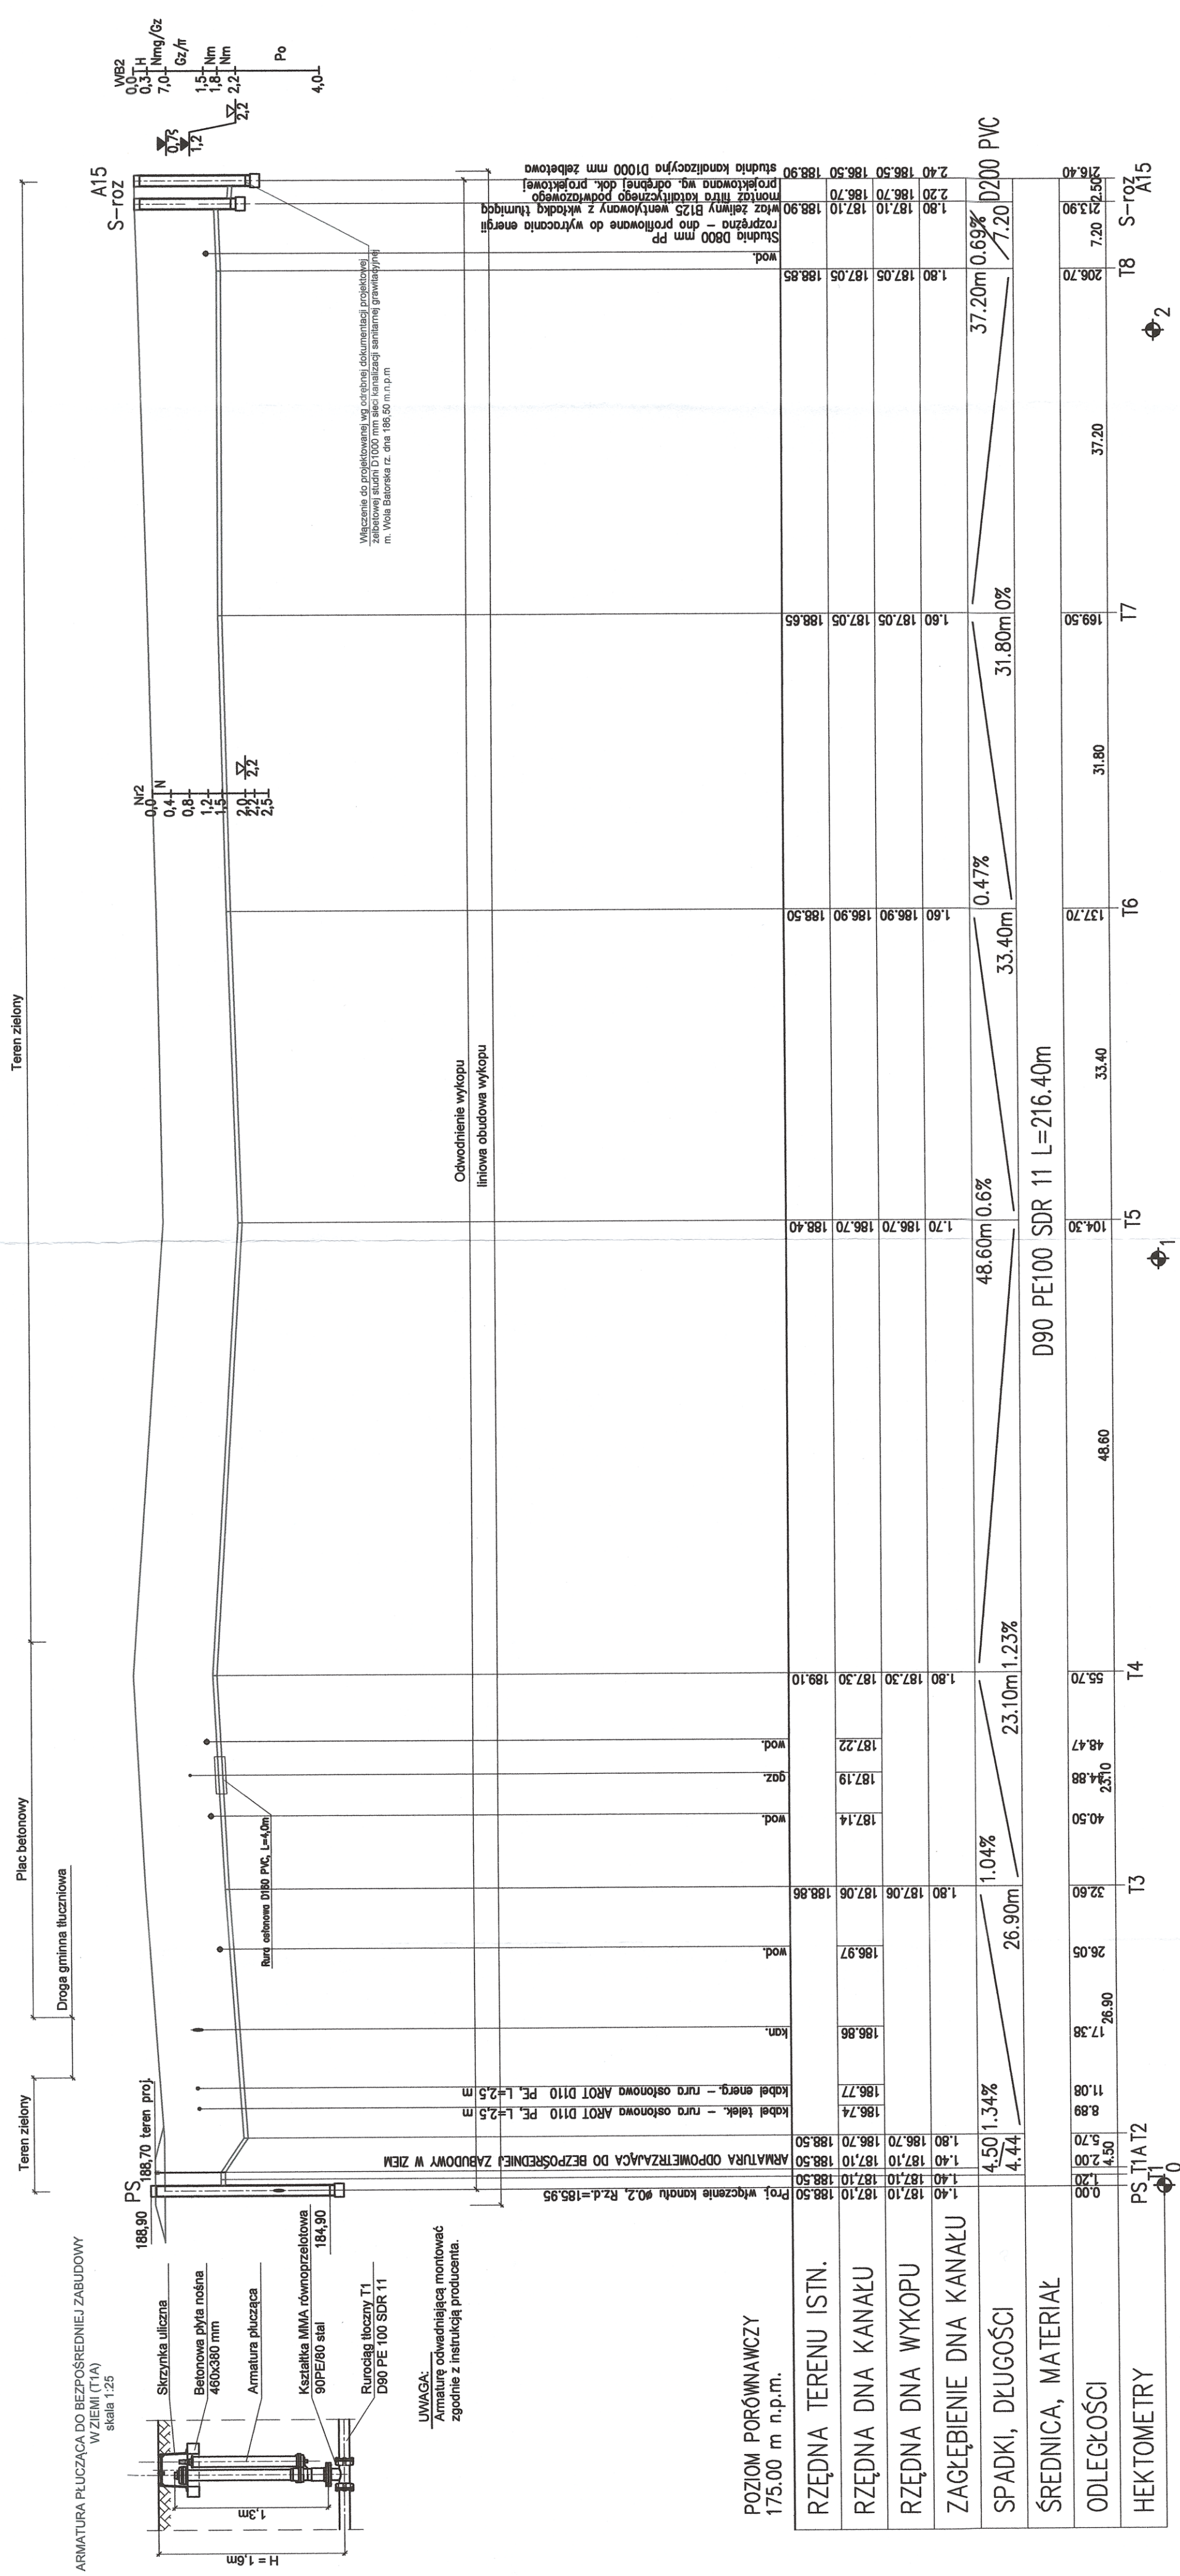


PRZEKROJE WYKOPÓW

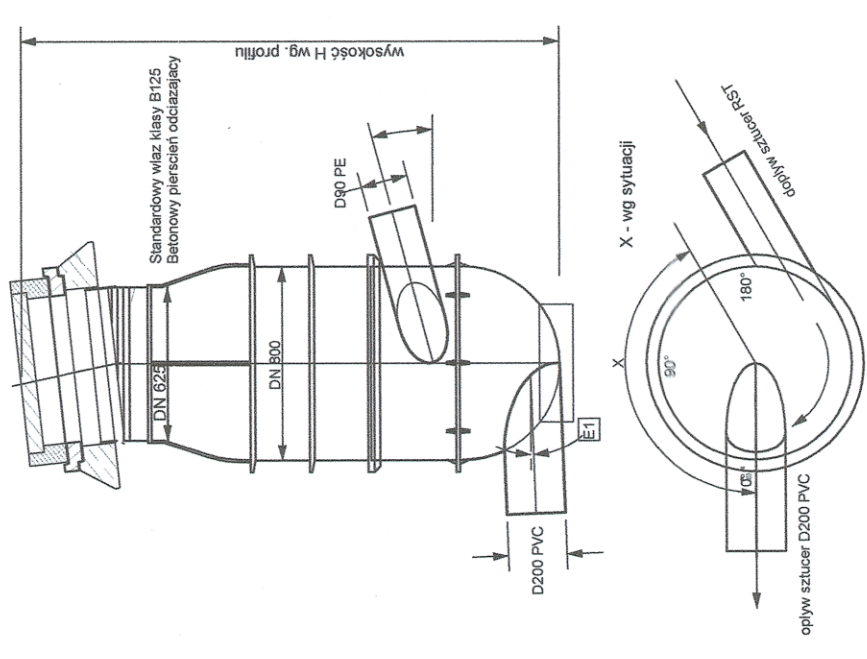

Audubon
inż. MARIUSZ TOMCZA
Upr. bud. do proj. i kier. rob. bud.
bez ograniczeń w specj. sieci
inst. i urz.: wod. i kan. ściepnych
went. i gaz. Nr ewid.: 99/203

~~PROFIL PODŁUŻNY RUROCIĄGU TŁOZNEGO
SIECIOWEJ POMPOWNI ŚCIEKÓW PS~~

[illegible]

POZIOM PORÓWNAWCZY
175.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	188,50
RZĘDNA DŃA KANAŁU	187,10
RZĘDNA DŃA WYKOPU	187,10
ZAGŁĘBIENIE DŃA KANAŁU	1,40
SPADKI, DŁUGOŚCI	1,20
ŚREDNICA, MATERIAŁ	0,00
ODLEGŁOŚCI	0,00
HEKTOMETRY	PS