


PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Poziom porównawczy 180,00 m n.p.m.


Rzędna terenu projektowanego	189,30	189,30	189,30	189,30	189,40
Rzędna terenu istniejącego	189,30	189,30	189,30	189,30	189,40
Rzędna osi rurociągu [m]	187,80	187,80	187,80	187,80	187,90
Zagłębienie osi rurociągu	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Odległości [m]	3,50	7,00	2,50		
Średnice, materiał	PE100 SDR11 40x3,7				
Długość trasy [m]	Spadek		0,0 ‰	40,0 ‰	40,0 ‰
	0,00	3,50	10,50	13,00	

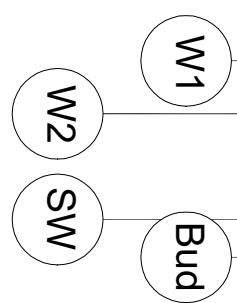

- UWAGI:
- przyłącze wodociągowe wykonać z rur PE 100 SDR 11, 40 mm;
 - rurociąg układać na głębokości min. 1,5 możliwie ze spadkiem do sieci wodociągowej;
 - przyłącze układać na podsypce piaskowej min 15 cm;
 - przyłącze wykonać w obsypce i zasypce 30 cm ponad krawędź górna rury;
 - nad rurociągiem (30 cm nad przyłączem) użyć taśmę ostrzegawczą z metalową wkładką koloru niebieskiego.

LEGENDA

- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
- (W.) WĘZEL WODOCIĄGOWY
- W UKŁAD POMIAROWY

CODEX

Biurow Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna
63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl

Przebieganie: Prowadza punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w m. Wola Batowska

Standard dokumentacji: Projekt Budowlany

Typu projektu: PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Funckja	Imię i nazwisko	Specjalność	Numer uprawnień	Podpis	Wzrost:
Projektował:	mgr inż. Robert Ochowiak	sanitarna	WKP/0338/PWOS/10		Skala: 1:100/500
Sprawił:	mgr inż. Maciej Dzikowski	sanitarna	LDD/1487/P00S/10		1:100/500

lipiec, 2017 r