







### Poszczególne sekcje budynku

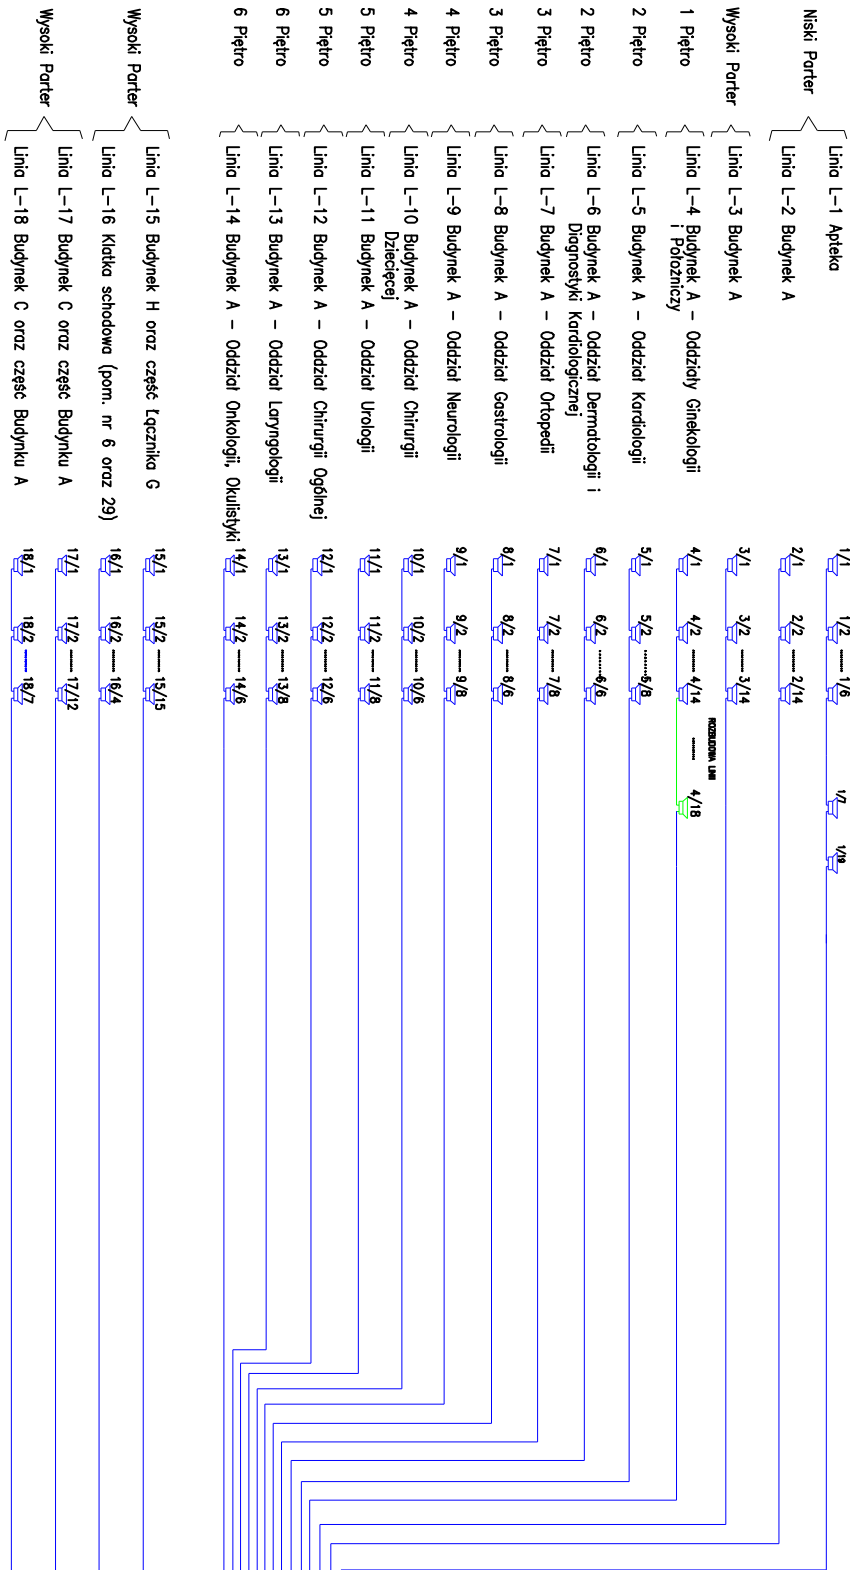


### OZNACZENIA:

- 1/1 – Numeracji głosnkowej / Numer urzadzania głosnkowego
-  – Pozorowy głosnk nasienny/nastopowy (Ishtijice)
-  – Pozorowy głosnk suflowy/sienny (Projaktove)
-  – Linia głosnkowa, praweđ HTHSH PH 90 z uchwyrtani ogniodopomyri (Ishtijice)
-  – Linia głosnkowa, praweđ HTHSH PH 90 z uchwyrtani ogniodopomyri (Projaktove)
-  – Centralia Dwytkowego, Systemu Ostrzegawczego

**UWAGI:**

1. Przewody HTKSH mocować do ściany za pomocą kątki i uchwyty ogniopodpornego.
2. Połączenie pomiędzy mikrofonem strażaka a CDSO w obrębie jednego pomieszczenia.

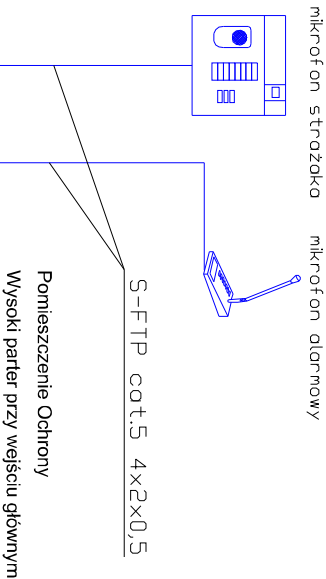

## Zestawienie elementów rozbudowywanej Centrali Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego:

Nr	Nazwa elementu	Ilość
1	Wzmacniacz mocy 2x120W 100V	1
2	Impedancyjny Moduł Kontroli linii głoś.	4
3	Wzmacniacz mocy 4x60W 100V	1
3	Moduł wejściowy wzmacniacza mocy	2

[illegible]