



# Schemat ideowy (zasilanie rezerwowe ZR) tablicy bezpiecznikowej TR-4

## Blok C oddział Neonatologii:

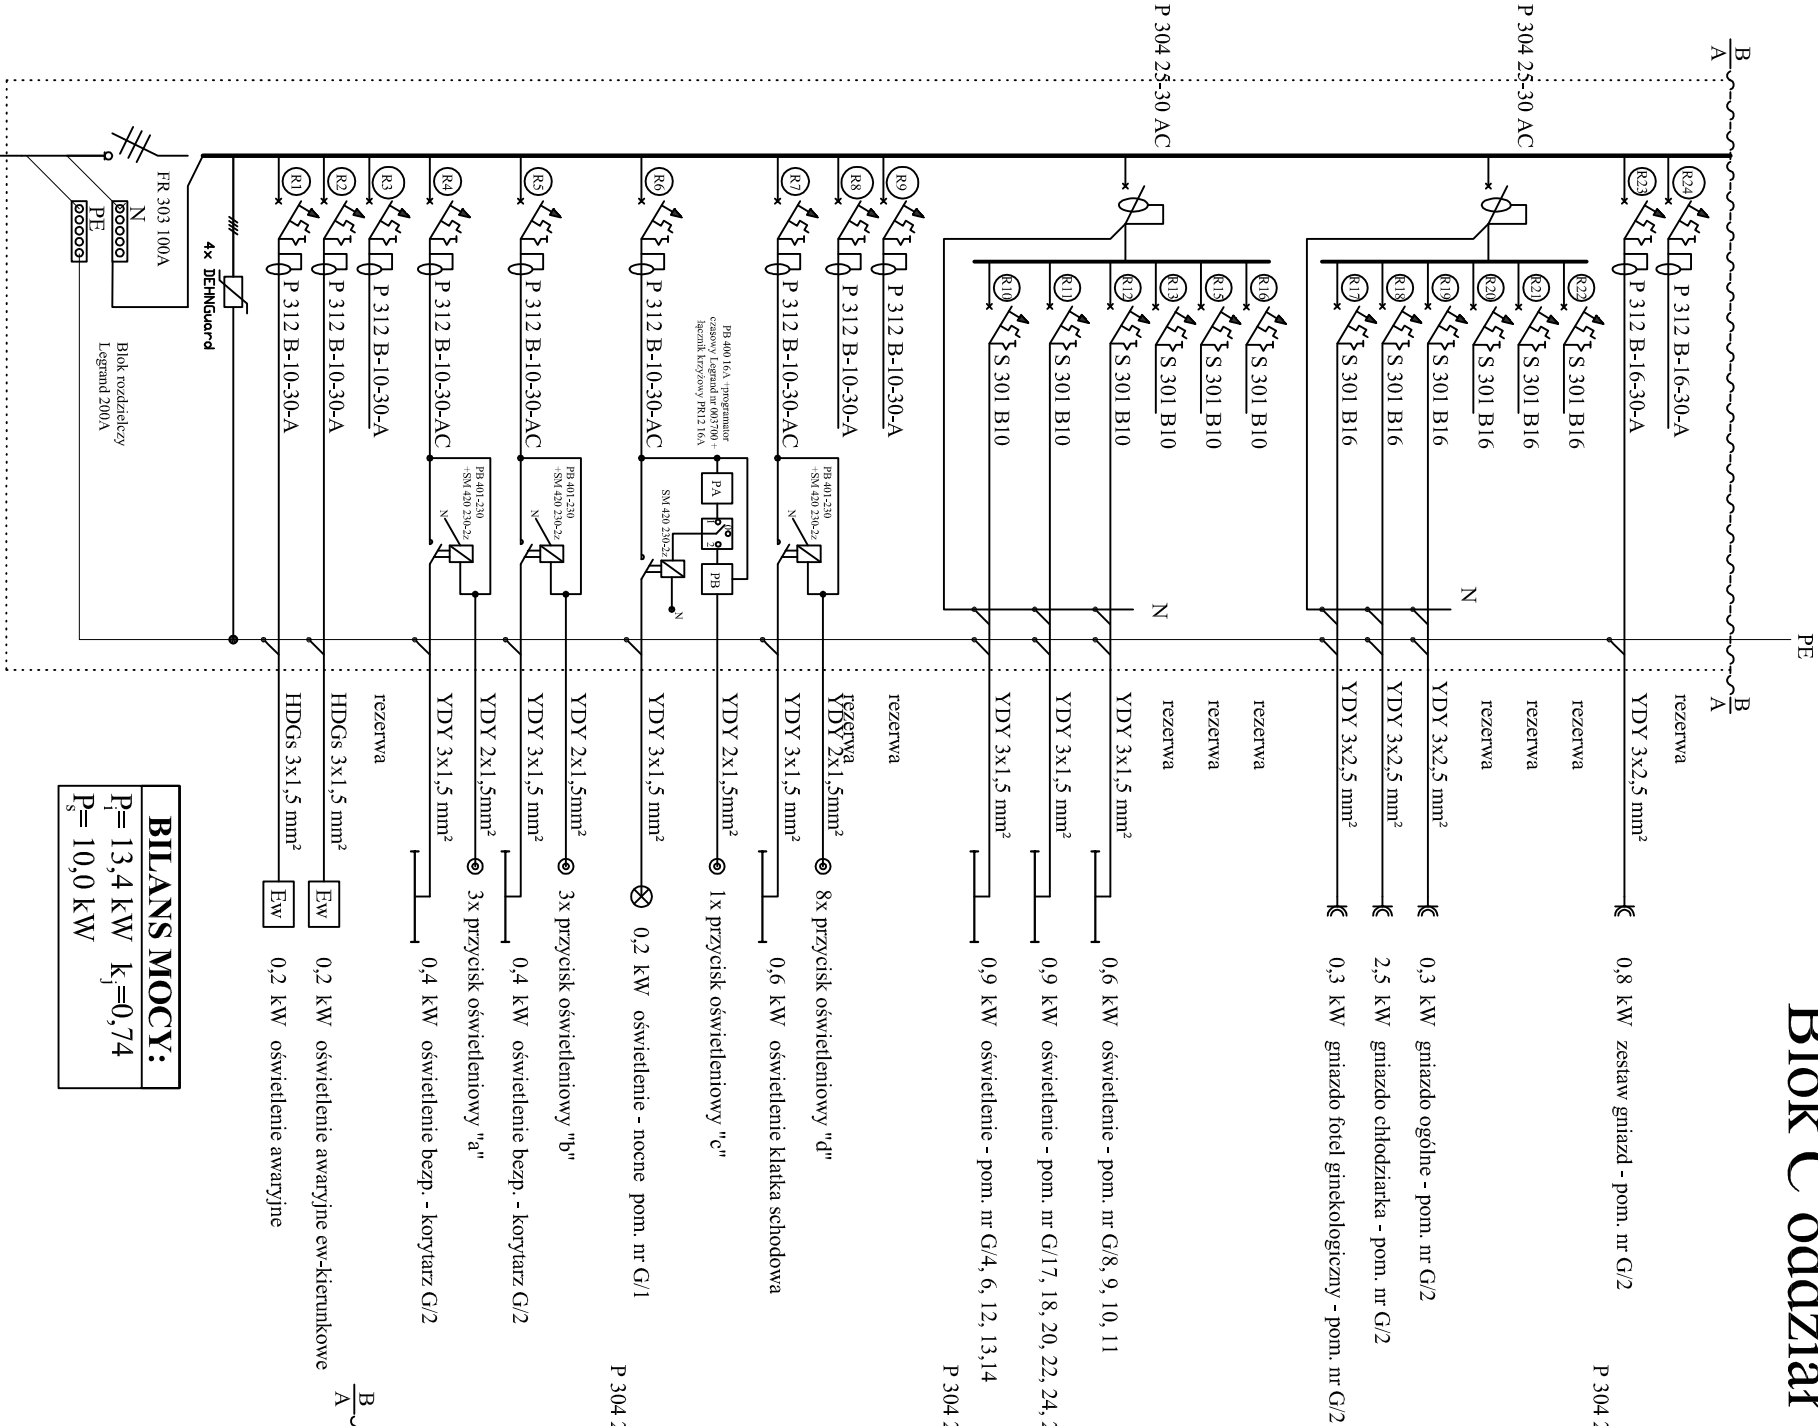


BILANS MOCY:	
P <sub>i</sub> = 13,4 kW	k <sub>j</sub> =0,74
P <sub>s</sub> = 10,0 kW	

Proj. tablica TR-4  
w obudowie XL3 400 (144 moduły)  
n/t prod. "Legrand"

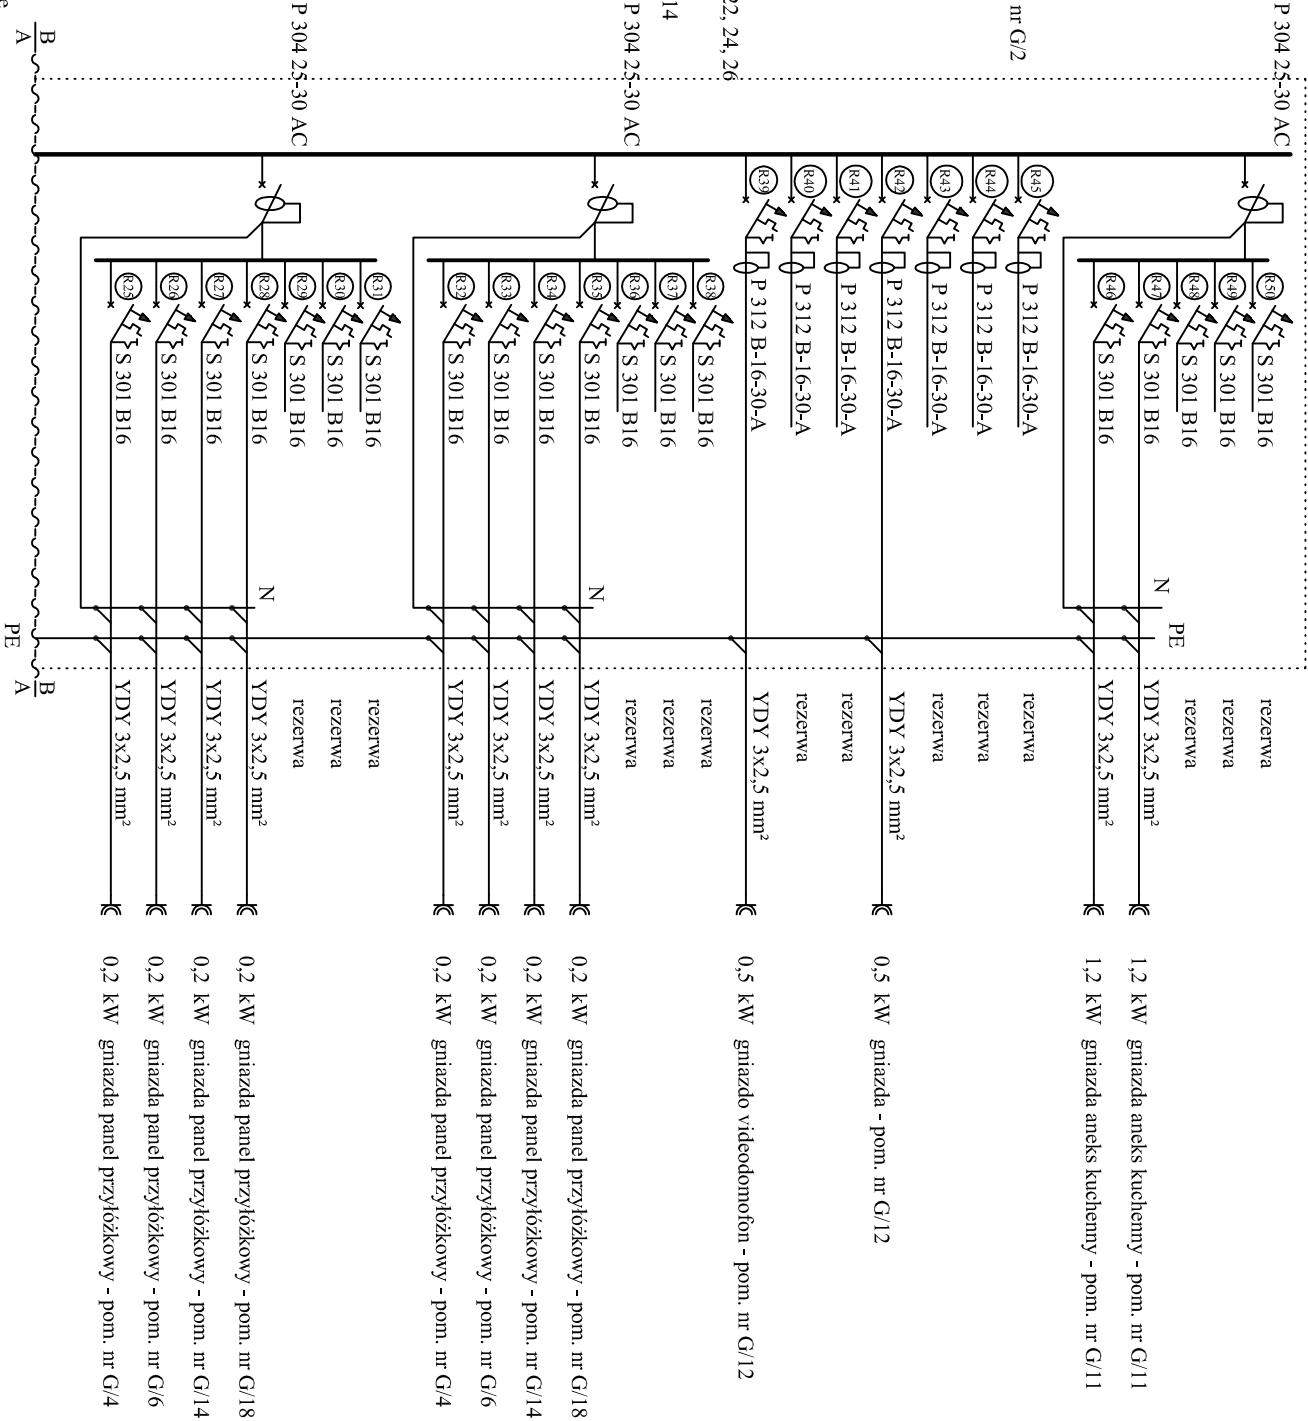

Rozdzielnia główna bloku "C"  
zasilanie rezerwowe



USŁUGI PROJEKTOWE I INFORMACYJNE				
DANUTA PISZCZATOWSKA				
16-400 Suwałki, ul. gen. Władysława Sikorskiego 57A				
Pracownie: ul. Utrata 2C lok. 26				
TEMAT	REMONT I PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH POD POTRZEBY ODDZIAŁÓW: GINEKOLOGICZNEGO, PATOLOGII CIAŻY I POŁOŻNICTWA, NEONATOLOGII ORAZ ZESPÓŁU PORODOWEGO			FAZA PR. BUD.
OBIEKT	BUDYNEK SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH SUWAŁKI , UL. SZPITALNA 60, DZ. EWID. NR. 2/174/2/20			BRANŻA ELEKTR.
RYSUNEK	SCHEMAT IDEOWY TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ TR-4 ODDZIAŁ NEONATOLOGII - BLOK "C"			SKALA b/s
PROJ.	mgr inż. Daniel Filipowicz upr. nr WAM/0096/PWCE/12	DATA V. 2013r	PODPIS	NR RYS. 9
SPR.	mgr inż. Marcin Grzesiukiewicz upr. nr PDL/0154/POOE/10	DATA V. 2013r	PODPIS	

Schemat ideowy tablicy TR-4