

OZNACZENIA

N SYSTEM 6000 LED 2015 54W
oprawa nastropowa

AW oprawa oświetlenia awaryjnego

REGLUX LED 40W IP44
oprawa nastropowa

VD-N VERSO VDN
oprawa nastropowa

AW1 MONITOR1 LED IP40, oprawa do montażu na ścianie,
znak bezpieczeństwa oświetlony wewnętrznie

N MONITOR2 LED HO IP65, oprawa nastropowa,
odporna na niskie temperatury

QUASAR 30 T 23W IP65
kinkiet

przycisk sterujący automatem schodowym,
załączającym oświetlenie


obwody oświetlenia i gniazda zasilic
z najbliższej tablicy rozdzielczej

UWAGI / COPYRIGHT


RYUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.
NIE WOLNO BRAĆ ZADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I
BUDOWLANymi ORAZ ICH KOORDYNACJI W CZASIE ROBÓT

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA
KTÓREGO ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI
MODYFIKOWAĆ W JAKIKOLWIEK SPOsÓB
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA
Z PROSBAŁ O JEJ WPROWADZENIE


KLATKA SCHODOWA K5
KONDYGNACJA 1

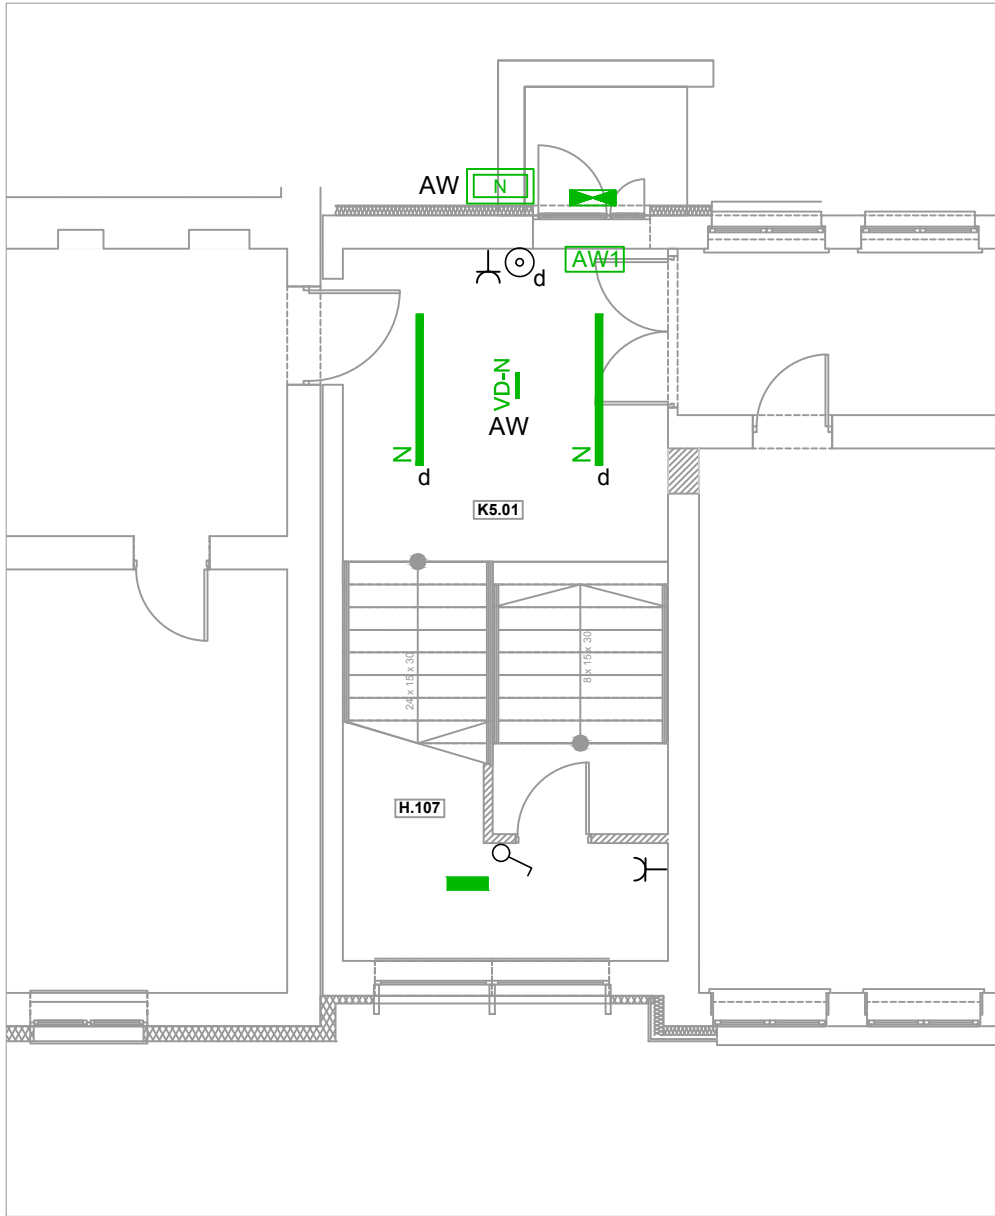


KLATKA SCHODOWA K5
KONDYGNACJA 2

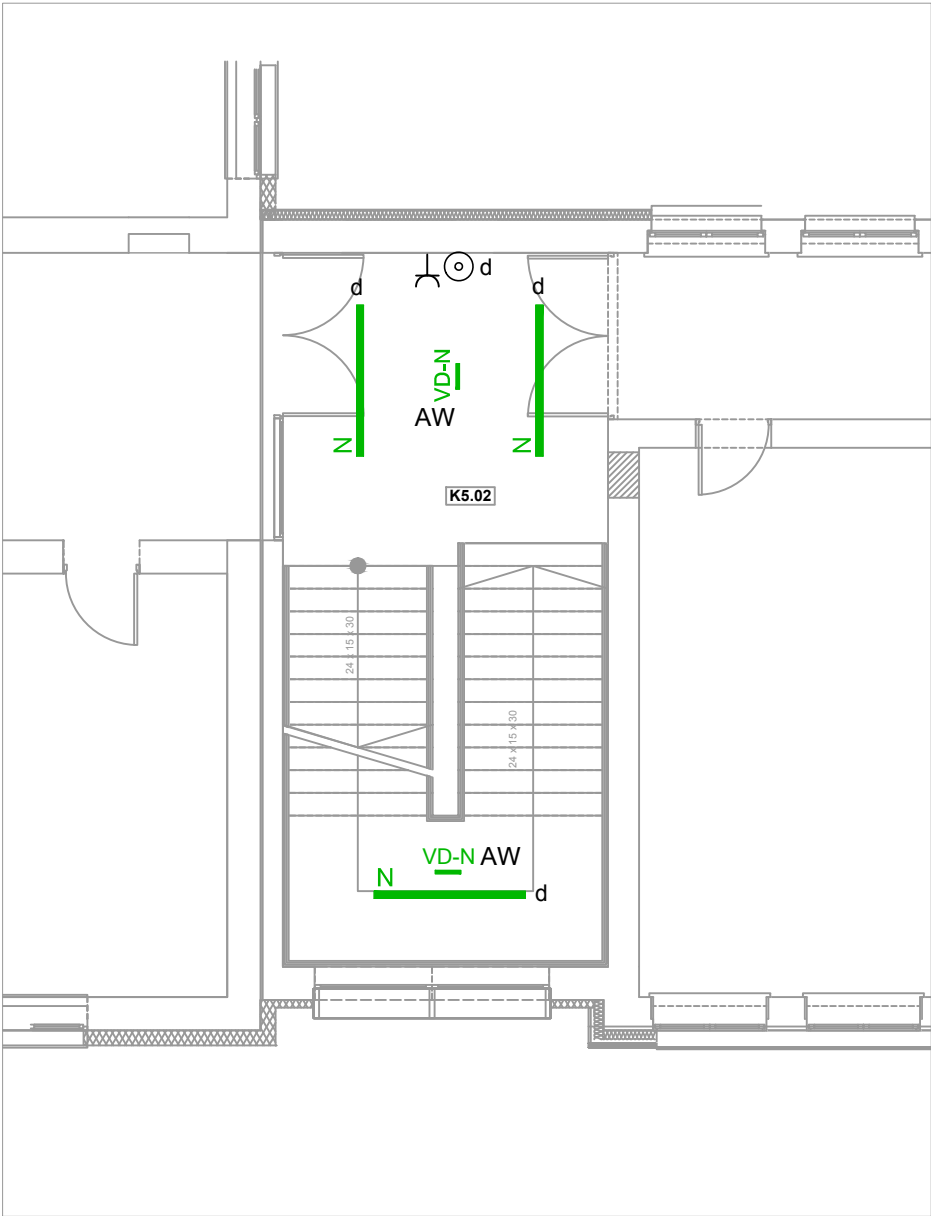

KLATKA SCHODOWA K5
KONDYGNACJA 3

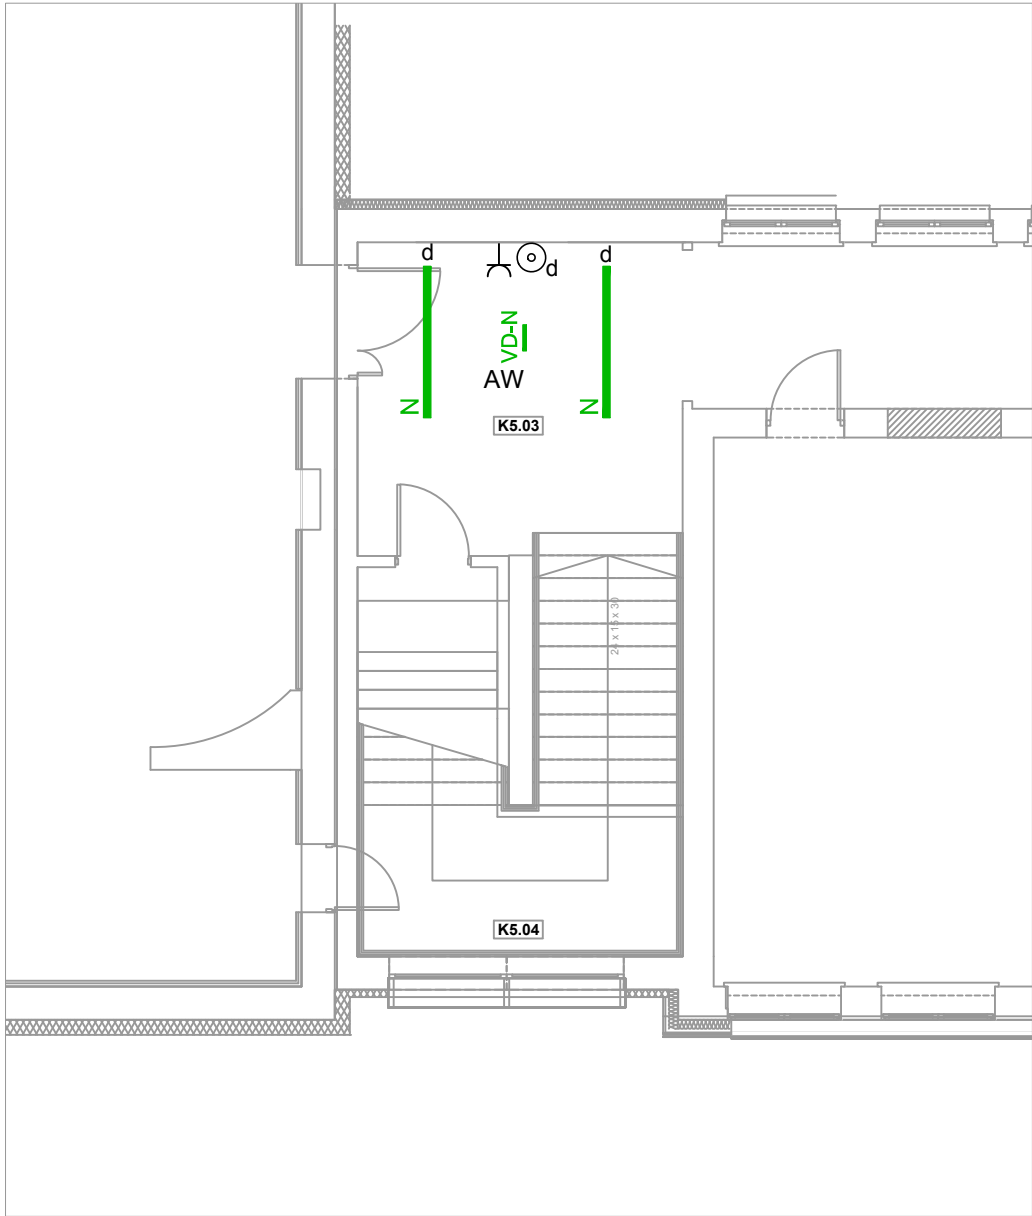

REWIZJA	DATA	OPIS	PODPIS
---------	------	------	--------

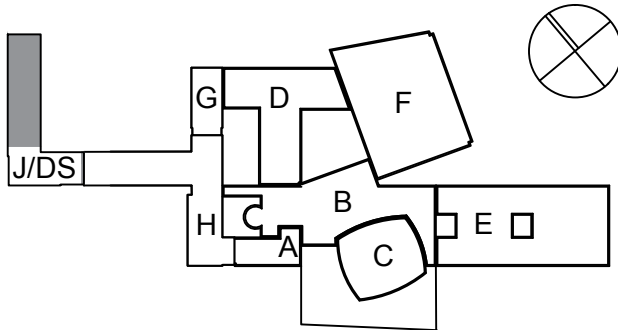

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA - JACEK BULAT
60-113 Poznań ul. Skłarna 7
tel / fax +48 61 630 29 34 | biuro@bulat.com.pl

INWESTYCJA	PRZEBUDOWA I REMONT WYDZIAŁU PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNEGO UAM W KALISZU			
ADRES	ul. NOWY ŚWIAT 28-30, 62-800 KALISZ			
INWESTOR	UNIwersytet im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU ul. WIENIAWSKIEGO 1, 61-712 POZNAŃ			
	ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			
GL. PROJEKTANT	mgr inż. arch. ARCH. JACEK BULAT		UPR. 47/85/PW	
PROJEKTANT	dr inż. Kazimierz STEFANIAK mgr inż. Przemysław KAMYSZEK		UPR. 35/PW/97 UPR. 163/PW/93	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Mariusz WERMIŃSKI		WKP/0149/PWOE/07	
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA	10.2016r.	SKALA	1:100, 1:1	
TREŚĆ RYS.	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - Bud. Dydaktyczny - - KLATKA SCHODOWA K5			
STADIUM	BRANŻA	SEGMENT	NR RYS.	ARKUSZ
PW	IE	H	006	
				REWIZJA