








1. Projektowane oświetlenie klatki schodowej zasilic z rozdzielnicy TP - 00, z tego samego obwodu co oświetlenie istniejące, wykorzystując istniejący przełącznik bistabilny. Z tego samego obwodu zasilic także oświetlenie pomieszczenia DS.03.
2. Do sterowania oświetleniem na zewnątrz klatki schodowej zastosować zegar astronomiczny np. IC Astro 1C firmy Schneider Electric.

- |   |  |   |                                 |   |   |   |  |
|---|--|---|---------------------------------|---|---|---|--|
|  | AMARO 320 23W<br>oprawa nastropowa       |  | VERSO VDN<br>oprawa nastropowa  |  | MONITOR1 LED IP40, oprawa do montażu na ścianie,<br>znak bezpieczeństwa oświetlony wewnątrz | AW  | oprawa oświetlenia awaryjnego  |
|  | REGLUX LED 40W IP44<br>oprawa nastropowa |  | QUASAR 30 T 23W IP65<br>kinkiet |  | MONITOR LED HO, IP65, oprawa nastropowa,<br>odporna na niskie temperatury                   |  | przycisk sterujący przełącznikiem<br>bistabilnym, załączającym oświetlenie |


[illegible][illegible]

**UWAGI / COPYRIGHT**

RYUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH  
NIE WOLNO BRĄĆ ZADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYUNKU.  
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.  
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU Z  
WYMIARAMI PODANYMI NA RYUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z  
PROJEKTEM

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY RZOPATRYWACIĄ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM  
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.  
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO  
ZAPOZNAANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I  
BUDOWLANYMI ORAZ ICH KOORDYNACJI W CZASIE ROBÓT

REWIZJA	DATA	OPIS	PODPIS
---------	------	------	--------

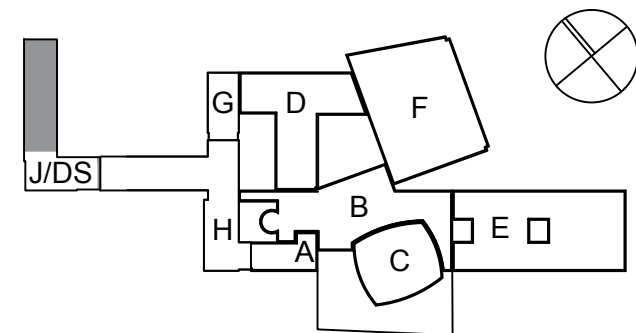

INWESTYCJA	PRZEBUDOWA I REMONT WYDZIAŁU PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNEGO UAM W KALISZU
ADRES	ul. NOWY ŚWIAT 28-30, 62-800 KALISZ
INWESTOR	UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU ul. WIENIAWSKIEGO 1, 61-712 POZNAŃ

TREŚĆ RYS.		PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ - DS - - KŁATKA SCHODOWA K1			
STADIUM	BRANŻA	SEGMENT	NR RYS.	ARKUSZ	REWIZJA
<b>PW</b>	<b>IE</b>	<b>DS</b>	<b>006</b>		