



LEGENDA

1. Warstwa ścierna z betonu asfaltowego o gr. 4-5cm (grubość warstwy zgodnie z opisem)
2. Warstwa ścierna z betonu asfaltowego o gr. 4cm (kolor nawierzchni wg planu nawierzchni)
3. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 4cm
4. Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5mm o wskaźniku nośności CBR min. 20%, gr. 15cm
5. Wymiana gruntu, grunt przepuszczalny, niewysadzinowy o współczynniku K>8, gr. min. 20cm
6. Obrzeże betonowe chodnikowe o wym. 8x30cm
7. Ława z betonu C12/15 o a wym. 20x20x10cm
8. Krawężnik betonowy nożkowy 15x22cm
9. Ława z oporem z betonu C12/15 o wym. 30x25x15cm
10. Kostka betonowa o gr. 8cm
11. Podsyпка piaskowo-cementowa 1:4 o gr. 4cm
12. Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/63mm o wskaźniku nośności CBR min. 20%, gr. 25cm
- 12'. Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/63mm o wskaźniku nośności CBR min. 20%, gr. 20cm
13. Wymiana gruntu, grunt przepuszczalny, niewysadzinowy o współczynniku K>8 CBR min. 20%, gr. min. 40cm
14. Wymiana gruntu, grunt przepuszczalny, niewysadzinowy o współczynniku K>8 CBR min. 20%, gr. min. 30cm
15. Trawnik + Humus o gr. 15cm
16. Kliniec kamienny fr. 0-16mm o gr. 3cm (po zagęszczeniu)
17. Kamień łamany fr. 0-31,5mm o gr. 10cm (po zagęszczeniu)
18. Kamień łamany fr. 0-63mm o gr. 15cm (po zagęszczeniu)
19. Warstwa odsączająca z piasku o gr. 20cm
20. Warstwa z betonu o gr. 12cm
21. Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5mm o wskaźniku nośności CBR min. 20%, gr. 20cm
22. Wymiana gruntu, grunt przepuszczalny, niewysadzinowy o współczynniku K>8, gr. min. 30cm
23. Warstwa ścierna z betonu cementowego C30/37 o klasach ekspozycji XC4, XF4, XM2, gr. 12cm
24. Podbudowa pomocnicza z żużla wielkopiecowego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 18cm
25. Nawierzchnia z kostki betonowej / granitowej o wysokości 8cm
26. Warstwa odsączająca z pospółki, gr. 15cm
- 26'. Warstwa odsączająca z pospółki, gr. 10cm
27. Betonowe drewno ogrodowe gr. 5,5cm
28. Nawierzchnia mineralna przepuszczalna gr. 3cm
29. Nawierzchnia mineralna przepuszczalna w wa dynamiczno 0/16mm gr. 5cm
30. Nawierzchnia bezpieczna gr. 3/3,5/7cm
31. Beton jamisty w spadku 0,5% LB-15 gr. 15cm
32. Betonowe koryto ściekowe 50x50 gr. 15 prefabrykowane
33. Ława z betonu C12/15 o gr. 15cm
34. Płyt azurowa betonowa 40x60 gr. 8cm prefabrykowana wypełniona humusem z obsianiem trawą
35. Podsyпка piaskowo-cementowa 1:4 o gr. 10cm
36. Stabilizacja gruntu cementem Rm 2,5MPa, gr. 25cm
- 36'. Stabilizacja gruntu cementem Rm 2,5MPa, gr. 15cm
37. Kamień łamany fr. 0-31,5mm o gr. 5cm (po zagęszczeniu)
38. Warstwa z betonu (mrozoodporny, wodoodporny), gr. 20cm
39. Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/63mm o wskaźniku nośności CBR min. 20%, gr. 20cm
40. Podsyпка piaskowa gr. 5cm (na warstwach nasypu)
41. Kostka granitowa cięta 8x10 gr. 8 cm


Przekrój 01-01

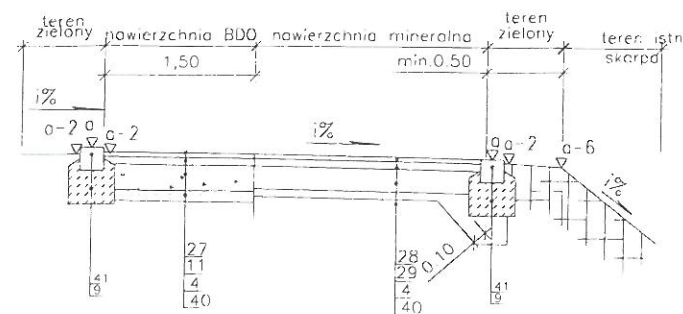


Przekrój 01'-01'

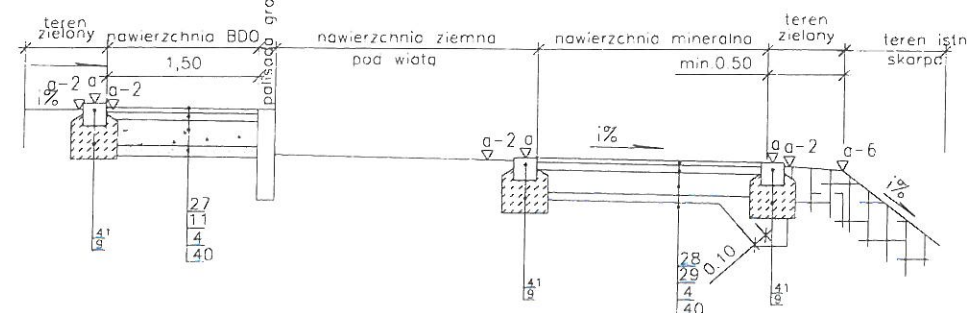


Przekrój 02-02

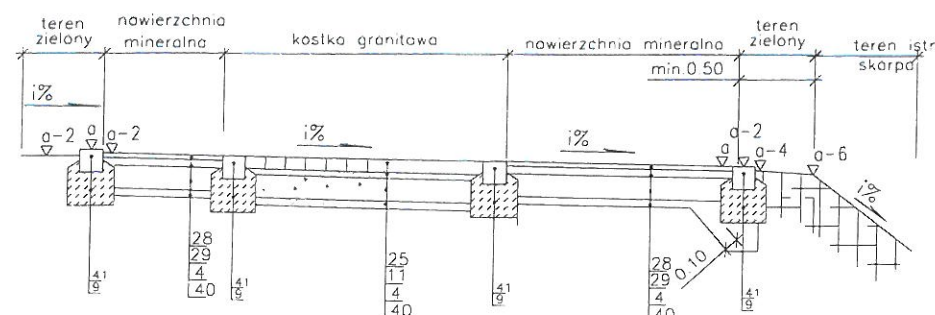


Przekrój 03-03

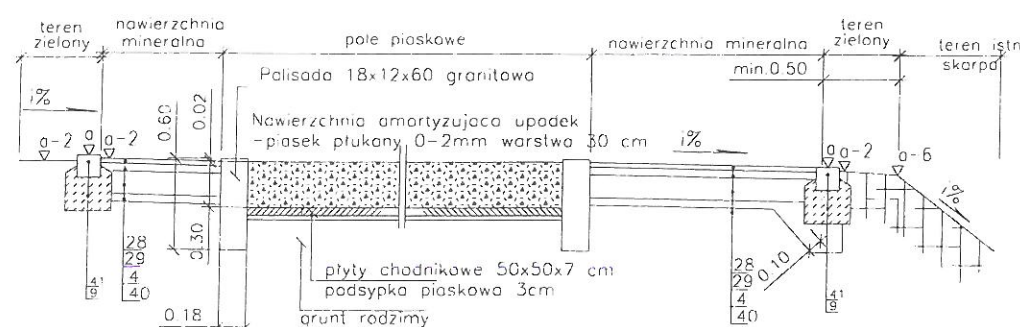


Przekrój 1x-1x

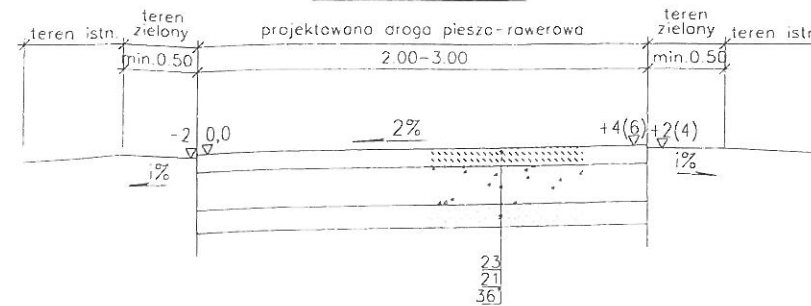


Przekrój 11-11

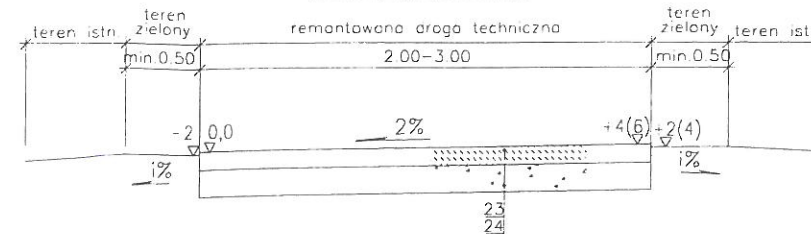


Przekrój Es'-Es'

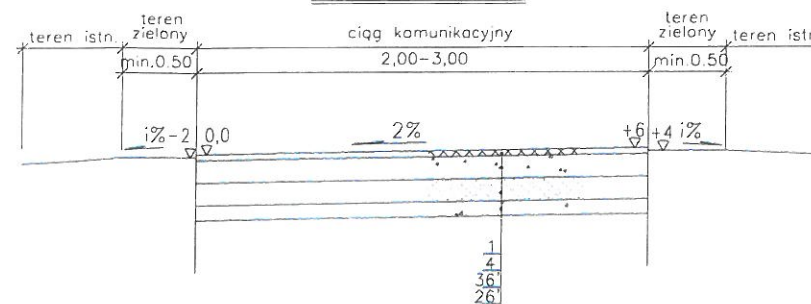

Przekrój F2'-F2'

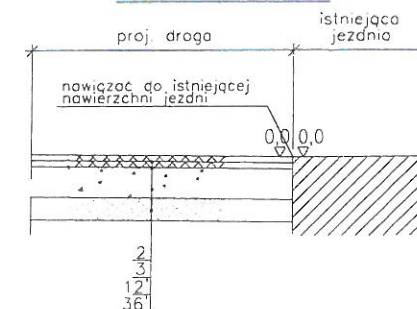

SCHEMAT INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ



Podczas wykonywania robót ziemnych napotkaną infrastrukturę techniczną należy zabezpieczyć według powyższego schematu. W miejscach występowania czynnych urządzeń elektroenergetycznych kable można odkopać jedynie do warstwy ochronnej. Prace ziemne winny być poprzedzone przekopami kontrolnymi. Wykonywać z należytą ostrożnością, ręcznie, pod nadzorem właściwych służb.

venit VENIT EWA PRZYBYŁ DARIUSZ ZBOIŃSKI 44-100 GLIWICE, GÓRNYCH WALÓW 27/4 tel/fax 032 332 40 51 biuro@venit.com.pl	
zamawiający	GMINA MYŚLENICE RYNEK 8/9 32-400 MYŚLENICE GMINA DOBCZYCE RYNEK 26 32-410 DOBCZYCE GMINA SIEPRAW KAWECINY 30 32-447 SIEPRAW
inwestor	GMINA MYŚLENICE RYNEK 8/9 32-400 MYŚLENICE
zadanie inwestycyjne	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DLA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA ZBIORNIKA DOBCZYCKIEGO - SZLAKI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TURYSTYCZNĄ
zakres opracowania	PROJEKT BUDOWY DROGI PIESZO - ROWEROWEJ
projektant	mgr inż. arch. EWA PRZYBYŁ-ZBOIŃSKA
uprawnienia	32/03/SLOKK/II spec. architektoniczna
projektant	inż. WOJCIECH DEBICKI
uprawnienia	166/77 spec. drogowy
18	nazwa trasy MYŚLENICE DROGINIA
P1	treść opracowania PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
treść rysunku PRZESKROJE KONSTRUKCYJNE	
stadium	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
data	listopad 2015
skala	1:50
wersja	PBW
branża	ARCHITEKTURA DROGI
nr rysunku	M.18.PK
revisjon	