


linia  
kablowa  
YAKY 5x35mm2  
z tablicy TO

YAKY 5x35

długość kabla ziemnego 350m

YAKY 5x35

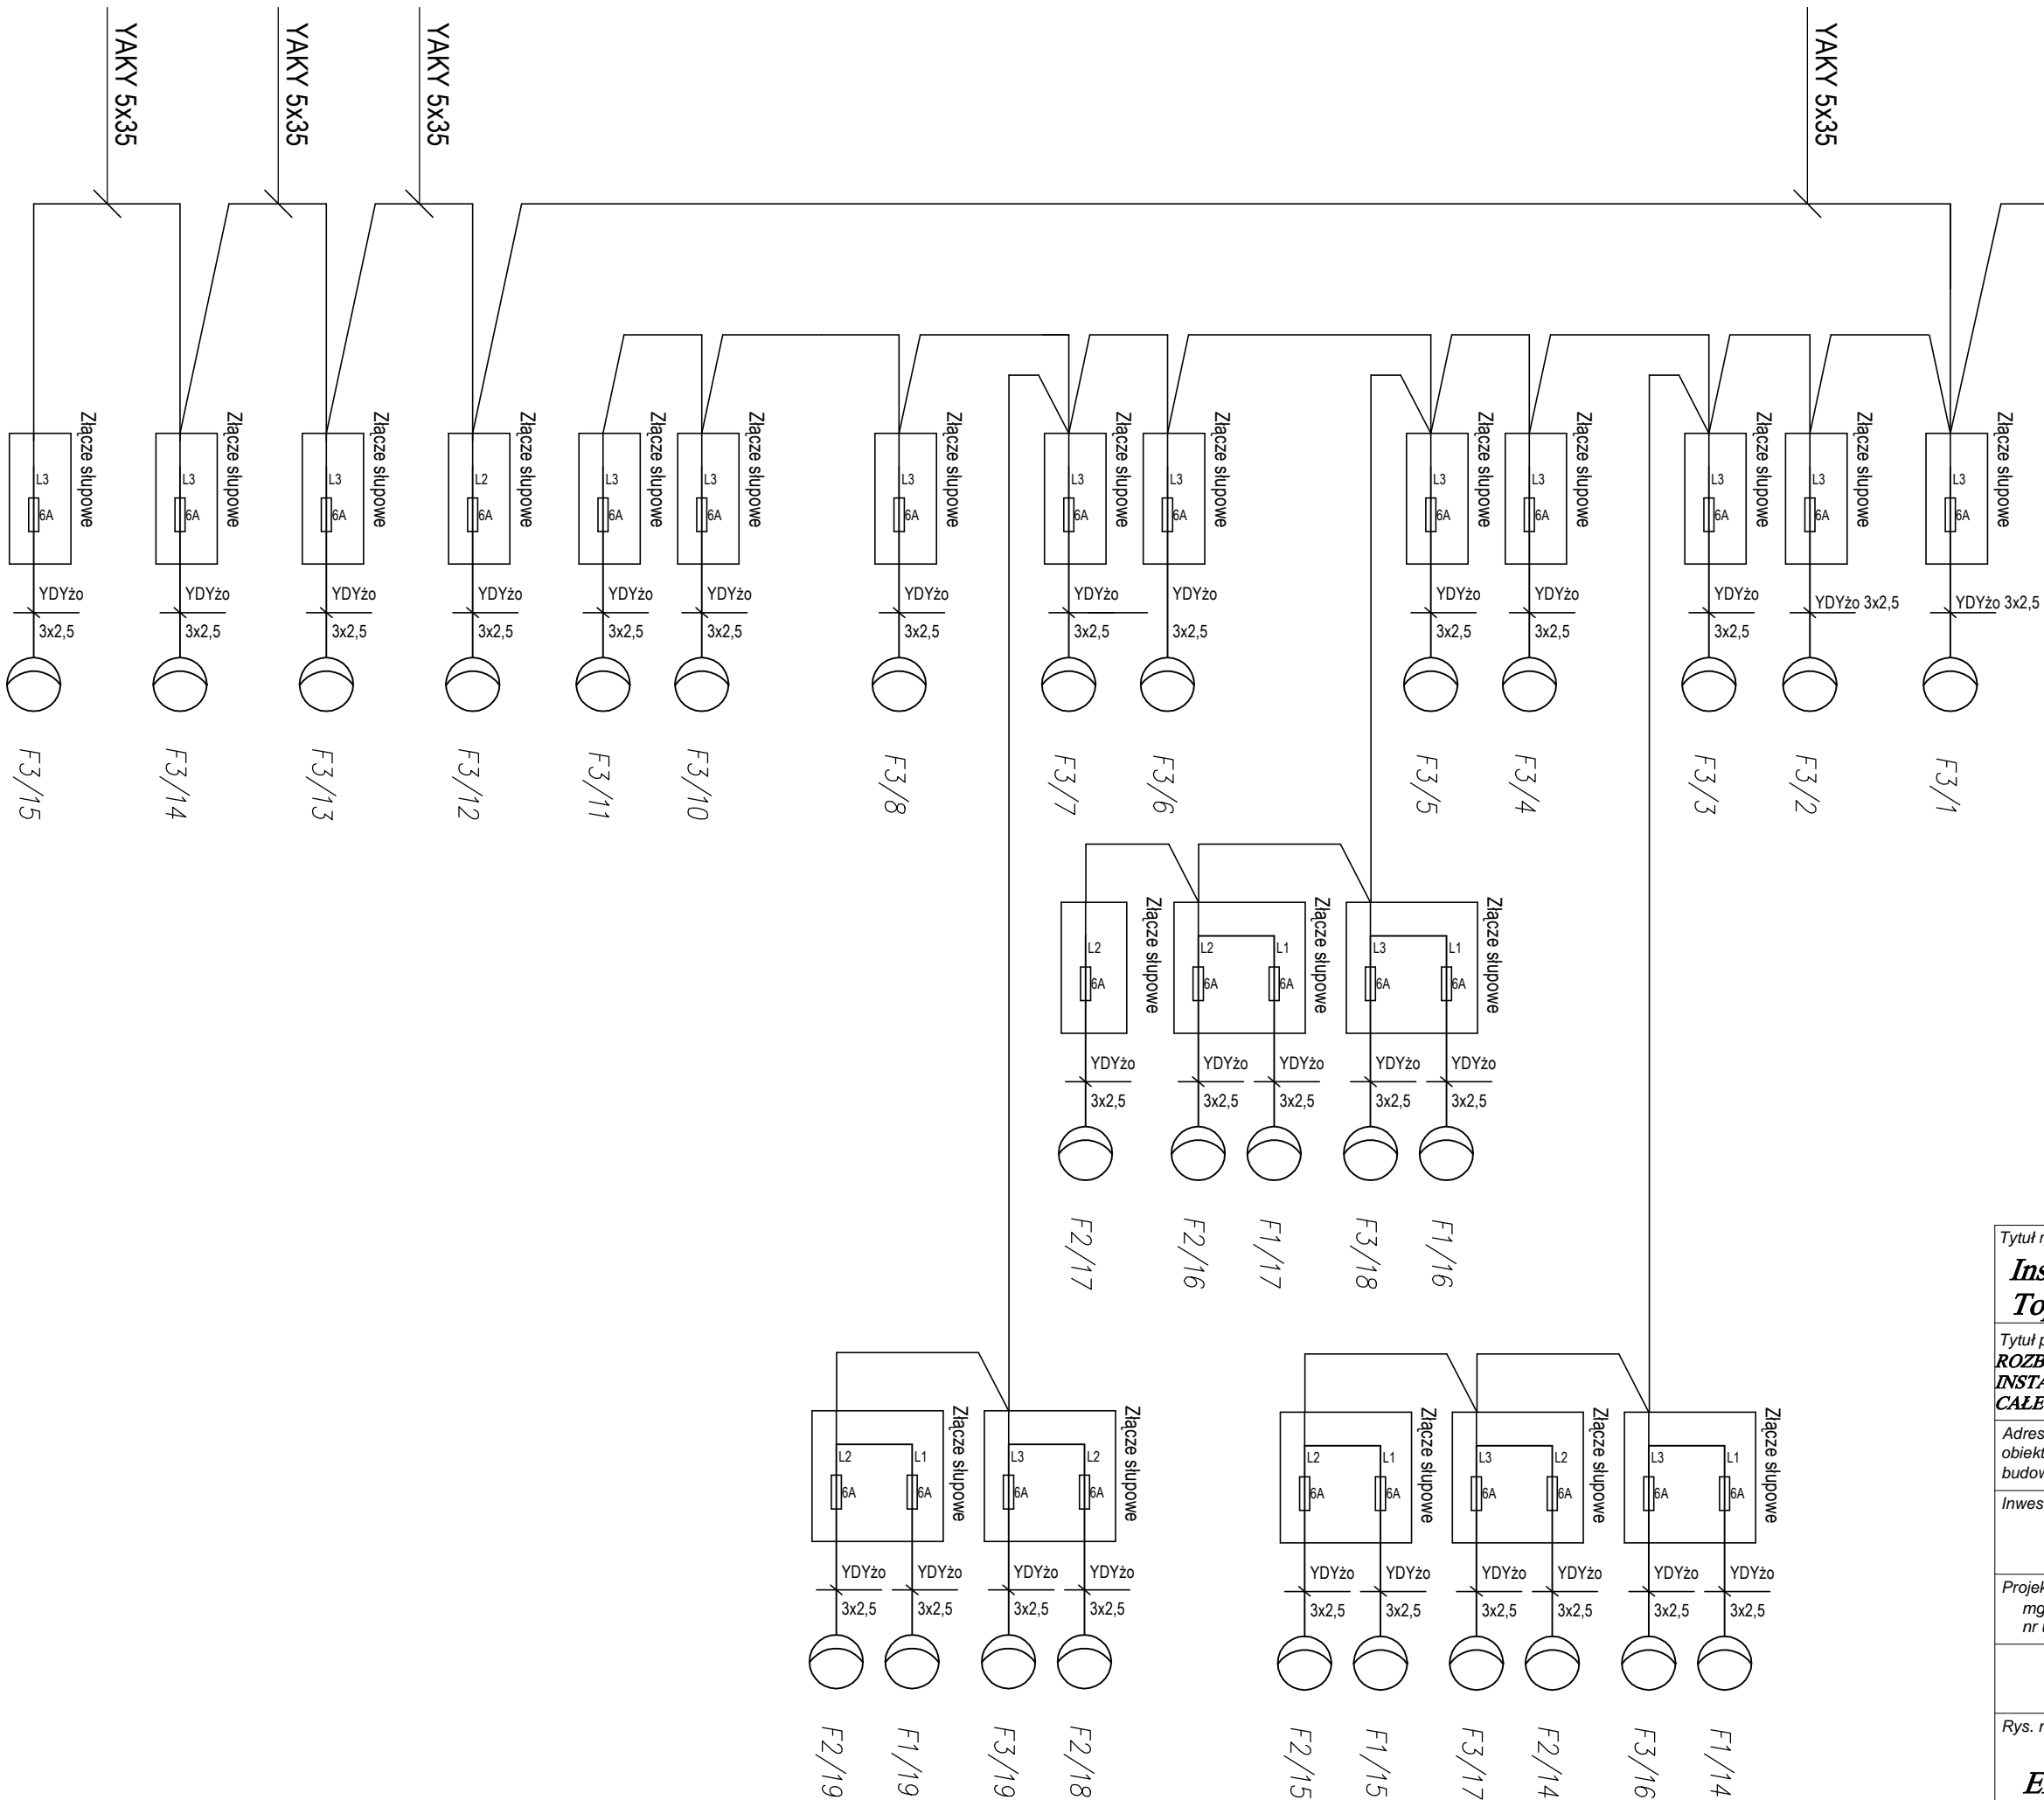

Tytuł rysunku:

### *Instalacja oświetlenia zewnętrznego*

#### *Topologia linii zasilającej*

Tytuł projektu: **PROJEKT ROZBUDOWY PARKINGU WRAZ Z ROZBUDOWĄ DRÓG DOJAZDOWYCH, INSTALCJI OŚWIECZENIA, INSTALCJI KANALIZACJI ODWADNIAJĄCEJ ORAZ OGRODZENIA CAŁEGO PARKINGU**

Adres obiektu budowlanego: **działka nr 21/82 przy ul. Skarżyńskiego, 31-866 Kraków**

**Inwestor:** ***Politechnika Krakowska***  
***ul. Warszawska 24***  
***31-155 Kraków***

Projektant branży elektrycznej  
mgr inż. Tomasz Gliniecki  
nr upr. SLK/5096/PWOE/14

Rys. nr:

*EL-02*


Skala:

proj.  
uskarowozu

*Data:*

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWA  
mgr inż. arch. Bernard Łopacz



ARCHIDOM

ul. Środkowa 5  
47-400 Racibórz