


Oznaczenie obwodu				SSWiN	2	3	4	W	G1	G2	G3	G4	G5	G6	GK1	GK2	GK3	GK4	O	OZ
Opis	zasilanie obwodu wyzwalacza wyłącznika głównego			wypust 230V zasilanie centralki SSWiN	wypust 400V podgrzewacz wody łazienka	wypust 400V podgrzewacz wody kuchnia	wypusty 230V maty grzejne	wypust 230V wentylacja	gniazda 230V grzejniki pom. 02, 04, 06	gniazdo 230V grzejnik pom. 03	gniazda 230V ogólne pom. 01, 04-06	gniazda 230V ogólne pom. 02	gniazda 230V ogólne pom. 03	rezerwa	gniazda 230V DATA pom. 04, 06	gniazda 230V DATA pom. 03	gniazda 230V DATA pom. 03	wypust 230V zasilanie szafy PD	oświetlenie	oświetlenie zewnętrzne
Moc				0,2 kW	6 kW	6 kW	1,2 kW	2 kW	2,1 kW	2 kW	1 kW	2 kW	1 kW		1 kW	1 kW	1 kW	1 kW	0,5 kW	0,2 kW
Przekrój przewodu	2x1,5			3x1,5	5x2,5	5x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5	3x1,5
Typ kabla	HDGs			YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY		YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY

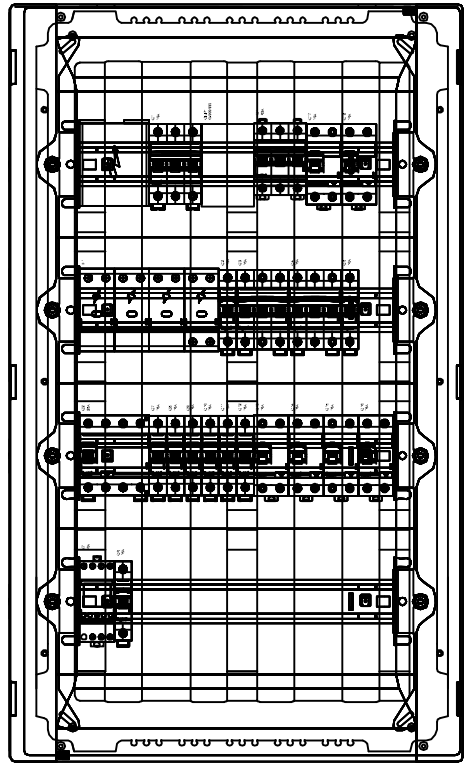

jednostka projektowa

ARCHI-GRAF

JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PILA    UL. KOSSAKA 110    TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

rewizja:

modyfikacje:

projektant:

data:

podpis:

inwestor:

NADLEŚNICTWO STRZELCE KRAJEŃSKIE

ul. Gorzowska 17, 66-500 Strzelce Krajeńskie

nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDYNEK BIUROWY - KANCELARIA LEŚNICTWA

66-540 Stare Kurowo, dz. nr 360/1, jednostka ewidencyjna

Stare Kurowo 080603\_2, obręb ewidencyjny Kawki 0002

projektował:

mgr inż. Wiesław Kolassa

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności elektrycznej

Nr upr. KUP/0143/POOE/11

sprawdził:

mgr inż. Marek Jerzyński

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności elektrycznej

Nr upr. KUP/0142/POOE/11

opracował:

tytuł rysunku:

Rozdzielnica TE

nr rys.:

PB-E-951-18-08

branża:

ELEKTRYCZNA

etap projektowania:

projekt budowlano-wyk.

data oprac.:

listopad 2018

skala:

-