


Uziom otokowy bednarka FeZn 30x4mm

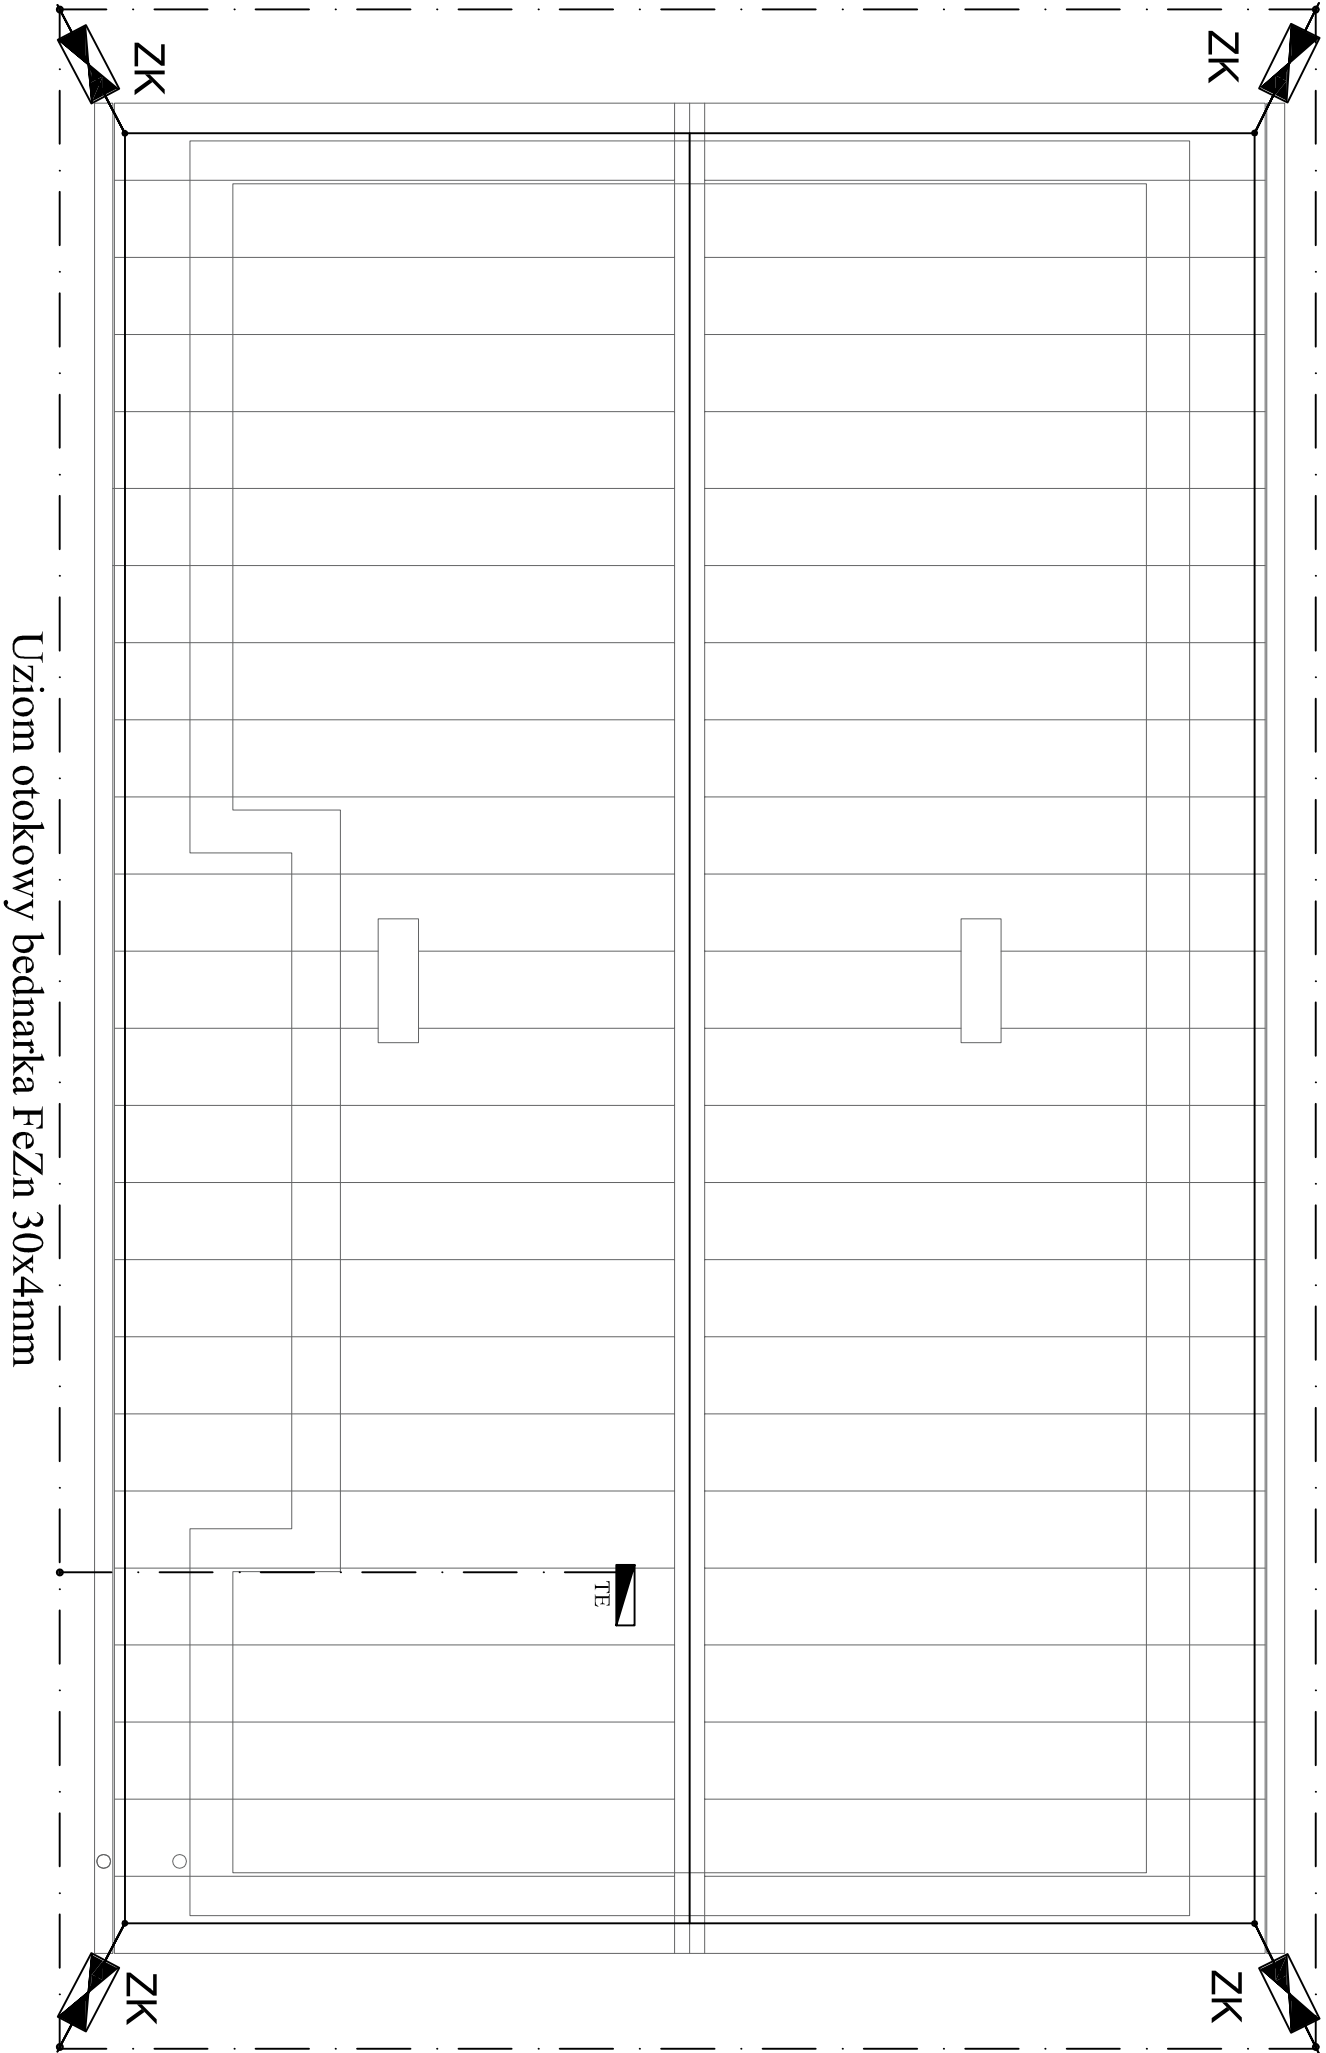

Uziom otokowy bednarka FeZn 30x4mm

Legenda:

- Uziom otokowy bednarka FeZn 30x4mm
- Drut odgromowy Ø8 ocynkowany
- Złącze kontrolne ZK

jednostka projektowa		
BIURO KONSTRUKCJI Justyna Dekarli		
64-920 PILA, ul. Kasztanowa 8 tel. kom. 607313369 e-mail: biurokonstrukcji@wp.pl		
inwestor: Nadleśnictwo Bierzwnik 72-240 Bierzwnik, ul. Dworcowa 17		
nazwa i adres obiektu budowlanego Budowa budynku biurowego dla potrzeb leśnictwa Przeczno i Samopol w ramach siedliska gospodarstwa leśnego na działce o nr ewid. 623, obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik		
projektant: mgr inż. Marek Jerzyński uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych KUP/0142/P00E/11	podpis:	
sprowadzający: inż. Grzegorz Chrapkowski uprawnienia budowlane 285/72 Bg GP-KZ-7342/231/93 projektowanie i kierowanie robotami budowy sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń	podpis:	
tytuł rysunku: Rzut dachu–instalacja odgromowa		
branża: elektryczna	skala:	1:50
etap projektowania:	data oprac.:	nr rysunku:
proj. wykonawczy	11.2018 r.	E-05