



POZIOM PORÓWNAWCZY	65.00 m n.p.m.		
RZĘDNA TERENU ISTN.		76.40	76.30
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU		74.60	74.71
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU		1.80	1.59
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.5%	22.76m
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PEHD SDR17 PN10 Ø32x2,0mm	
ODLEGŁOŚCI	0.00	22.76	22.76
HEKTOMETRY	SG	W2	

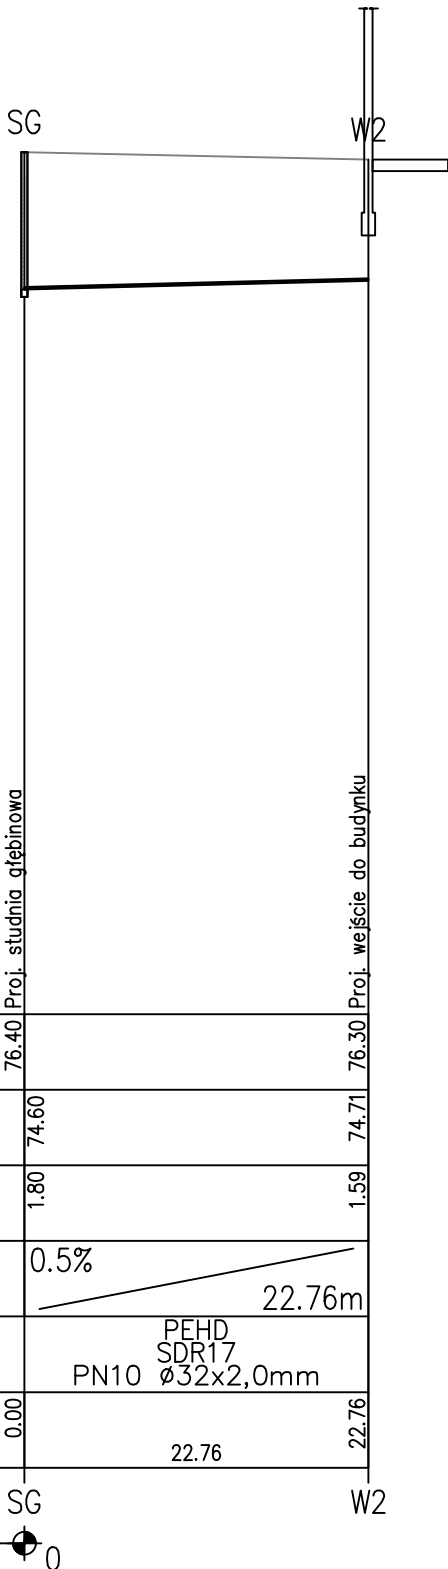

Schemat zestawu wodomierzowego

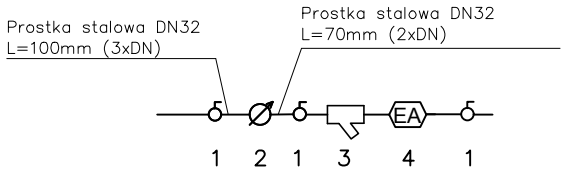

1. Zawór odcinający DN25
2. Wodomierz DN20 klasy C np. Flodis prod. ITRON Q=4,0m3/h
3. Filtr siatkowy DN25
4. Zawór antyskażeniowy EA251 DN25, np. prod. Socla

jednostka projektowa		
BIURO KONSTRUKCJI Justyna Dekarli		
64-920 PILA, ul. Kasztanowa 8 tel. kom. 607313369 e-mail: biurokonstrukcji@wp.pl		
inwestor:		
Nadleśnictwo Bierzwnik 72-240 Bierzwnik, ul. Dworcowa 17		
nazwa i adres obiektu budowlanego Budowa budynku biurowego dla potrzeb leśnictwa Przeczno i Sarnopole w ramach siedliska gospodarstwa leśnego na działce o nr ewid. 623, obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik		
projektant: mgr inż. Zuzanna Jeleniewska uprawnienia bud. do proj. i kier. robotami bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wod. i kan. nr KUP/0203/PWBS/17	podpis:	
sprawdzający: mgr inż. Wojciech Jeleniewski uprawnienia bud. do proj. i kier. robotami bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wod. i kan. nr KUP/0184/PWBS/16	podpis:	
tytuł rysunku: Profil zewnętrznej instalacji wodociągowej		
branza: instalacje sanitarne		skala: 1:100/500
etap projektowania: proj. wykonawczy	data oprac.: 11.2018 r.	nr rysunku: IS06