

-PROJEKT KONSTRUKCYJNY-

Zawartość:

Uprawnienia i izby


Opis techniczny do projektu budowlanego konstrukcyjnego

Spis rysunków:

K-950-18-01 Rzut płyty fundamentowej

K-950-18-02 Zbrojenie płyty fundamentowej

K-950-18-03 Detale konstrukcyjne



WIELKOPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIB-OKK-KP-KW-0054-0055-22/2016

Poznań, dnia 21 czerwca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 12 ust. 2, 3, 4 i 4c pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzją Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB
otrzymuje

Pan

Aleksander Jan Witkowski

magister inżynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 września 1983 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewidencyjny WKP/0022/PWOK/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE


W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB


prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Aleksander Jan Witkowski jest upoważniony w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych **bez ograniczeń.**

Zgodnie z § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upoważniają do projektowania konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie tej specjalności.

Skład orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej


Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski:.....

Członek Komisji – dr inż. Andrzej Barczyński:.....

Członek Komisji – dr inż. Daniel Pawlicki:.....

Otrzymują:

1. Pan Aleksander Jan Witkowski
64-850 Ujście, ul. Staszica 32/2
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

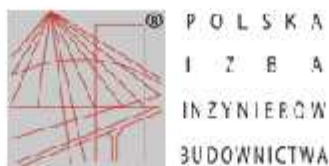

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FIF-QEL-R37 *

Pan Aleksander Jan Witkowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0273/16
adres zamieszkania ul. Staszica 32/2, 64-850 Ujście
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-08-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-05 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Proszę nie przycinować

Pila, dnia 9 października 1985 r.

pieczęć z nadrukiem

Główny Architekt Wojewódzki
w Pile

Nr UAN-8345/904/85

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. 2, § 6 ust. 3, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 2
lit- rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46)
s t w i e r d z a s i ę, że

Obywatel Henryk W R Ó B E L
magister inżynier budownictwa
urodzony dnia 3 lutego 1955 r. w Różewie
posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania
samodzielnych funkcji
p r o j e k t a n t a
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie p e ł n y m

Obywatel Henryk W R Ó B E L jest upoważniony do:

- 1) sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-
budowlanych budynków oraz innych budowli z wyłączeniem linii,
węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg
startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicz-
nych i melioracji wodnych,
- 2) sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów
w zakresie rozwiązań architektonicznych:
 - a) budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
projektów typowych i powtarzalnych innych budynków
oraz sporządzania planów zagospodarowania działki
związanych z realizacją tych budynków,
 - b) budowli nie będących budynkami,

./.

- 3) w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej za pośrednictwem Głównego Architekta Wojewódzkiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymuje:

Pan Henryk WRÓBEL
ul. Śniadeckich 17a/30
64-920 P i l a

pieczęć podłużna z nadrukiem
mgr inż. arch. Andrzej Oleszak
podpis nieczytelny


Pieczęć okrągła
z Godłem Państwa
i napisem w otoku
Urząd Wojewódzki
w Pile

Duplikat decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wystawiono na podstawie dokumentów posiadanych w archiwum Urzędu Wojewódzkiego w Pile, Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

URZĄD WOJEWÓDZKI
W PILE
Pila, dnia 1996.01.22

Główny Architekt Województwa
B R A N K O
Wydział Gospodarki Przestrzennej
mgr inż. arch. Andrzej Oleszak

Opłata skarbową w zł. 1,80
wpłacono na kopii duplikatu

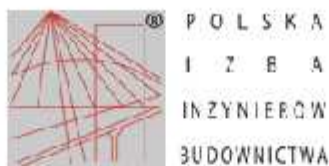

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZIF-ZGD-XFN *

Pan Henryk Wróbel o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5740/01

adres zamieszkania ul. Śniadeckich 56a, 64-920 Piła

jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-24 roku przez:

Włodzimierz Draber, Przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

-KONSTRUKCJA-

1. 0. DANE OGÓLNE

1.1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora
Program Inwestora
Projekt architektoniczny
Opinia geotechniczna
Wizja w terenie

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcyjny budynku biurowego – samodzielnej kancelarii leśnictwa zlokalizowanego w miejscowości Wilanów, gm. Strzelce Krajeńskie na działce nr 259/16.

Projektowany budynek jest niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem nieużytkowym. Dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 40° .

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA I ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Podstawa opracowania:

- PN-82/B-02000;/ B-02001;/ B-02003 Obciążenia budowli
- PN-77/B-02011/Az1 Obciążenia wiatrem
- PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia śniegiem
- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe, sprężone
- PN-EN -206-1 Beton-cz. 1, wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
- PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli
- PN-B-03150/Az1 Konstrukcje drewniane – Obliczenia statyczne i projektowanie

Do obliczeń przyjęto:

- I strefa wiatrowa – charakt. ciśnienie prędkości wiatru $q_k=0,30$ kPa
- II strefa śniegowa – obciążenie charakt. śniegiem $Q_k=0,9$ kN/m²
- umowna minimalna głębokość przemarzania $h_z=0,8$ m

Założenia projektowe:

- Posadowienie bezpośrednie na płycie fundamentowej;
- Budynek niepodpiwniczony;
- Konstrukcja budynku drewniana;
- Więźba dachowa drewniana dwuspadowa;

3.0 PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ

- Elementy konstrukcyjne drewniane stopień wykorzystania przekroju - do 90%;

4.0 OPINIA GEOTECHNICZNA


Na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez Przedsiębiorstwo „OPOKA” Usługi Geologiczne inż. Stefan Skrzypczak z Bydgoszczy w październiku 2018 roku stwierdzono zaleganie w miejscu projektowanego budynku biurowego następujących warstw geologicznych:

- od powierzchni występuje warstwa gleby (humusu) oraz nasypów niebudowlanych o miąższości 0,2÷0,3 m p.p.t.

Warstwa I

To grunty sypkie reprezentowane piaski drobne, piaski pylaste, piaski pylaste z pyłem, piaski średnie zaglinione, wilgotne, w stanie średnio zagęszczonym, o stopniu zagęszczenia I_D zmieniającym się w zakresie 0,50 - 0,60.

Do głębokości wykonanych otworów 3,0m p.p.t. podczas badań terenowych (październik 2018r.) nie stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej.

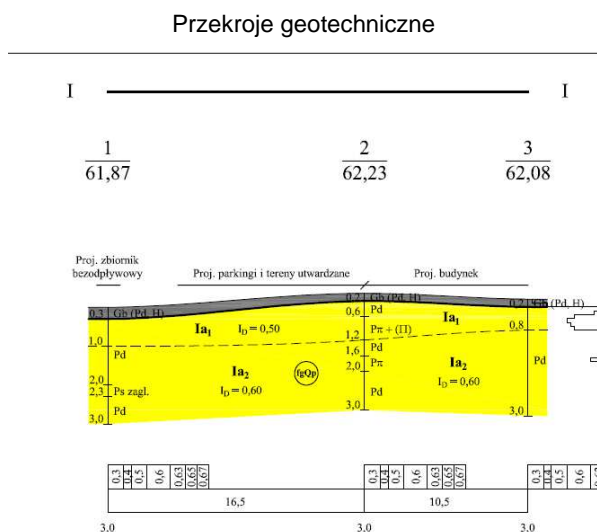

Gleba próchnicza przykrywająca powierzchnie terenu ciągłą warstwą o niewielkiej miąższości: **0,2 - 0,3m** nie może stanowić bezpośredniego podłoża fundamentów, posadzek oraz powierzchni utwardzonych. Wymaga się jej bezwzględnego usunięcia do warstwy nośnej. W początkowej fazie robót ziemnych, należy ją całkowicie usunąć na odkład z całego obrysu projektowanych fundamentów i wykorzystać później do prac makroniwelacyjnych przy formowaniu trawników i części zielonych wokół obiektów. Ewentualne przegłębienia po usuniętej glebie należy zastąpić, do poziomu projektowanych fundamentów, podbudowy pod posadzki i powierzchnie utwardzone, chudym betonem (w przypadku niewielkich przegłębień) lub podsypką piaszczystą zagęszczoną mechanicznie do wskaźnika zagęszczenia **minimum IS > 0,97**. Jako podsypki należy używać gruntów sypkich różnoziarnistych dobrze zagęszczalnych, formowanych warstwowo, z jednoczesnym zagęszczaniem mechanicznym, przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zabrania się używania jako zasypki gruntów spoistych, które są gruntami wysadzinowymi, uplastyczniającymi się i bardzo podatnymi na zmiany wilgotności na skutek opadów deszczu, trudnymi do zagęszczania.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych i fundamentowych należy koniecznie zapoznać się z wnioskami i zaleceniami zawartymi w dokumentacji badań podłoża gruntowego.

Na podstawie Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012r., Poz. 463) przyjęto:

rodzaj warunków gruntowych – proste

kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza

Poziom porównawczy $\pm 0.00 = 63.00\text{m n.p.m.}$

Uwaga:

- W przypadku pojawienia się gruntów o właściwościach innych niż założone w projekcie należy bezwzględnie powiadomić projektanta w celu ustalenia sposobu fundamentowania. Grunty nasypowe nie nadające się do bezpośredniego posadowienia należy usunąć i uzupełnić podsypką

żwirowo-piaskową o minimalnym wskaźniku zagęszczenia $I_s=0.97$ ($I_D=0.70$) lub chudym betonem;

- Ostatnie 10 cm wykopu wykonać ręcznie. W przypadku przegłębienia wykopu różnicę uzupełnić chudym betonem.
- Dno wykopu, stopień zagęszczenia gruntu rodzimego, stopień zagęszczenia podsypki piaszczystej - podlegają odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy
- Wszystkie roboty ziemne i fundamentowe należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa!
- Z uwagi na przyjęty poziom $\pm 0.00 = 63,00\text{m n.p.m.}$, który jest $\sim 1,0\text{m}$ powyżej istniejącego poziomu terenu konieczne będzie (po usunięciu nasypu niebudowlanego $0,3\text{m}$) nawiezienie i zagęszczenie podsypki żwirowo-piaszczystej o miąższości $\sim 0,5\text{m}$ pod obrysem projektowanego budynku biurowego

5.0 OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

5.1 FUNDAMENTY

- Płyta fundamentowa - zaprojektowano z betonu klasy C16/20 (B20) o wymiarach w rzucie podanych na rysunku i grubości 25cm z pogrubieniami po obwodzie do 75cm, zbrojona prętami ze stali A-IIIIN.
Poziom posadowienia $-1.03\text{m} = 61.97\text{m n.p.m.}$
Przejścia instalacji wykonać w osłonowych rurach stalowych zgodnie z projektami branżowymi.
Dokładny kształt i rodzaj zbrojenia zgodnie z rysunkami szczegółowymi.

Wszystkie prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa (odbiór techniczny podłoża potwierdzony wpisem do dziennika budowy).

Uwaga:

- Wszystkie fundamenty należy wykonać na podbudowie z chudego betonu klasy min. C8/10 (B10) gr.10 cm
- Minimalna otulina zbrojenia 5 cm
- Izolacje wodochronne: wg opisu branży architektonicznej
- W miejscach styków fundamentów ze styropianem należy stosować

środki nadające się do stosowania pod styropian (nie powodujące rozpuszczenia styropianu)

5.2 ŚCIANY

Ściany w technologii lekkiego szkieletu drewnianego z izolacją z wełny mineralnej wykończone płytami włóknowo – gipsowymi.

Zaprojektowano szkielet drewniany z następujących elementów:

- ściany zewnętrzne – belka dwuteowa SW 60/160mm
- ściany wewnętrzne – belka LVL R 39/120mm

W strefie wejściowej zastosowano podciąg 2x LVL R 75/300mm. Wewnątrz budynku zastosowano podciąg 2x LVL R 57/300mm.

Rozstaw elementów zgodnie z rysunkami szczegółowymi.

Wszystkie ściany szkieletowe ustawiane na płycie fundamentowej należy z nią połączyć poprzez kotwy do betonu lub złącza kotwiące zgodnie z detalami konstrukcyjnymi niniejszego projektu. Ściany szkieletowe łączyć ze sobą za pomocą odpowiednich wkrętów ciesielskich bądź złącz stalowych ocynkowanych.

5.3 STROP

Zaprojektowano w postaci belek dwuteowych SJ 90/300mm . Belki stropowe montowane są na ścianach szkieletowych. Rozstaw elementów zgodnie z rysunkami szczegółowymi.

5.4 KONSTRUKCJA DACHU

Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej jętkowej mocowanej do murłat drewnianych. Krokwie w postaci belek dwuteowych SJ 60/240mm.

Rozstaw elementów zgodnie z rysunkami szczegółowymi. Kąt nachylenia połaci dachu 40°.


UWAGA:

- Wszystkie elementy drewniane łączyć ze sobą za pomocą typowych łączników ocynkowanych i połączeń ciesielskich
- Wszystkie elementy drewniane należy izolować na styku ze ścianą lub elementami żelbetowymi 2xpapą lub folią PE


6.0 SCHEMATY STATYCZNE ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ

Wieżba dachowa

Schemat

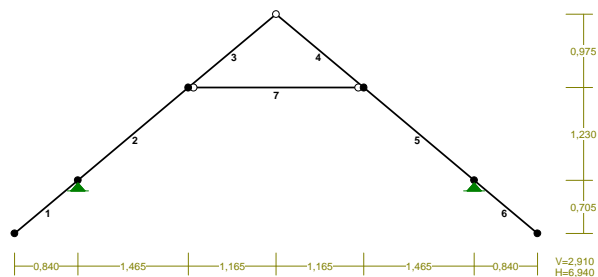

OBCIĄŻENIA:

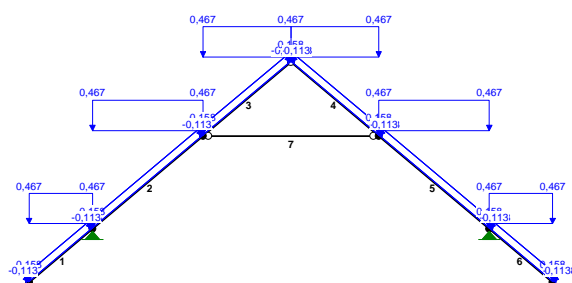

=====


W Y N I K I wg PN 82/B-02000

Teoria I-go rzędu

Kombinatoryka obciążeń

=====

MOMENTY-OBWIEDNIE:

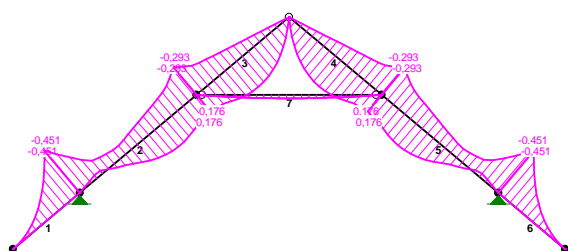

**7.0 ZAŁĄCZNIKI RYSUNKOWE DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI TAKIE
JAK RZUTY, PRZEKROJE, SCHEMATY ŚCIAN, ZESTAWIENIA ELEMENTÓW**

8.0 UWAGI OGÓLNE

- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I, wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia winny mieć obowiązujące atesty, świadectwa dopuszczenia w zakresie wymagań p.poż, sanitarno-higienicznych, bhp.
- W przypadku stwierdzenia występowania warunków odmiennych od założonych w dokumentacji należy powiadomić projektanta w celu podania aktualnego rozwiązania
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niejasności w niniejszej dokumentacji przed podjęciem jakichkolwiek działań należy skontaktować się z projektantem w celu wyjaśnienia danego zagadnienia
- Wszystkie roboty ziemne i fundamentowe należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa
- Przed przystąpieniem do robót fundamentowych należy zapoznać się z wnioskami i zaleceniami zawartymi w dokumentacji badań podłoża gruntowego
- Niniejszy projekt konstrukcyjny jest projektem indywidualnym – zastosowane w nim rozwiązania konstrukcyjne dotyczą tylko tego obiektu budowlanego i nie należy ich powielać w innym budynkach bez sprawdzenia ich poprawności
- Obliczenia znajdują się w archiwum jednostki projektowej
- Zaprojektowano pokrycie dachu w postaci blachy panelowej imitującej rąbek stojący – w przypadku zmiany rodzaju pokrycia na cięższe należy przeprojektować konstrukcję dachu
- Na poszczególnych rysunkach konstrukcyjnych znajdują się uwagi tekstowe, które tworzą jednolitą całość z rysunkiem i należy bezwzględnie się z nimi zapoznać przed rozpoczęciem prac budowlanych
- Zastosowane drewno nie może posiadać znamion sinizny, zgnilizny, konieczne należy usunąć z jego powierzchni resztki kory, nie powinno posiadać dużej ilości sęków, pęknięć i zwichrowań
- W strefie wejściowej zastosowano podciąg 2x LVL R 75/300

- Wewnątrz budynku zastosowano podciąg 2x LVL R 57/300
- Elementy konstrukcyjne należy łączyć ze sobą za pomocą systemowych złącz ciesielskich np. firmy Simpson Strong-Tie
- W miejscach połączeń drewnianych belek dwuteowych z innymi elementami należy wykonać wzmocnienie środka zgodnie z częścią rysunkową
- Płyty konstrukcyjne usztywniające takie jak np. OSB-3 lub inne powinny być montowane do konstrukcji ścian w taki sposób aby były łączone na 4 krawędziach, w miejscu poziomego łączenia należy zastosować element poziomy dodatkowy, tzw. wymian
- Przed zamówieniem asortymentu wykonawca zobowiązany jest sprawdzić poprawność zestawienia ze stanem na budowie

Technologia montażu konstrukcji drewnianej budynku:

- przygotowanie wszystkich elementów konstrukcyjnych, rozpakowanie pakietów, usunięcie opakowań, ewentualne przycięcie na wymiar;
- przygotowanie podwalin / oczepów ścian zewnętrznych
- wyznaczenie położenia słupków ściennych ścian zewnętrznych na podwalinach / oczepach
- połączenie słupków z podwalinami / oczepami
- montaż płyty usztywniającej
- ustawienie ścian w pionie, połączenie ścian ze sobą, stabilizacja ścian i montaż górnego oczepu
- przygotowanie ścian wewnętrznych (analogicznie jak ścian zewnętrznych j/w)
- połączenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych
- wyznaczenie lokalizacji belek stropowych na oczepach
- montaż belek stropowych
- montaż płyty usztywniającej
- wyznaczenie lokalizacji i montaż elementów drewnianych dachowych
- wyznaczenie położenia słupków ścian szczytowych i ich montaż
- montaż oczepu górnego ścian szczytowych i połączenie z konstrukcją dachu
- W przypadku jakichkolwiek pytań lub niejasności należy kontaktować się z projektantem:

Aleksander Witkowski,

aw@archi-graf.com.pl,

B.O.A. Archi-Graf Sp. z o.o.,

67 213-70-75

Opracował:

mgr inż. Aleksander Witkowski