


Oznaczenie obwodu				SSWIN	2	3	4	W	G1	G2	G3	G4	G5	G6	GK1	GK2	GK3	GK4	O	OZ
Opis	zasilanie obwodu wyzwalacza wyłącznika głównego			wypust 230V zasilanie centralki SSWIN	wypust 400V podgrzewacz wody łazienka	wypust 400V podgrzewacz wody kuchnia	wypusty 230V maty grzejne	wypust 230V wentylacja	gniazda 230V grzejniki pom. 02, 04, 06	gniazdo 230V grzejnik pom. 03	gniazda 230V ogólne pom. 01, 04-06	gniazda 230V ogólne pom. 02	gniazda 230V ogólne pom. 03	rezerva	gniazda 230V DATA pom. 04, 06	gniazda 230V DATA pom. 03	gniazda 230V DATA pom. 03	wypust 230V zasilanie szafy PD	oświetlenie	oświetlenie zewnętrzne
Moc				0,2 kW	6 kW	6 kW	1,2 kW	2 kW	2,1 kW	2 kW	1 kW	2 kW	1 kW		1 kW	1 kW	1 kW	1 kW	0,5 kW	0,2 kW
Przekrój przewodu	2x1,5			3x1,5	5x2,5	5x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5	3x1,5
Typ kabla	HDGs			YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY		YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY

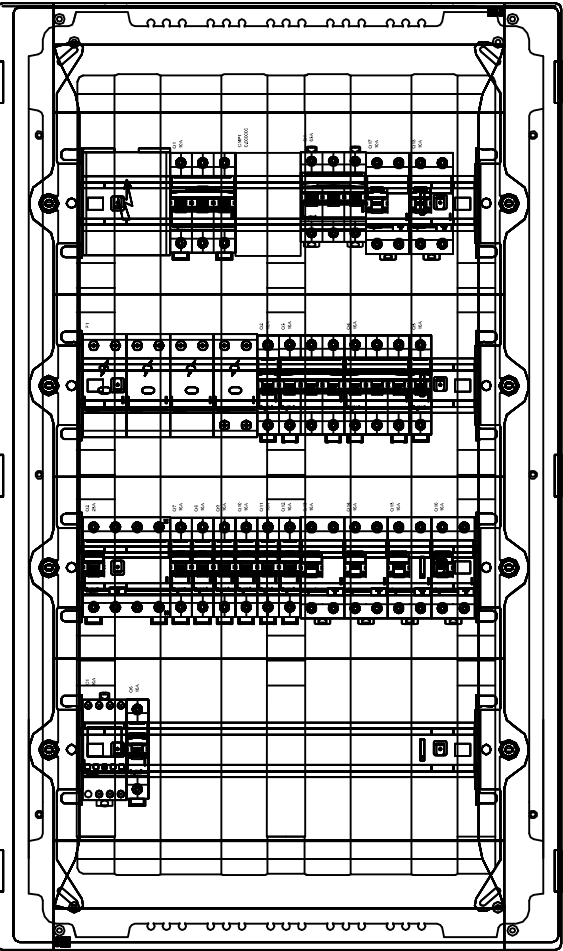

jednostka projektowa

ARCHI-GRAF

JANUSZ KICIAŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PILA UL. KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 : 3512757

rewizja: modyfikacje: projektant: data: podpis:

inwestor:

NADLEŚNICTWO STRZELCE KRAJEŃSKIE
ul. Gorzowska 17, 66-500 Strzelce Krajeńskie

nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDYNEK BIUROWY - KANCELARIA LEŚNICTWA
66-500 Wilanów, dz. nr 259/16, jednostka ewidencyjna
Strzelce Krajeńskie 080604_5, obręb ewidencyjny Wielisławice 0010

projektował:

mgr inż. Wiesław Kolassa
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności elektrycznej
Nr upr. KUP/0143/PDCE/11

sprowadził:

mgr inż. Marek Jerzyński
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności elektrycznej
Nr upr. KUP/0142/PDCE/11

opracował:

tytuł rysunku:Rozdzielnica TE

nr rys.: PB-E-950-18-08 branża: ELEKTRYCZNA

etap projektowania: data oprac.: skala:

projekt budowlano-wyk. listopad 2018 —