



OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
SZYBKIE ŚNĄCZANNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
W UKŁADZIE SIEDZIOWYM TN-C-S

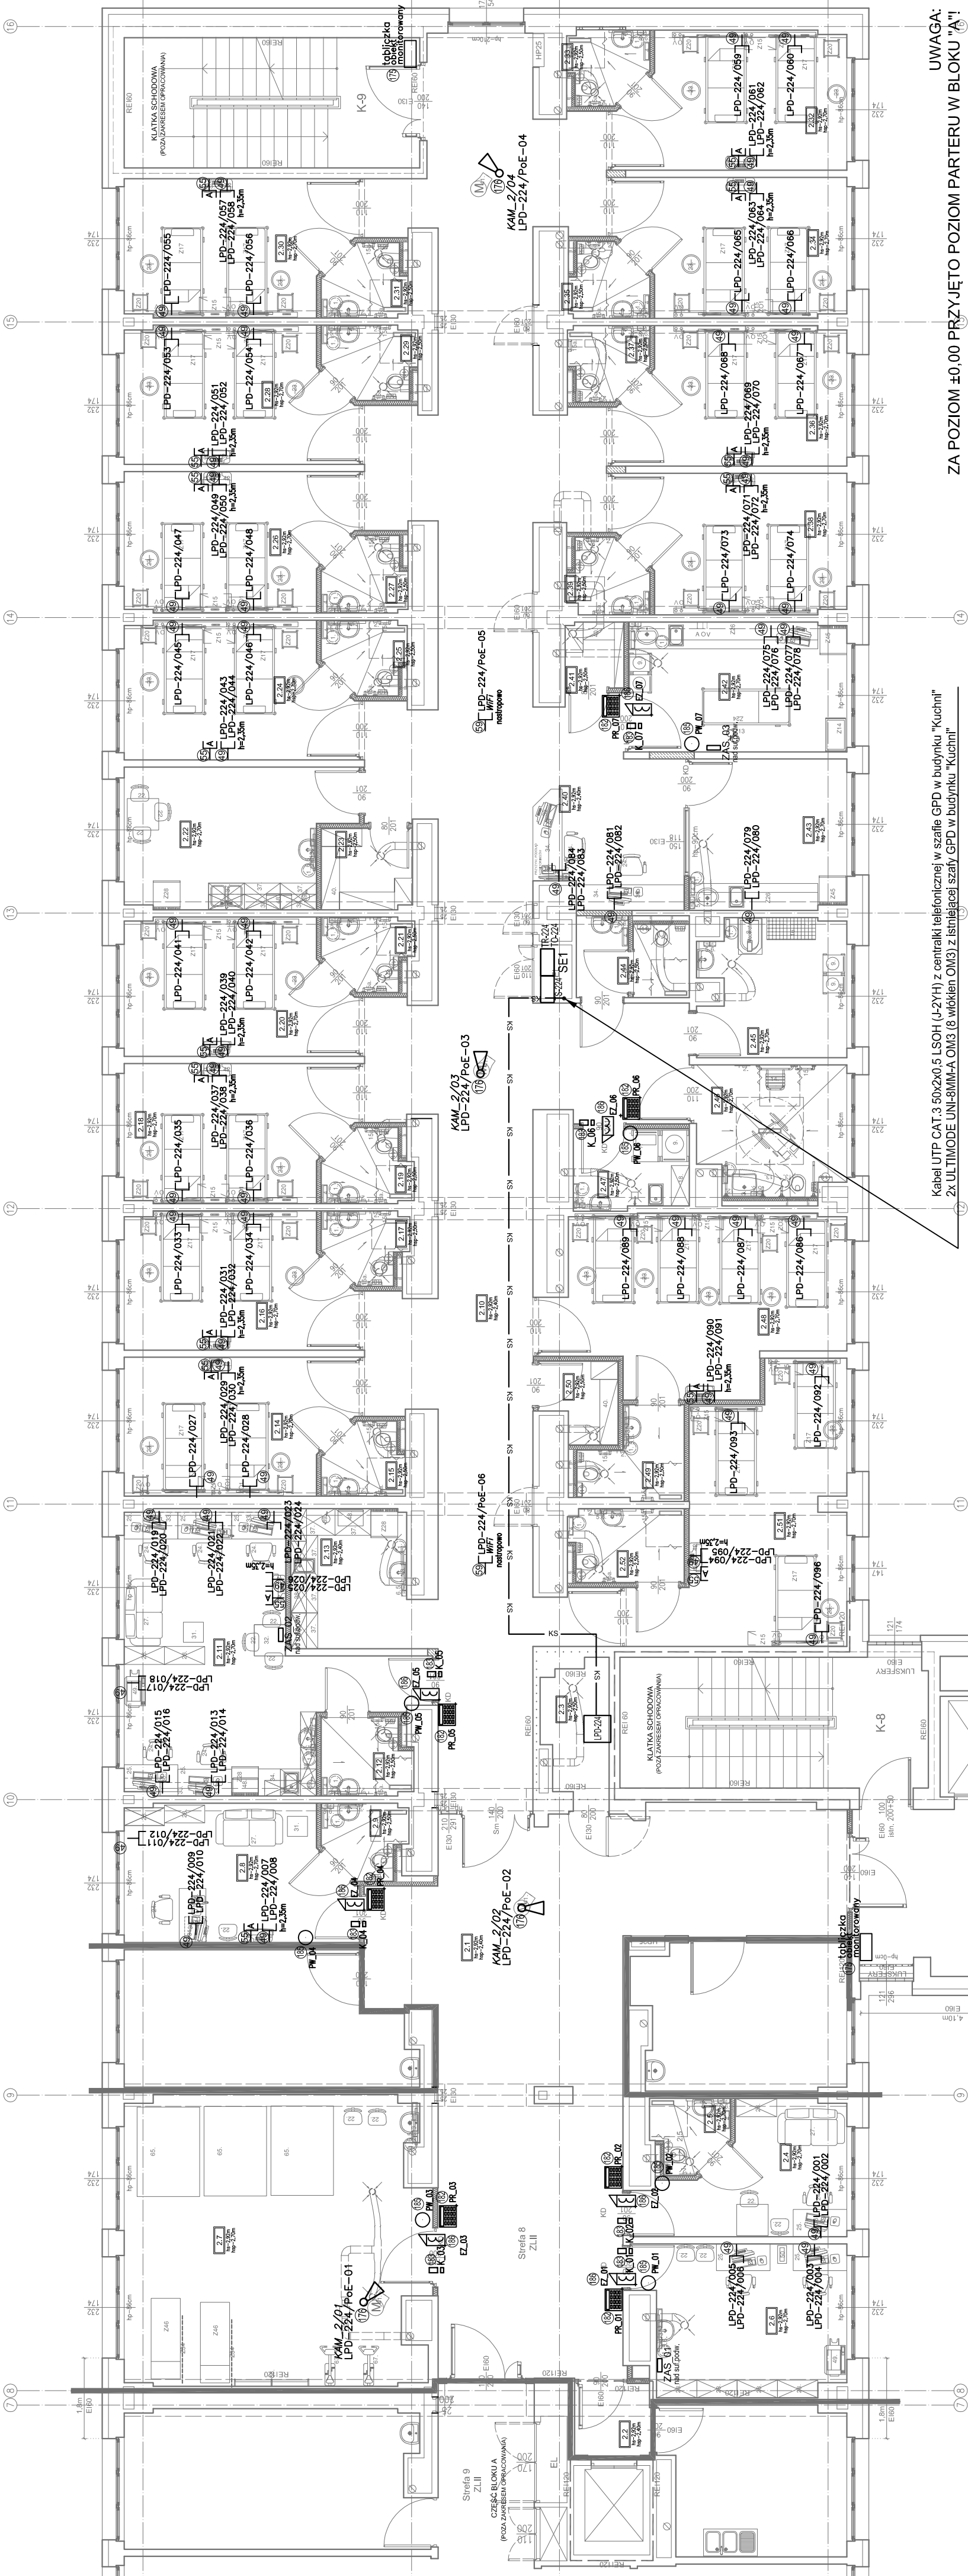

UWAGA:  
ZA POZIOM ±0.00 PRZYJĘTO POZIOM PARTERU W BLOKU "A"!

ODDZIAŁ REUMATOLOGII - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 2 PIĘTRA (POZIOM+2)			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)
2.06	Pokój chorych 2-osobowy	15,12	2,84
2.07	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	4,58	2,84
2.08	Pokój chorych 2-osobowy	14,88	2,84
2.09	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	3,09	2,84
2.10	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	14,90	2,84
2.11	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	2,75	2,84
2.12	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	14,97	2,84
2.13	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	2,65	2,84
2.14	Pokój chorych 2-osobowy	15,06	2,84
2.15	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	15,02	2,84
2.16	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	15,02	2,84
2.17	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	15,09	2,84
2.18	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	2,65	2,84
2.19	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	10,75	2,84
2.20	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	10,75	2,84
2.21	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	10,75	2,84
2.22	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	10,75	2,84
2.23	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	10,75	2,84
2.24	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	10,75	2,84
2.25	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	10,75	2,84
2.26	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	10,75	2,84

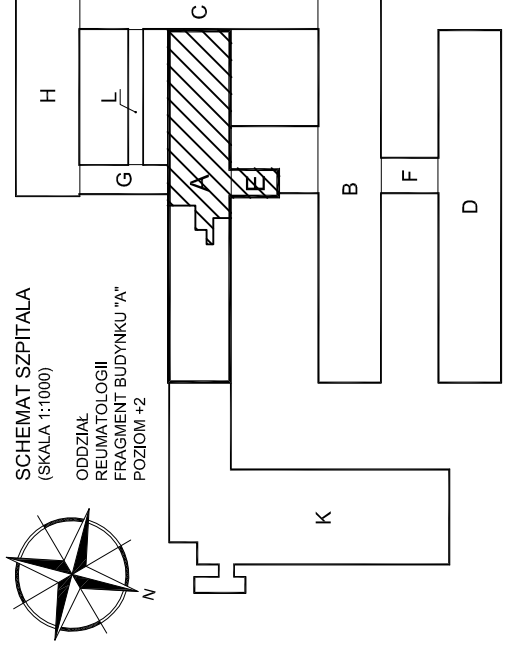

SYMBOLE ELEMENTÓW INSTALACJI	
	rozdzielnica, szafa Rack, tablica rozdzielcza
	gniazdo logiczne podwójne 2xRJ45
	Kamera systemu monitoringu – wewnętrzna
	Kamera systemu monitoringu – zewnętrzna
	Kontroler systemu KD z wbudowanym czytnikiem klawiatur
	Czujnik magnetyczny – kontaktron
	Przycisk wyjścia
	Elektrozaczep
	Zasilacz systemu KD, w obudowie z akumulatorem
	Panel zewnętrzny wideodomofonu
	Stacja odbiorcza wideodomofonu instalowana na biurku

WAW		Przebudowa ośreumatologii		Nazwisko		Data		Nr uprawnień		Podpis		Opis		Nr rys.	
BUREAU PROJEKTOWANIA I REALIZACJI		16-400 Suwalki, ul. Szpitalna 60		Inż. T. Pobodziński		26.06.2017		182/Gd/99		1:100		Projekt wykonawczy		E2-004	
UL. CYGANKA 7, 87-800 WŁOCŁAWEK		Szpital Województwa, ul. Lwowska Rydzka w Suwałkach		J. Jarczyński		26.06.2017		63/Gd/2002		-		Plan instalacji elektrycznych		E2-004	
		ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki		mgr inż. A. Gwizdała								Poziom +2			