






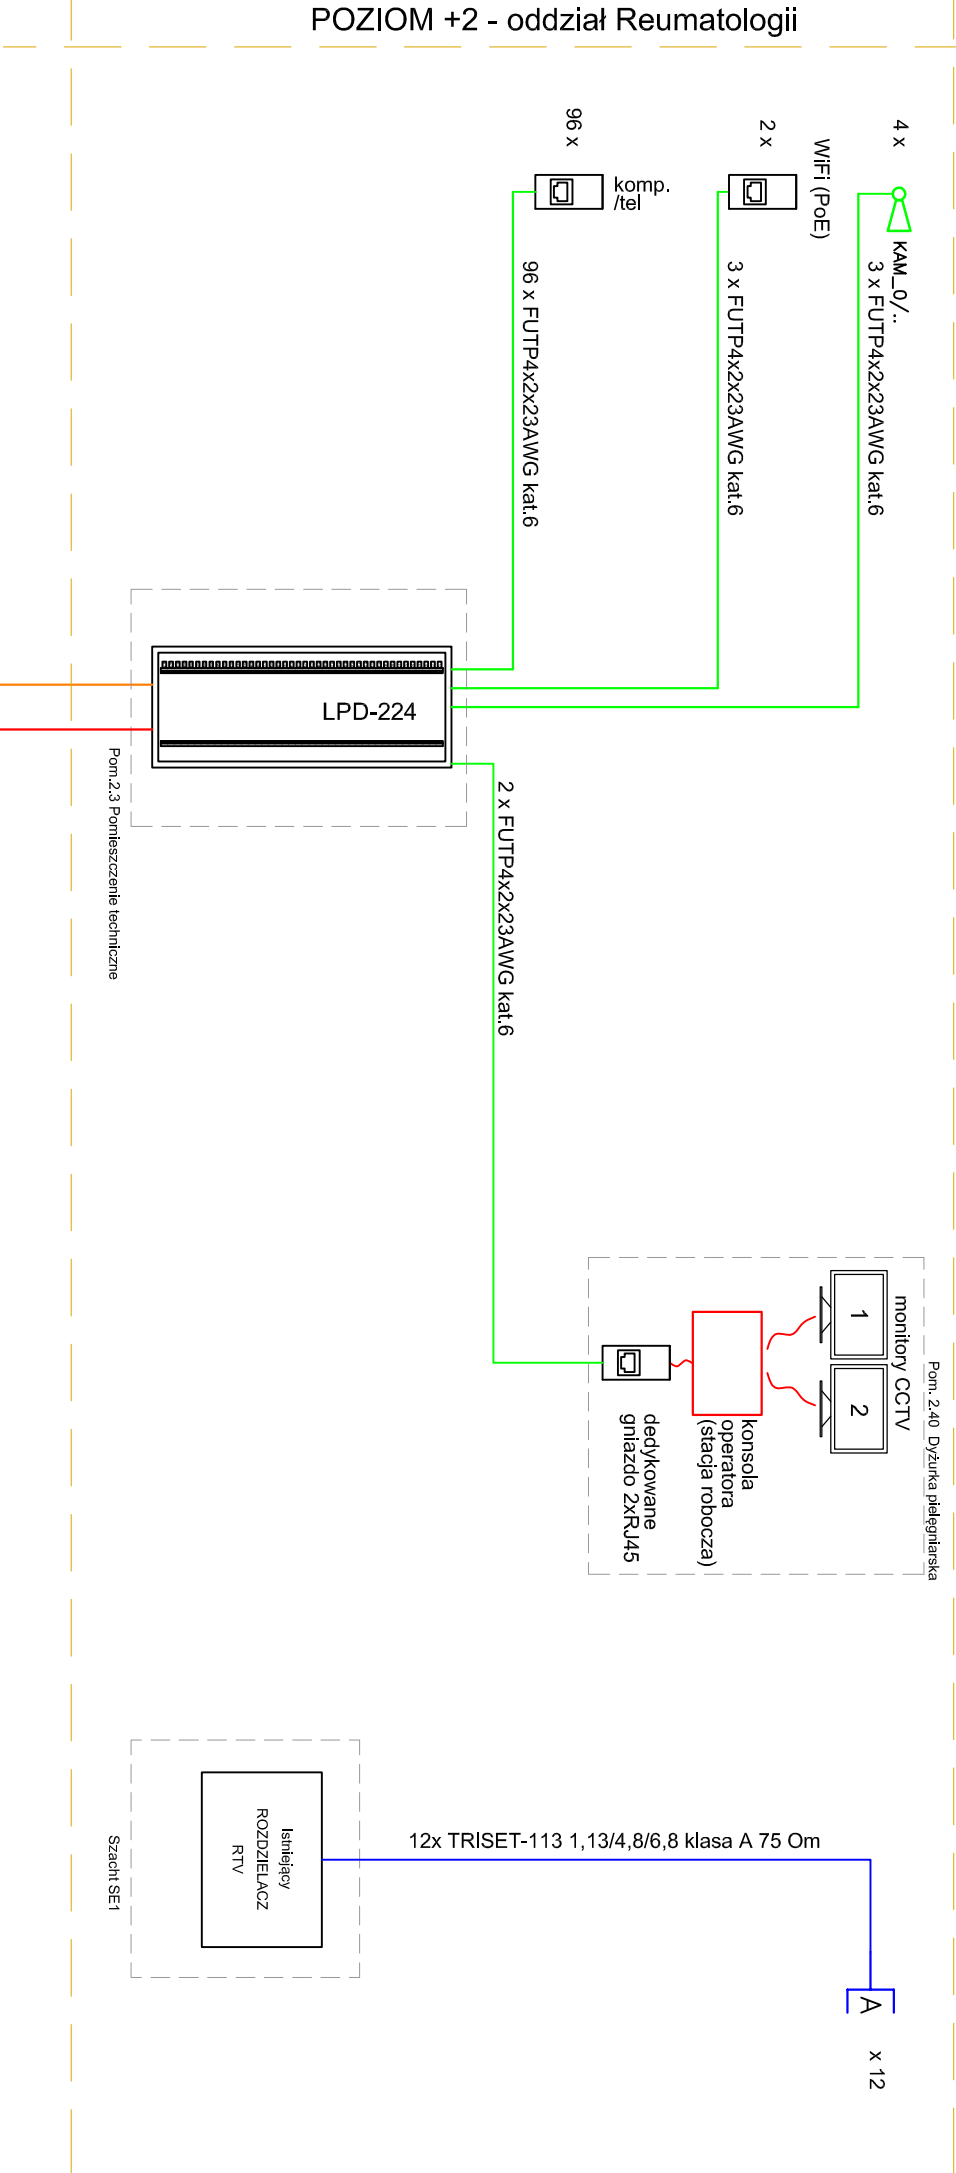


Legenda:

-  Gniazdo antenowe
-  Gniazdo RJ45 instalacji strukturalnej
-  Kamera IP systemu CCTV, zasilana PoE
-  Kamera IP zewnętrzna systemu CCTV, zasilana PoE,
-  światłowód wielomodowy uniwersalny ULTIMODE UNI-8MM-A OM3 (8 włókien OM3)
-  kabel FUTP4x2x23AWG kat.6
-  Przewód koncentryczny TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om
- wszystkie instalacje zewnętrzne oraz prowadzone światłowodami układać w rurach osłonowych na całej długości



2xULTIMODE UNI-8MM-A OM3 (8 włókien OM3) z istniejącej szafy GPD w budynku "Kuchni"

YTKSY 50x2x0.5 z centraliki telefonicznej w szafie GPD w budynku "Kuchni"

- Uwaga:
- W zakres opracowania wchodzi:
- montaż nowych instalacji: szaf LPD, gniazd i połączeń kablowych między nimi,
  - wykonanie połączeń światłowodowych między proj. szafą LPD-224 a istn. GPD,
  - ułożenie okablowania wieloparowego pomiędzy centraliką telefoniczną w istniejącej szafie GPD, a projektowaną szafą LPD-224,
  - zmodyfikowanie istn. szafy GPD o osprzęt niezbędny do połączenia z szafą LPD-224,
  - ułożenie okablowania instalacji RTV od projektowanych gniazd antenowych w pokojach łóżkowych do istniejącej szafki rozdzielczej RTV zainstalowanej w szachcie SE1.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
SZYBKIE, SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S

<b>WAW</b> BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWIEK	Obiekt	Przebudowa o/Reumatologii 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60	FUNKCJA	NAZWIŚKO	DATA	NR UPRAWNIENI	PODPIS	Podziałka	Opracowanie	Projekt wykonawczy	Nr proj.
	Inwestor	Szpital Wojewódzki Im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki	Projektował	Inż. T. Pobocki	26.06.2017	182/Gd/99		-		Instalacji elektrycznych	
			Opracował	J. Jarończak	26.06.2017			Format	Tytuł rys.	Schemat blokowy	Nr rys.
			Sprawdził	mgr inż. A. Gwizdała	26.06.2017	63/Gd/2002		-		Instalacji okablowania IT i RTV	E1-003