



Rozdzielnica T-1/3

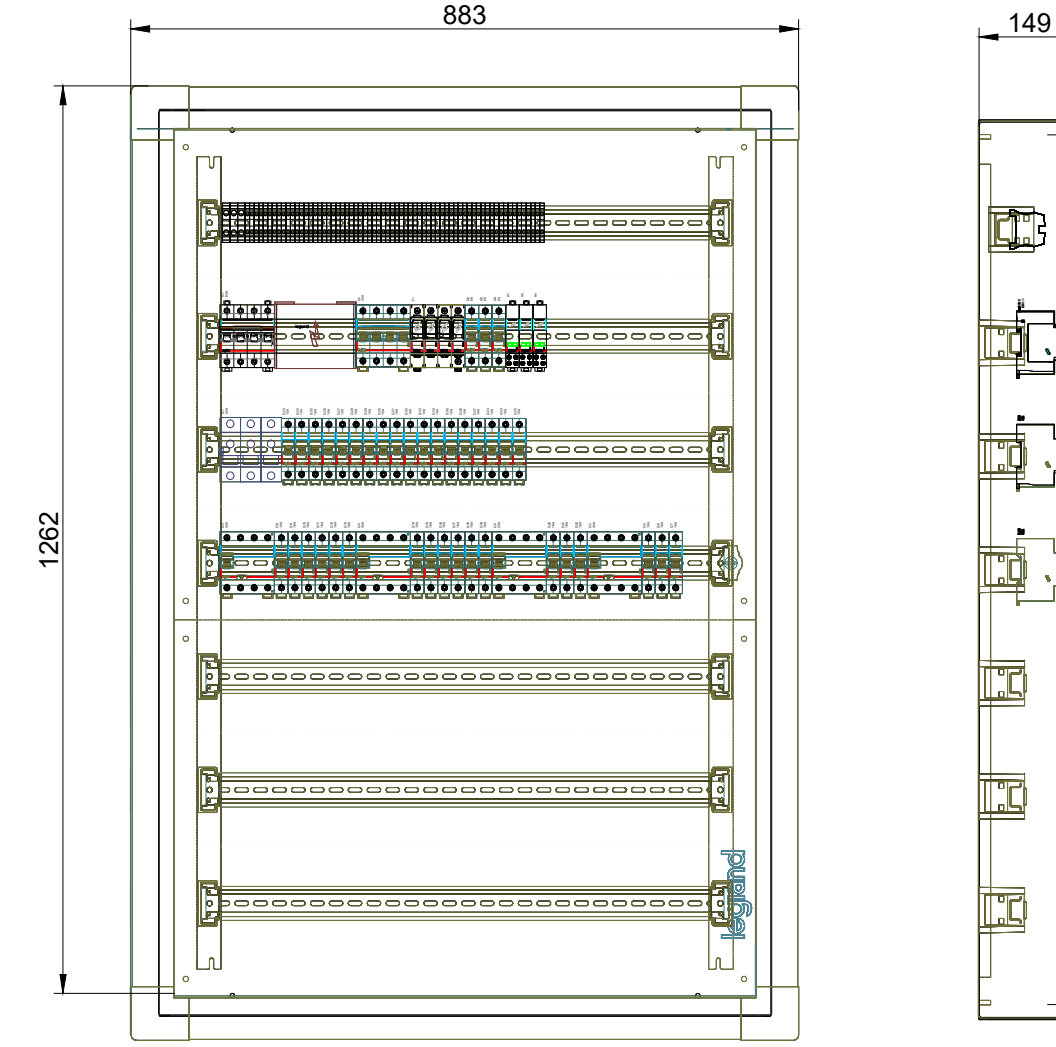

- UWAGI:**
1. Rozdzielnicę wykonać jako natynkową, zamykaną na klucz, o stopniu ochrony min. IP30.
 2. Kabel zasilający wprowadzić góra, wyprowadzenia kabli górą.
 3. W rozdzielniczy zostawić min. 30% rezerwy miejsca.
 4. W przypadku zmiany parametrów zasilanych urządzeń może zajść konieczność zmiany wartości zabezpieczenia oraz przekroju kabla zasilającego.

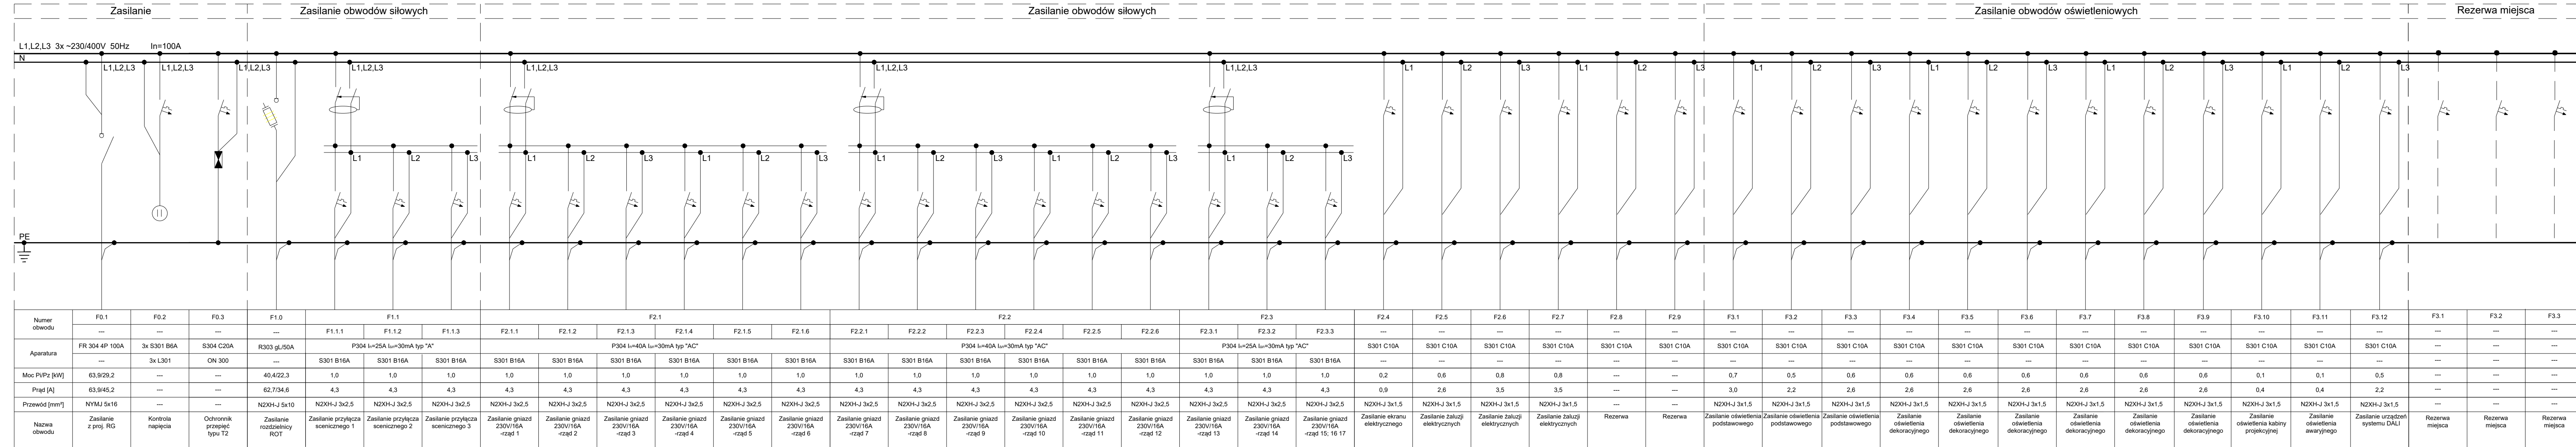