


# TOZ2

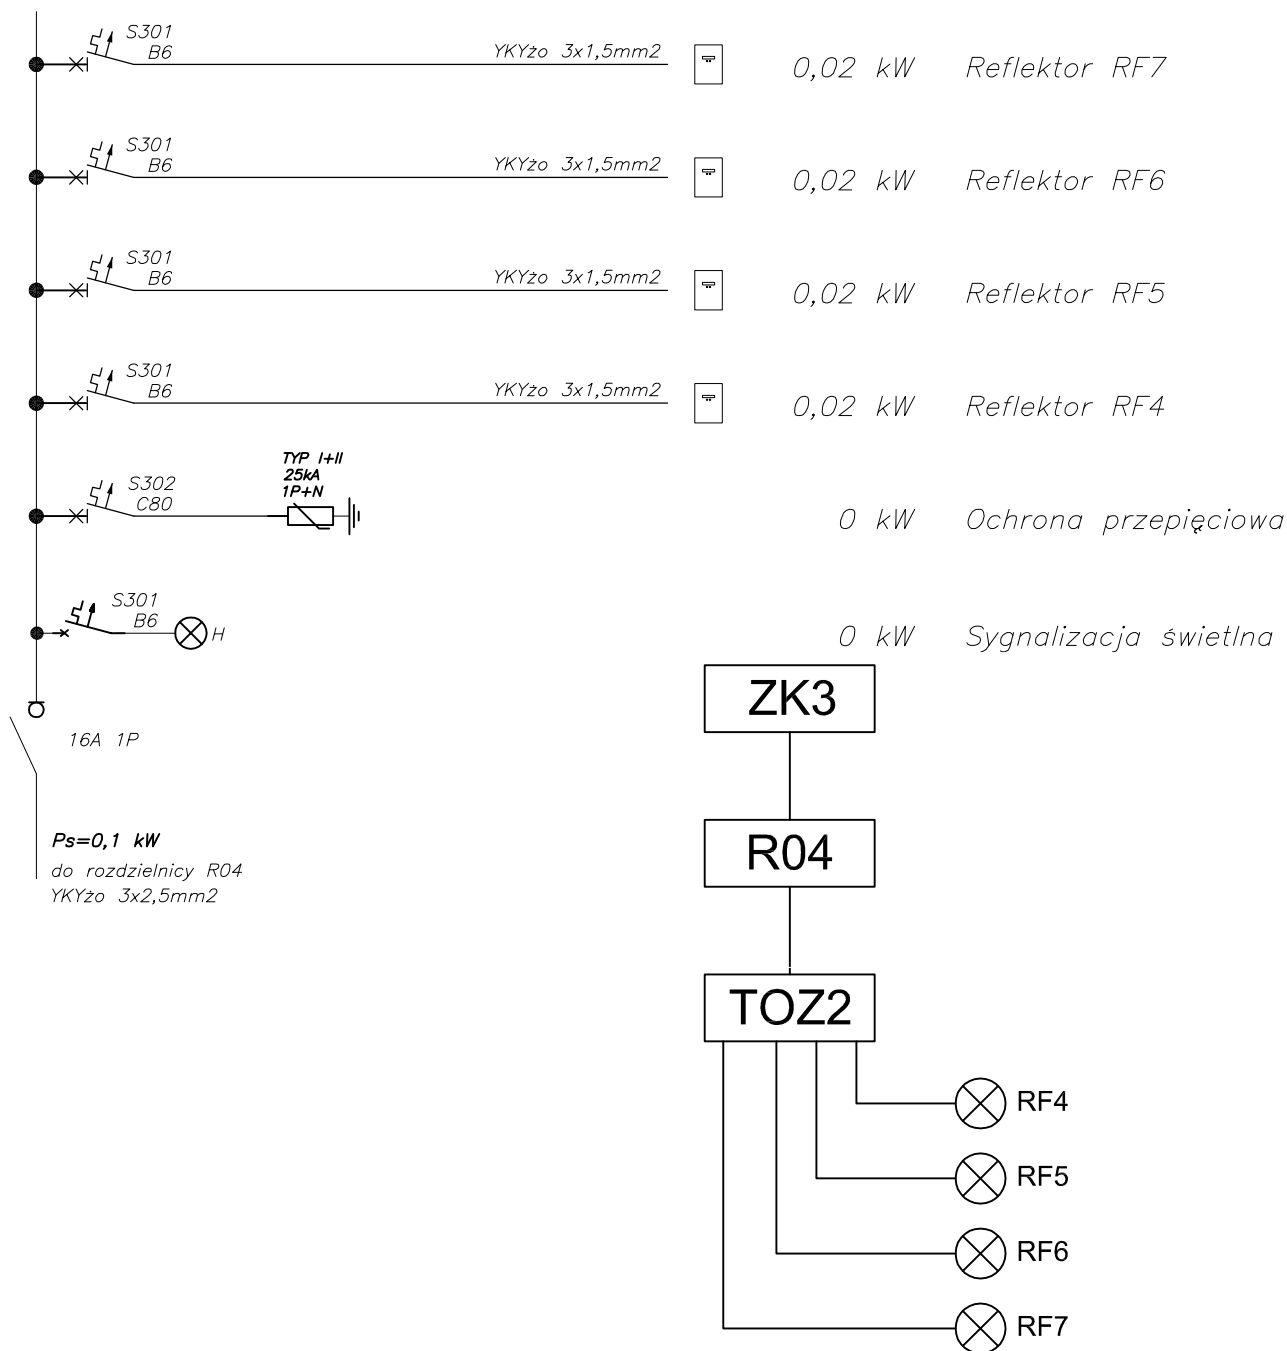

## Uwagi:

Rysunki należy czytać włącznie ze wszystkimi projektami branżowymi, opisami i specyfikacjami techn.

Temat	Dostosowanie wejścia głównego w budynku przy ul. Świdzińskiego 4 do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej – platforma zewnętrzna wraz z zadaszeniem.		
Adres	ul. Świdzińskiego 4 33–380 Krynica–Zdrój		
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY		
Nazwa rys.	SCHEMAT ELEKTRYCZNY TOZ2		
Inwestor	20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo–Rehabilitacyjny SP ZOZ w Krynicy –Zdroju		
Projektował	mgr inż. Wojciech Żelazny upr. nr MAP/0075/PBE/16		
Skala	— — —	Data	11.2018
		Numer rys.	IE—07