


klapa oddymiająca Mercor mcr Prolight Plus C110 (wys. 50 cm),
wypełnienie PIR; siłownik elektryczny 24V; SL 550; 2,6 A

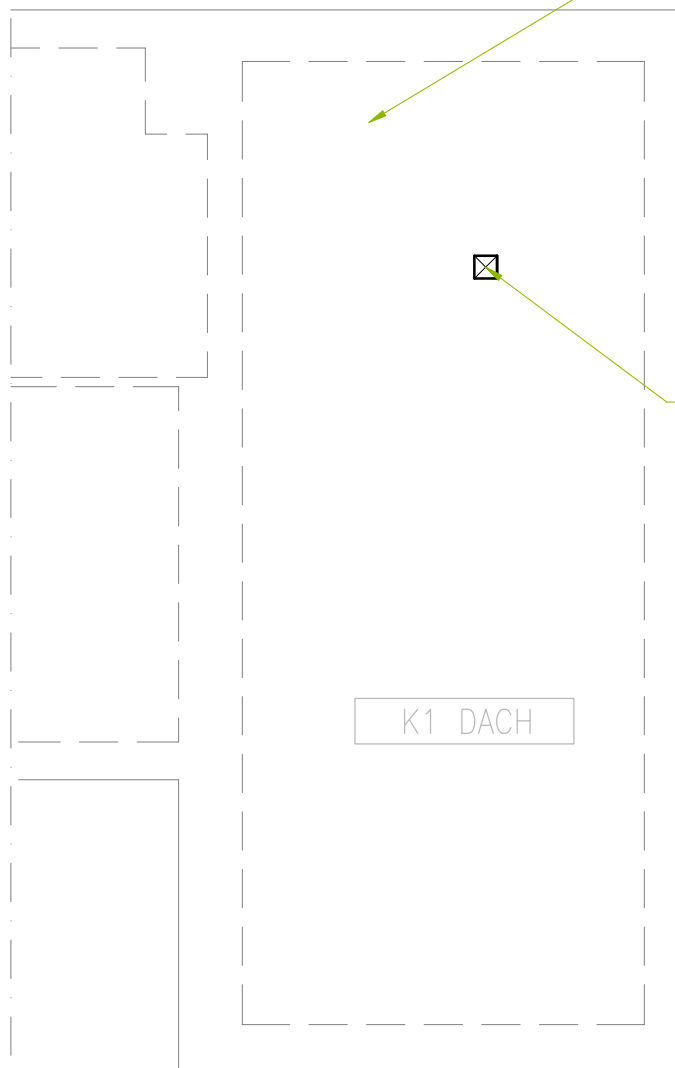

czujnik wiatr deszcz
WM1-RS1 Mercor

INWESTOR	SZOZ Nad Matką i Dzieckiem–Poznań SPZOZ, 61–825 Poznań, ul.Krysiewicza 7/8		
OBIEKT	SZOZ Nad Matką i Dzieckiem–Poznań SPZOZ, 61–825 Poznań, ul.Krysiewicza 7/8		
NAZWA PROJEKTU	Projekt budowlany oddymiania klatek schodowych K1 i K2 w budynku B		
NAZWA RYSUNKU	Rzut dach K1 instalacja oddymiania		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.Jerzy Surmacewicz nr 101/88/PW		
SPRAWDZIŁ			
SKALA	1:50	DATA: 10.12.2018	RYS. NR 10–05