

PJS Comfort
Przemysław Jarzyniewski
62-002 Suchy Las
Podgórną 16
pjscomfort.pl
biuro@pjscomfort.pl

UMOWA NR	
----------	--

SZOZ Nad Matką i Dzieckiem—Poznań
SPZOZ, 61-825 Poznań, ul.Krysiewicza 7/8

SZOZ Nad Matką i Dzieckiem-Poznań
SPZOZ, 61-825 Poznań, ul.Krysiewicza 7/8
Oddymianie klatek schodowych K1 i K2 w budynku B

Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań

KALA:	1:100
-------	-------



mgr inż. Adam Samson
UPR. PROJ. NR WKP/0197/PWOE/13

mgr inż. Piotr Wojciechowski

mgr inż. Łukasz Matuszewski
UPR. PROJ. NR WKP/0175/PWOE/12

12.2018r.

ROZPOWSZECHNIANIE I REPRODUKUCJA TEGO DOKUMENTU, I WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z UMOWĄ I PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SĄ ZASTRZEŻONE.

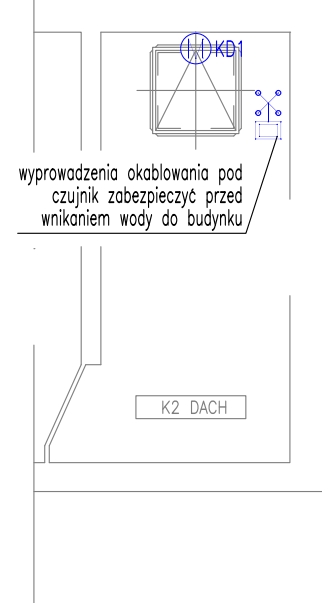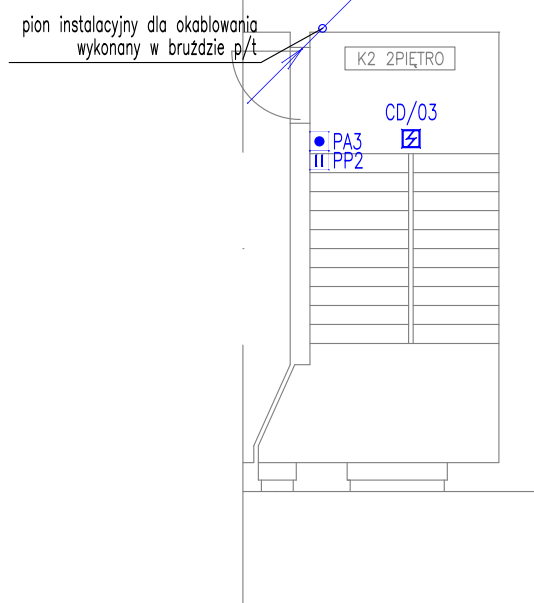

1. Przewody niskonapięciowe instalacji prowadzić projektowanymi trasami teletechnicznymi. Zachować odległość od tras energetycznych 20cm. Instalacje wykonać w całości p/t. Elementy i oprzewodowanie instalacji, które muszą działać w warunkach pożaru wykonywać z zastosowaniem wymaganych atestowanych przewodów PH i zamocowań systemowych E (czas podtrzymania funkcji taki jak sterowane urządzenia pożarowe).
2. Do podłączenia urządzeń systemów słaboprądowych stosować przewody zgodnie ze schematami ideowymi.
3. Nie dopuszcza się stosowania puszek łączeniowych do wykonywania instalacji systemów bezpieczeństwa. Wszystkie łączenia mogą się odbywać tylko na zaciskach urządzeń.
4. Należy zapewnić odpowiedni zapas kabla (około 1m) przy elemencie docelowym.
5. Ekran na trasie linii dozorowych nie może być łączony z żadną uziemną metalową konstrukcją. Należy go łączyć z uziemieniem centraliki tylko z jednego końca (początek lub koniec ekranu).
6. Podłączenie i uruchomienie urządzeń wykonać wg. DTR producenta i uwag instalacyjnych zawartych w części opisowej.