



SCHEMAT STUDNI OSADNIKOWEJ Ø425 Z OSADNIKIEM 60 L Z WPUSTEM DESZCZOWYM KLASY D400 Z ZAWIASEM I WIADERKIEM OSADNIKOWYM

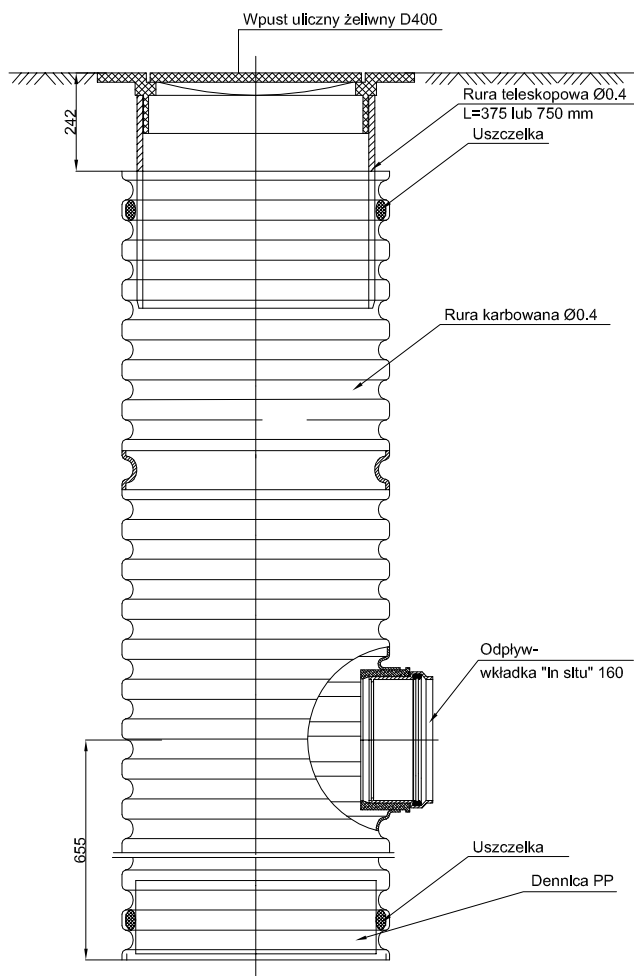

Lp.	Nr studni	N 1 [m n.p.m.]	N 2 [m n.p.m.]	H [m]	DN [mm]
1	Wp1	61.44	60.28	1.16	160
2	Wp2	61.46	60.34	1.12	160
3	Wp3	61.39	60.16	1.23	160
4	Wp4	61.35	60.04	1.31	160
5	Wp5	61.00	60.27	0.73	160
6	Wp6	61.00	60.27	0.73	160
7	Wp7	60.94	60.14	0.80	160
8	Wp8	60.65	60.12	0.53	160
9	Wp9	60.73	60.06	0.67	160
10	Wp10	60.95	60.28	0.67	160
11	Wp11	61.29	60.36	0.93	160

4.	Opracował	mgr inż. Marcin Mierzejewski	-	-	
3.	Opracował	mgr inż. Krzysztof Kopiec	-	-	
2.	Sprawdził	mgr inż. Andrzej Biernacki	spec. instalacyjno - inżynierska sieć i instalacji sanitarnych w zakresie pełnym	upr. 39/85/Gw	
1.	Projektował	mgr inż. Paweł Królikowski	spec. instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, ciepłotne, wentylacyjne i gazowe w zakresie pełnym	upr. LUKG/0008/PWOS/05	



Inwestor	Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Myślibórz ul. Dworcowa 2, 74-300 Myślibórz				
Biuro projektowe	Autorska Pracownia Projektowa FORMAT Waldemar Kłosowski 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Teatralna 25c				
Nazwa i adres obiektu	Zagospodarowanie terenu przy budynkach Nadleśnictwa Myślibórz Myślibórz ul. Dworcowa 2				
Tytuł rysunku	Schemat studni osadnikowej Ø400				
Skala	Schemat	Data	30.11.2017	Nr rys.	S-08