

# SYSTEM BMS

## ROZDZIELNICA RW3B

### DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

# DANE TECHNICZNE SZAFY

NR RYSUNKU: PAS-120-PW-IE-SCH-2

LOKALIZACJA:

# OBŚLUGIWANE URZĄDZENIA

CENTRALA NW3B

**MOC ZAINSTALOWANA:** 11 kW  
**NAPIĘCIE ZASILANIA** 400 V AC

MIEJSCE ZASILANIA:	UJĘTY W PROJEKCIE ELEKTRYCZNYM
KABEL ZASILAJĄCY	TN-S
UKŁAD ZASILANIA:	SZYBKE WYŁĄCZENIE
SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEN	IP54
STOPIEŃ OCHRONY URZĄDZEŃ	

SYSTEM:	WAGO
MAGISTRALA:	BACnet

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Spis treści																			
Szafa sterownicza		Grupa stron		Strona		Opis stron		Dodatkowe pole strony		Data									
RW3B		ST		1		STRONA TYTUŁOWA				2017-04-05									
		SPTR		1		SPIS TREŚCI				2017-04-15									
		SPTR		2		SPIS TREŚCI				2017-04-15									
		SCH		1		ZASILANIE				2017-04-06									
		SCH		2		ZASILANIE STEROWANIA				2017-04-06									
		SCH		3		SYGNAŁ Z CENTRALI P.POŻ				2017-04-05									
		SCH		4		STEROWNIK				2017-04-15									
		SCH		5		WENTYLATOR NAWIEWU NW3B				2017-04-06									
		SCH		6		WENTYLATOR WYWIEWU NW3B				2017-04-06									
		SCH		7		WYMIENNIK OBROTOWY NW3B				2017-04-06									
		SCH		8		POMPA NAGRZEWNICZY NW3B				2017-04-06									
		SCH		9		AGREGAT CHŁODNICZY NW3B				2017-04-06									
		SCH		10		WEJŚCIA CYFROWE				2017-04-06									
		SCH		11		WEJŚCIA CYFROWE				2017-04-06									
		SCH		12		WYJŚCIA CYFROWE				2017-04-06									
		SCH		13		WEJŚCIA ANALOGOWE				2017-04-05									
		SCH		14		WEJŚCIA ANALOGOWE				2017-04-06									
		SCH		15		WEJŚCIA ANALOGOWE				2017-04-06									
		SCH		16		WYJŚCIA ANALOGOWE				2017-04-06									
		SCH		17		WYJŚCIA ANALOGOWE				2017-04-05									
		EL		1		WIDOK WNIĘTRZA				2017-04-15									
		EL		2		WIDOK ELEWACJI				2017-04-15									
		ZEST		1		ZESTAWIENIE APARATURY				2017-04-15									
		ZEST		2		ZESTAWIENIE APARATURY				2017-04-15									
		ZEST		3		ZBIORCZE ZESTAWIENIE APARATURY				2017-04-15									
		ZEST		4		ZBIORCZE ZESTAWIENIE APARATURY				2017-04-15									

Investycja:  
"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNIĘTRZ PALACU KRASIŃSKICH  
(PALAC RZECZYPOSPOLITEJ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W  
WARSZAWIE"

Adres inwest.:  
Plac Krasińskich 3/5, 00-207 Warszawa

Investor:  
Biblioteka Narodowa w Warszawie  
al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Projektant:  
**PAS PROJEKT**  
PAS PROJEKT SP. Z O.O.  
05-830 Nadarzyn  
TEL. (022) 739-90-25, FAX (022) 739-79-06  
www.pasprojekt.com

Strona:  
SPTR  
1

Strona:  
PAS-120-PW-IE-SCH-2  
29

Stadium:  
PW


Nazwa rysunku:  
SPIS TREŚCI

REWIZJA:  
0

DATA:  
03.2017

Spis treści

Szafa sterownicza	Grupa stron	Strona	Opis stron	Dodatkowe pole strony	Data
RW3B	ZEST	5	LISTA APARATURY OBIEKTOWEJ		2017-04-15
	ZEST	6	LISTA KABLOWA		2017-04-15
	ZEST	7	LISTA KABLOWA		2017-04-15

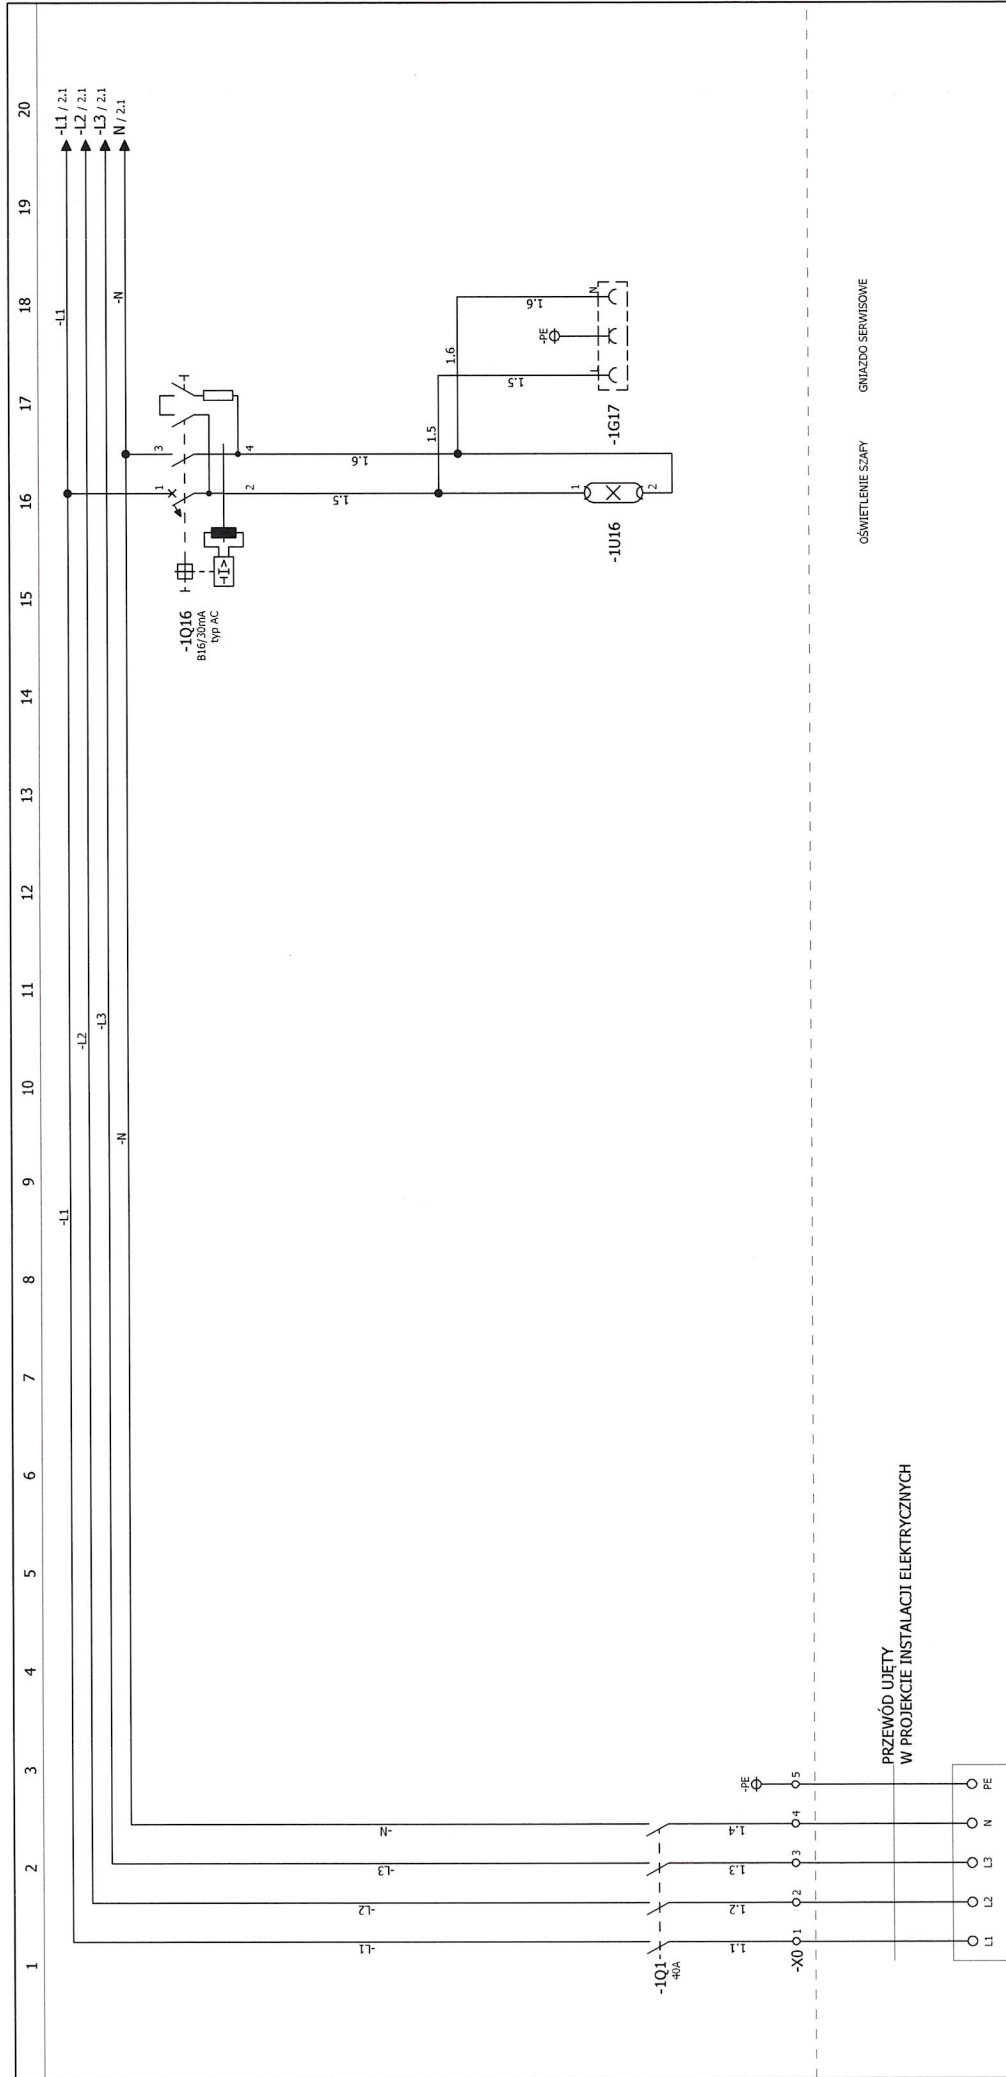

PRZEWÓD WIĘTY  
W PROJEKCIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH


OSWIETLIENIE SZARY GŁAZDO SERWISOWE

+SPTR/2


Inwestor: "PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PALACU KRASIŃSKICH (PALAC RZECZYPOSPOLITEJ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"	Projektant: <b>PAS PROJEKT</b> PAS PROJEKT SP. Z O.O. 05-830 Nadarzyn TEL. (022) 739-90-55 FAX (022) 739-79-06 www.pasprojekt.com	ZESPÓŁ AUTORSKI mgr inż. Krzysztof Gantcki mgr inż. Marcin Grzywańczak mgr inż. Piotr Andrzej	Nr Upr.: WA-43/01 SWK/0130/POOE/07	Podpis: 	Stadium: PW ZASILANIE	Revizja: 0 NR RYSUNKU: PAS-120-PW-IE-SCH-2	Data: 03.2017	Strona: SCH 1 29

405



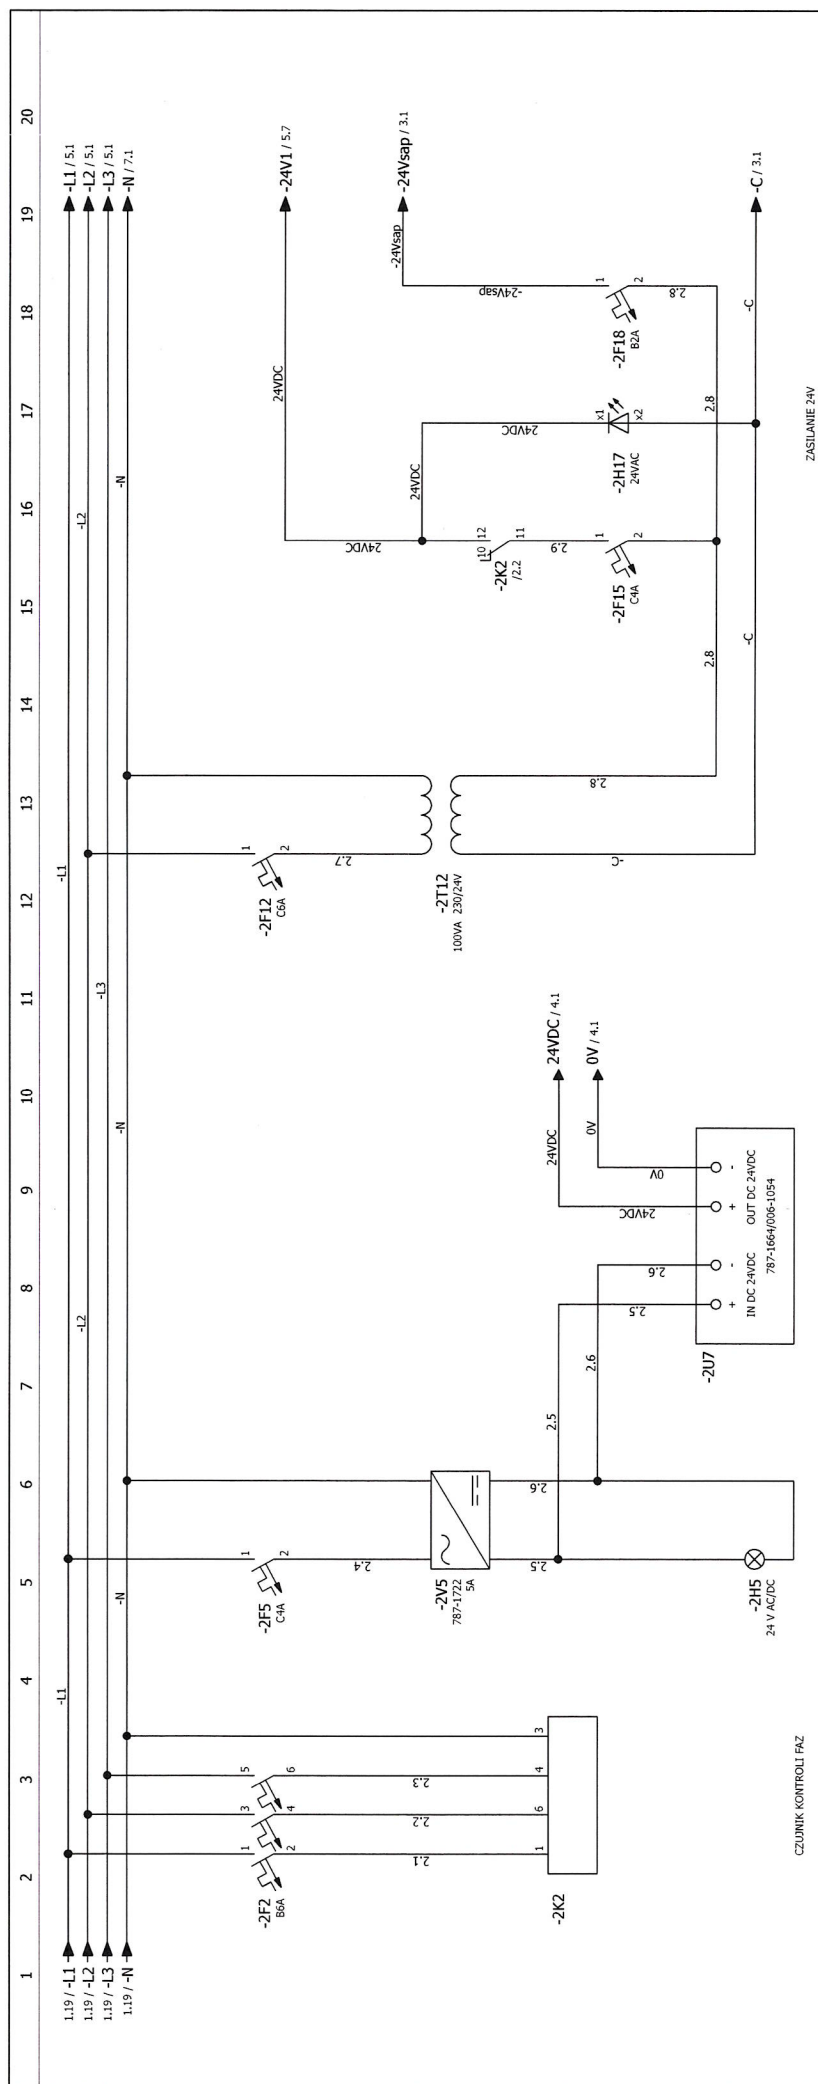


12 - 11 / 2.15  
10

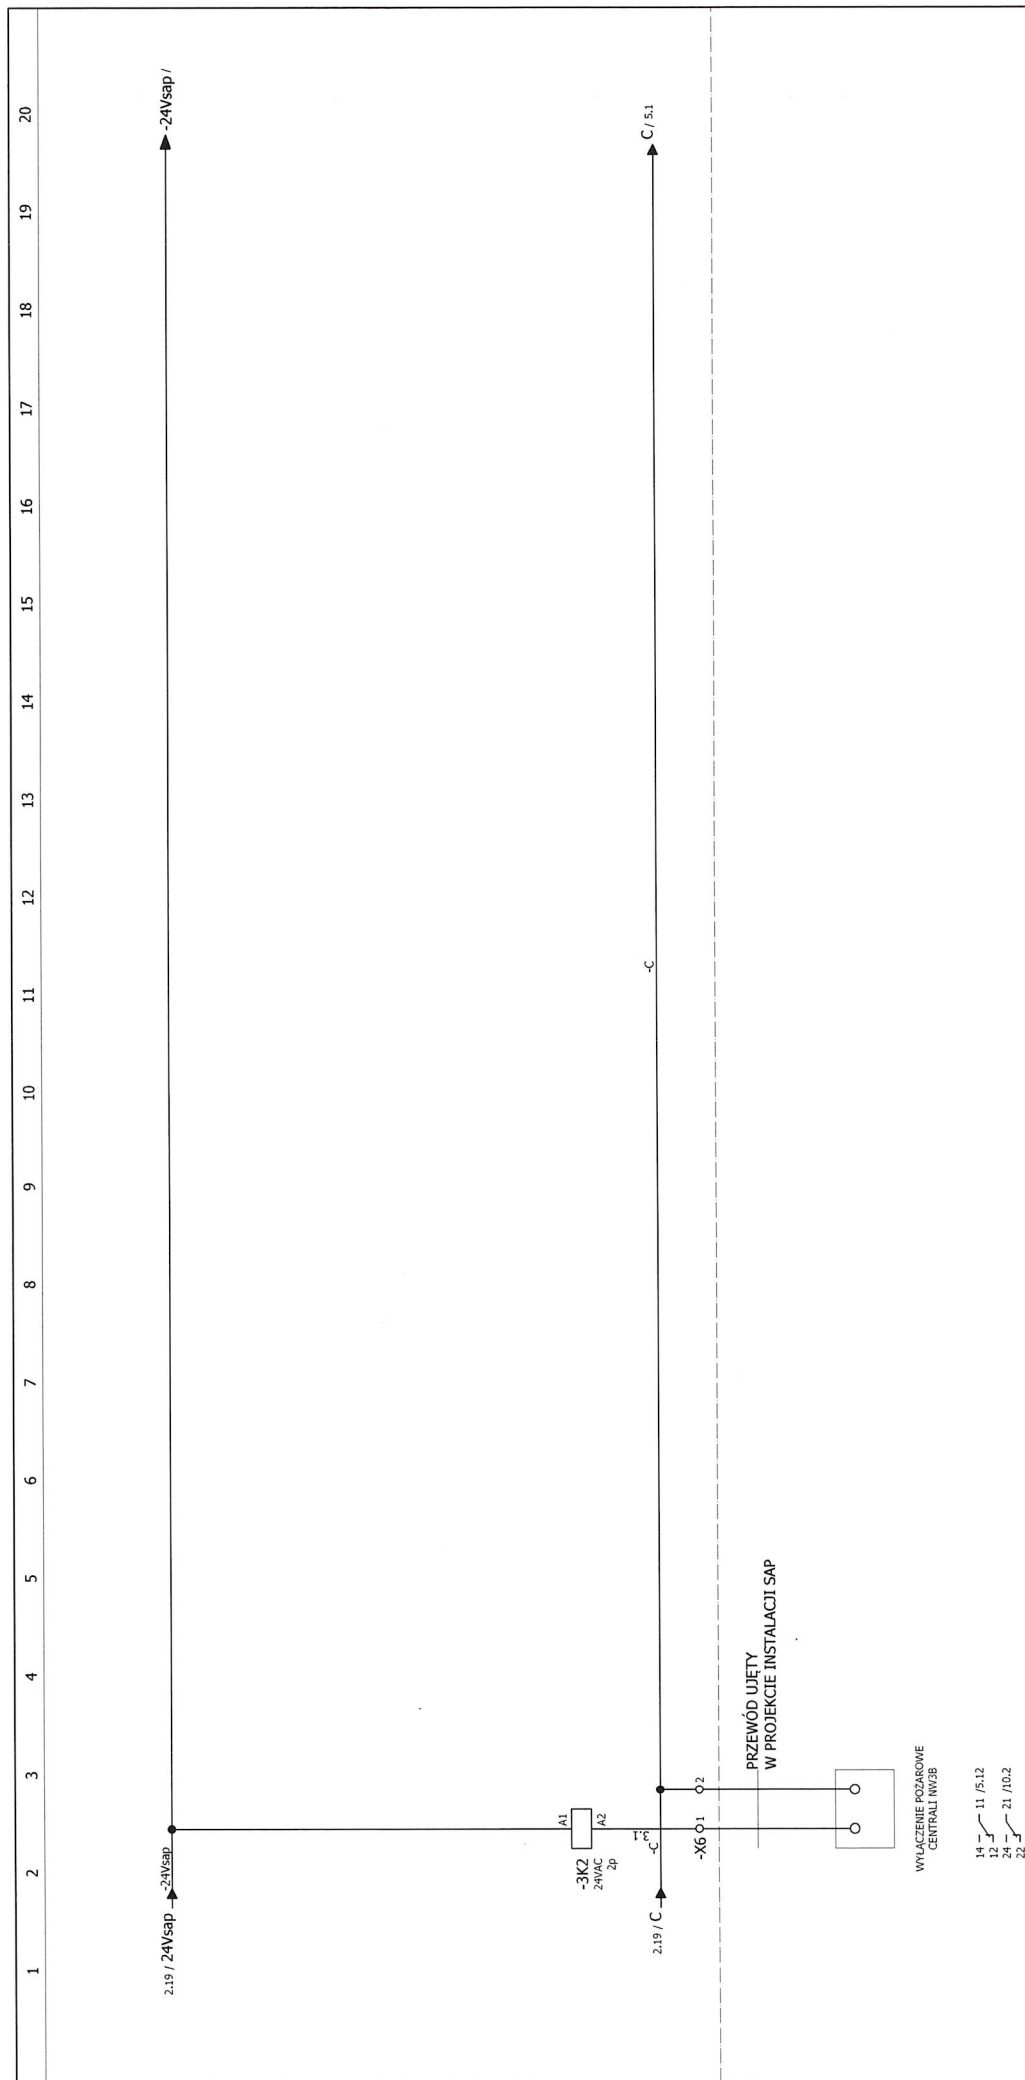

PRZEWÓD UJĘTY  
W PROJEKCIE INSTALACJI SAP

WYŁĄCZENIE POŻAROWE  
CENTRALI NW38

14 - 11 / 5.12  
12  
24 - 21 / 10.2  
22

Inwestycja:	"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZA PALACU KRASIŃSKICH (KONFERENCJOPOLISITE) PRZY PLACU ROŚSIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"	Projektant:  PAS PROJEKT SP. Z O.O. ul. Plantowa 5 05-830 Mława tel./fax: (+48) 22 730 79 46 www.pasprojekt.com	ZESPÓŁ AUTORSKI IMIE I NAZWISKO	NR UPR.:	PODPIŚCIE	Stadium:	REWIZJA: 0	DATA: 03.2017	STRONA: SCH 3
Adres inwest.:	Plac Krasińskich 3/5, 00-207 Warszawa		PROJEKTANT:	mgr inż. Krzysztof Gantzi		PW			
Inwestor:	Biblioteka Narodowa w Warszawie al. Niepodległości 213, 00-586 Warszawa		RYSOWNIK:	mgr inż. Marcin Gryzwacz			Nazwa rysunku:	NR RYSUNKU:	STRONA:
			SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Piotr Andrzej				PAS-120-PW-IE-SCH-2	29
								SYGNAŁ Z CENTRALI P.POŻ	

Adres inwest.: Plac Krasińskich 3/5, 00-207 Warszawa

**Investor:** Biblioteka Narodowa w Warszawie

al. Niepodległość 213, 02-086 Warszawa

| Projekant |  |


PAS PROJEKT SP. Z O. O.

ul. Plantowa 5

05-830 Nadarzyn  
TEL (022) 739-90-25 FAX (022) 739-90-26

www.pasprojekt.com

SECRET	SECRET
--------	--------

TESTPOL AUTORSKI

PROJEKTANT:  
mor inż. Krzysztof Gantzi

PROJEKTANT: IMIĘ I LIZ. NADZISZCOT OBACZNI

1991-1992

TABLE 1

sliders

Stadium:

Nazwa rysunku:

SYGNAL 7 CENTRAŁ T P POŻ

REWIZJA:

0

**DATA:**

03 701-

STRONA:

H35


THE UNIVERSITY OF CHICAGO


PAS-120-PW-IE-SCH-2


CTD 0.11

29



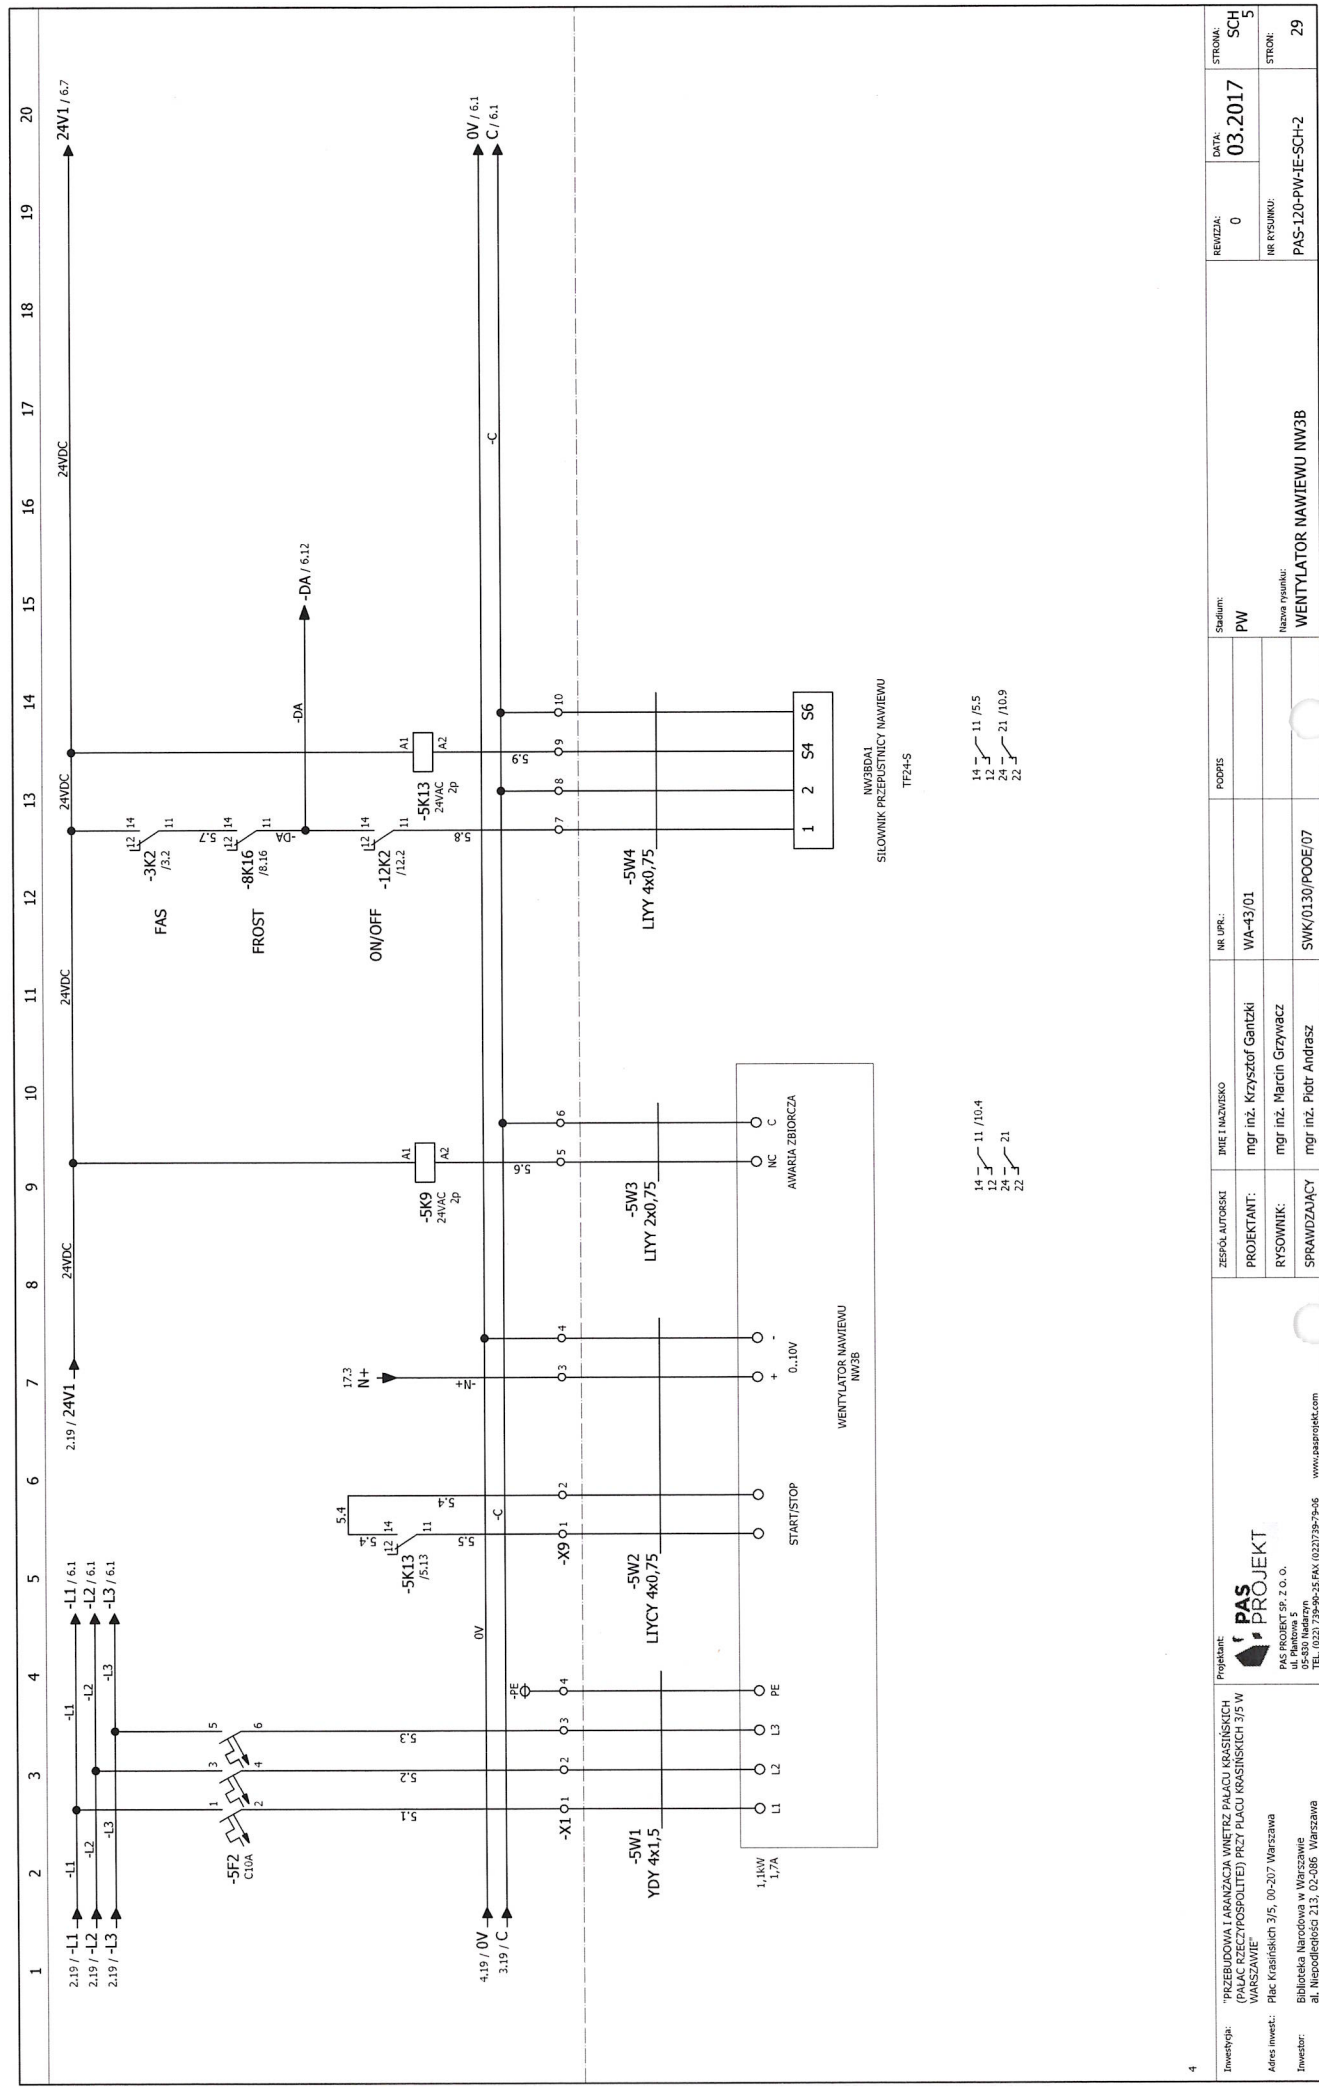


Inwestycja:	"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNETRZ PALACU KRASIŃSKICH (PALAC RZECZYPOSPOLITEJ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"	Projektant:	 PAS PROJEKT SP. Z O.O. ul. Mariusza 5 05-830 Niebogatyn TEL. (022) 739-96-55 FAX (022) 739-79-06 www.pasprojekt.com	ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIE I NAZWISKO	NR. LPR:	PODPIS:	Stadium:	REWIZJA:	DATA:	STRONA:					
									0			03.2017	SCH 5			
Adres inwestycji:	Plac Krasińskich 3/5, 00-207 Warszawa	Projektant:	mgr inż. Krzysztof Gantzi	PROJEKTANT:	WA-43/01	NR. RYSUNKU:	Nazwa rysunku:	WENTYLATOR NAWIEWU NW3B	PAS-120-PW-IE-SCH-2	STRONA:	29					
Inwestor:	Biblioteka Narodowa w Warszawie al. Niepodległości 213, 02-286 Warszawa	RYSOWNIK:	mgr inż. Marcin Grzywacz	SPRAWDZAJĄCY	SWK/0130/POOE/07											

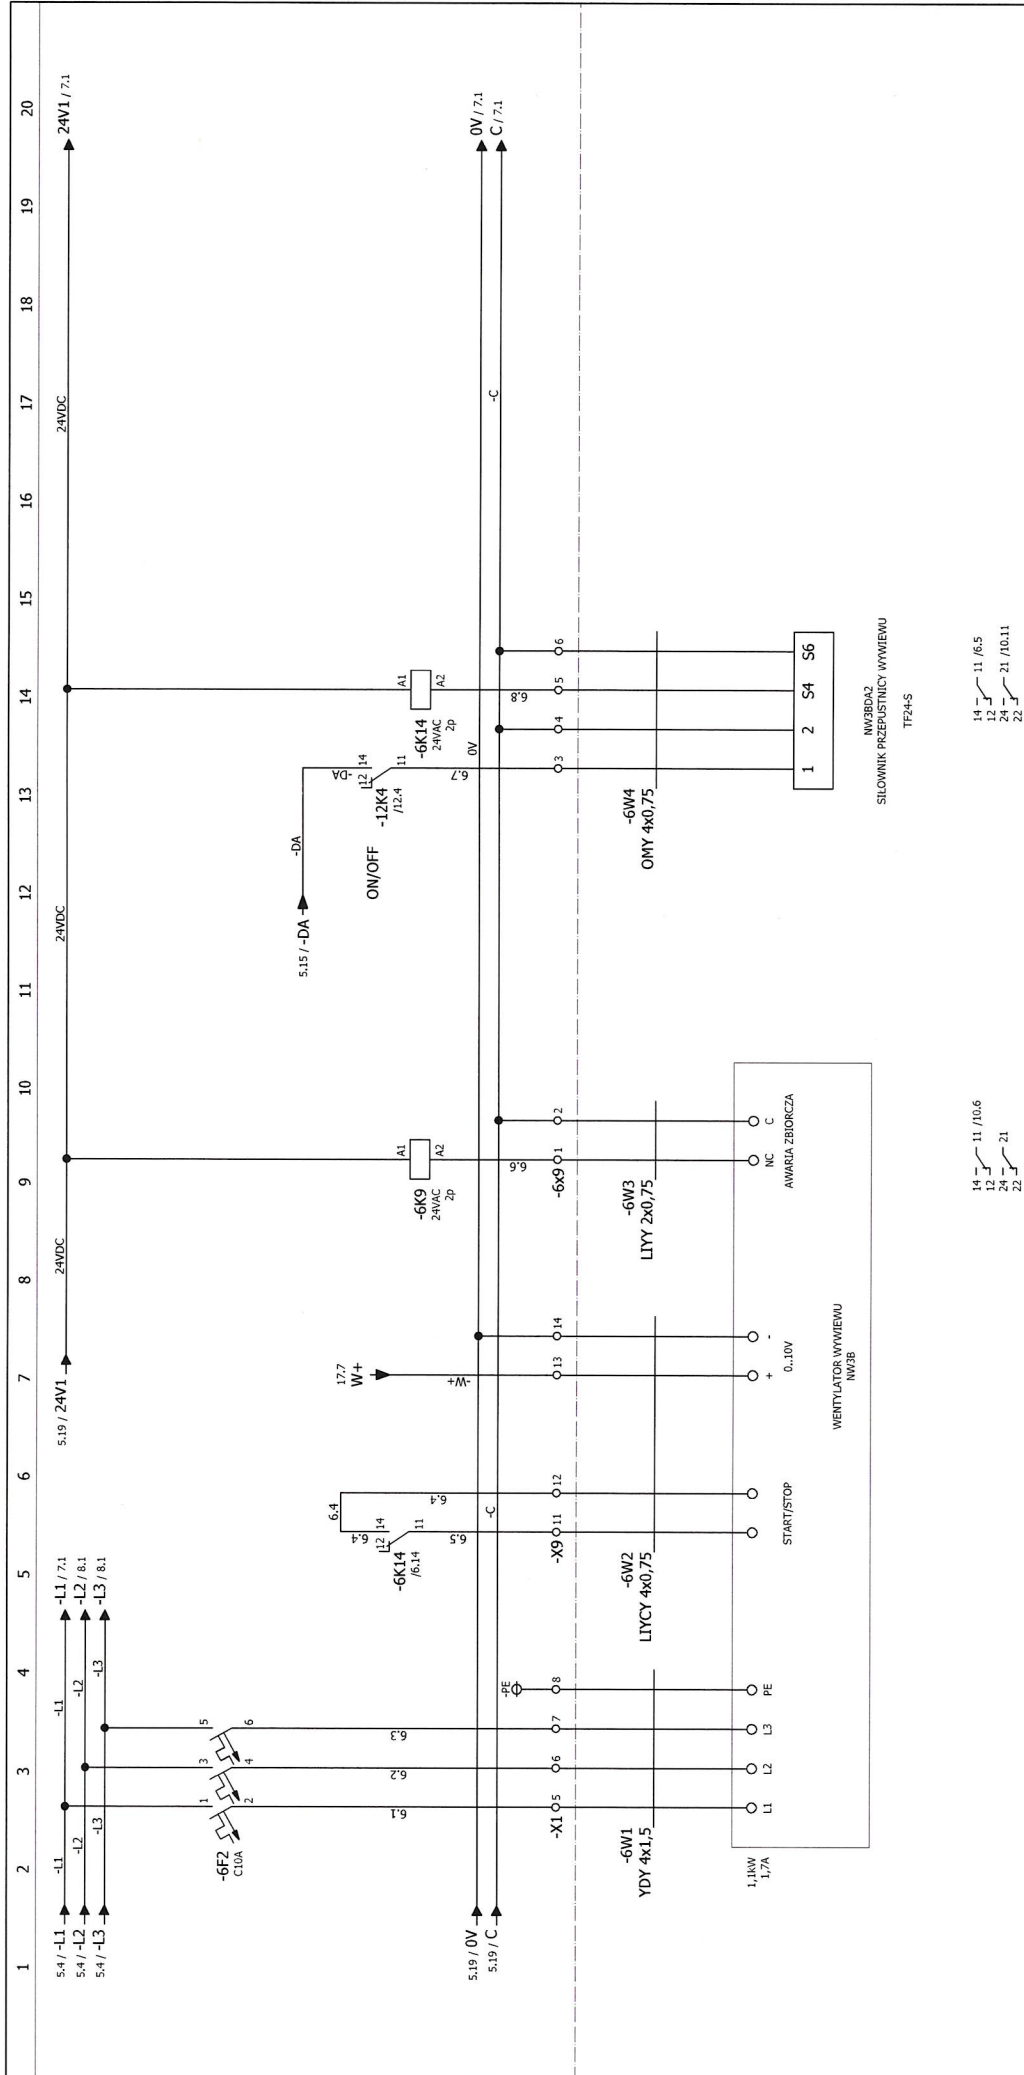




411

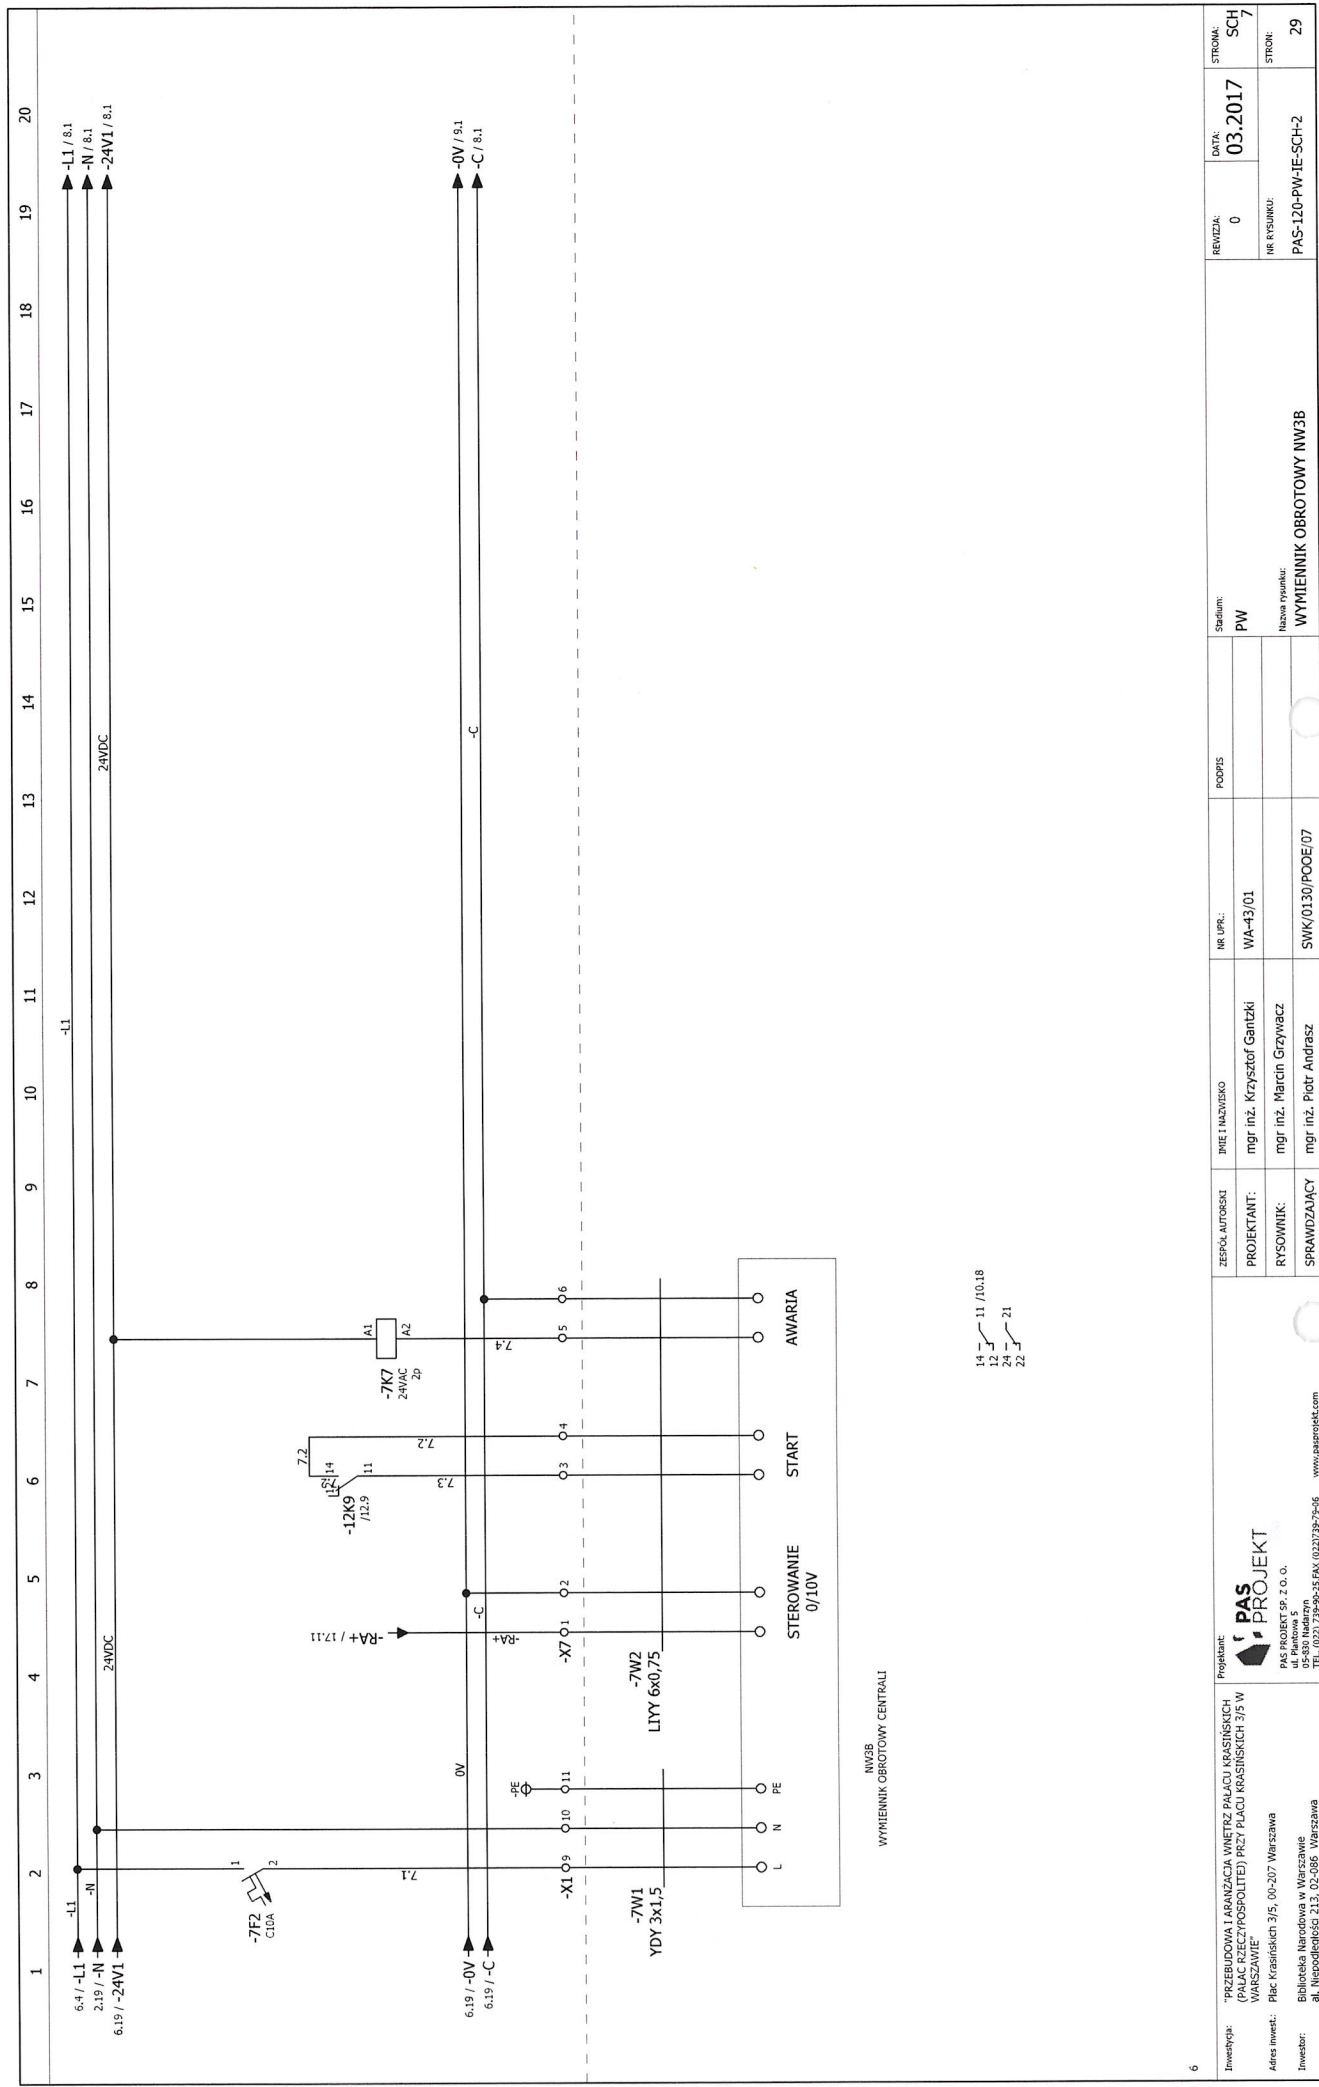

Inwestycja: "PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNETRZ PALACU KRASIŃSKICH (PALAC RZECZYPOSPOLITEJ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"	Adres inwest.: Plac Krasińskich 3/5, 00-207 Warszawa	Inwestor: Biblioteka Narodowa w Warszawie al. Niepodległości 213, 02-586 Warszawa	Projektant: <b>PAS PROJEKT</b> PAS PROJEKT SP. Z O.O. 05-636 Niebieszyn TEL. (022) 739-95-15 FAX (022) 739-75-46 www.pasprojekt.com	ZESPÓŁ AUTORSKI PROJEKTANT: mgr inż. Krzysztof Gantzi RYSOWNIK: mgr inż. Marcin Grzywańcz SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Piotr Andrasz	IMIE I NAZWISKO mgr inż. Krzysztof Gantzi mgr inż. Marcin Grzywańcz mgr inż. Piotr Andrasz	MR. LPR.: WA-43/01 SWK/0130/POOE/07	PODPIS	Stadium: PW Nazwa rysunku: WYMIENNIK OBROTOWY NW3B	REWIZJA: 0	DATA: 03.2017	STRONA: SCH 7
									NR RYSUNKU: PAS-120-PW-IE-SCH-2		STRON: 29

412

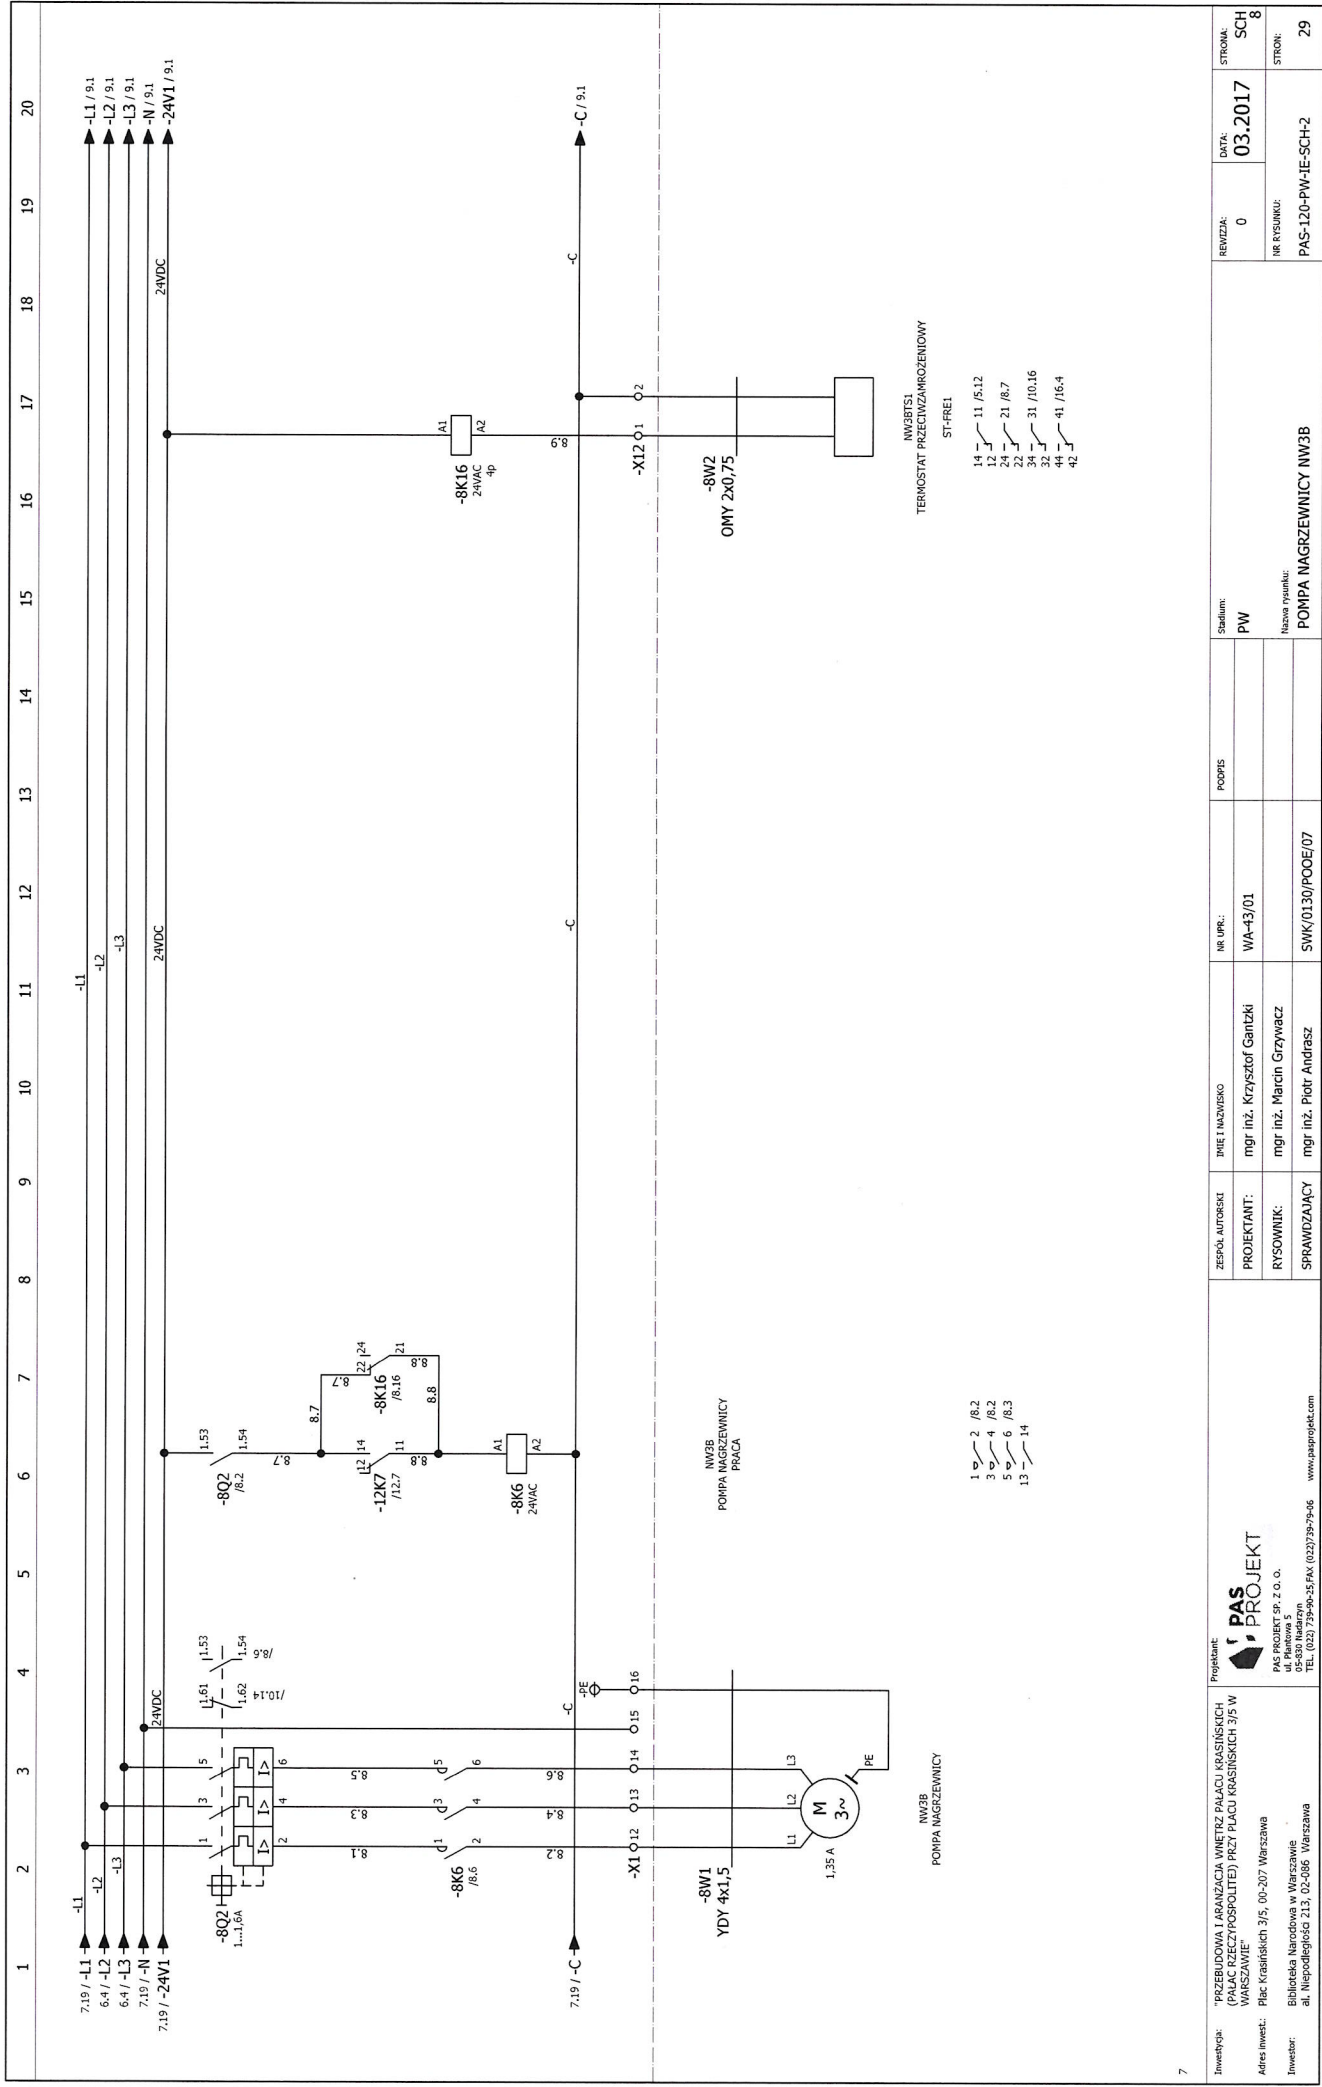












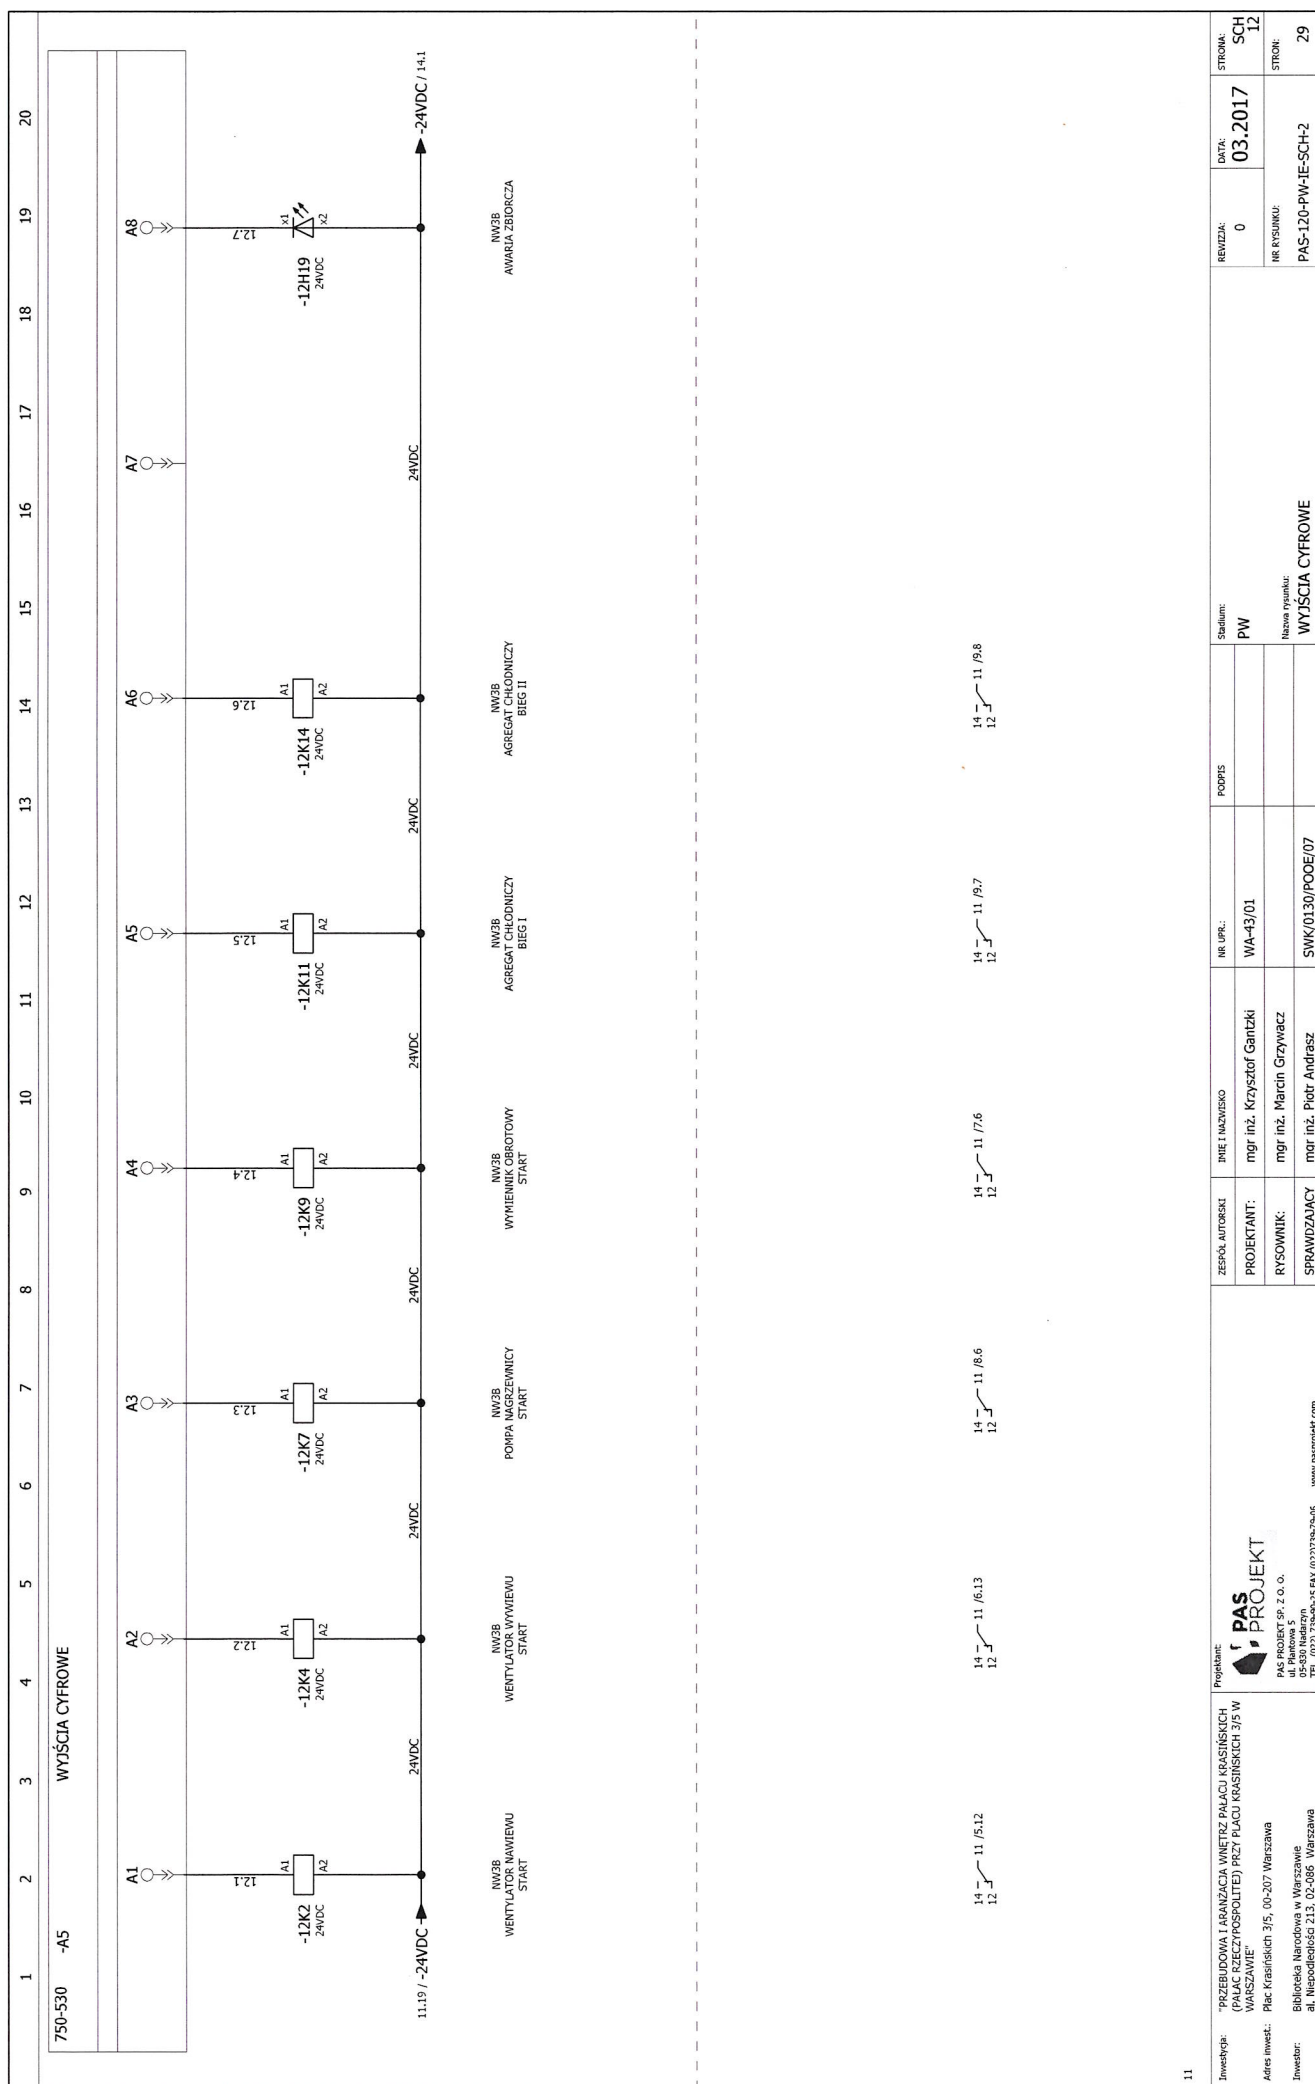


417

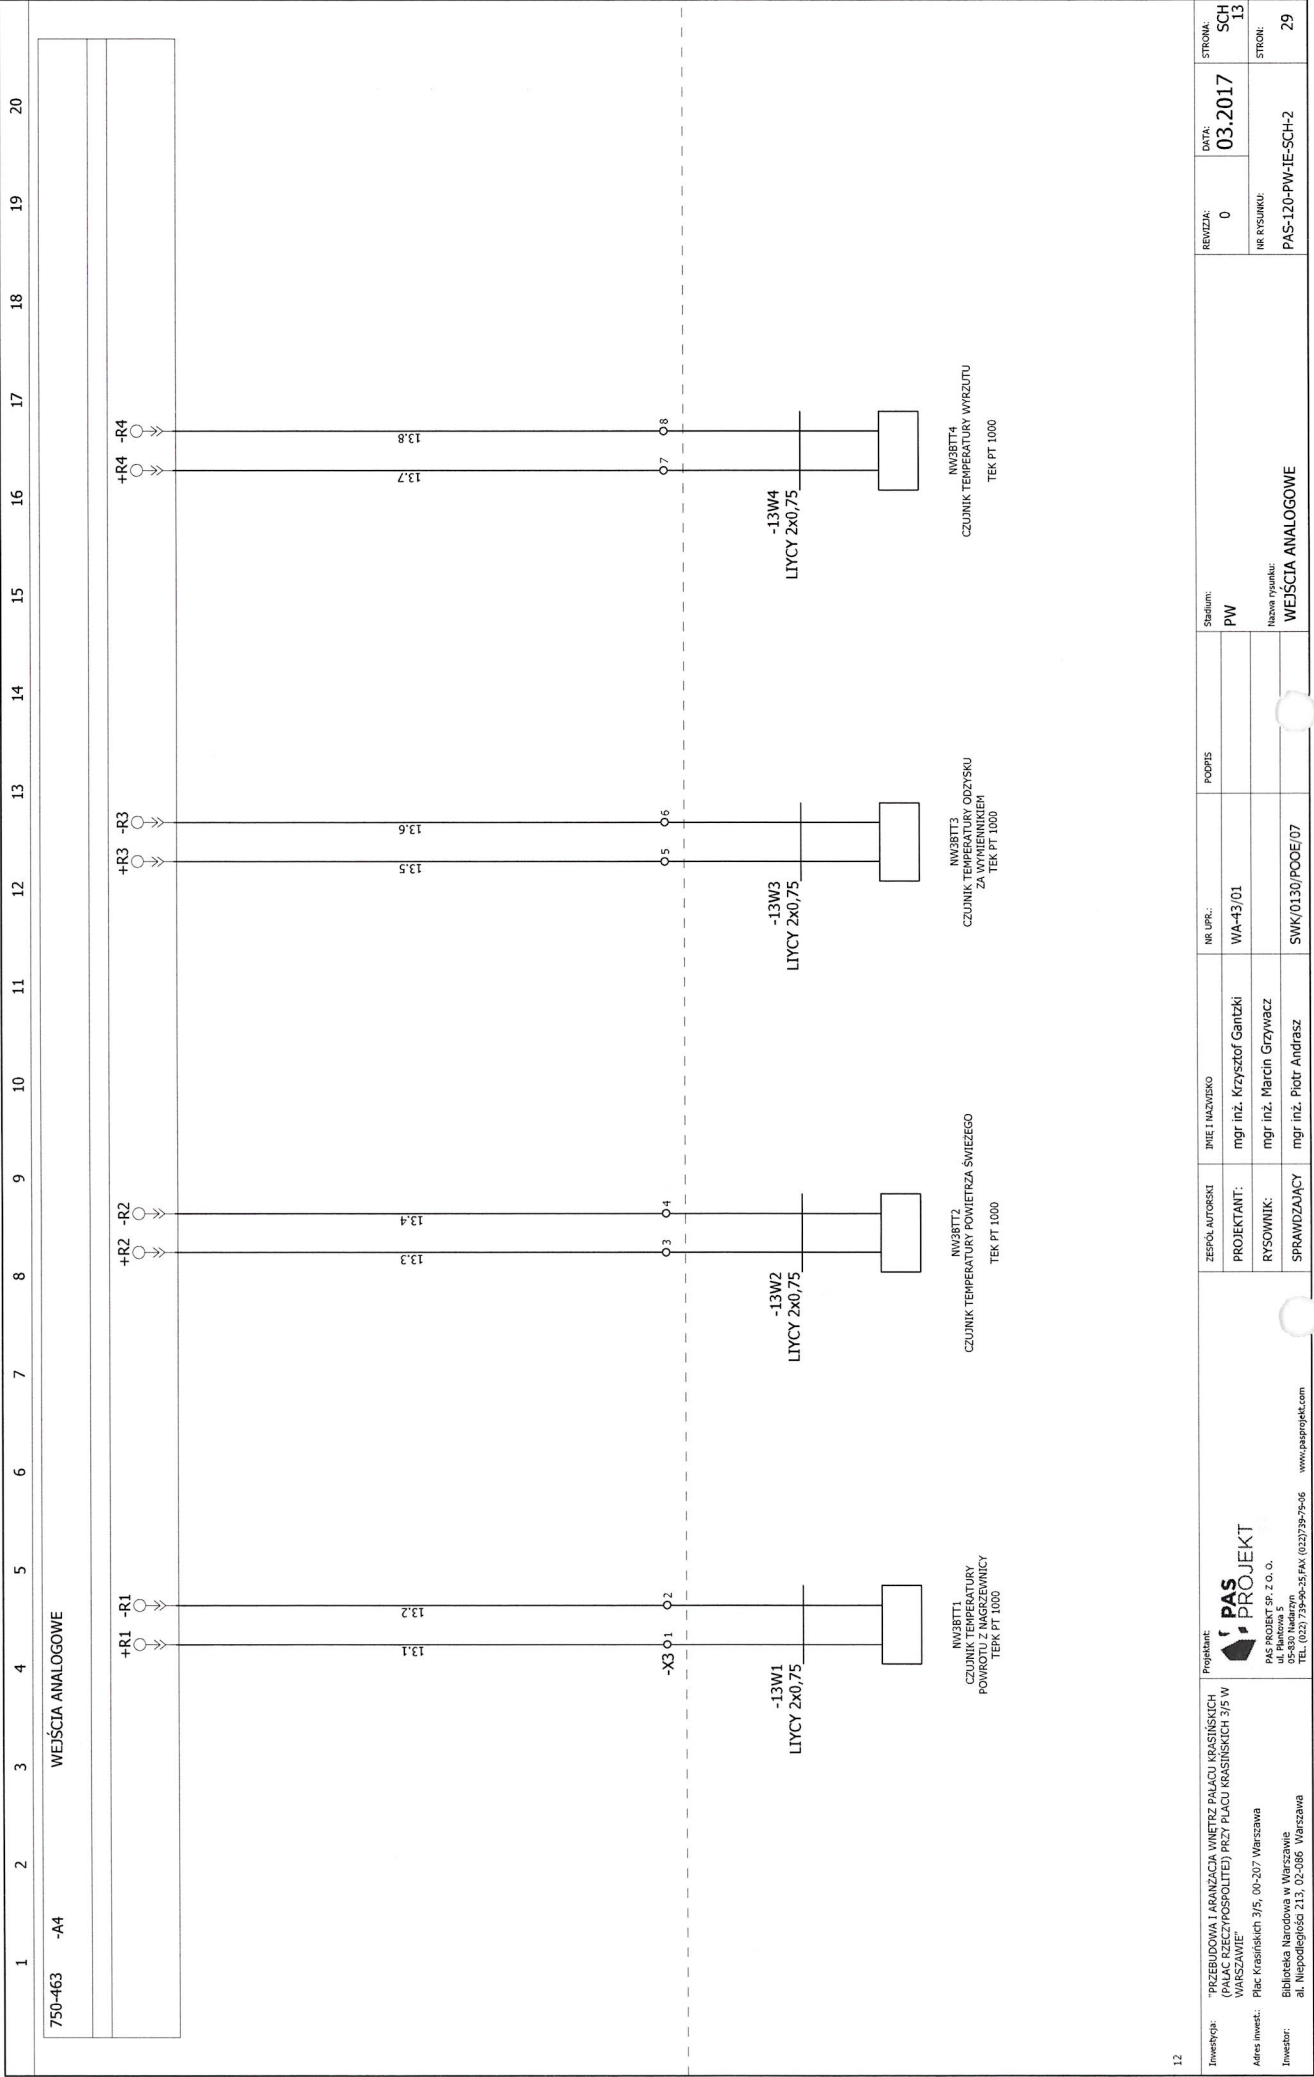


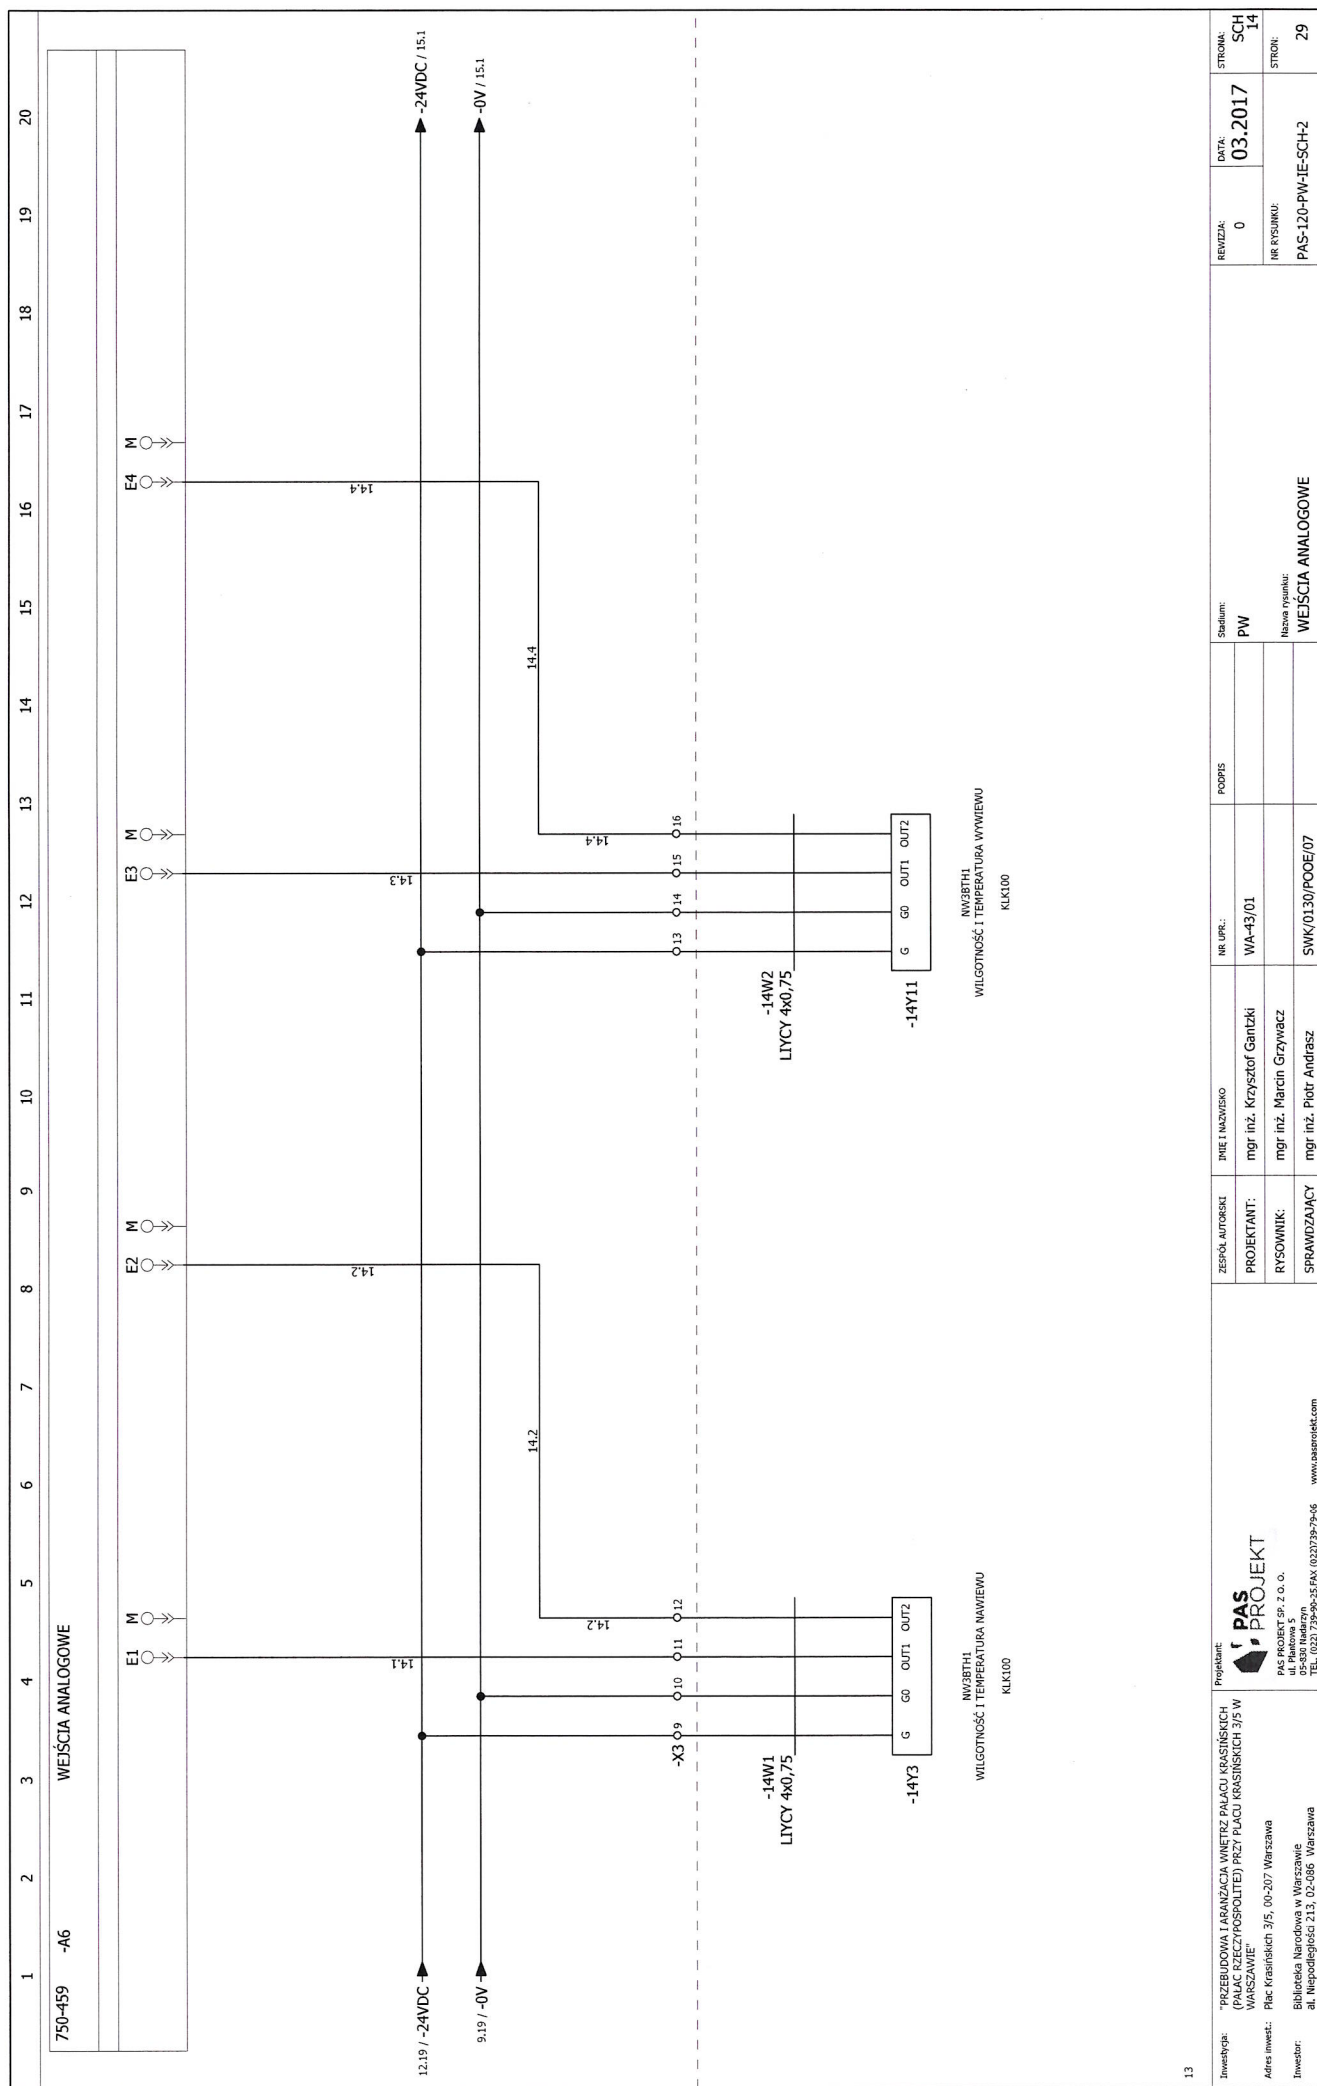

419

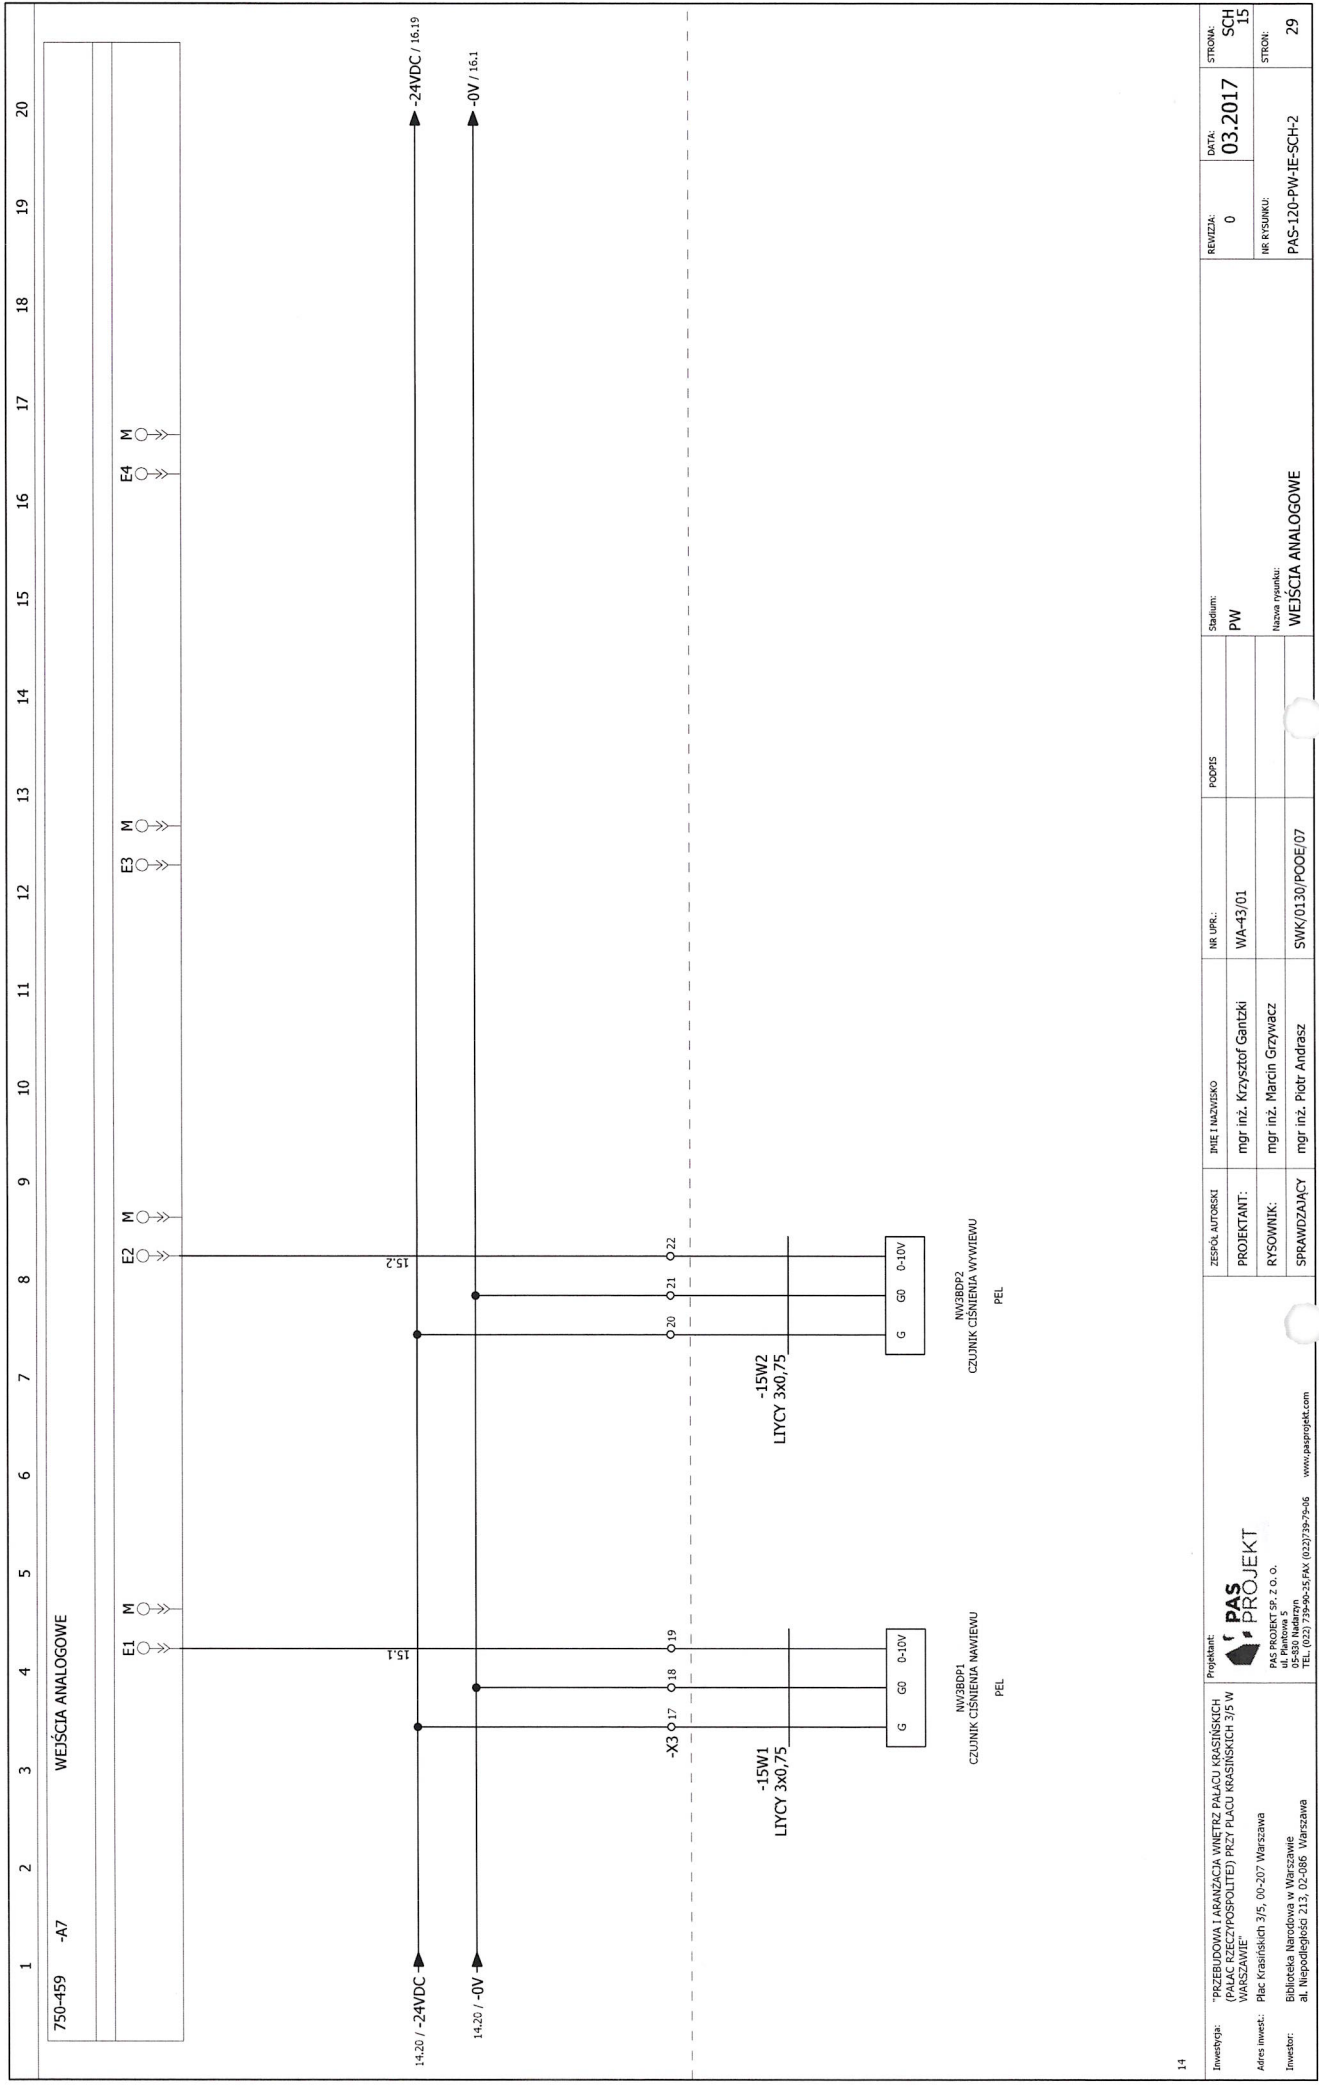

420

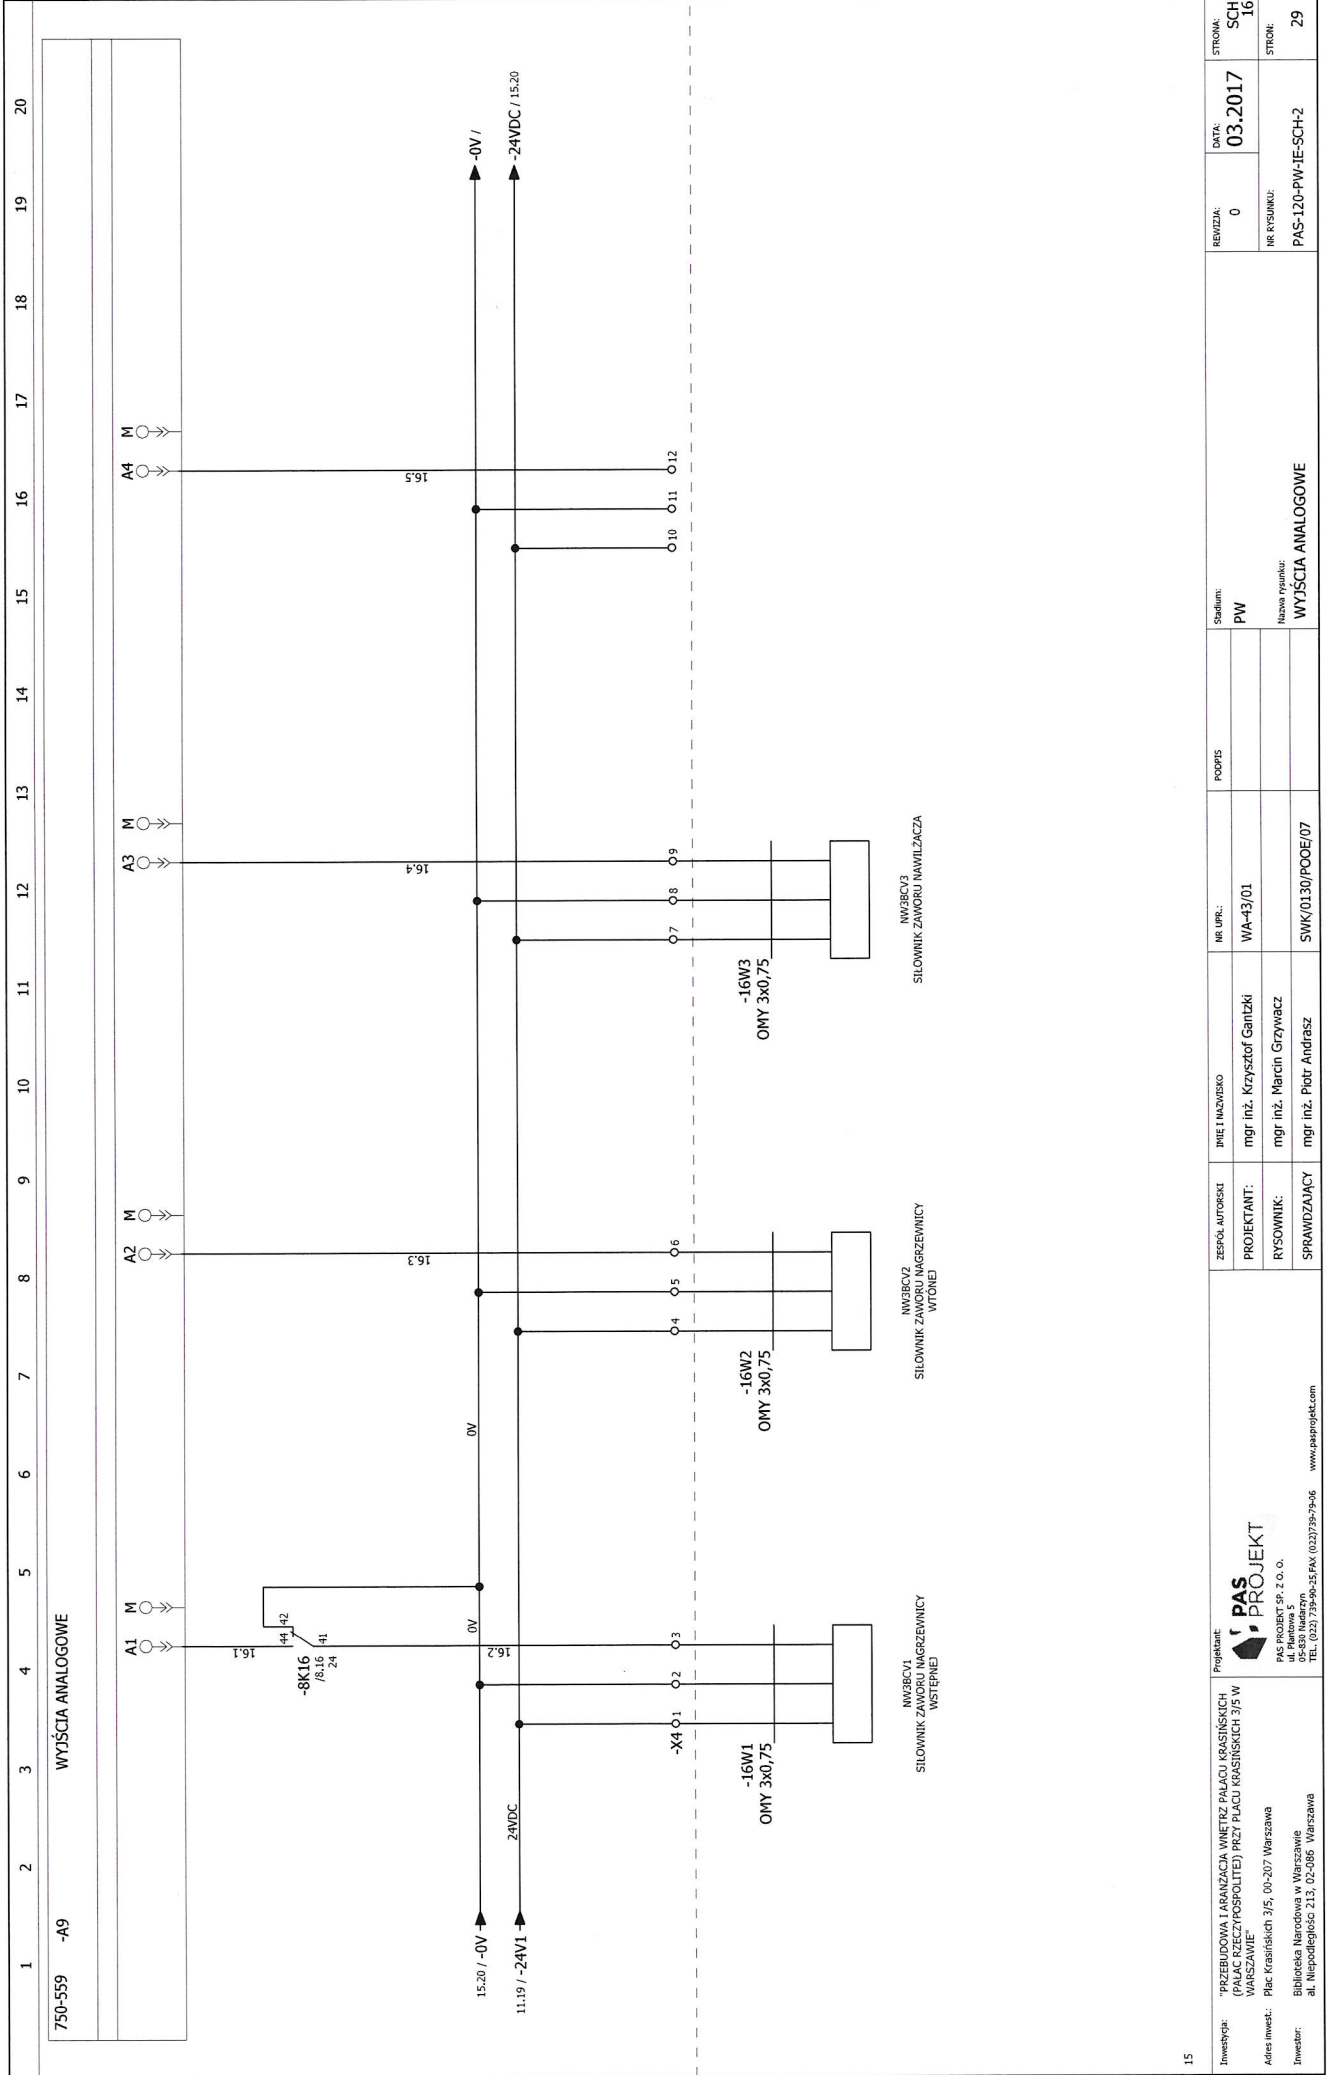

Zamawiający: "PRZEBUDOWA I REMONTOWANIE WNETRZA PALACU KRASIŃSKICH (PALAC PRZECZYŃCZYSTOŚCI) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"	Adres inwestora: Plac Krasińskich 3/5, 00-207 Warszawa	Inwestor: Biblioteka Narodowa w Warszawie al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa	Projektant: <b>PAS PROJEKT</b> PAS PROJEKT SP. Z O.O. ul. Piłsudskiego 5 00-640 Warszawa TEL. (022) 739-90-35 FAX (022) 739-79-06 www.pasprojekt.com	ZESPÓŁ AUTORSKI PROJEKTANT: mgr inż. Krzysztof Gantzi RYSOWNIK: mgr inż. Marcin Grzywacz SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Piotr Andrzej	INŻENIER I MONTAŻYSTA mgr inż. Krzysztof Gantzi	NR LPR.: WA-43/01	PODPIS	Stadium: PW	Nazwa rysunku: WYJŚCIA ANALOGOWE	REWIZJA: 0	DATA: 03.2017	STRONA: SCH 16
										NR RYSUNKU: PAS-120-PW-IE-SCH-2		STRONA: 29



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

750-559

-A10

WYJŚCIA ANALOGOWE

A1

M

+

N+

5.7 / -N+

A2

M

+

M-

6.7 / -W+

A3

M

+

-RA+

7.4 / -RA+

A4

M

+

-AG+

9.6 / -AG+

NWZA

WENTYLATOR NAWIEWU

0-10V

NWZA

WENTYLATOR WYWIEWU

0-10V

NWZA

WYMIENNIK OBROTOWY

0-10V

NWZAAG

AGREGAT CHŁODNICZY

0-10V

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

Plac Krasińskich 3/5, 00-207 Warszawa

Biblioteka Narodowa w Warszawie

al. Niepodległości 213, 02-085 Warszawa

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

ul. Elektowa 5

05-830 Warszawa

71 330 12 000

www.pasprojekt.com

ZESP. AUTORSKI

mgr inż. Krzysztof Gantcki

PROJEKTANT

mgr inż. Marcin Grzywacz

RYLOWNIK

mgr inż. Piotr Andrzej

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW

REWIZJA

0

DATA

03.2017

STRONA

SCH 17

INWESTYTOR

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PŁACZ KRYSTOPIKOWITZ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

PROJEKTANT

PAS PROJEKT SP. Z O.O.

RYLOWNIK

mgr inż. Marcin Grzywacz

SPRAWDZAJĄCY

SWK/0130/POOE/07

INŻ. UPŁ.

WA-43/01

PODPS

Stadium:

PW</









425

Lista artykułów

Identyfikator aparatu	Ilość	Oznaczenie	Numer typu	Producent	numer artykułu
Umieszczanie	IL		Numer katalogowy	Dostawca	Test funkcji
-6K9	1	Gniazdo przełącznika	95.05SMA	FINDER	95.05SMA
-6K14	1	Przełącznik	40-52-8-024-0000	FINDER	40.52.8.024.00.00
-6K14	1	Gniazdo przełącznika	95.05SMA	FINDER	95.05SMA
-7K7	1	Przełącznik	40-52-8-024-0000	FINDER	40.52.8.024.00.00
-7K7	1	Gniazdo przełącznika	95.05SMA	FINDER	95.05SMA
-8K6	1	Stycznik mocy, I=7A [AC-3] 1Z 0R	276554	EATON	DILM7-10(24V50/60HZ)
-8K16	1	Przełącznik	55-34-8-024-0040	FINDER	55.34.8.024.00.40
-8K16	1	Gniazdo przełącznika	94.04SMA	FINDER	94.04SMA
-9K10	1	Przełącznik	40-52-8-024-0000	FINDER	40.52.8.024.00.00
-9K10	1	Gniazdo przełącznika	95.05SMA	FINDER	95.05SMA
-11K4	1	Przełącznik	40-52-8-024-0000	FINDER	40.52.8.024.00.00
-11K4	1	Gniazdo przełącznika	95.05SMA	FINDER	95.05SMA
-12K2	1	Przełącznik z podstawką	788-341	WAGO	WAG.788-341
-12K4	1	Przełącznik z podstawką	788-341	WAGO	WAG.788-341
-12K7	1	Przełącznik z podstawką	788-341	WAGO	WAG.788-341
-12K9	1	Przełącznik z podstawką	788-341	WAGO	WAG.788-341
-12K11	1	Przełącznik z podstawką	788-341	WAGO	WAG.788-341
-12K14	1	Przełącznik z podstawką	788-341	WAGO	WAG.788-341
-1Q1	1	Rozłącznik główny	4G40-92-U	APATOR	4G40-92-U
-1Q16	1	Wyłącznik nadprądowy z modulem różnicowoprądowym 1+N	241094	EATON	CKN6-10/1N/B/003-DE
-8Q2	1	Wyłącznik silnikowy	072735	EATON	PKZM0-1,6
-8Q2	1	Styk pomocniczy	082882	EATON	NHLE-11-PKZO
-11S19	1	Przełącznik 3 położenia 2NO		GIOVENZANA	PSMB8T0+2xPL004002
-2T12	1	Transformator ochronny		INDEL	TSM 100/002M
-1U16	1	Oprawa świetłkowa		BRILUX	WERA 21W
-2U7	1	Zabezpieczenie elektroniczne DC24V / 4x 0,5..6A / L /konf	787-1664/006-1054	WAGO	WAG.787-1664/006-1054
-2V5	1	Zasilacz ECO 90-264V AC (125-375 DC) / 24V DC-5A	787-1722	WAGO	WAG.787-1722

Inwestycja:	Projektant:	ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIE I NAZWISKO:	NR UPK:	PODPS:	Stadium:	REWIZJA:	DATA:	STRONA:
Adres inwest:	PAS PROJEKT	PROJEKTANT:	mgr inż. Krzysztof Gantzi	WA-43/01		PW	0	03.2017	ZEST
Inwestor:	PAS PROJEKT SP. Z O.O.	RYSOWNIK:	mgr inż. Marcin Grzywacz				NR RYSUNKU:		STRON:
	ul. Piłkowska 5	SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Piotr Andrasz	SWK/0130/POOE/07		Nazwa rysunku:	PAS-120-PW-IE-SCH-2		29
	05-630 Nadarzyn								
	TEL. (022) 739-90-35 FAX (022) 739-79-06								
	www.pasprojekt.com								





427

Całociowa lista artykułów

Numer artykułu	Ilość	Oznaczenie	Numer katalogowy	Producent
WAG.750-463	1	Moduł 4 AI RTD -30..150oC	750-463	WAGO
WAG.750-530	1	Moduł 8DO 24V DC 0,5A	750-530	WAGO
WAG.750-459	2	Moduł 4 AI, 0-10 V	750-459	WAGO
WAG.750-600	1	Moduł końcowy	750-600	WAGO
WAG.788-341	6	Przełącznik z podstawką	788-341	WAGO
WAG.787-1664/006-1054	1	Zabezpieczenie elektroniczne DC24V / 4x 0,5..6A /L /konf	787-1664/006-1054	WAGO
WAG.787-1722	1	Zasilacz ECO 90-264V AC (125-375 DC) / 24V DC-5A	787-1722	WAGO

Inwestycja: "PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNETRZ PALACU KRASIŃSKICH (PALAC RZECZYPOSPOLITEJ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"	Projektant: <b>PAS PROJEKT</b> PAS PROJEKT SP. Z O.O. 02-836 Nadarzyn TEL. (022) 739-96-15 FAX (022) 739-79-46 www.pasprojekt.com	ZESPÓŁ AUTORSKI: PROJEKTANT: mgr inż. Krzysztof Gantzi RYSOWNIK: mgr inż. Marcin Grzywacz SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Piotr Andrasz	IMIE I NAZWISKO: mgr inż. Krzysztof Gantzi mgr inż. Marcin Grzywacz mgr inż. Piotr Andrasz	NR LPR: WA-43/01 SWK/0130/POOE/07	PODPS: <div></div>	Stadium: PW Nazwa rysunku: ZBIORCZE ZESTAWIENIE APARATURY	REWIZJA: 0	DATA: 03.2017	STRONA: ZEST 4
							NR RYSUNKU: PAS-120-PW-IE-SCH-2	STRON: 29	







