


TP3/8

Pi = 73,6 kW

Po = 33,1 kW

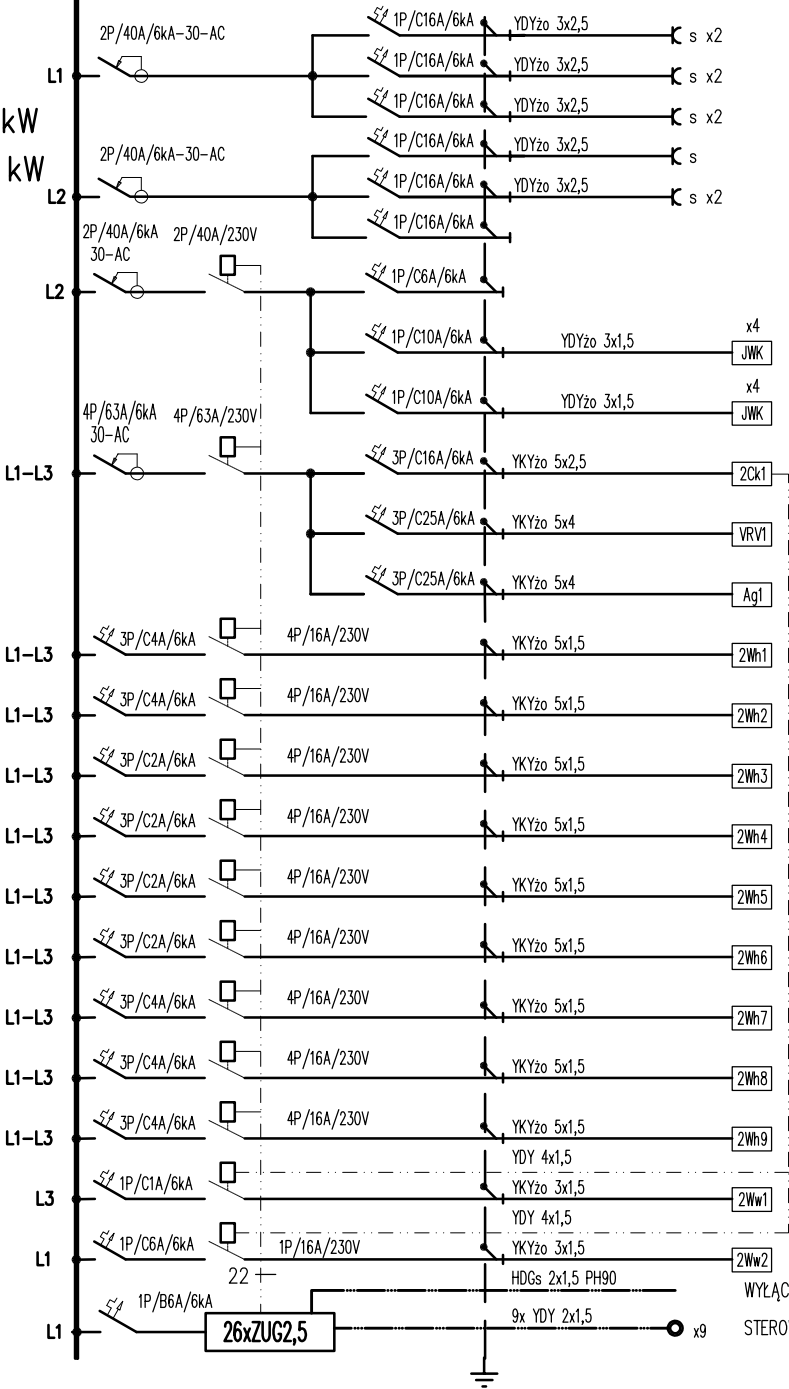

50	1,2	ŁODÓWKI	LAB3,LAB2
51	1,0	ŁODÓWKI	LAB1,LAB12
52	1,0	ŁODÓWKI	LAB10,LAB11
53	0,6	ŁODÓWKI	LAB11
54	1,0	ŁODÓWKI	LAB8
55		REZERWA	
56		REZERWA	
57	0,8	KLIMATYZATOR WEWN.	LAB1-LAB3,LAB12
58	0,8	KLIMATYZATOR WEWN.	LAB8-LAB12
59	4,0	CENTRALA WENTYLACYJNA	DACH
60	5,7	JEDNOSTKA VRV	BALKON
61	5,7	AGREGAT CHŁODNICZY	BALKON
62	0,4	WENTYLATOR DACHOWY	DACH
63	0,4	WENTYLATOR DACHOWY	DACH
64	0,2	WENTYLATOR DACHOWY	DACH
65	0,2	WENTYLATOR DACHOWY	DACH
66	0,2	WENTYLATOR DACHOWY	DACH
67	0,2	WENTYLATOR DACHOWY	DACH
68	0,4	WENTYLATOR DACHOWY	DACH
69	0,4	WENTYLATOR DACHOWY	DACH
70	0,4	WENTYLATOR DACHOWY	DACH
71	0,1	WENTYLATOR WYWEWNY	LAB6
72	0,25	WENTYLATOR DACHOWY	DACH

WYŁĄCZENIE WENTYLACJI OD MODUŁU SAP
STEROWANIE WENTYLATORAMI

KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia			
ZESPÓŁ: PROJEKTOWY KONTRAPUNKT Spółka z o. o. ul. Żabłocie 39, 30-701 Kraków NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120733070 / KRS:0000311257 tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270			
Obiekt	Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej Curie- Państwowy Instytut Badawczy- Oddział w Krakowie	Nr projektu	18-01
Investor	ZAKŁAD PATOMORFOLOGII NOWOTWORÓW 3 PIĘTRO (główna, stych)		
	Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej Curie- Państwowy Instytut Badawczy- Oddział w Krakowie	Data	05.2020
ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków			
Lokalizacja	ul. Garncarska 9, 31-115 Kraków		
Branża	ELEKTRYKA	rewizja	-
Forma	Projekt Wykonawczy	nr upr.	bez ogr.
Podpis	mgr inż. Piotr Kapuściński	338/2001	
Sprawdzący	inż. Antoni Słabon	435/87	
Treść rysunku	TABLICE ROZDZIELCZE, SCHEMATY IDEOWE	Nr rys.	E-1.3
		Skala:	