


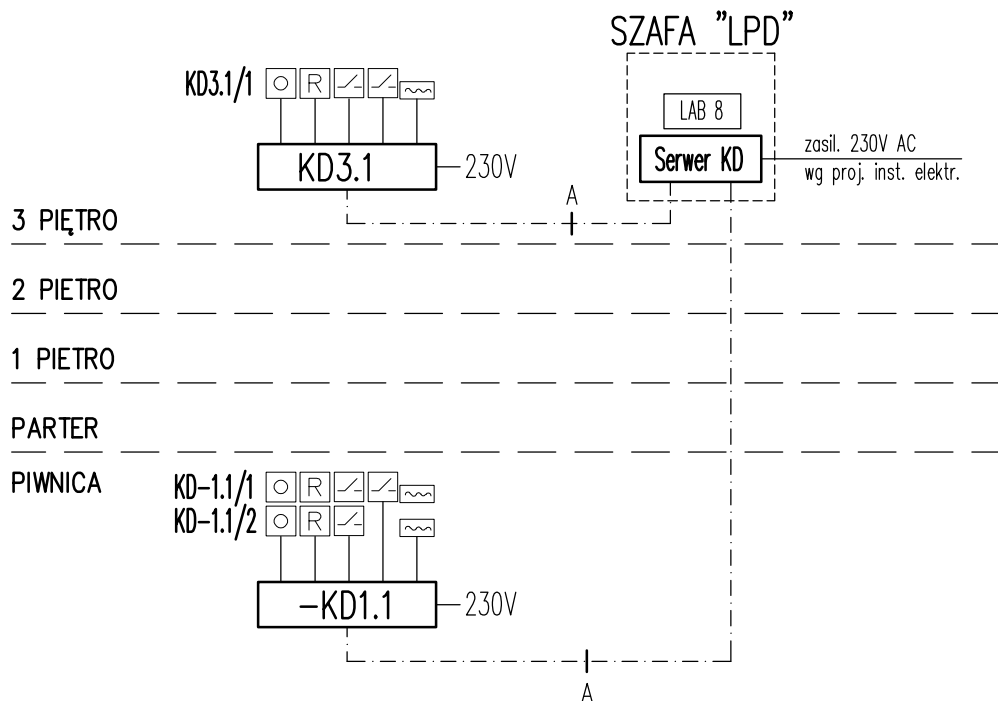

### LEGENDA:

- KD....** – Kontroler drzwiowy, 1 drzwi dwustronnie, 2 drzwi jednostronnie, 2 porty czytników, port Ethernet TCP, 100 000 kart, 20 000 zdarzeń. Czytniki z interfejsem Wieganda, ABA Track 2  
 Dodatkowo do każdego kontrolera należy przewieźć zasilacz buforowy 2A/12V DC z akumulatorem 7Ah/12V (do źródeł)
- czujnik magnetyczny wpuszczany, plastikowy, biały, Ø9, maksymalna odległość zadziałania 19mm
- Zwora elektromagnetyczna rewersyjna (12V 330mA/24V 165mA 136kg)
- Czytnik kart zbliżeniowych UNIQUE i HID Prox (125 kHz) oraz Mifare (13, 56 MHz). Współpracuje z kontrolerami z portem Wieganda. Interfejs Wieganda 26 bitów. Zasięg odczytu do 5 cm

– Przycisk otwarcia drzwi, zielony, napis: "OTWIERANIE DRZWI"

– Przycisk awaryjny zatraskowy, napis: "AWARYJNE OTWIERANIE DRZWI", zielony,

--- A --- – Kabel U/UTP 4x2x0,5 kat.6 300MHz LSZH

----- – okablowanie od kontrolera:

do głowicy czytnika – U/UTP 4x2x0,5 kat.6 LSZH  
 do kontraktynu i przycisku wyjścia – YTKSYekw 3x2x0,5  
 do elementu wykonawczego (rygla, zaczepu, itp) OMY 2x1

○ **KONTRAPUNKT** architektura - konstrukcja - technologia  
 ZESPÓŁ PROJEKTOWY KONTRAPUNKT Spółka z o. o.  
 ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków  
 NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257  
 tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270

|               |                                                                                                                                                                       |                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Obiekt        | Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej Curie- Państwowy Instytut Badawczy- Oddział w Krakowie<br>ZAKŁAD PATOMOFROLOGII NOWOTWORÓW 3 PIĘTRO (piwnica, strych) | Nr projektu<br><b>18-01</b> |
| Inwestor      | Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej Curie- Państwowy Instytut Badawczy- Oddział w Krakowie<br>ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków                            | Data<br><b>05.2020</b>      |
| Lokalizacja   | ul. Garncarska 15, 31-115 Kraków                                                                                                                                      |                             |
| Branża        | <b>ELEKTRYKA</b>                                                                                                                                                      | rewizja<br>-                |
| Faza          | Projekt Wykonawczy                                                                                                                                                    | nr upr.<br>bez ogr.         |
| Projektant    | mgr inż. Piotr Kapuściński                                                                                                                                            | 338/2001                    |
| Sprawdzający  | inż. Antoni Słaboń                                                                                                                                                    | 435/87                      |
| Treść rysunku | <b>SCHEMAT INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU</b>                                                                                                                            |                             |
|               |                                                                                                                                                                       | Nr rys:<br><b>E-5</b>       |
|               |                                                                                                                                                                       | Skala:                      |

### UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzeżone– Zespół Projektowy Kontrapunkt  
 Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!  
 W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.