


centrtala sygnalizacji pożaru CSP

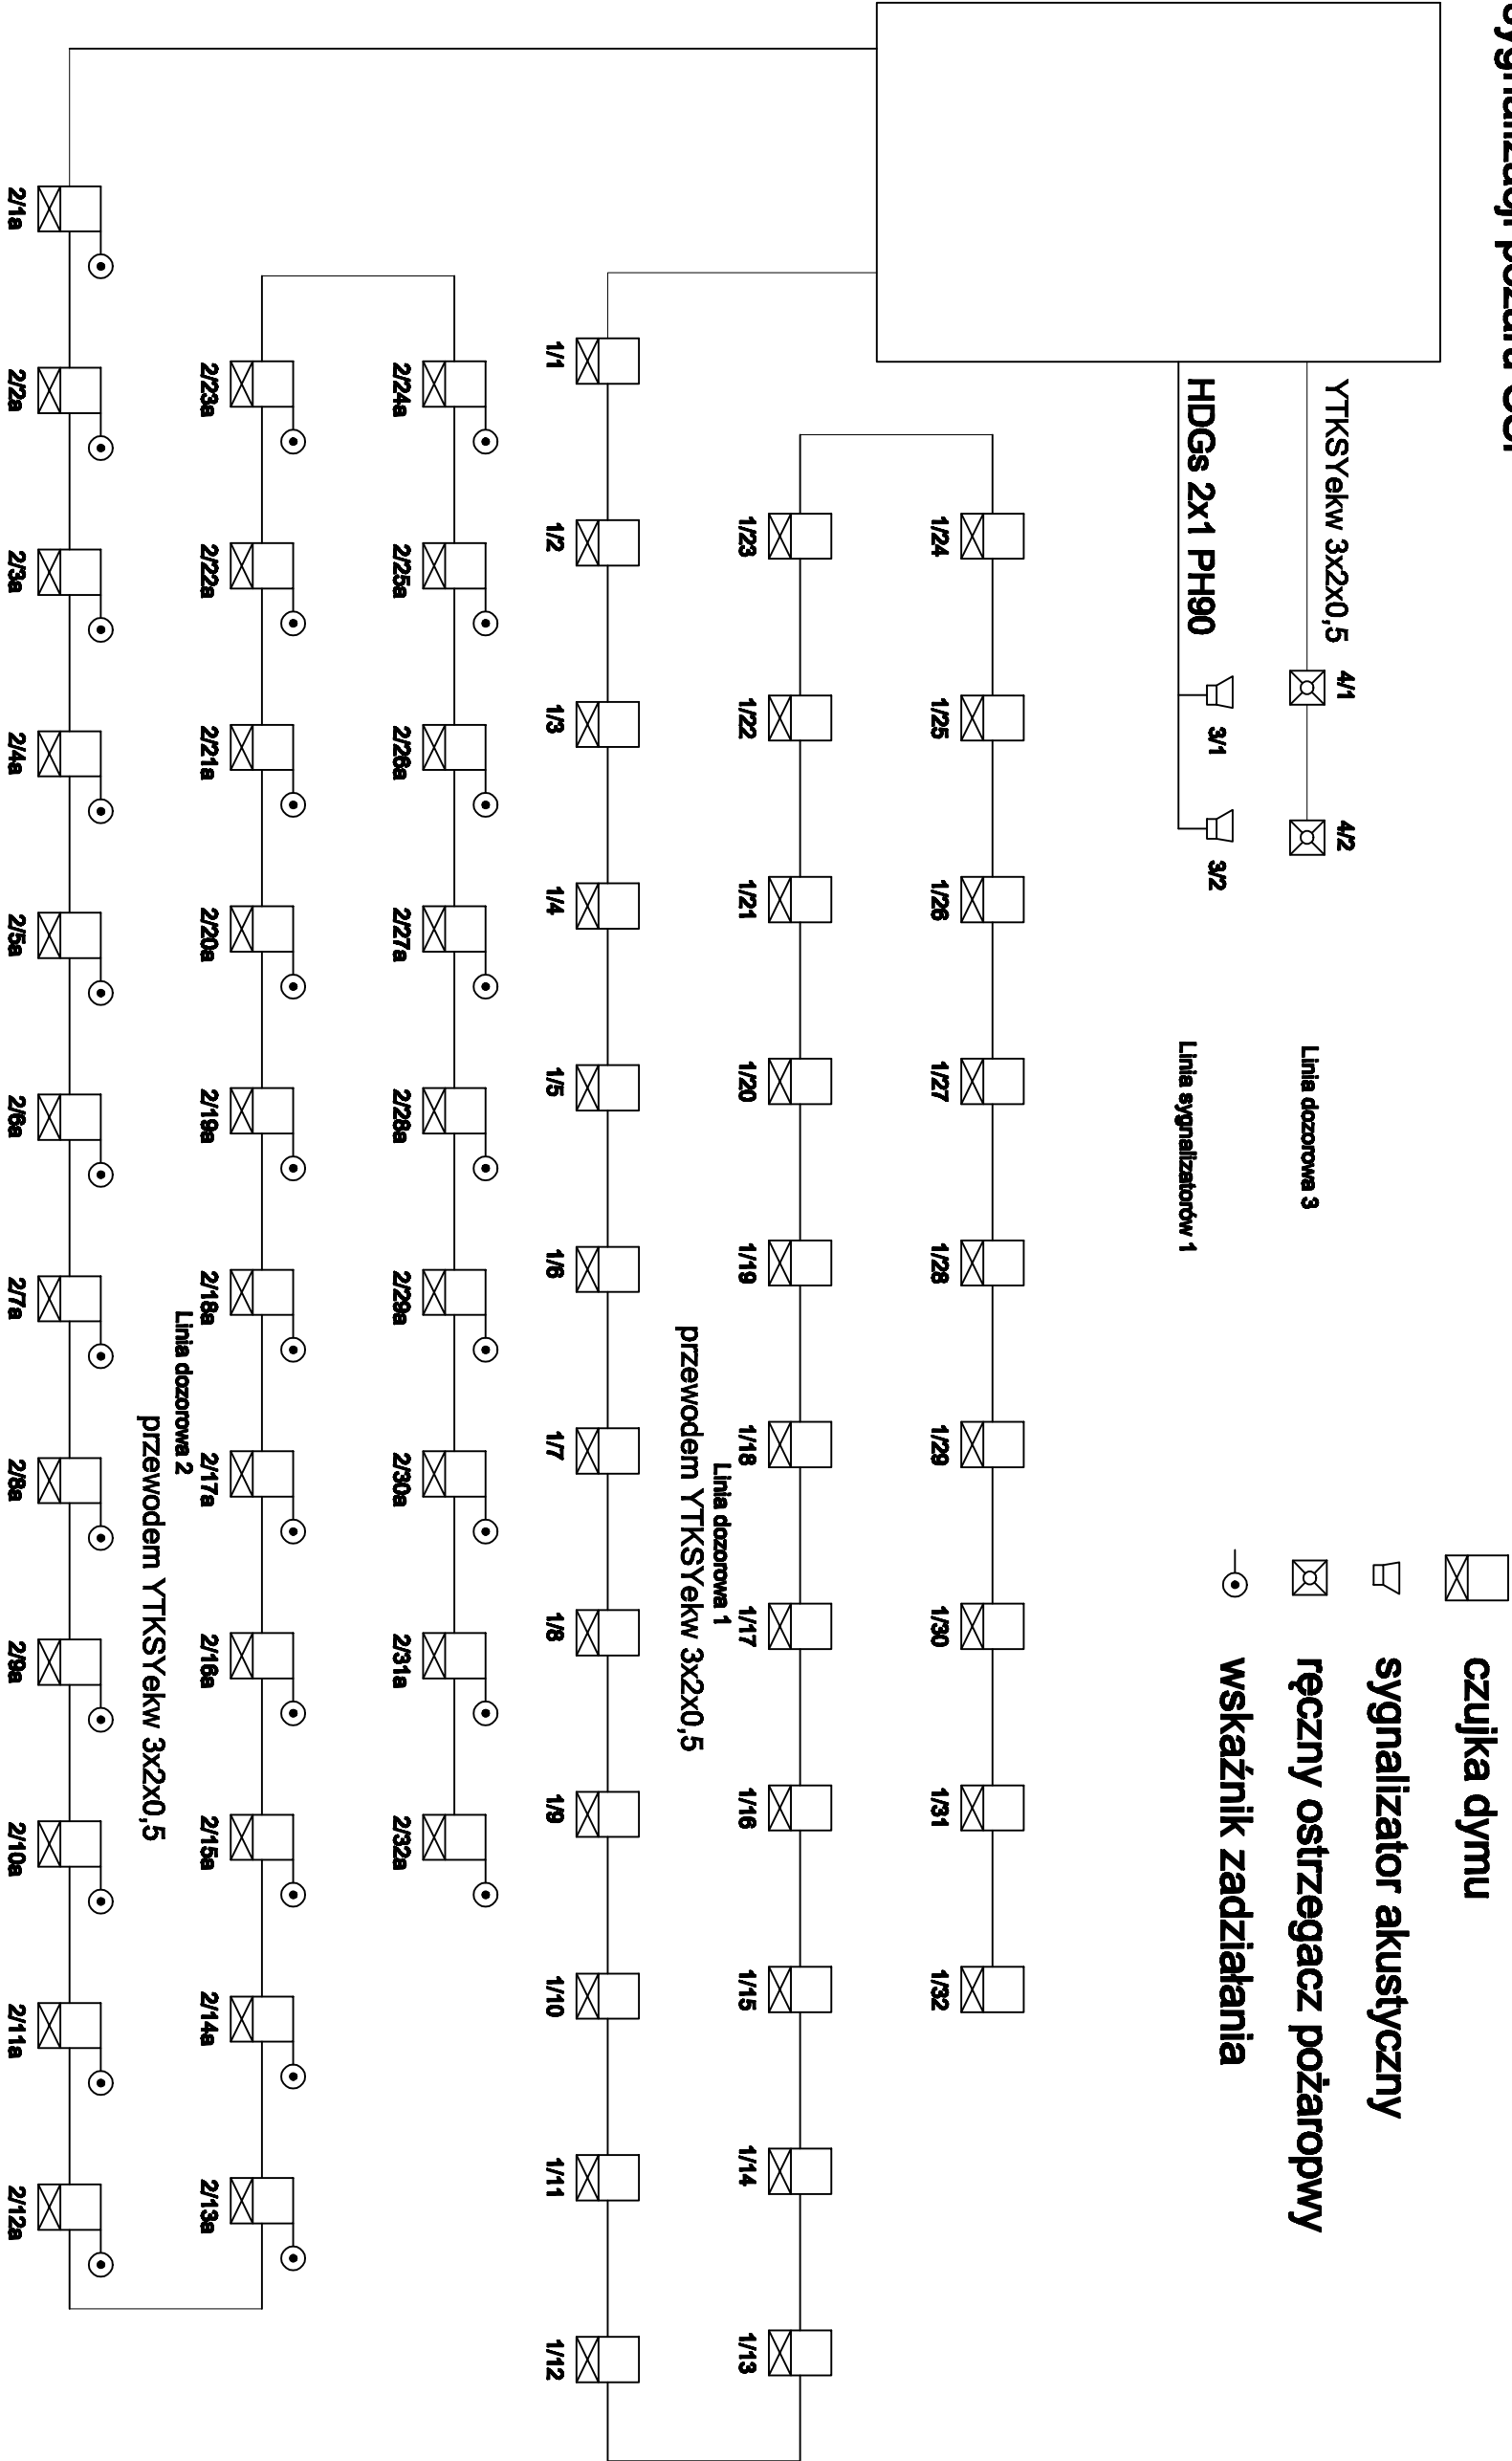

2/24a

2/25a

2/26a

2/27a

2/28a

2/29a

2/30a

2/31a

2/32a

Linia dozorcowa 2
przewodem YTKSYekw 3x2x0,5

2/23a

2/22a

2/21a

2/20a

2/19a

2/18a

2/17a

2/16a

2/15a

2/14a

2/13a

Linia dozorcowa 2
przewodem YTKSYekw 3x2x0,5

2/1a

2/2a

2/3a

2/4a

2/5a

2/6a

2/7a

2/8a

2/9a

2/10a

2/11a

2/12a

Linia dozorcowa 2
przewodem YTKSYekw 3x2x0,5

czujka dymu

sygnalizator akustyczny

ręczny ostrzegacz pożaropwy

wskaznik zadziałania

MUK - PROJEKT Sp. z o.o. 03-464 Warszawa, ul. Pasa Gdań, 10c, 02-658 Warszawa S.A.		NR INRS
TEMAT	PROJEKT SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I OSTRZEGAWCZEWY W BUDYNKU Z OCHRONĄ PRZECIWPÓLNOŚCIOWĄ	7
ADRES	BUDYNEK EDYTALIA WOLKOWICZOWSKO 14-000 BUDOWA, UL. EDYTALIA 60, 02-658 WARSZAWA	BUDOWA ELEKTR.
RYTUJAŁ	PROJEKT SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I OSTRZEGAWCZEWY W BUDYNKU Z OCHRONĄ PRZECIWPÓLNOŚCIOWĄ	SKŁAD
PROJEKTANT	Ing. Włodzisław Bielecki upr. nr: 0214/4000	DATA 30.06.2019 r.
APROWIZACJA	Ing. Włodzisław Bielecki upr. nr: 0214/4000	DATA 30.06.2019 r.